
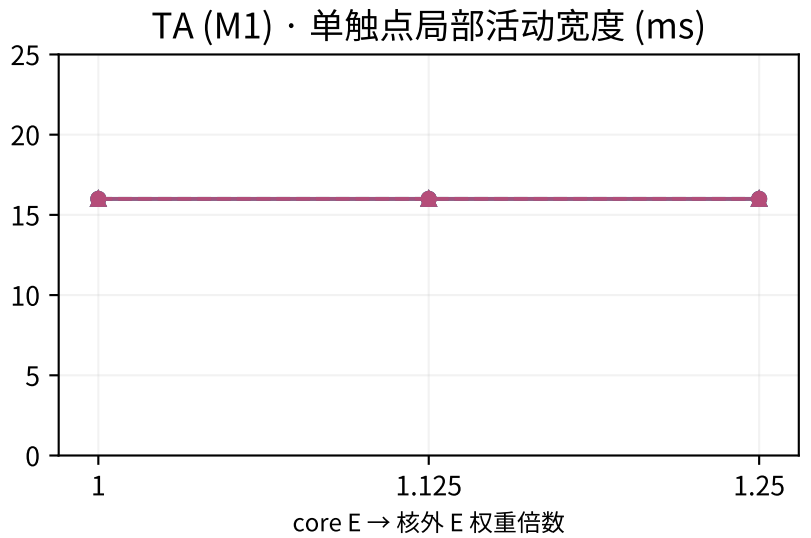
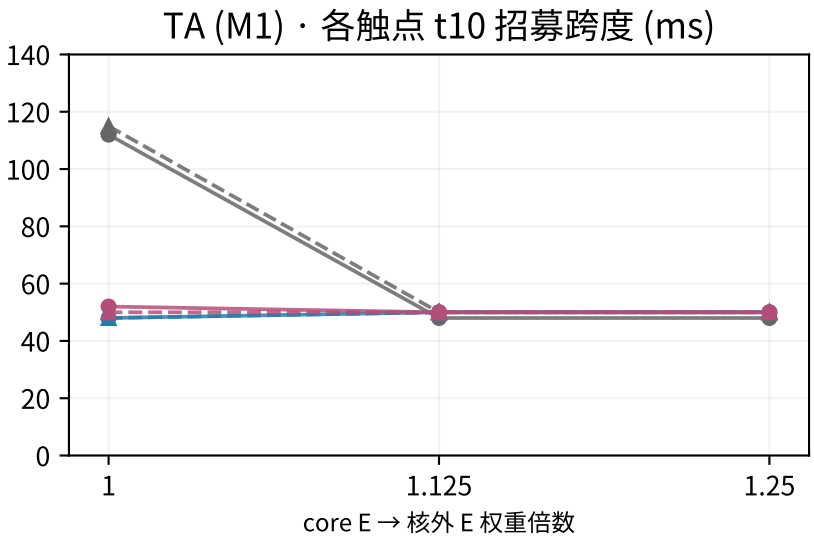
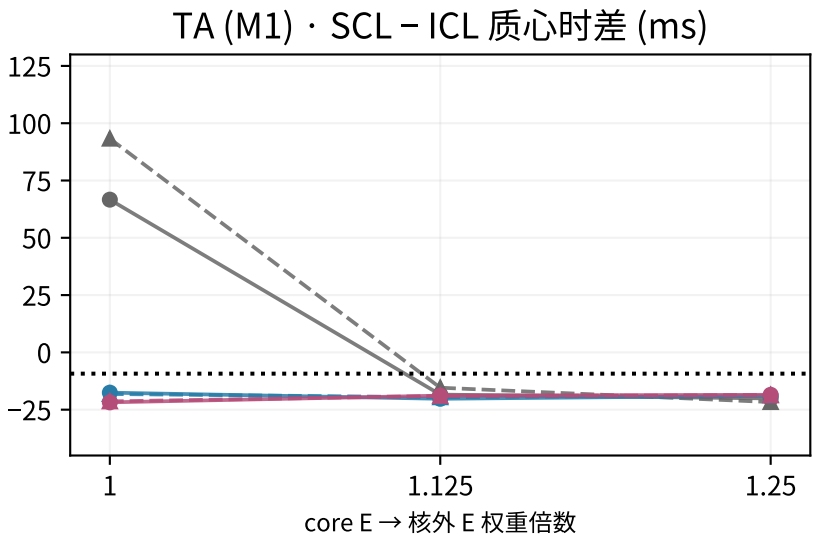
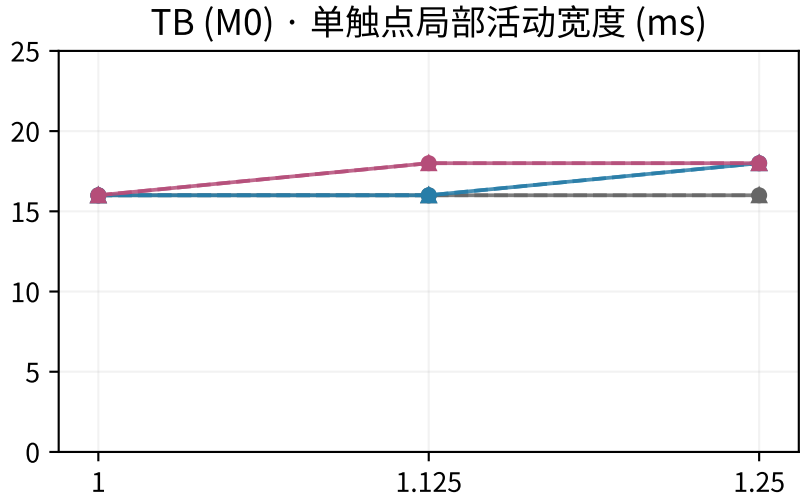
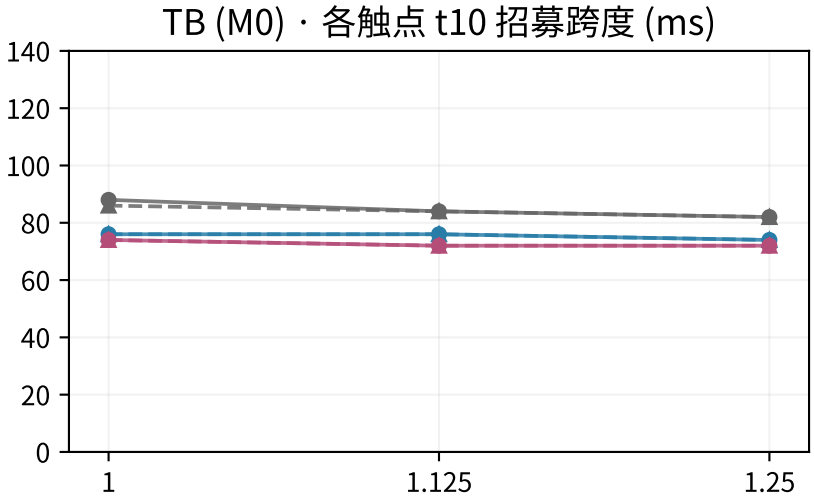


左核椭圆 4：1：向外兴奋 × 核内抑制 | 窗内毫秒时间尺度

固定基础网络 2511、原中心；每个组合两条配对噪声；完整 3 × 3 参数组合。

—— 核内 E→I ×1 — 核内 E→I ×0.875 — 核内 E→I ×0.75 ●— 噪声 847101 ▲— 噪声 847102 患者 FIT 参考

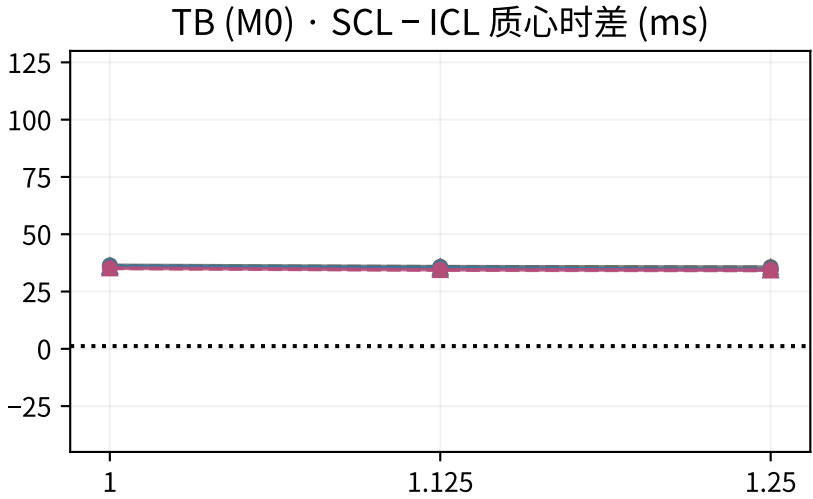

颜色=核内 E→I 倍数；同一条线只改变向外 E→E。本页已完成 18/18 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。