
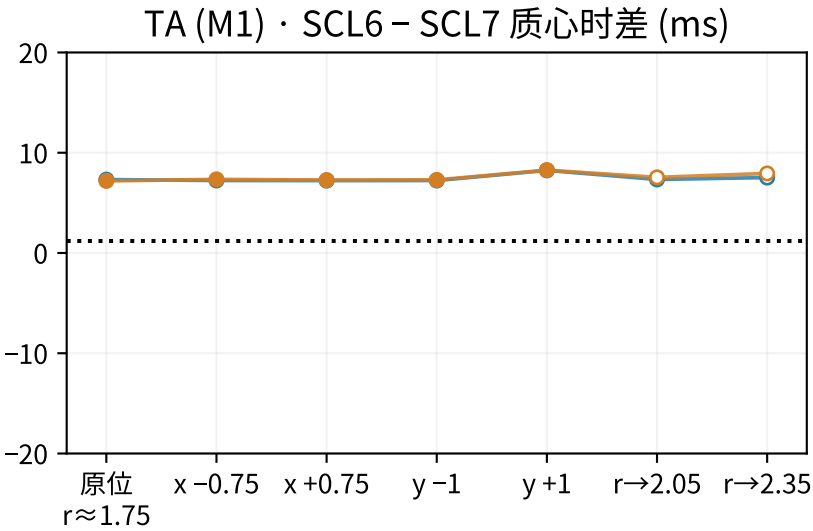
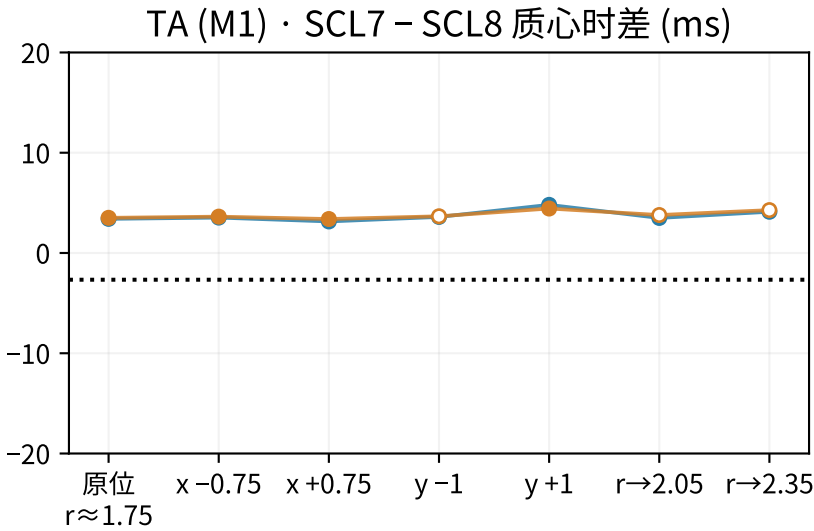
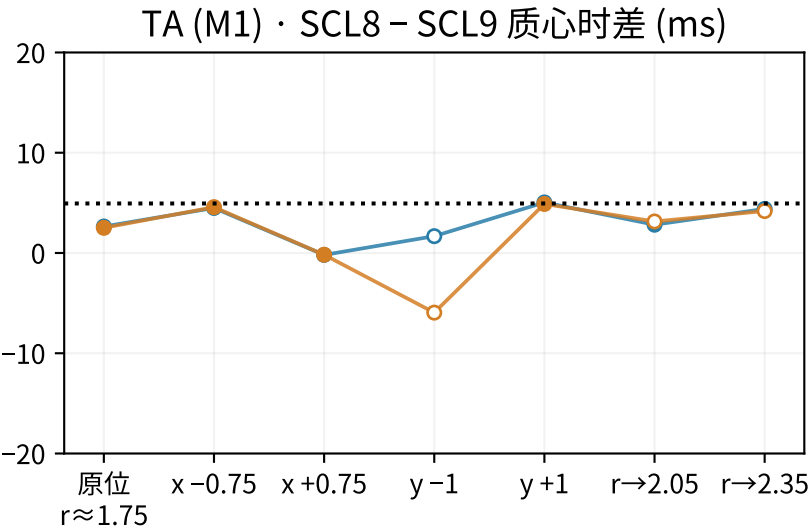
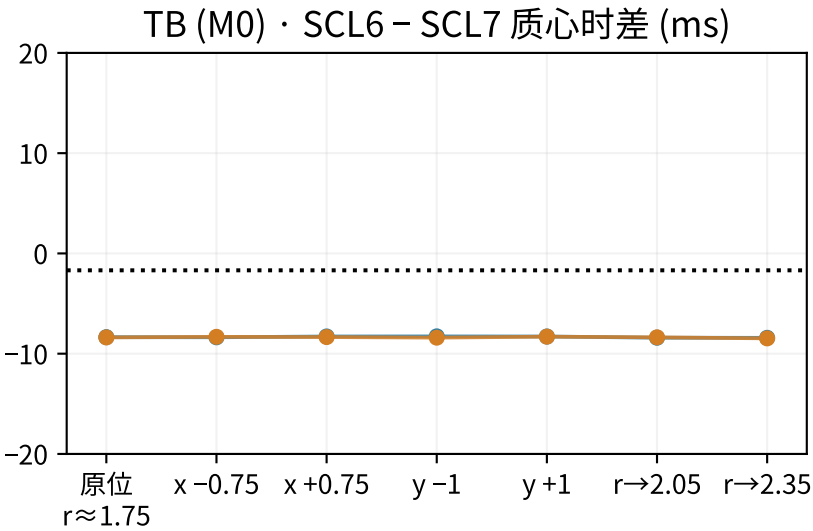
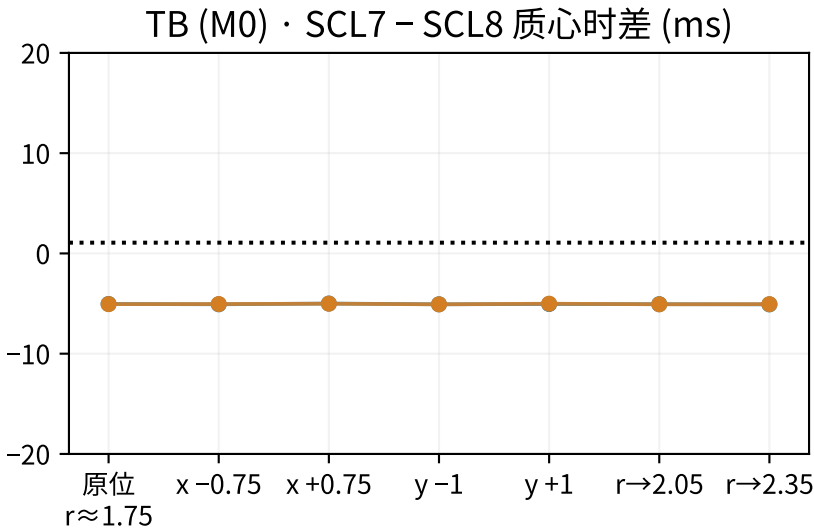


左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | SCL 内部毫秒时差

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考

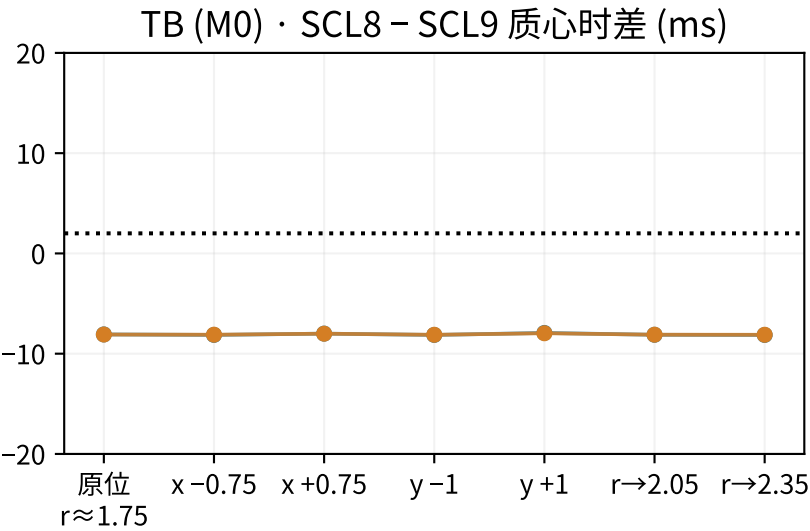

独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示 $\pm 20\text{ms}$ ，越界以边缘三角与实际数值标注。

患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。