
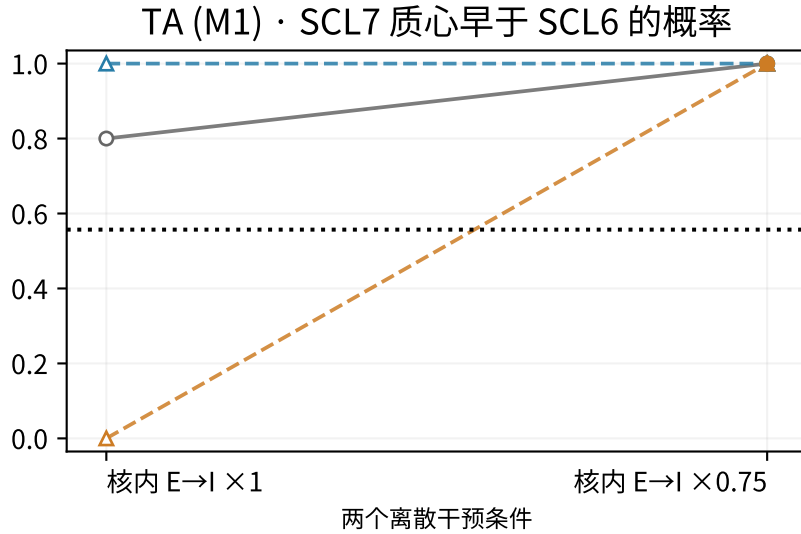
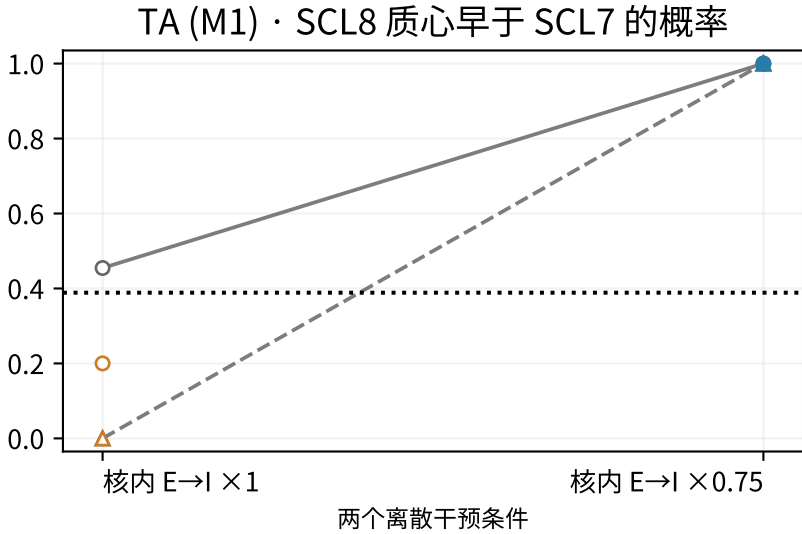
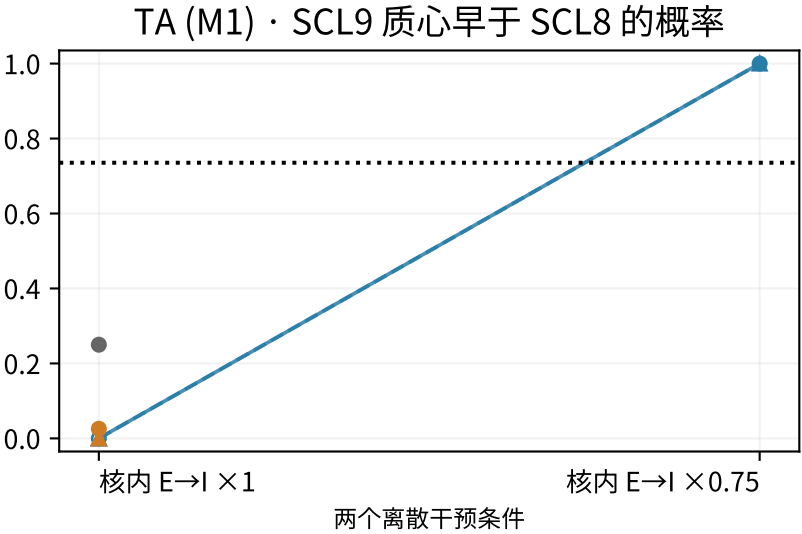
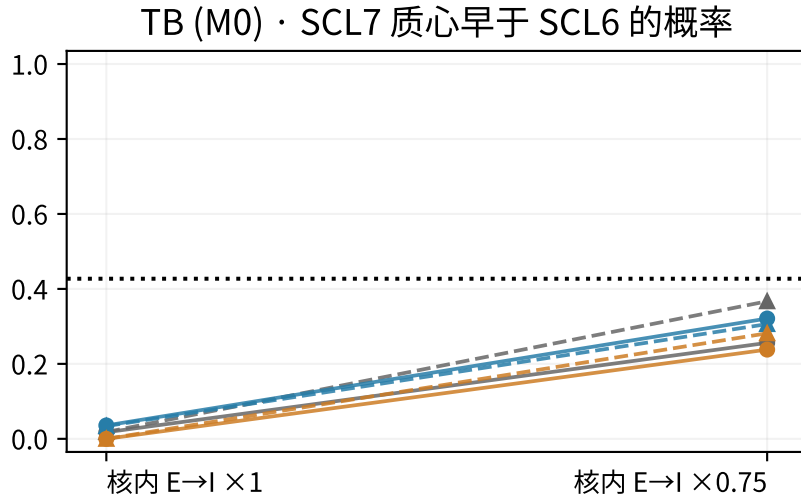
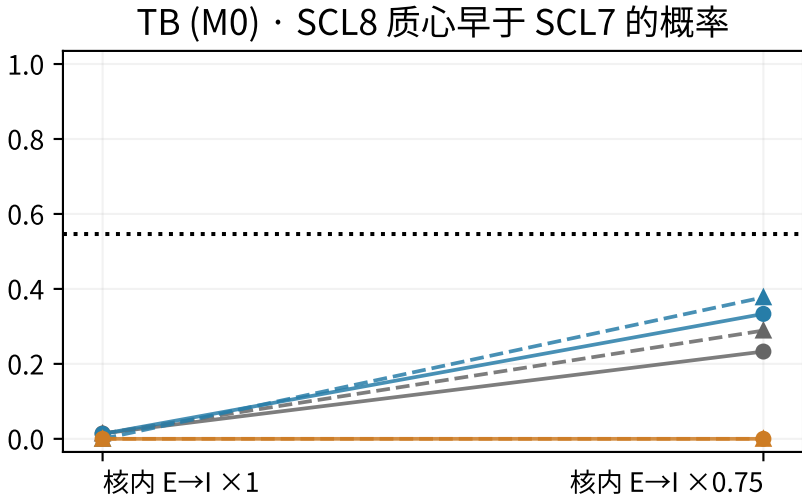


降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | SCL 内部相邻顺序

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考

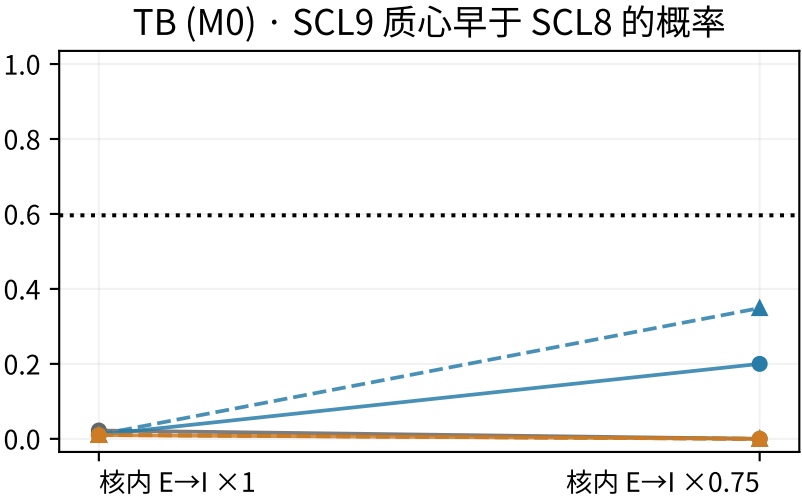

颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。

先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。