
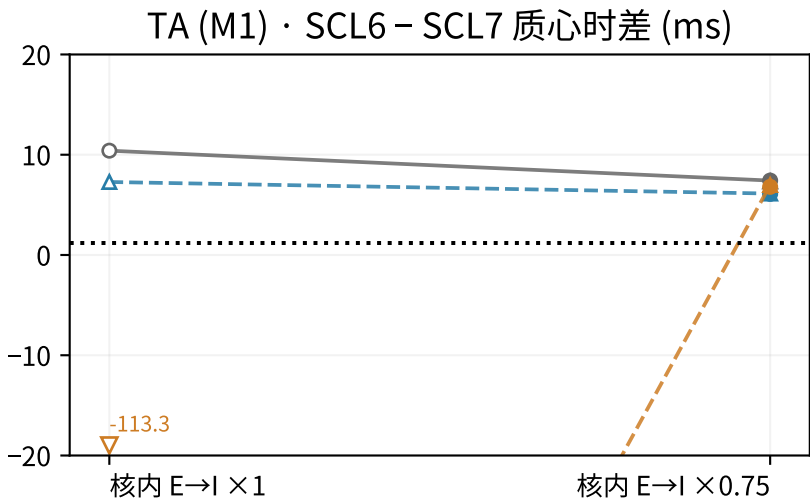
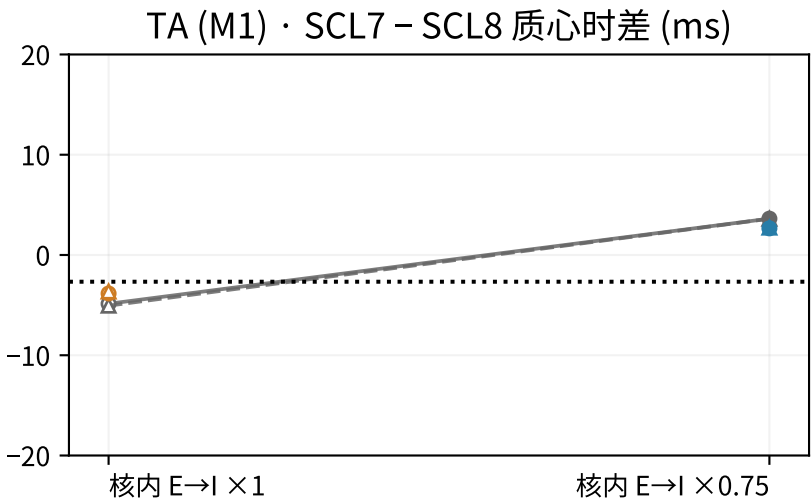
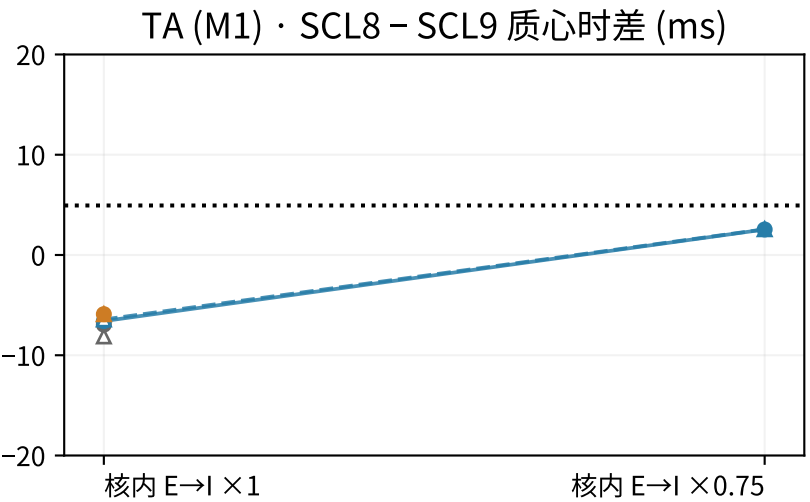
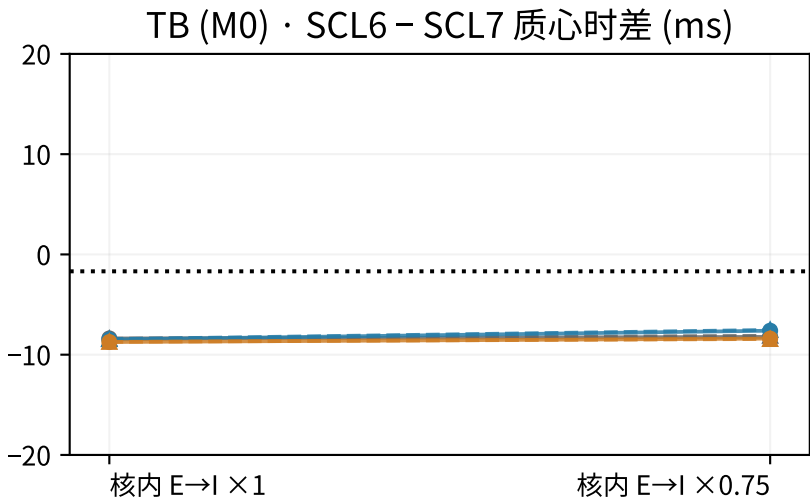
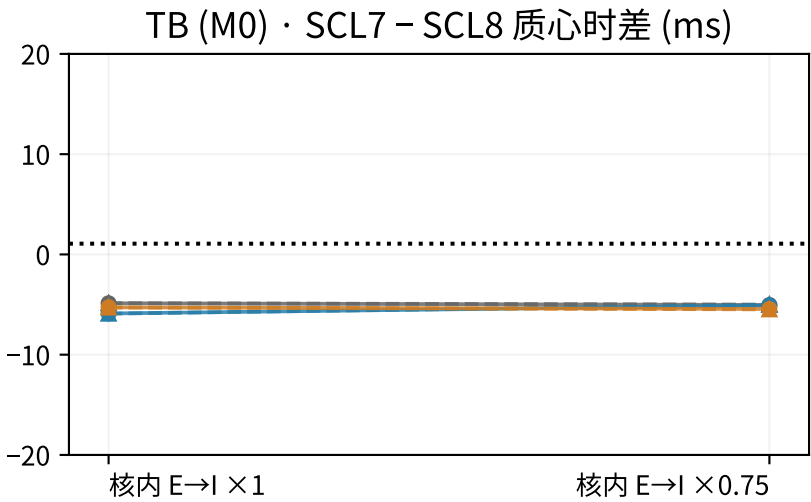


降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | SCL 内部毫秒时差

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考

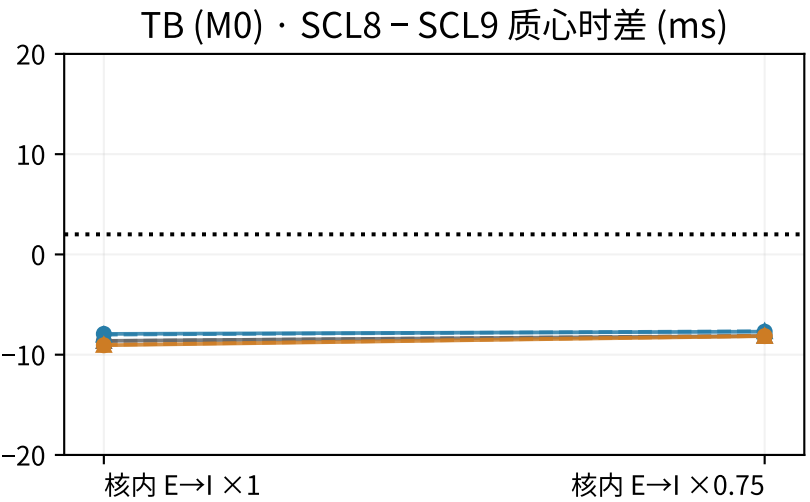

颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。
每点为共同参与事件的质心时差中位数；正值表示编号较小触点更晚。固定显示±20ms，越界以边缘三角与实际数值标注。
患者与模型使用相同触点对；质心时差不等于起始时差或局部持续时间。逐运行均值、方差、5–95%范围另保留于pairs.csv。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。