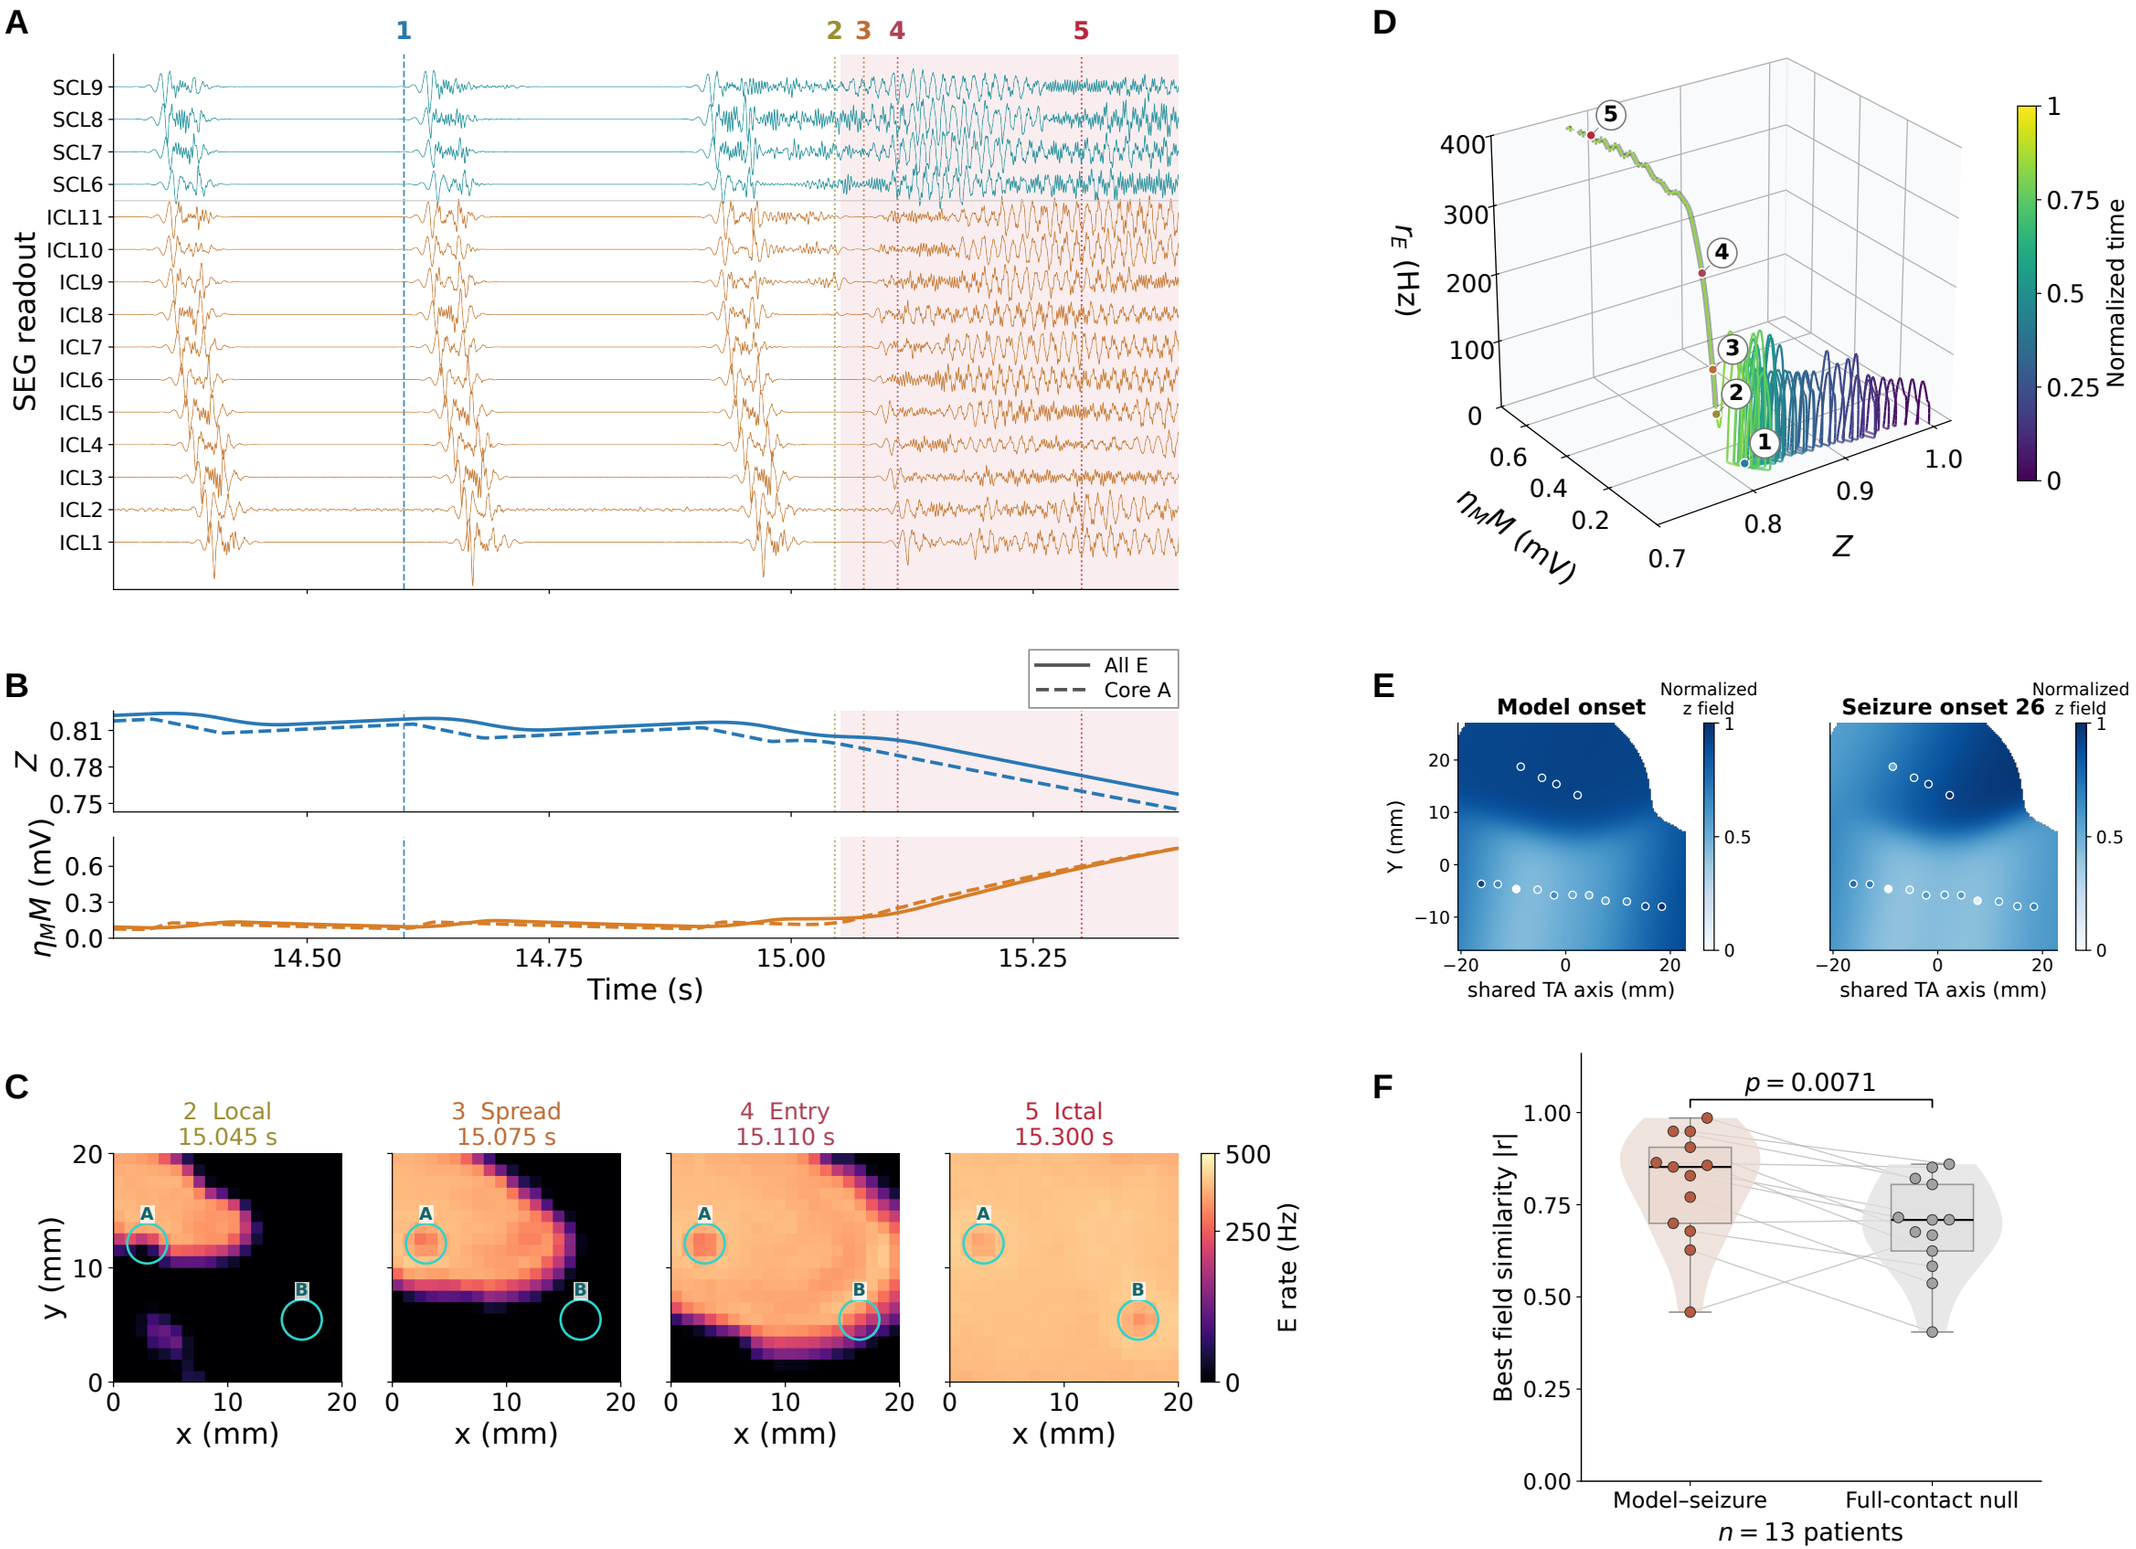

A
1
2 3 4
5
SCL9
SCL8
SCL7
SCL6
ICL11
ICL10
ICL9
ICL8
ICL7
ICL6
ICL5
ICL4
ICL3
ICL2
ICL1
SEG readout
B
All E
Core A
Z
0.81
0.78
0.75
$\eta_M M$ (mV)
0.6
0.3
0.0
14.50
14.75
15.00
15.25
Time (s)
C
2 Local
15.045 s
3 Spread
15.075 s
4 Entry
15.110 s
5 Ictal
15.300 s
A
B
y (mm)
x (mm)
E rate (Hz)
500
250
0
D
r_E (Hz)
400
300
200
100
0
$\eta_M M$ (mV)
0.6
0.4
0.2
Z
0.7
0.8
0.9
1.0
Normalized time
1
0.75
0.5
0.25
0
E
Model onset
Seizure onset 26
Normalized z field
Y (mm)
shared TA axis (mm)
F
$p = 0.0071$
Best field similarity |r|
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Model–seizure
Full-contact null
$n = 13$ patients