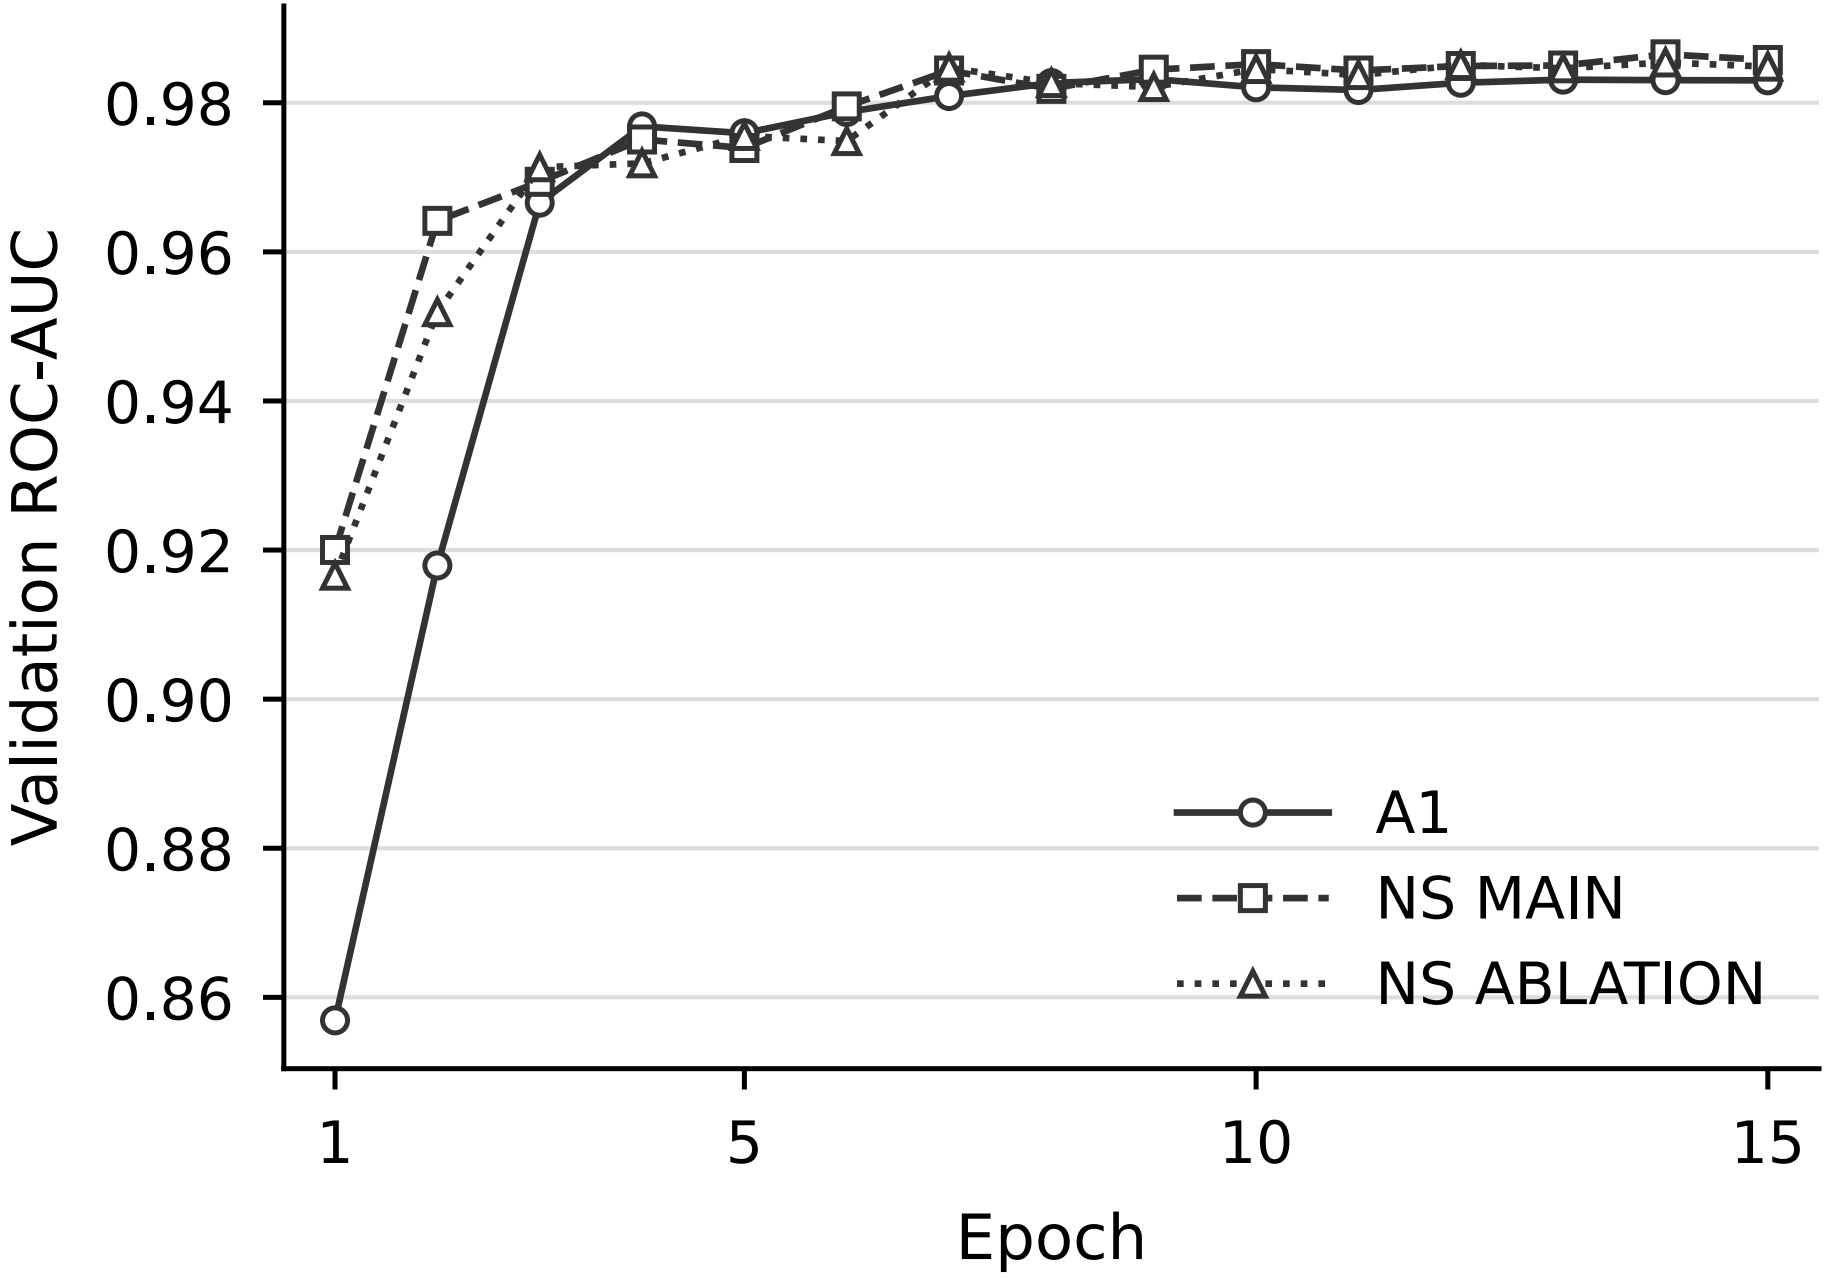
Validation ROC-AUC
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
1
5
10
15
Epoch
A1
NS MAIN
NS ABLATION