


MãeLink - Dashboard Executivo

Programming and Database Management - Sprint 3 | João Castro - RM 554628

Indicadores calculados sobre a massa de dados fictícia da entrega. Os resultados abaixo foram validados automaticamente com a mesma carga SQL.

Indicador	Resultado
Volume total válido registrado	11978 ml (11.98 L)
Taxa de triagens aptas	73.33%
Conversão: apta para agendamento	81.82%
Banco com maior volume válido	Banco de Leite Guarulhos - 1802 ml
Doadoras aptas sem agendamento	4

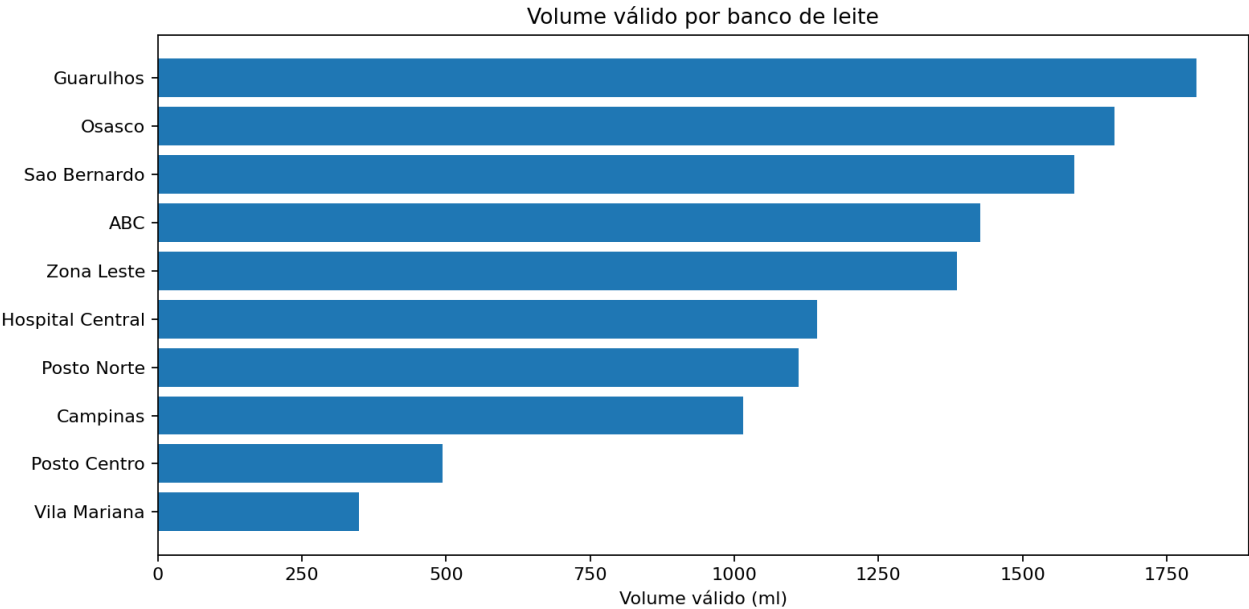

Indicador 1 - Volume total válido registrado

Objetivo: Medir o volume de leite efetivamente aproveitável registrado na base.

Resultado obtido: 11978 ml (11.98 L)

Benefício para o negócio: Ajuda a acompanhar capacidade operacional e evolução do impacto da rede.

Consulta SQL utilizada:

```
SELECT SUM(volume_ml) AS volume_total_ml,  
       ROUND(SUM(volume_ml) / 1000.0, 2) AS volume_total_litros  
FROM doacao  
WHERE status <> 'DESCARTADA'
```

Indicador 2 - Taxa de triagens aptas


Objetivo: Medir a proporção de nutrizas que avançam após a triagem inicial.

Resultado obtido: 73.33%

Benefício para o negócio: Permite avaliar qualidade da captação e necessidade de ajustar orientação prévia.

Consulta SQL utilizada:

```
SELECT ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN resultado = 'APTA' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 2) AS taxa_triagens_aptas_pct  
FROM triagem
```

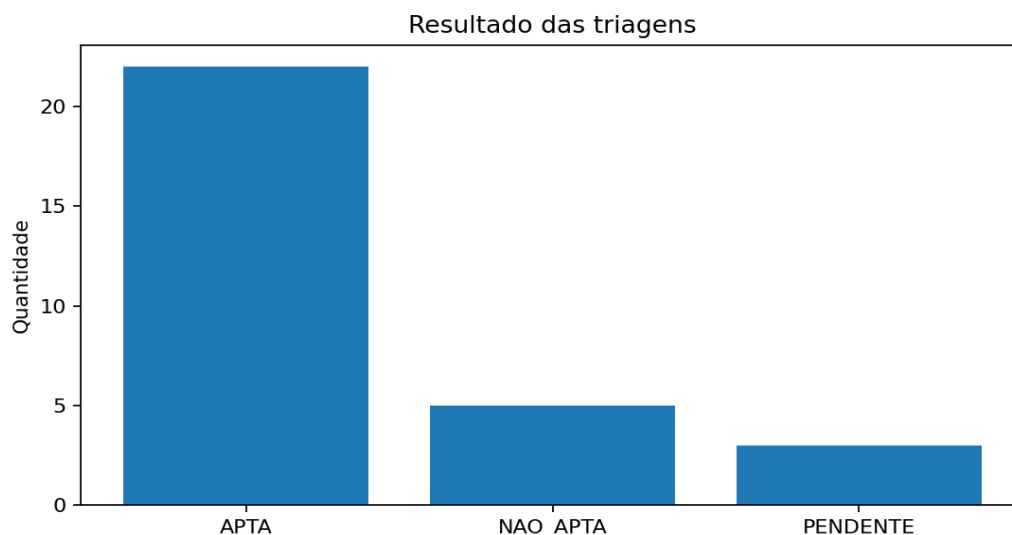

Indicador 3 - Conversão: apta para agendamento

Objetivo: Medir quantas doadoras aptas chegaram a pelo menos um agendamento.

Resultado obtido: 81.82%

Benefício para o negócio: Indica perdas entre elegibilidade e encaminhamento, apoiando ações de contato.

Consulta SQL utilizada:

```
SELECT ROUND(  
    100.0 * COUNT(DISTINCT a.id_doadora) /  
    NULLIF((SELECT COUNT(DISTINCT id_doadora) FROM triagem WHERE resultado = 'APTA'), 0),  
    2  
) AS conversao_apta_agendamento_pct  
FROM agendamento a  
WHERE a.id_doadora IN (SELECT id_doadora FROM triagem WHERE resultado = 'APTA')
```

Indicador 4 - Banco com maior volume válido

Objetivo: Identificar a unidade com maior volume registrado no período simulado.

Resultado obtido: Banco de Leite Guarulhos - 1802 ml

Benefício para o negócio: Apoia alocação de equipe, coleta, capacidade e comparação entre unidades.

Consulta SQL utilizada:

```
SELECT b.nome, SUM(d.volume_ml) AS volume_valido_ml
FROM banco_leite b
INNER JOIN doacao d ON d.id_banco = b.id_banco
WHERE d.status <> 'DESCARTADA'
GROUP BY b.id_banco, b.nome
ORDER BY volume_valido_ml DESC
LIMIT 1
```

Indicador 5 - Doadoras aptas sem agendamento

Objetivo: Identificar potenciais doadoras que podem estar paradas na jornada.

Resultado obtido: 4

Benefício para o negócio: Permite priorizar busca ativa e reduzir perda de contato após a triagem.

Consulta SQL utilizada:

```
SELECT COUNT(*) AS doadoras_aptas_sem_agendamento
FROM doadora d
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM triagem t WHERE t.id_doadora = d.id_doadora AND t.resultado = 'APTA'
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM agendamento a WHERE a.id_doadora = d.id_doadora
)
```

Leitura executiva dos resultados

- A triagem apresenta 73,33% de aptidão, mostrando uma base relevante de potenciais doadoras.
- A conversão para agendamento chega a 81,82%; ainda existem 4 doadoras aptas sem agendamento, indicando oportunidade de busca ativa e redução de abandono da jornada.
- O Banco de Leite Guarulhos lidera o volume válido (1.802 ml), informação útil para comparar demanda, capacidade e distribuição operacional entre unidades.
- O volume válido total de 11,98 L permite acompanhar evolução e impacto da rede MaeLink.