

콘텐츠

01	작업요청서_(사택 101-301 고장 보일러 납품)	2
02	작업요청서_(사택 102-302 고장 보일러 납품)	6
03	작업요청서_(사택 103-101 고장 보일러 납품)	10

101동 301호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 05. 07

유엔미시스템

101동 301호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 101동 301호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 5월 7일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 점화시 소음(열교환기 고장)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진

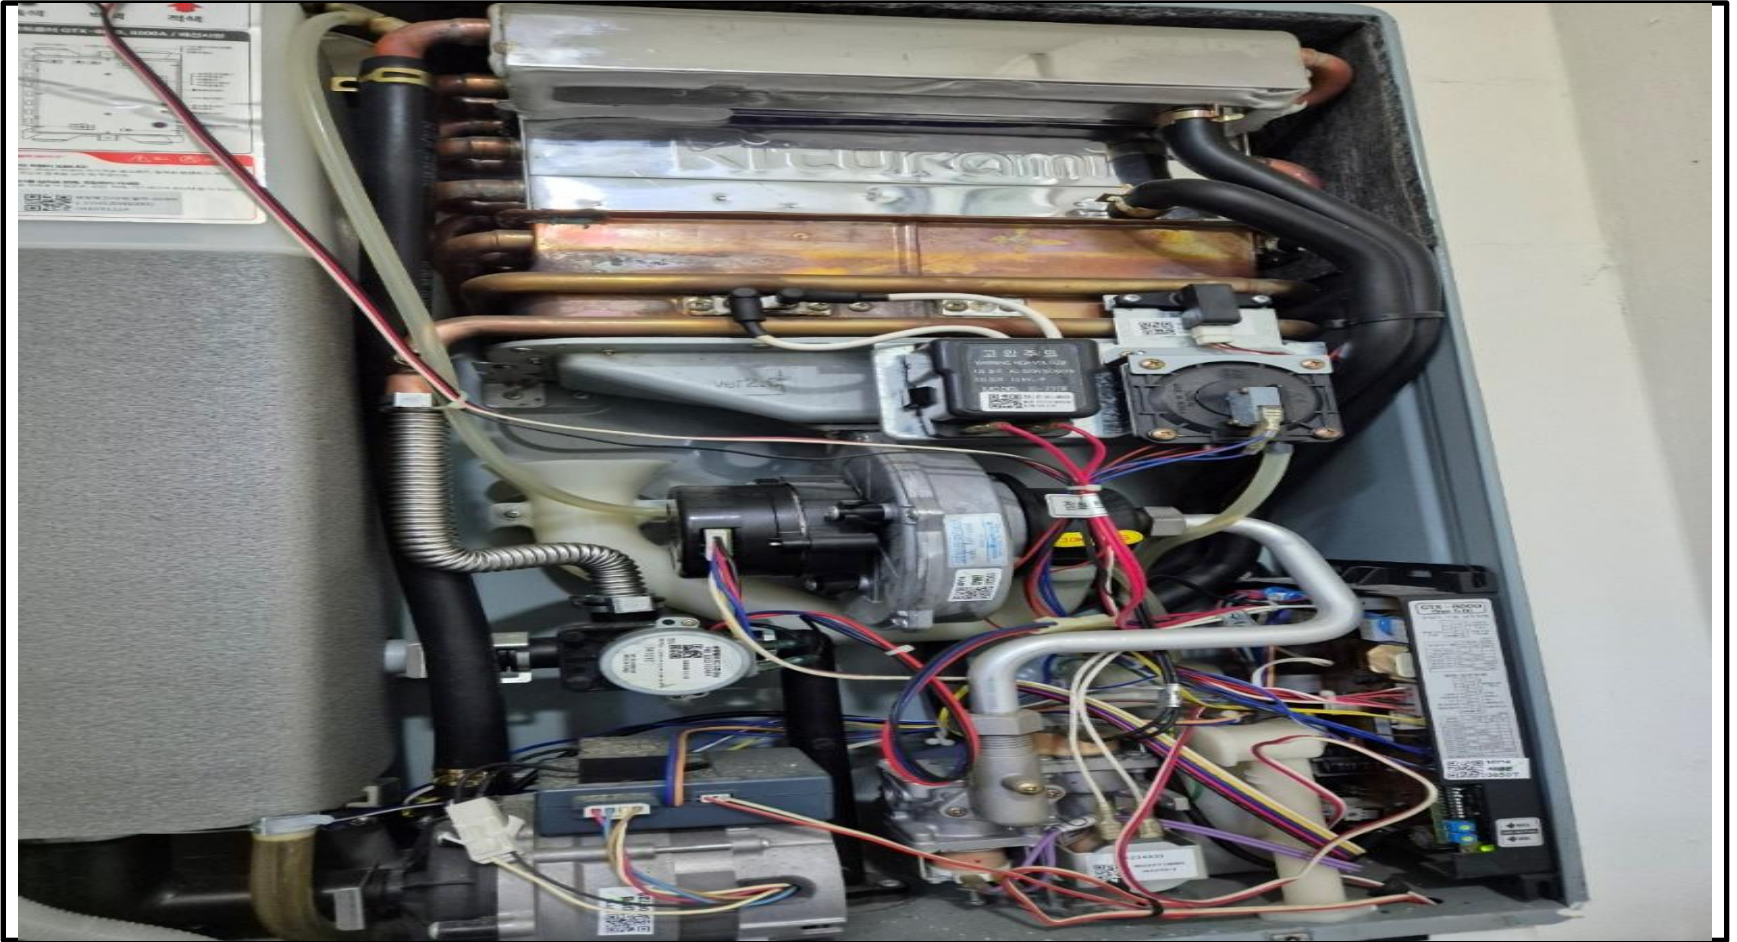

101동 301호

5월 8일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

102동 302호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 05. 15

유엔미시스템

102동 302호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 102동 302호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 5월 15일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 온수불량으로 삼방밸브, 컨트롤러를 교체하였으나 계속적으로 같은증상 발생
원인은 열교환기 누수로 인한 다수부품 고장임. 이에 보일러 교체를 요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진



보일러 사진

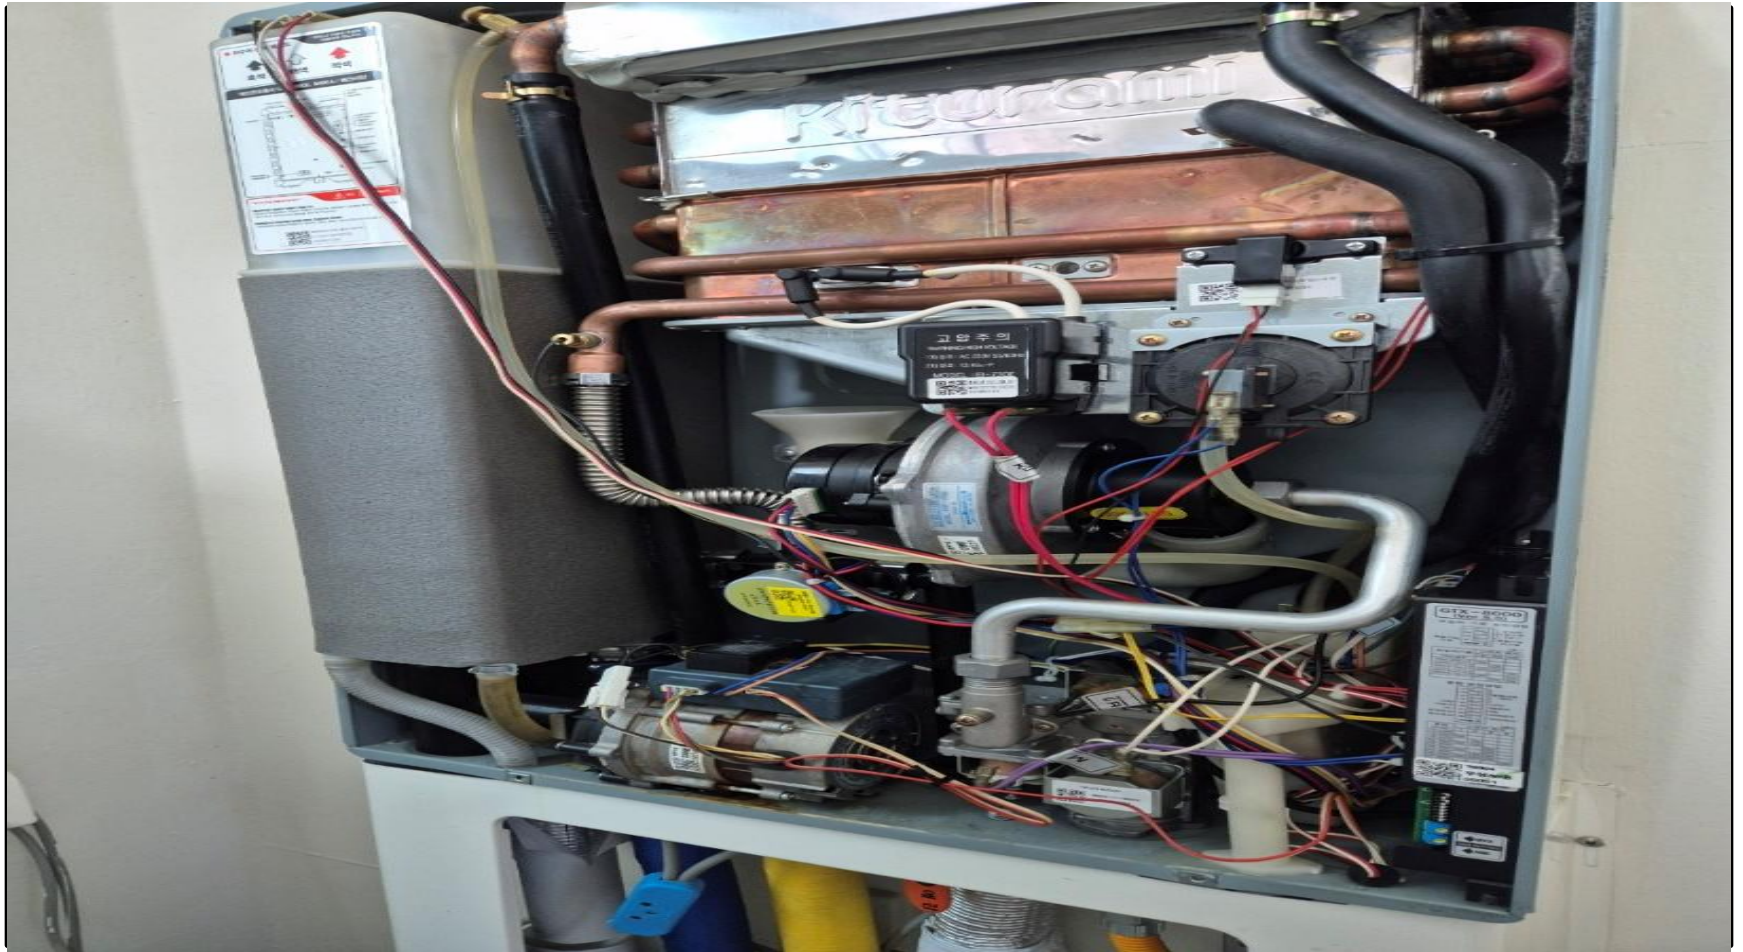

102동 302호

5월 15일 완료



참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

103동 101호 보일러 교체 작업의뢰서

2025. 05. 07

유엔미시스템

103동 101호 보일러교체 작업의뢰서


1. 공 사 명 : 103동 101호 보일러교체 작업의뢰
2. 공사요청일 : 2025년 5월 7일
3. 공사의뢰자 : 유엔미시스템 남해원 소장
4. 공 사 내 용 : 보일러 교체
5. 교 체 사 유 : 점화시 소음(열교환기 고장)으로 보일러 교체요함

상기 공사에 대한 공사요청을 에스앤아이 코퍼레이션에게 요청 드리오니 수장공사를 완료해 주실 것을 요청 드립니다.

의 료 사 진




보일러 사진

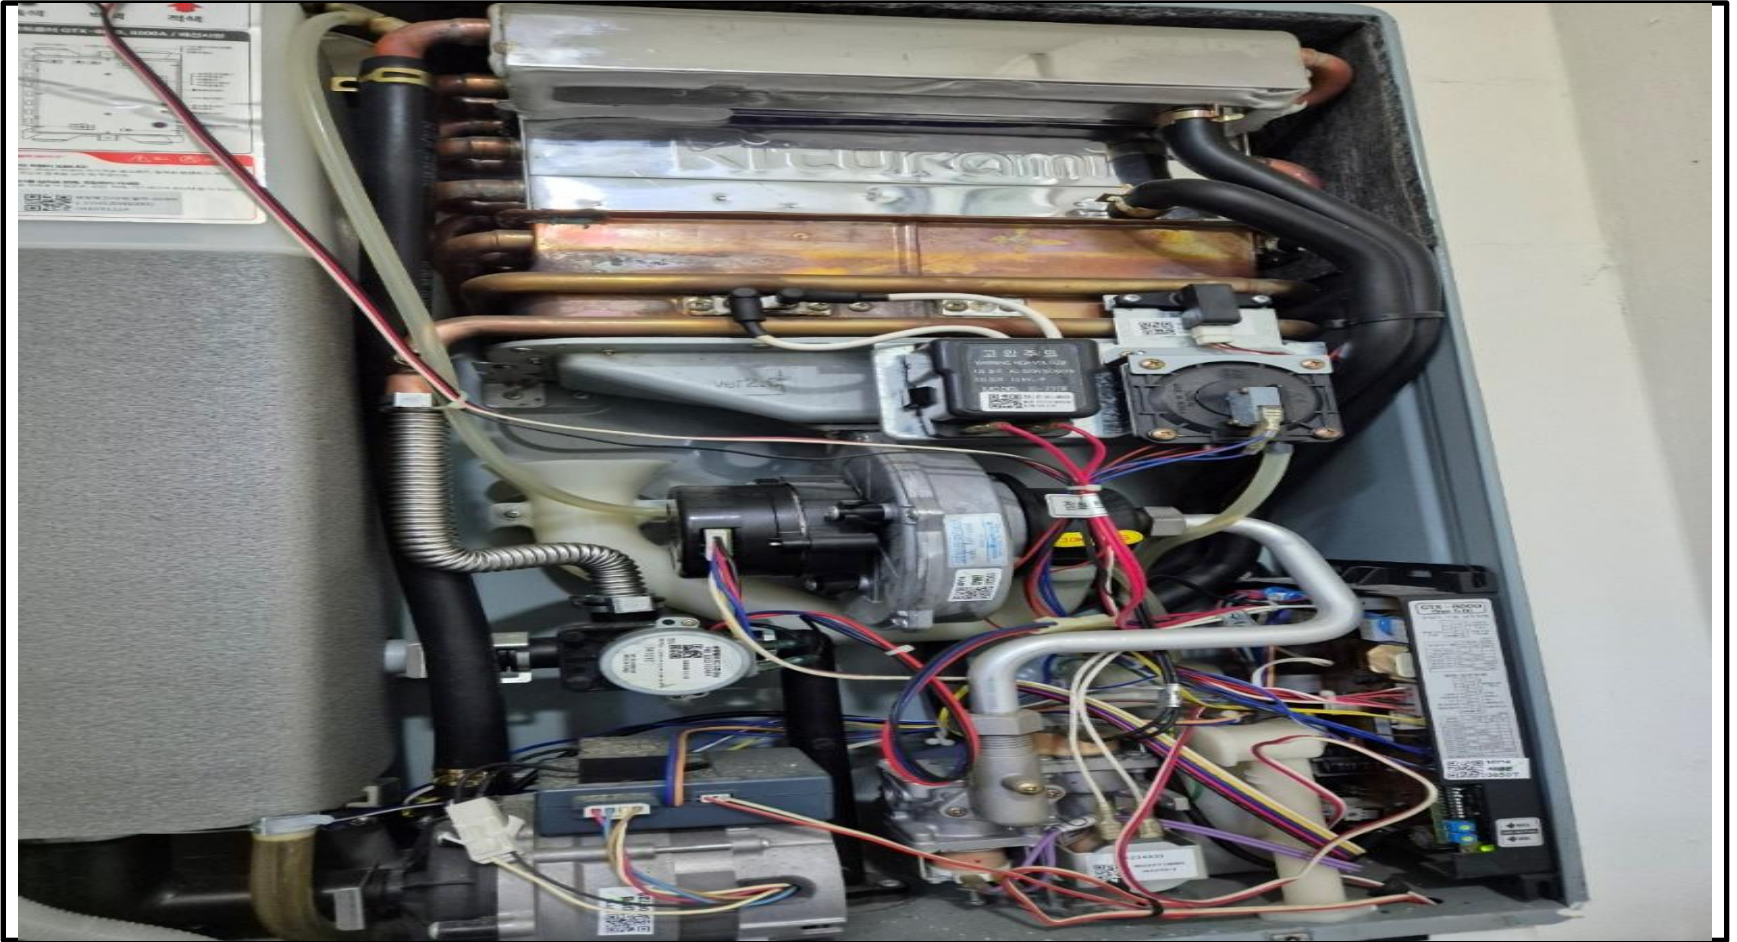

103동 101호

5월 9일 완료

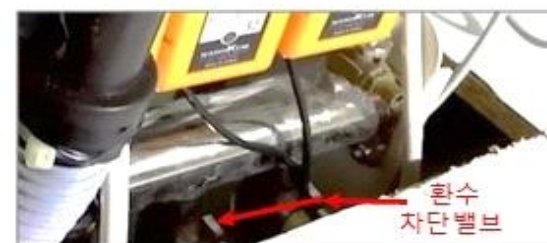

참조: 세대별 모양, 제조사, 구성의 차이 있음

콘텐츠

01	총액계약_설치확인서_(사택 101-301 고장 보일러 납품)	2
02	총액계약_설치확인서_(사택 102-302 고장 보일러 납품)	3
03	총액계약_설치확인서_(사택 103-101 고장 보일러 납품)	4

친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 008880425
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 5 월 8 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,101동 301호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 5 월 8 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 008360425
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 5 월 15 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길20, 102동 302호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 5 월 15 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)



친환경 보일러 설치 확인서

1. 보일러 제조사 및 모델명

○ 제 조 사 : 귀뚜라미
○ 공 급 자 : 김 태 용
○ 모 델 명 : 거꾸로 ECO콘덴싱 L20 - 27HFN
○ 보일러용량 : 27,000 kW
○ 제조번호(S/N) : C41A211480113 008700425
○ 설치대수 : 1대

2. 설치일자 : 2025 년 5 월 9 일

3. 설치주소 : 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20,103동 101호(도룡동,LG사택)

4. 보일러 설치 증빙사진 : 뒷장첨부

위와 같이 친환경 보일러를 설치하였습니다.

2025 년 5 월 9 일

신청인 : LG에너지솔루션 (서명 또는 인)

공급자 : 김 태 용 (인)

