

시 공 표 지 판			
시 공 자	명칭 또는 상호	귀뚜라미 보일러 설치업체	
	시공사 등록번호	88-29-43	
	사무소 소재지	충청도 560-36	
	시공관리자 성명	(전화번호)	사 정철
보 일 러 (온수기)	제 조 자 명	(주) 귀뚜라미	
	모델명 및 기종	거꾸로 ECO 콘덴싱 L20-27HFN	
	제 조 번 호		
	급 배 기 방 식	FF ☒	FE ☐
연 돌 (별도시공시)	제	 C41A211480113 - 001200925	
	A		
시 공 내 역	시 공 년 월 일	2025. 12. 1P	
	설 치 장 소 (주소)	LG타워 101-202	
	설치기준 적합 여부	적 합	
	특 기 사 항		
일산화탄소 경보기	제 조 자		
	A/S 전화번호		

※유의사항
 1. 가스보일러의 설치 또는 변경공사는 「건설산업기본법」 제9조제1항의 규정에 의하여 가스시설시공업의 등록을 한 자가 시공하도록 되어 있습니다.
 2. 가스보일러 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제57조제1항 및 「도시가스사업법」 제43조제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입 하도록 되어 있으며, 「건설산업기본법」 제28조 및 제44조에서는 건설공사 수급인 및 건설업자가 하자담보책임 및 손해배상책임이 있다고 규정하고 있습니다.
 3. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 가스공급자는 가스보일러가 설치된 후 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 30조에서 정한 공급자의 의무에 따라 가스보일러의 시공내용 확인 및 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
 4. 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업자는 가스보일러가 설치된 후 「도시가스사업법」 제26조의 규정에 의한 안전관리규정에 따라 시공자의 가스사고 배상책임보험의 가입여부 확인 및 공급전 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
 5. 강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사 또는 형식승인검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환 가능 표시가 있는 가스보일러의 경우에만 급배기방식 전환을 해야합니다.


거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러

■귀뚜라미 보일러를 보다 안전하고 쾌적하게 사용하기 위하여 반드시 동봉된 사용설명서에 따라 올바르게 설치 및 사용하십시오. ■정기적 청소 및 점검을 관할 대리점에서 1년에 1회 이상 받으십시오.

■ 주의 및 경고 사항 [가스 안전을 생활화합시다]

◎환기가 잘되고 연통 설치 시 가스누설이 안되게 주의하십시오 ◎연통은 인증품을 사용해 주시고, 5° 이하의 상향으로 설치해 주십시오 ◎사용 전에, 사용 가스와 제품 명판의 가스 종류를 확인하십시오 ◎벽의 관통부는 연소 폐가스가 실내로 유입되는 틈이 없도록 하십시오 ◎가스 보일러 설치 기준에 적합하고, 보수/점검/청소가 용이하도록 설치하십시오 ◎절대로 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오 ◎가연물로부터 일정 거리를 띄워 설치해 주시고 보일러 주변에서 인화물질 사용을 금지하십시오 ◎보일러를 가동한 후 연소, 소화 및 운전 상태가 정상인지 배기가스가 정상적으로 배출되는지 확인해 주십시오.

◎반 밀폐형 강제 배기식(FE) 보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하십시오. (위반 시 시공자는 관련 법령에 의해 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금 부과)

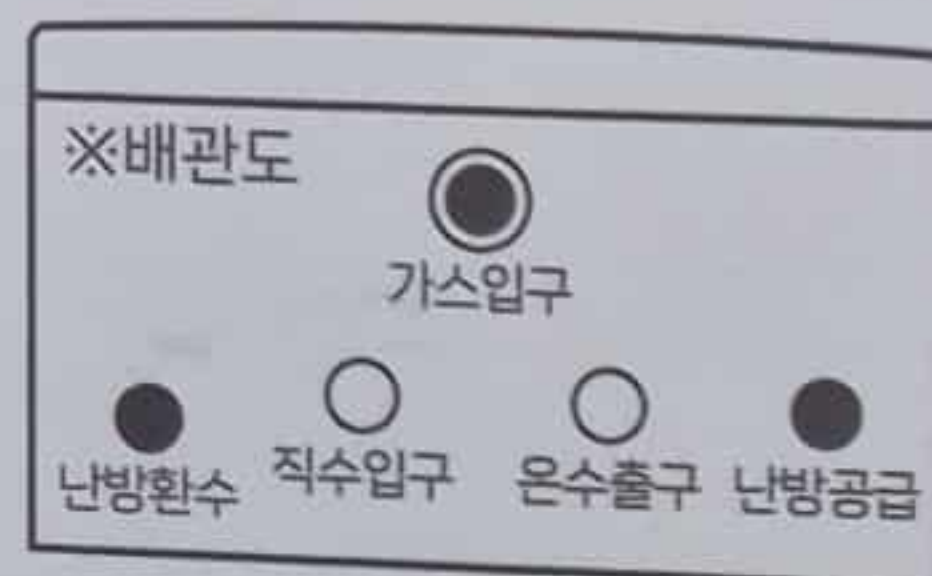

전면부	6cm 이상
측면부	4.5cm 이상
상부	15cm 이상
배기구틈	60cm 이상
전원콘센트	30cm 이상
기타연소기기	100cm 이상

제품 구입 및 A/S 문의

1588
9000



에너지소비효율등급



난방열효율

92.0 %

모델명: 거꾸로ECO콘덴싱L20-27HFN 가스소비량: 33.80 kW
난방출력(콘덴싱출력): 29.10 kW (31.40 kW)

에너지효율 등은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.



Kiturami

연통 빠짐 주의

4번타는 BOILER

■ 주의 및 경고사항 (가스안전법을 생략해 합시다)

환기가 잘되고 연통 설치시 가스누설이 연통재 주의 하십시오.
사용 전에, 사용가스의 배를 알았는지 가스 공급을 확인 하십시오.
연통은 연통재를 사용후 주시고, 5' 이하의 상행과 사용 후 배를 주십시오.
배의 관통부는 연소 배가스가 될때로 유입되는 열에 연통재 하십시오.
보일러 주변에서 연통재를 사용후 관리하십시오.
가스보일러 설치 시 안전을 위해, 배수/배기/배기가스가 잘 흐르도록 설치하십시오.
배기배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.
대기중단시 온도조절기의 확인후 온도가 95도가 표시되면 사용설명서에
따라 물을 보충하여 주십시오. (대기중단시 온도가 95도가 표시되면
배기배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.)
연통배출을 관리해가야(연통 배기배출은 반드시 연통 배기배출을 설치 하십시오.
(연통 배기배출은 연통배출을 위해 1년 이하의 점검이나 (연통배출 이하의 점검 후)
배기배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.)

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.

연통배출을 가능한 후 연소 소독 및 안전배기/배기배출 배기가스가 통상적
으로 배출되는지 확인후 주십시오.



시공표시판	
명칭 또는 상호	한들이앤지
시공자등록번호	인천 2012-24-01
시공소소재지	인천 서구 남동로 44번길 22 (P.O. Box 44-0000)
시공관리자성명	소통
제조자명	(주)퀴뚜라미
모델명 및 기준	내변타는보일러
제조번호	연통배출용기
설치기준적합여부	적합
시공년월일	2012년 1월
특기사항	

C31A211430027-01

ROOM

거실

1 2 3 4 5 6 7

NTX-1000

POWER

NANOKEM

나노켄 광방제어 컨트롤러

⚠ 주의

제품의 설치 점진 제거나 반드시 전원을 차단하여 주십시오
무단복해 및 개조를 금하며 제품내부에 물 또는 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오
(설치 및 운영방법은 상세이스 내 부 뒷면참조)

Kiturami

NTX-10N



Kiturami

나노켄 광방제어기

⚠ 주의

제품의 설치 또는 해체시 반드시 전원을 차단하여 주십시오
제품내부에 물 또는 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오
(설치 및 운영방법은 상세이스 내 부 뒷면참조)

Kiturami

거꾸로 ECO 콘텐싱 L20 가스보일러

●귀후손의 보람권을 보다 안전하고 쾌적하게 사용하기 위하여 반드시 충분한 사용공간에서
자신 물려줄게 설치 및 이용하십시오. ●불가피 원소 및 경관권 건물 내리함에서 7m에 10
이상 받으십시오.

[illegible]

이런 상황은 물론 국가가 책임지고 보살피는 안보와 관련
보안법에 규정하고 있다. (한겨레 2014년 11월 11일자 1면)
안보에 관한 법은 국가의 안전과 관련 있다. (한겨레 2014년 11월 11일자 1면)

[illegible]

배치표를 보면 실력 수준에 따라 일할 수 있습니다.

588 2013年10月10日 星期四 2013.10.10

000

푸라미 S643150393

krd-co-kr 2023