



연통 빠짐 주의

Kiturami

[illegible]

거꾸로 ECO 콘텐싱 L20 가스보일러

[illegible]

■ 무료 및 보조 시험 (가스 전원을 발행회합 A/C)

[illegible][illegible]

본지가 소개한 바와 같이, 이 책은 1990년대 이후의 한국 사회를 이해하는 데 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 특히, 이 책은 한국 사회의 다양한 계층과 집단을 이해하는 데 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

Figure 1

출판부
4.5cm 이상

에너지서비스유도구

에너지소비효율등급

전통종채로 300% 이상		가맹점 비율	92.0 %
------------------	---	--------	--------

7월 20일 기준
100원 기준


대형 구입할 시 문의

1588

9000

귀뚜라미  S643150393

www.bird-cd.org

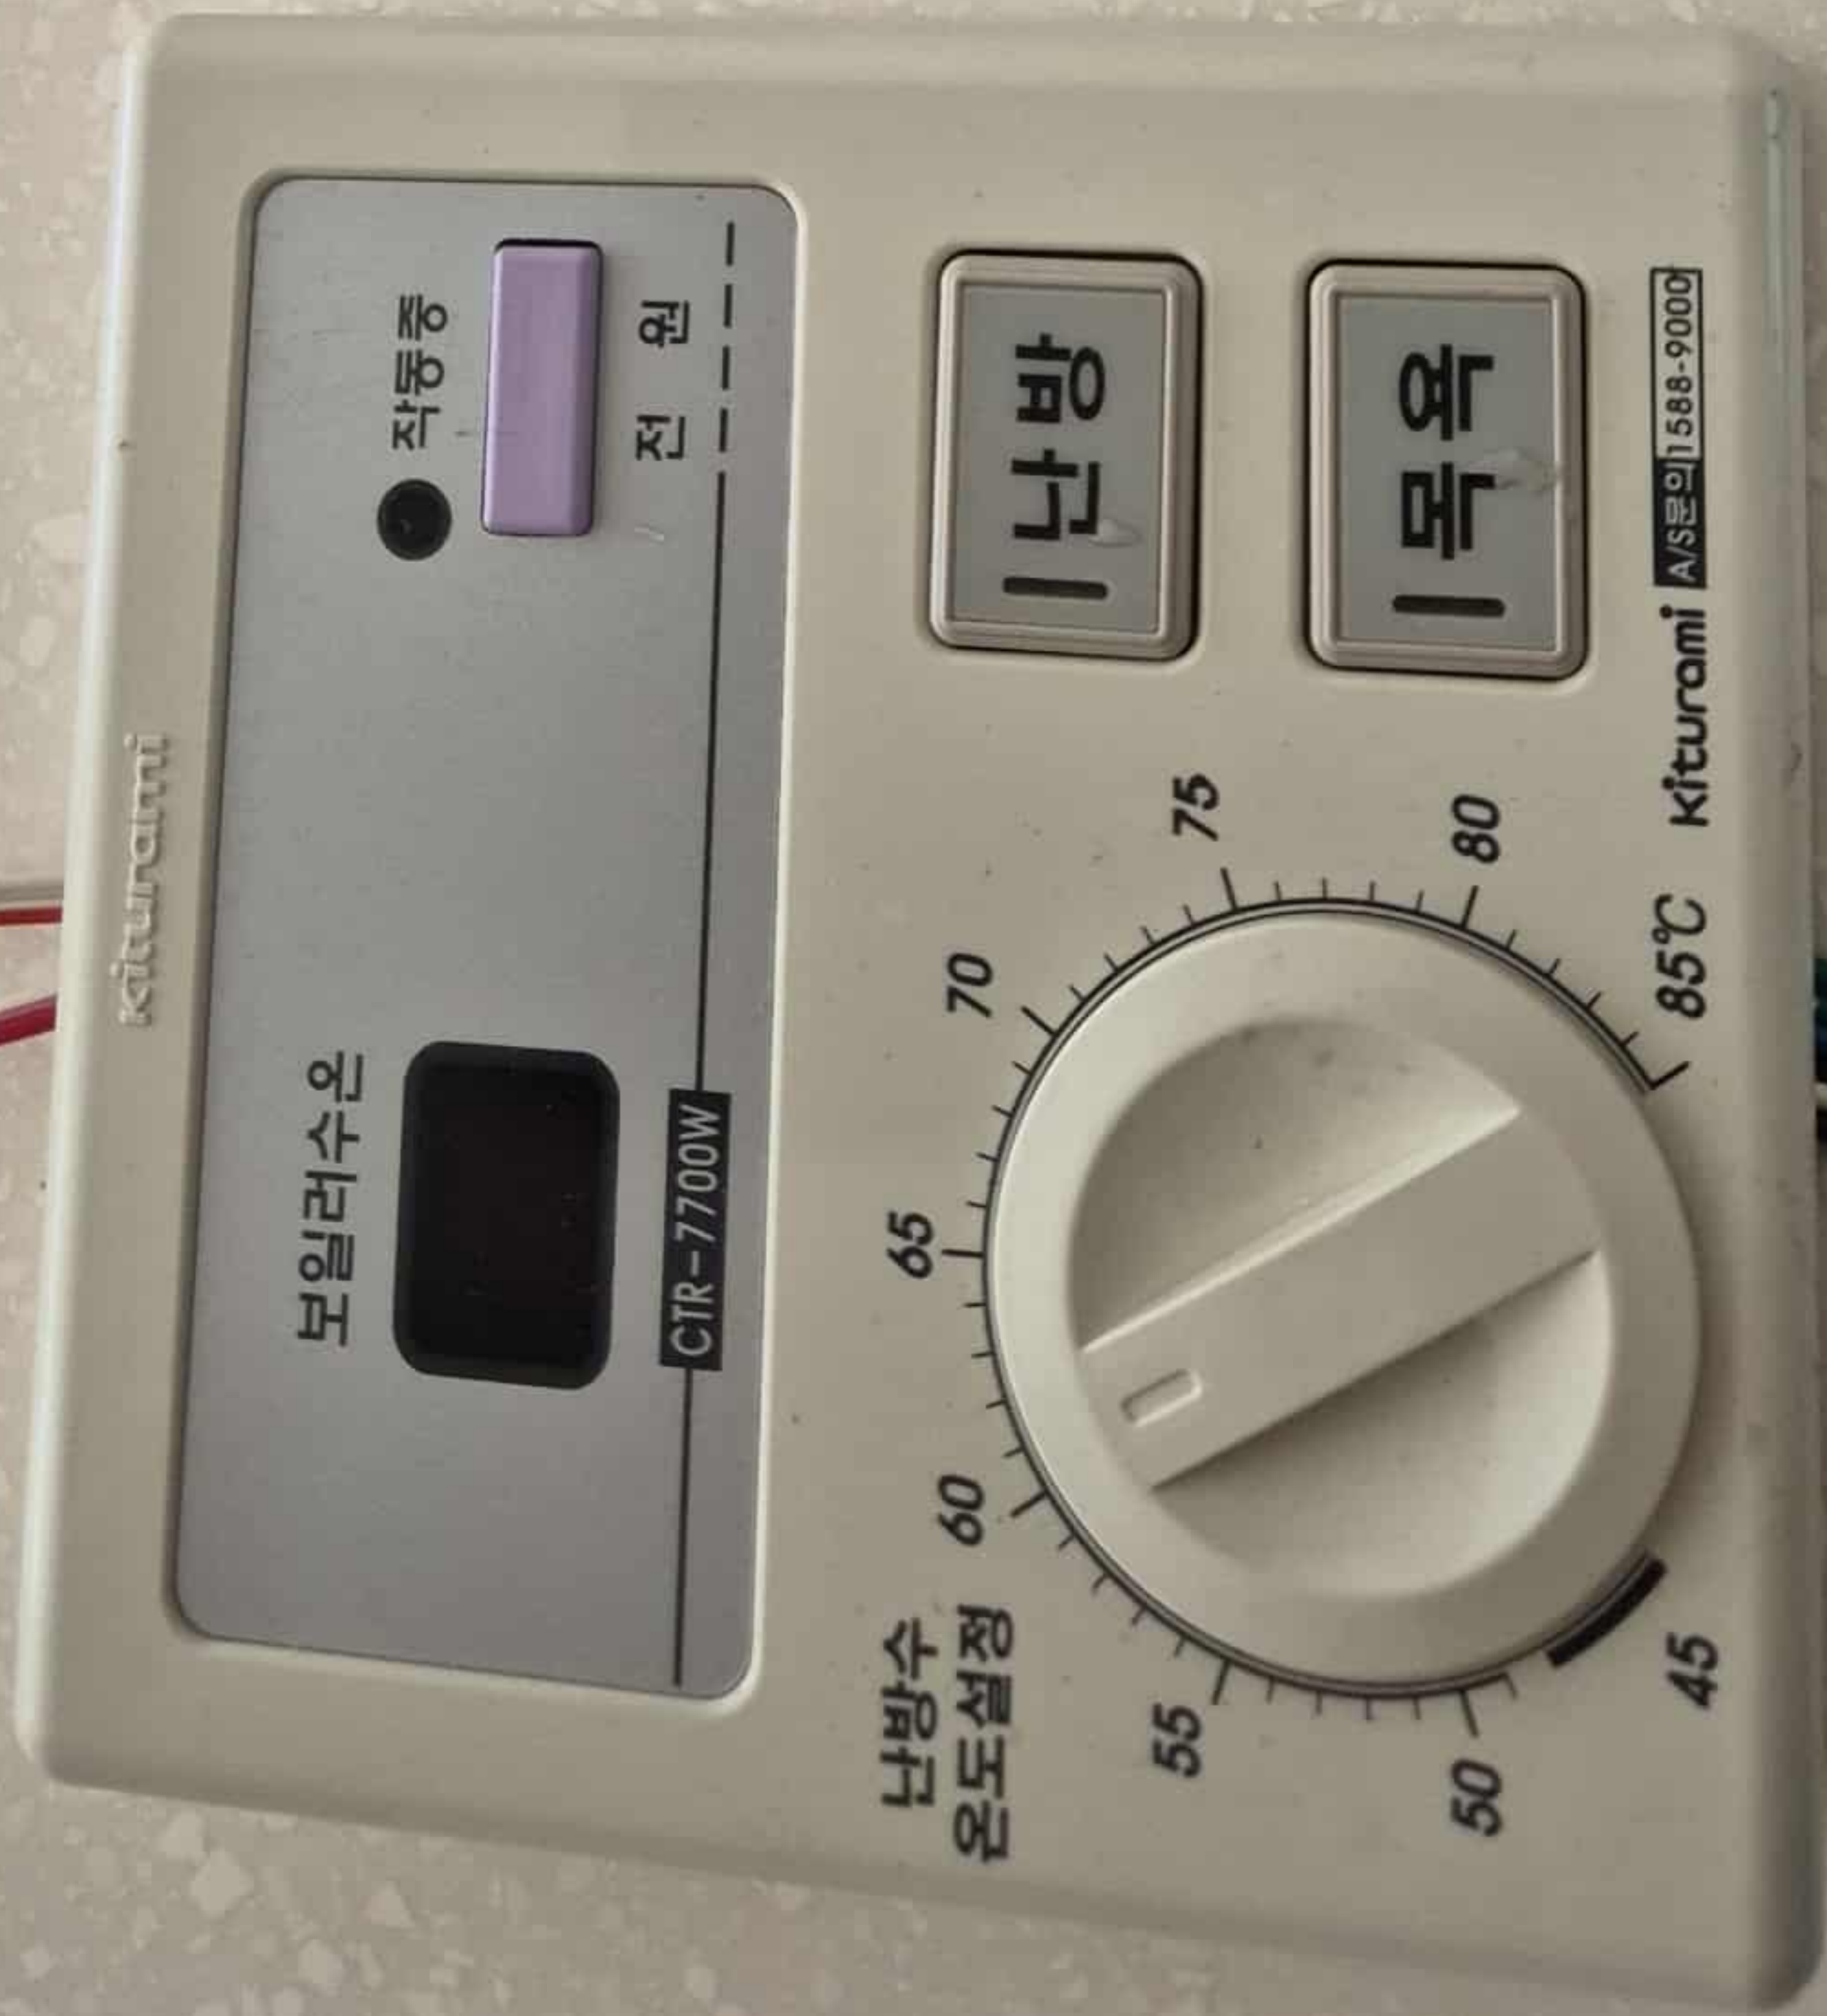

시 공 표 지 판			
시 공 자	명칭 또는 상호	귀뚜라미 보일러 실리온온라인	
	시공사 등록번호	98-21-4-3	
	사무소 소재지	충청남도 560-36	
	시공관리자 성명	(전화번호) 서 정훈	
보 일 러 (온수기)	제 조 자 명	(주) 귀뚜라미	
	모델명 및 기종	거꾸로 ECO콘덴싱 L20-27HFN	
	제 조 번 호		
	급 배 기 방 식	FF ☒ FE ☐	
연 돌 (별도시공시)	제	 C41A211480113 - 003231025	
	제		
	A		
시 공 내 역	시 공 년 월 일	2025. 11. 17	
	설 치 장 소 (주소)	LG타워 103-201	
	설치기준 적합 여부	적 합	
	특 기 사 항		
일산화탄소 경보기	제 조 자		
	A/S 전화번호		


※유의사항
 1. 가스 보일러의 설치 또는 변경공사는 「건설산업기본법」 제9조제1항의 규정에 의하여 가스시설시공업의 등록을 한 자가 시공하도록 되어 있습니다.
 2. 가스보일러 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제57조제1항 및 「도시가스사업법」 제43조제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입 하도록 되어 있으며, 「건설산업기본법」 제28조 및 제44조에서는 건설공사 수급인 및 건설업자가 하자담보책임 및 손해배상책임이 있다고 규정하고 있습니다.
 3. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 가스공급자는 가스보일러가 설치된 후 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 30조에서 정한 공급자의 의무에 따라 가스보일러의 시공내용 확인 및 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
 4. 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업자는 가스보일러가 설치된 후 「도시가스사업법」 제26조의 규정에 의한 안전관리규정에 따라 시공자의 가스사고 배상책임보험의 가입여부 확인 및 공공안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
 5. 강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사 또는 형식승인검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환 가능 표시가 있는 가스보일러의 경우에만 급배기방식 전환을 해야합니다.

거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러

■귀뚜라미 보일러를 보다 안전하고 쾌적하게 사용하기 위하여 반드시 동봉된 사용설명서에 따라 올바르게 설치 및 사용하십시오. ■정기적 청소 및 점검을 관할 대리점에서 1년에 1회 이상 받으십시오.

■ 주의 및 경고 사항 [가스 안전을 생활화합시다]

◎환기가 잘되고 연통 설치 시 가스누설이 안되게 주의하십시오. ◎연통은 인증품을 사용해 주시고, 5° 이하의 상향으로 설치해 주십시오. ◎사용 전에, 사용 가스와 제품 명판의 가스 종류를 확인하십시오. ◎벽의 관통부는 연소 폐가스가 실내로 유입되는 틈이 없도록 하십시오. ◎가스 보일러 설치 기준에 적합하고, 보수/점검/청소가 용이하도록 설치하십시오. ◎절대로 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. ◎가연물로부터 일정 거리를 띄워 설치해 주시고 보일러 주변에서 인화물질 사용을 금지하십시오. ◎보일러를 가동한 후 연소, 소화 및 운전 상태가 정상인지 배기가스가 정상적으로 배출되는지 확인해 주십시오. ◎반 밀폐형 강제 배기식(FE) 보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하십시오. (위반 시 시공자는 관련 법령에 의해 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금 부과)

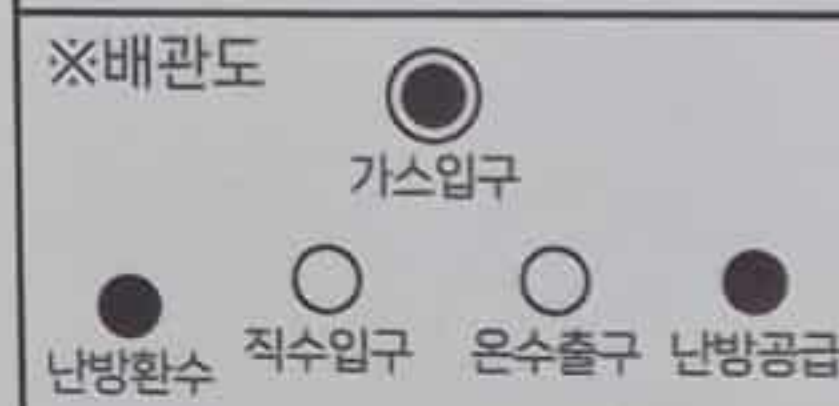

전면부	6cm 이상
측면부	4.5cm 이상
상부	15cm 이상
배기구통	60cm 이상
전원콘센트	30cm 이상
기타연소기기	100cm 이상

제품 구입 및 A/S 문의

**1588
9000**

귀뚜라미
www.krb-co.kr



에너지소비효율등급



난방열효율 **92.0 %**

모델명: 거꾸로ECO콘덴싱L20-27HFN 가스소비량: 33.80 kW
난방출력(콘덴싱출력): 29.10 kW (31.40 kW)

에너지효율 등은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2013.06.01)



S643150393

ECO CONDENSING L20