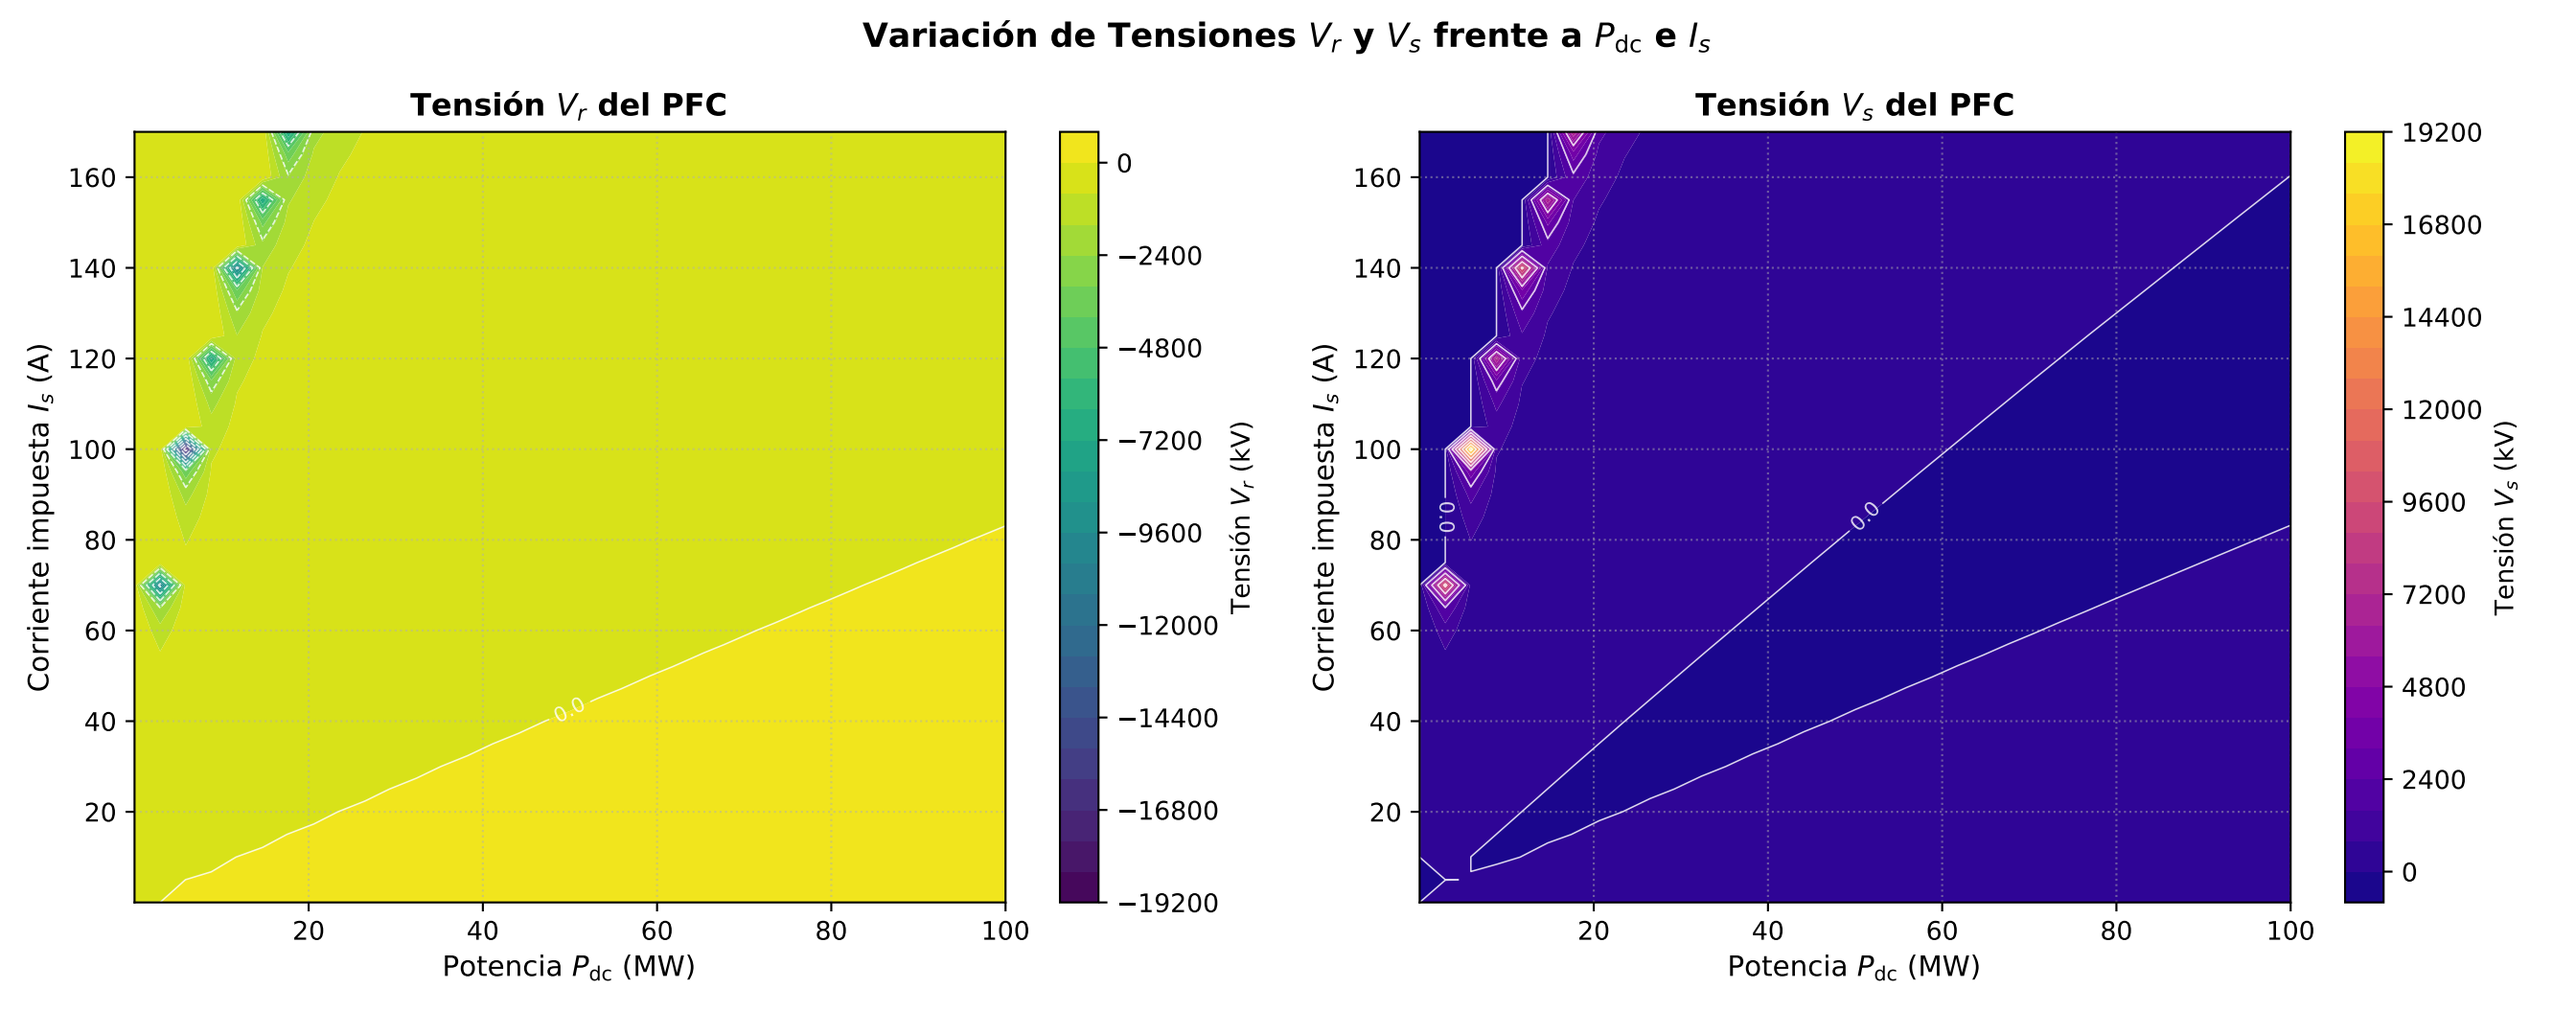
Variación de Tensiones V_r y V_s frente a P_{dc} e I_s
Tensión V_r del PFC
Corriente impuesta I_s (A)
Potencia P_{dc} (MW)
Tensión V_r (kV)
0
−2400
−4800
−7200
−9600
−12000
−14400
−16800
−19200
0.0
Tensión V_s del PFC
Corriente impuesta I_s (A)
Potencia P_{dc} (MW)
Tensión V_s (kV)
19200
16800
14400
12000
9600
7200
4800
2400
0
0.0
0.0