

Redes Industriais e Sistemas Supervisórios

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

RS232 – RS485

EIA232 – EIA485

RS232 - EIA232


- Criado em 1969
- Padrão para comunicação entre dois dispositivos
 - Baseado na UART
 - Universal asynchronous receiver-transmitter
 - Ponto a ponto
- Conector DB9 ou DB25
- Encontrados em:
 - PCs
 - Equipamentos industriais
 - Projetores
 - Instrumentos de medição



RS232 - EIA232

- O Padrão define:
 - Características elétricas
 - Características mecânicas
 - Descrição funcional dos circuitos
- Taxa máxima de 115200bps
 - Recomendado menos de 20000 bps
- Distância máxima recomendada
 - 15 metros


Dispositivos

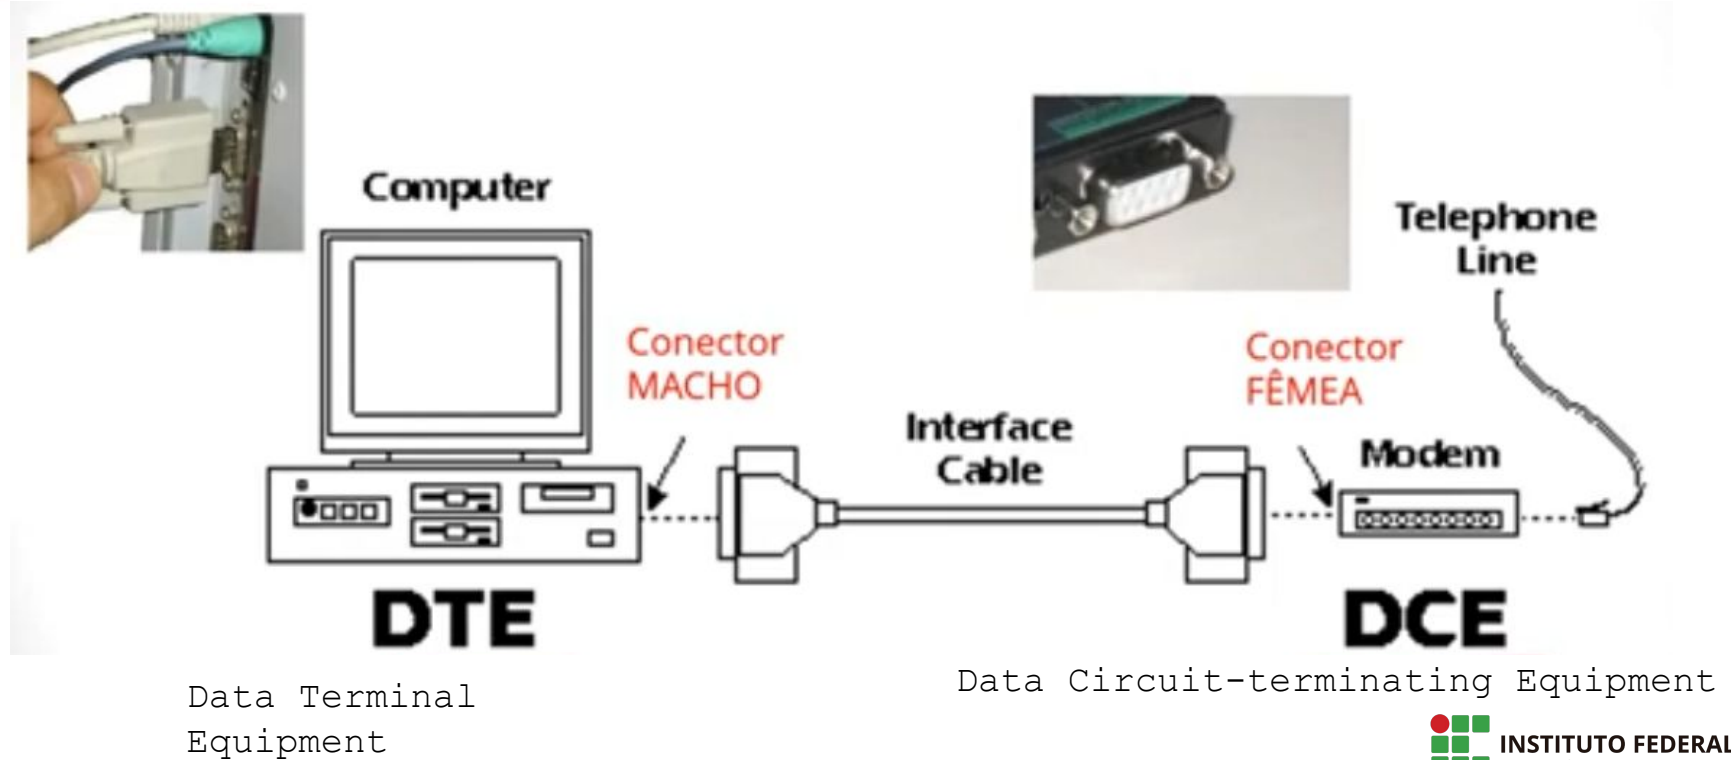


Pinagem do conector




Pinagem do conector

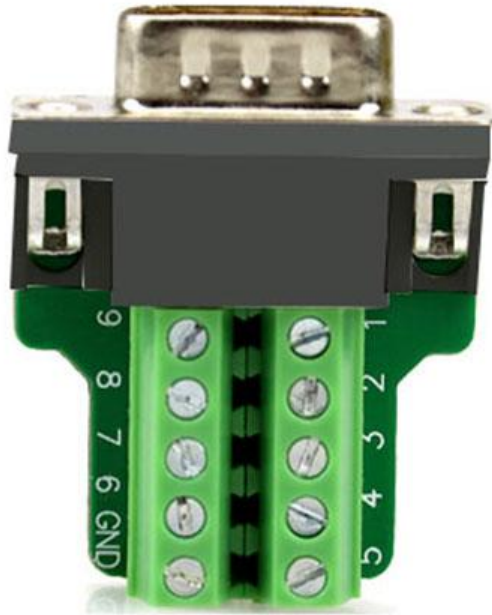

Pin	Logogram	Explanation
Pin 1	CD	Carrier Detect
Pin 2	RXD	Receive
Pin 3	TXD	Transmit
Pin 4	DTR	Data Terminal Ready
Pin 5	GND	Ground
Pin 6	DSR	Data Set Ready
Pin 7	RTS	Request To Send
Pin 8	CTS	Clear to Send
Pin 9	RI	Ring Indicator

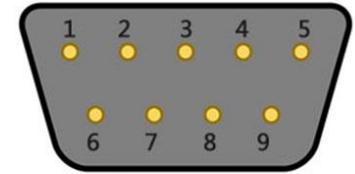

DB9 Male Plug Front

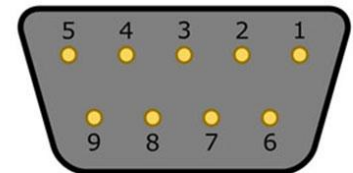

DB9 Female Socket Front


Pinagem do conector

Função	Sigla	Uso
Portadora detectada, (Data Carrier Detect)	DCD	Controle
Recepção de dados, (Receive Data)	RX, RD	Dados
Transmissão de dados, (Transmitted Data)	TX, TD	Dados
Terminal de dados pronto, (Data Terminal Ready)	DTR	Controle
Terra, (Signal Ground)	GND	Comum
Conjunto de dados pronto, (Data Set Ready)	DSR	Controle
Pronto para enviar(computador), (Request To Send)	RTS	Controle
Envie os dados (modem), (Clear To Send)	CTS	Controle
Sinal de portadora	Ring	Controle

Características elétricas

- Nível lógico '0'
 - Space
 - Tensão positiva
 - Tensão no transmissor: +5 a +25 V
 - Tensão no receptor: +3 a +25 V
- Nível lógico '1'
 - Mark
 - Tensão negativa
 - Tensão no transmissor: -5 a -25 V
 - Tensão no receptor: -3 a -25 V

Características elétricas

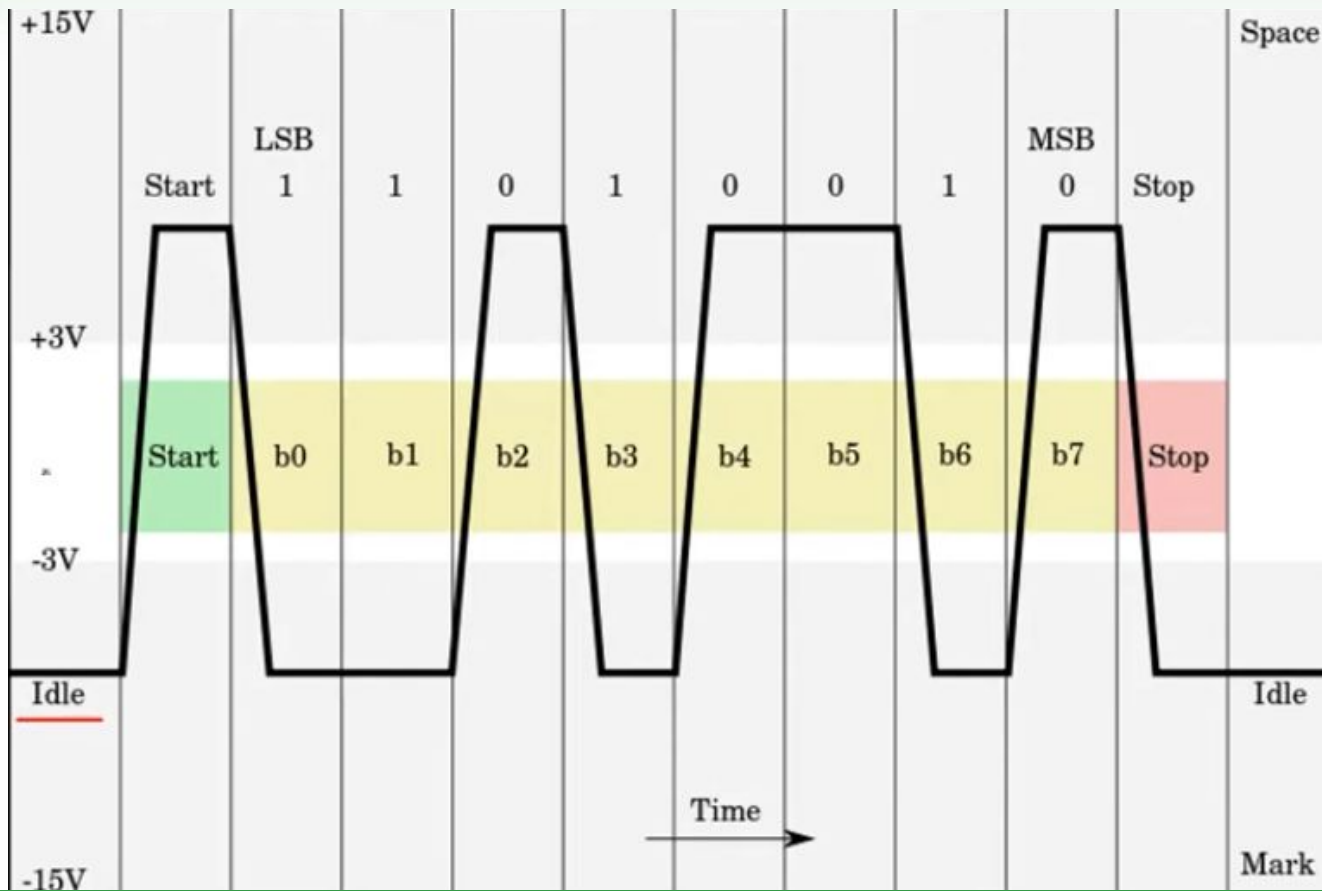


Distâncias típicas - Empíricas


Baudrate	Distância (m)
1200	500
2400	200
4800	100
9600	70
19200	50
115200	20

Controle de fluxo por *hardware*

- Inicialização
 - DTR - Data Terminal Ready
 - O DTE indica que está pronto
 - DSR - Data Set Ready
 - O DCE indica que está pronto
- Handshake
 - RTS - Request to Send
 - DTE ou DCE sinalizam que querem enviar dados
 - CTS - Clear to Send
 - DTE ou DCE indica que pode receber dados
 - Evita receber dados sem poder processar
 - Ring - Antigos modems

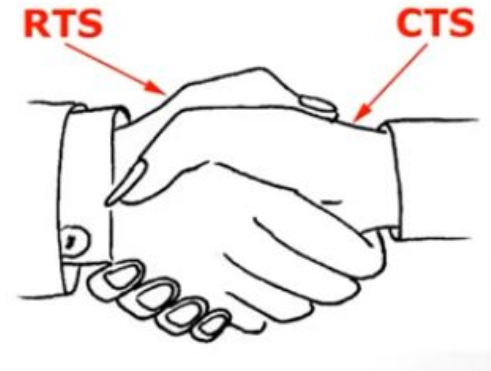


Cabo DTE - DTE sem controle de fluxo

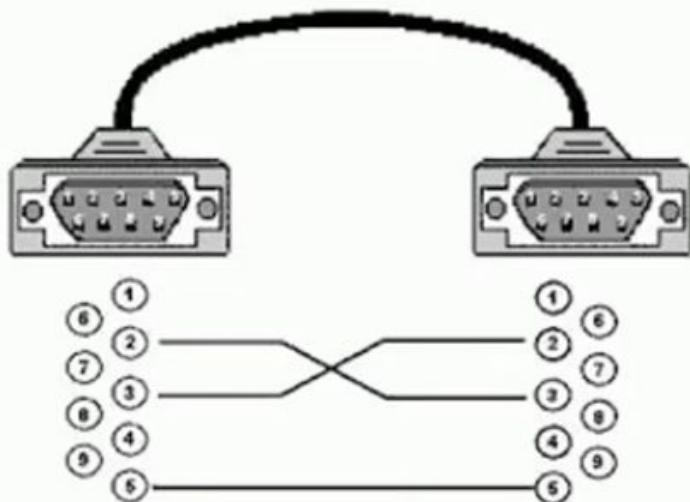


- Null modem cable
- Usa Rx, Tx e GND


Cabo DTE - DCE com controle de fluxo

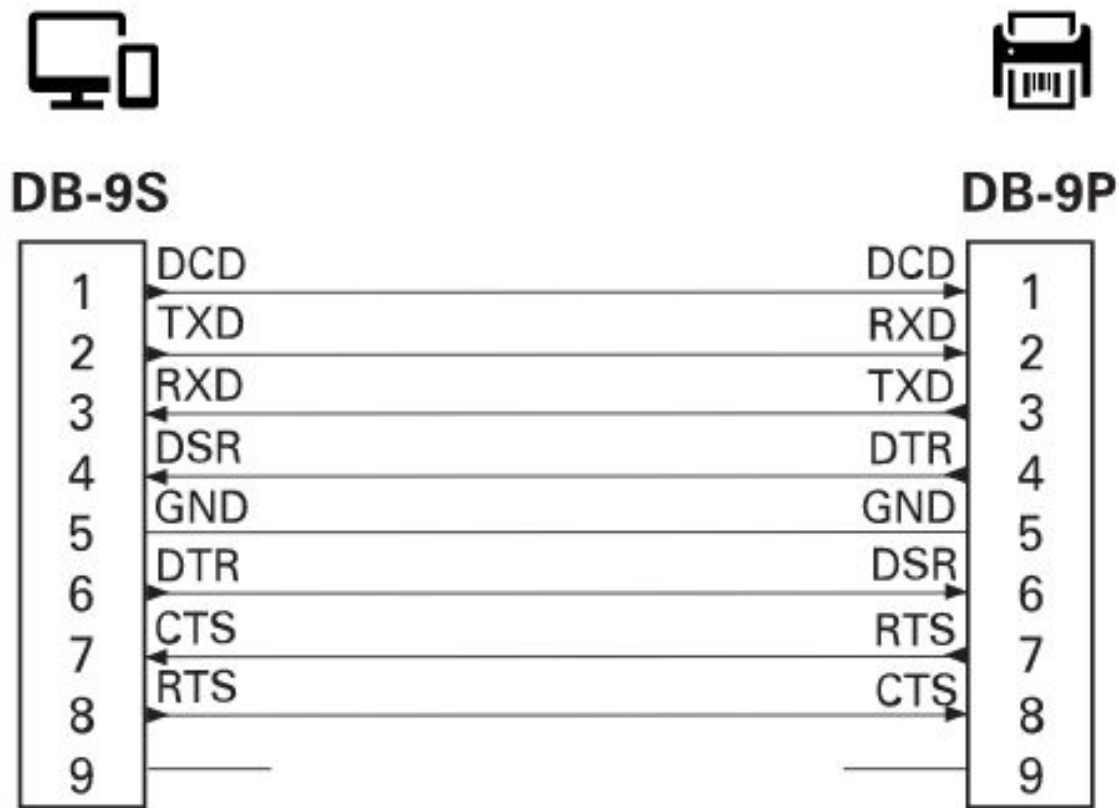


Looping de Handshake

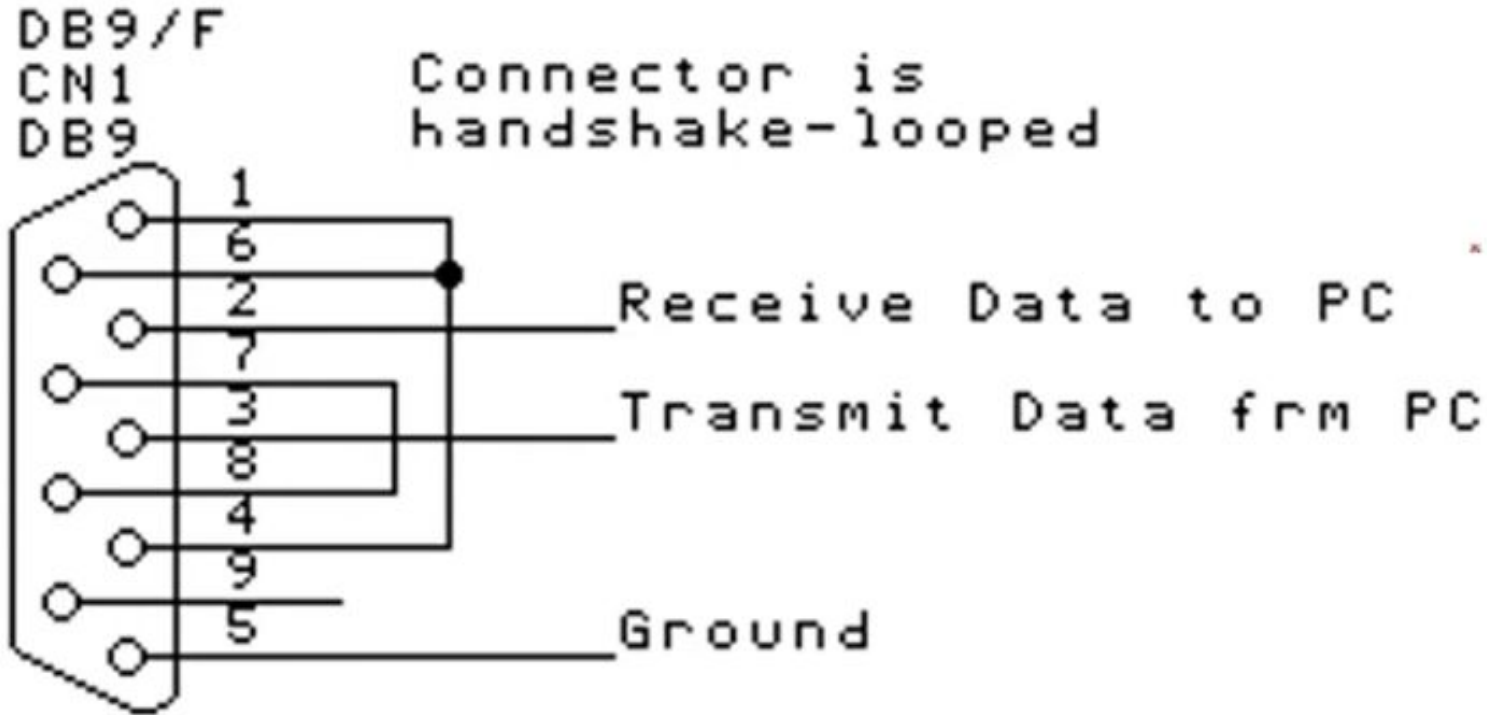


Conversor USB-RS232

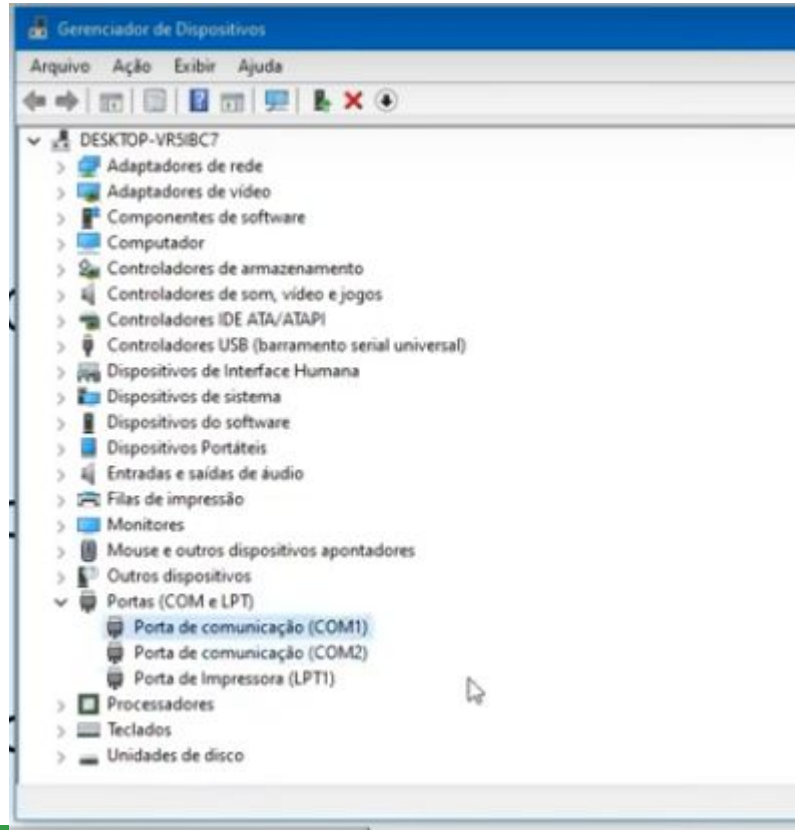

Transceiver - MAX232 / Conversor TTL - EIA232

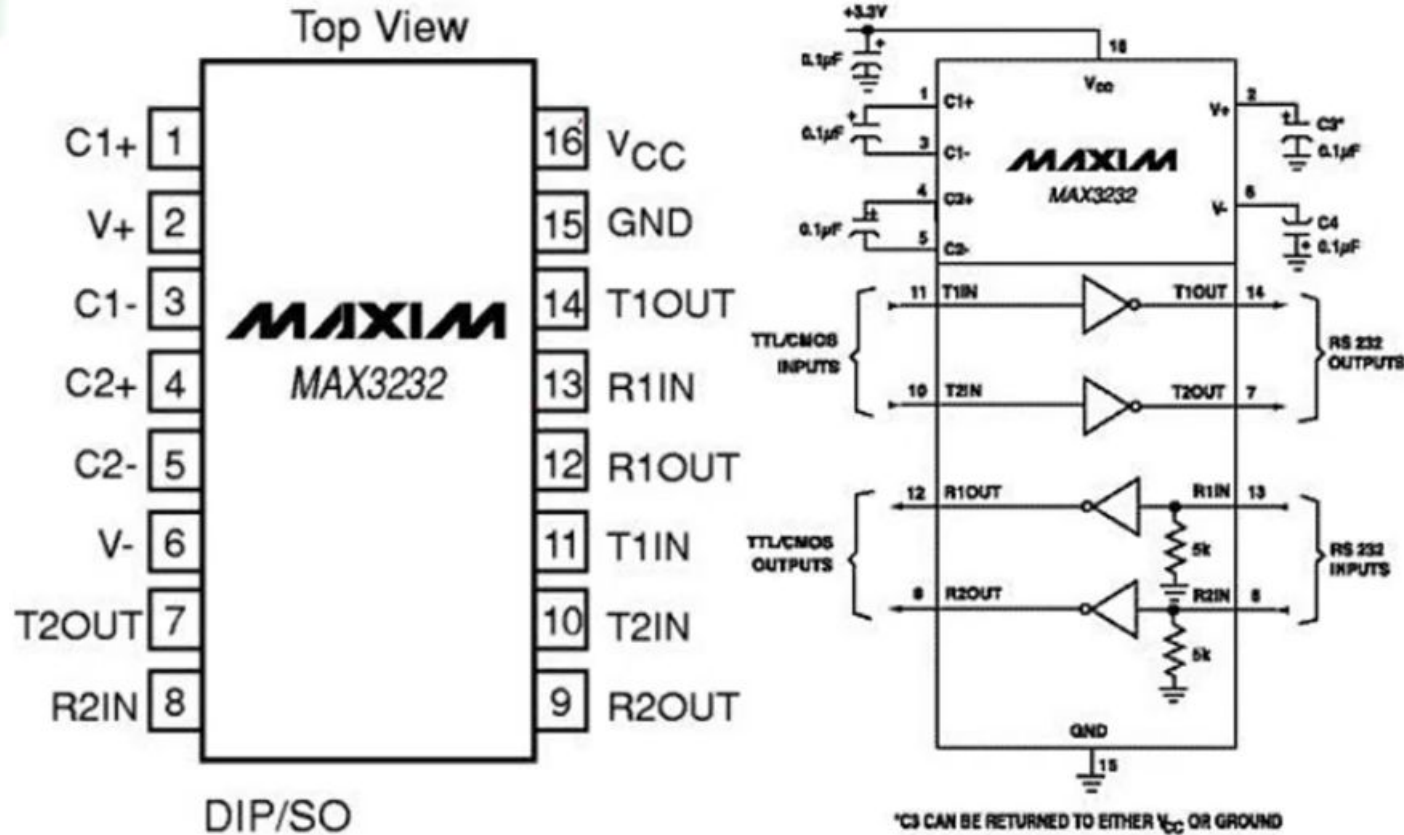

Transceiver - MAX232 / Conversor TTL - EIA232

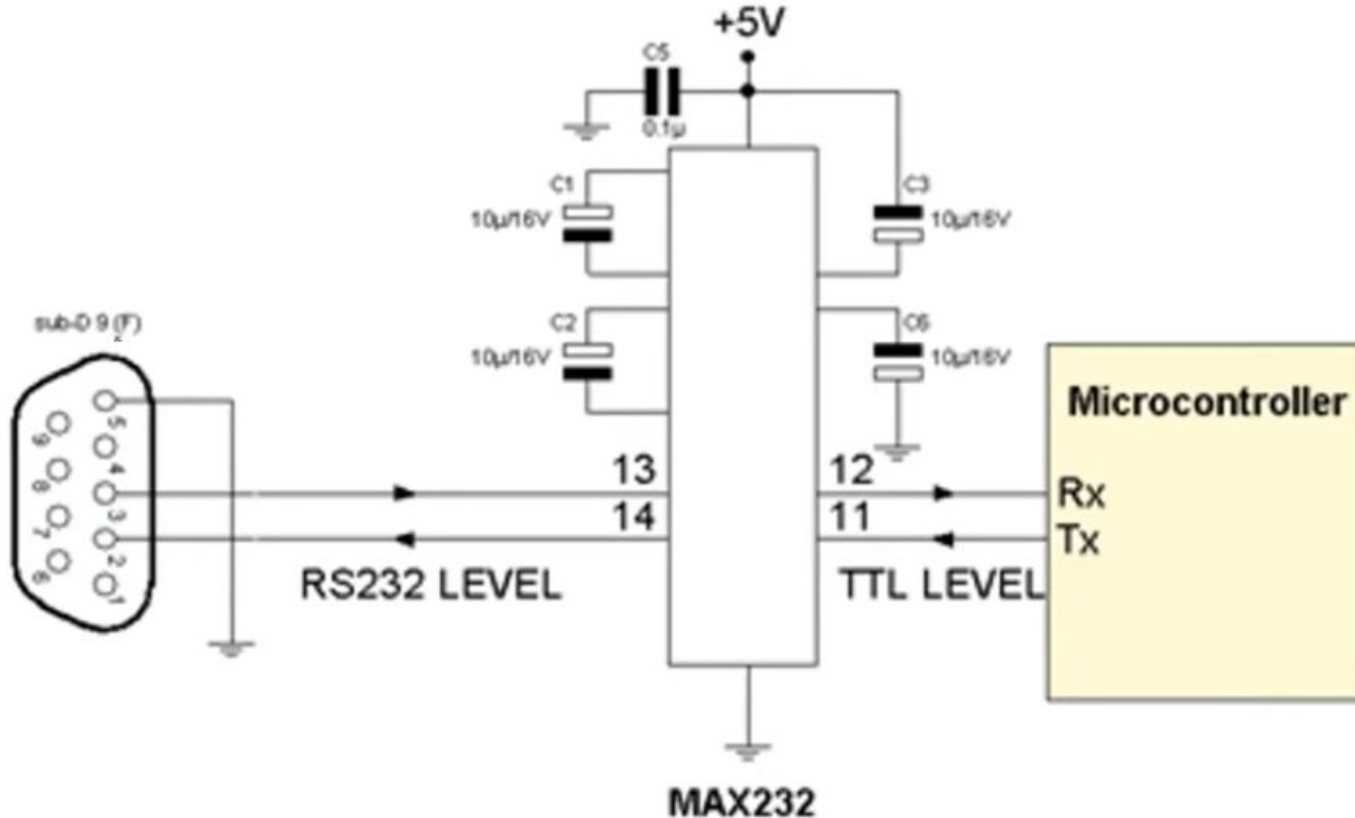

Desvantagens

- Exige variações grandes de tensão
 - Alguns transceivers exigem fontes de -12V e +12V
- Pouca imunidade a ruído
- Pequenas distâncias
 - 15m recomendado
- Ponto a ponto
 - Somente dois dispositivos
- Controle de fluxo não é implementado em todos os tipos de dispositivos
- Dois tipos de pinagem: DCE e DTE
- Não envia alimentação pelo conector

Cuidados e Diagnósticos de Problemas

- Tipo de dispositivo e cabos utilizados
 - DCE e DTE
 - Pinagem e montagem corretas
 - Atenuação e capacitância do fio
- Taxas e distâncias configuradas
 - Configuração de taxa igual em ambos os dispositivos
 - Paridade e baudrate
 - Distância atende as especificações

Cuidados e Diagnósticos de Problemas

- Controle de fluxo
 - é necessário utilizar ou não
 - Está configurado igual em ambos dispositivos
 - O cabo possui os fios necessários
- Como está o ruído no ambiente
 - Testar com osciloscópio os sinais TX e RX durante o envio
- O protocolo utilizado é o mesmo em ambos dispositivos
- Está ocorrendo de fato o envio de dados

RS485

Recommended **S**tandard

TIA/EIA485

Telecommunications **I**ndustry **A**ssociation
Electronic **I**ndustries **A**lliance



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Salto

Padrão EIA-485 / RS485

Define características funcionais e elétricas de cabos para a rede de comunicação.

Mbps

EIA-485




Aplicações EIA-485 / RS485


- Indústria
- Comércio
- Equipamentos médicos
- Embarcações
- Laboratórios

- ➔ **Robustez**
- ➔ **Imunidade a interferências elétricas**
- ➔ **Capacidade de transmissão a longas distâncias**


Topologias EIA-485

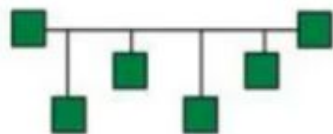


Barramento com derivações
(tolerável)

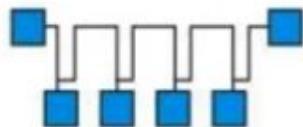

Daisy Chain
(recomendada)

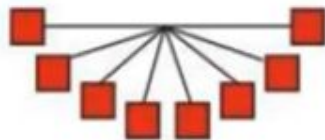


Estrela
(evitar)

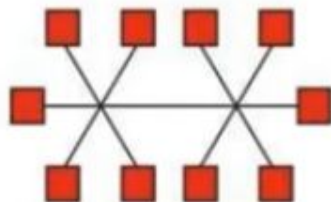


Barramento com estrelas
(evitar) *



Anel
(evitar)

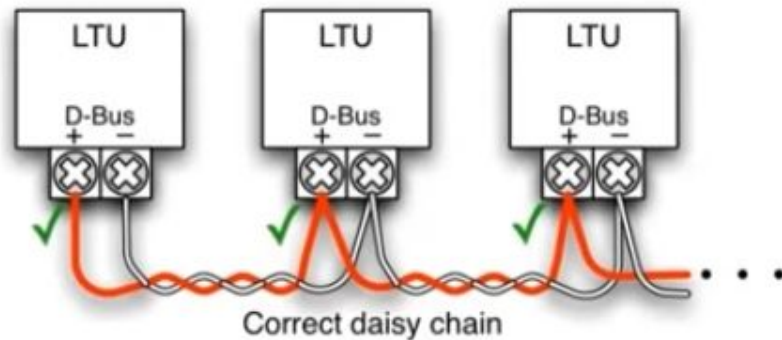


Correct daisy chain

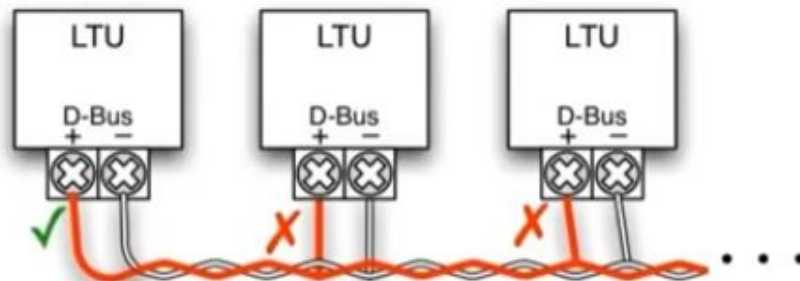


Not a proper daisy chain


Par de fios com sinais diferenciais

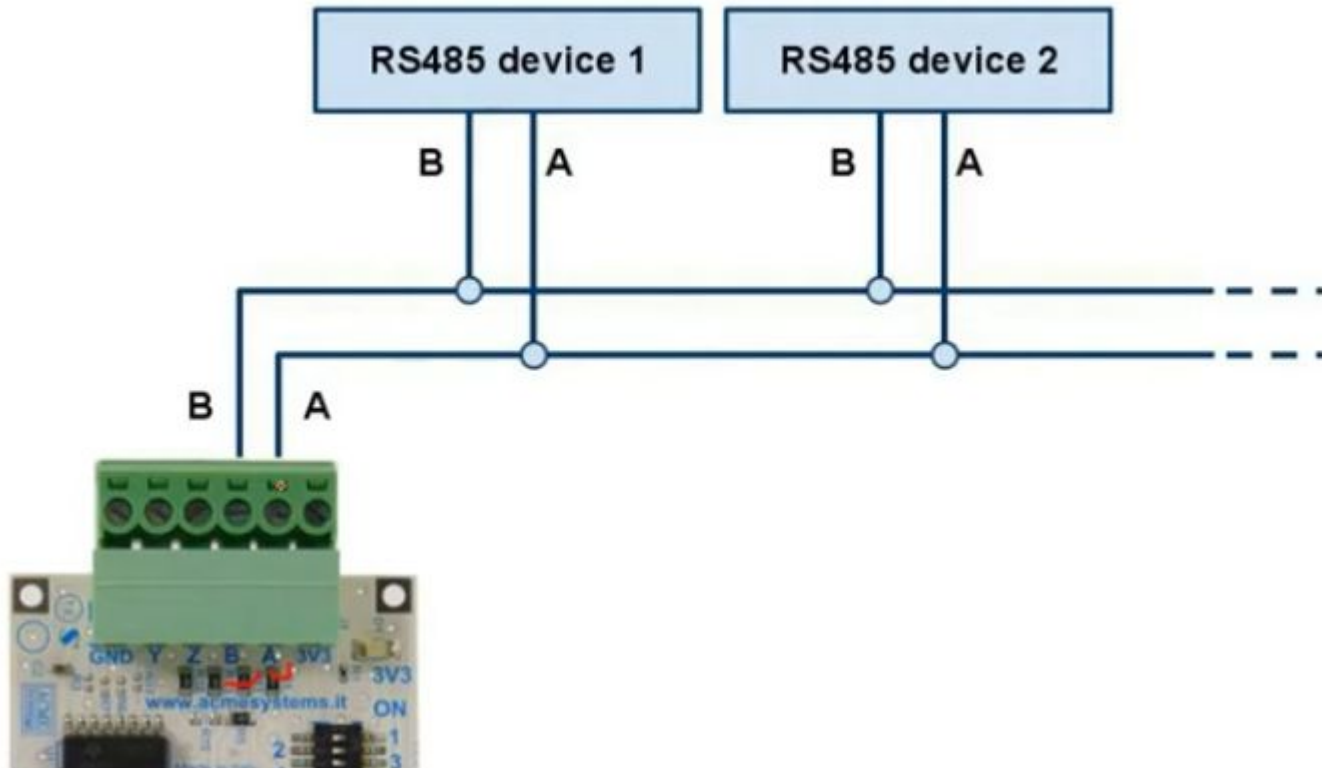


Sinal diferencial EIA-485

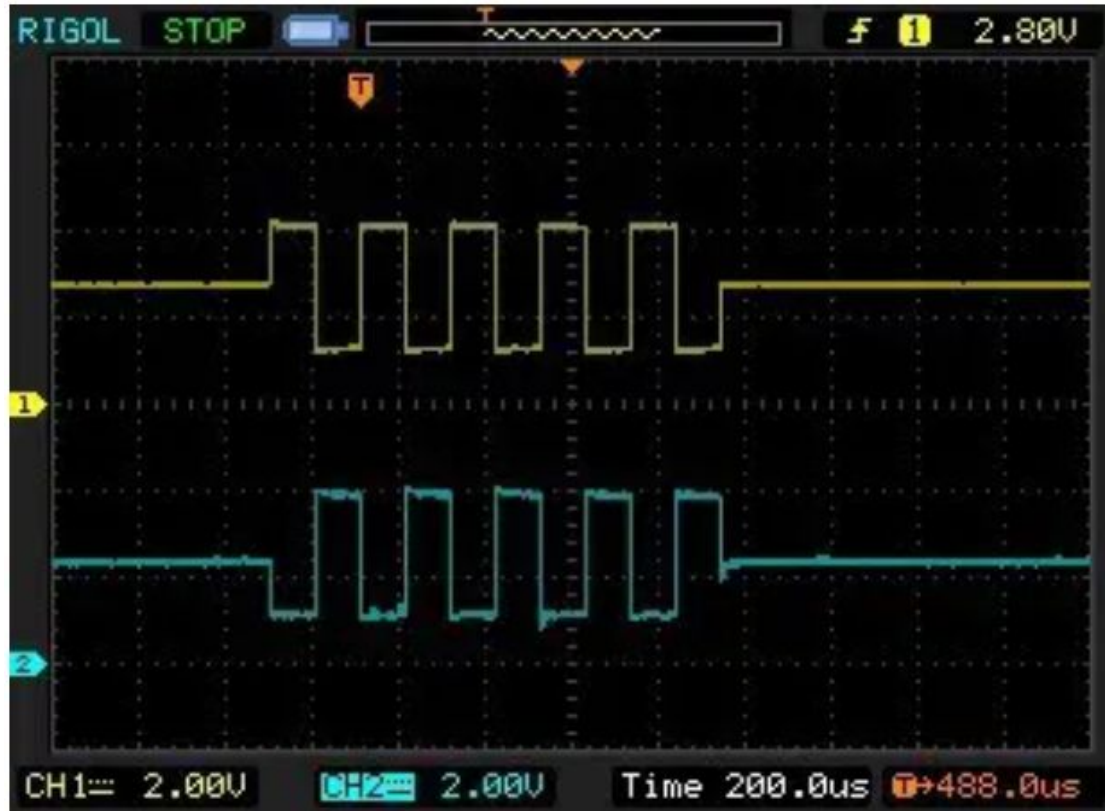


Níveis de tensão EIA-485

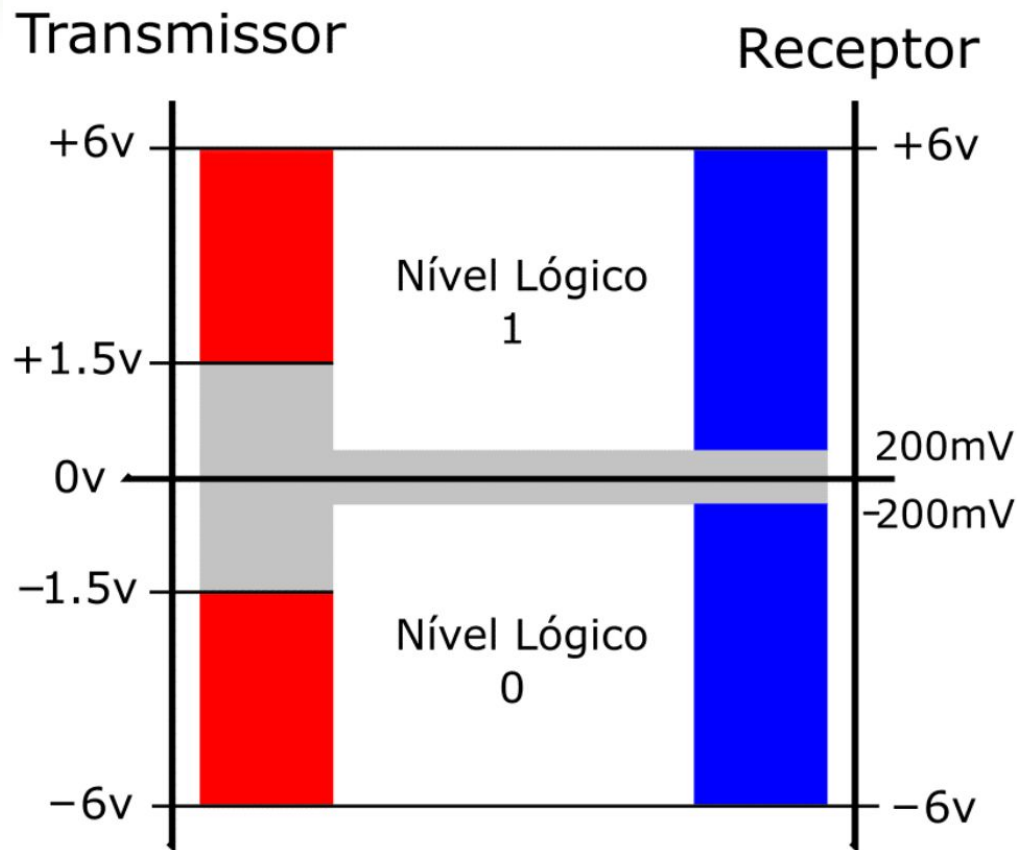

Níveis de tensão EIA-485

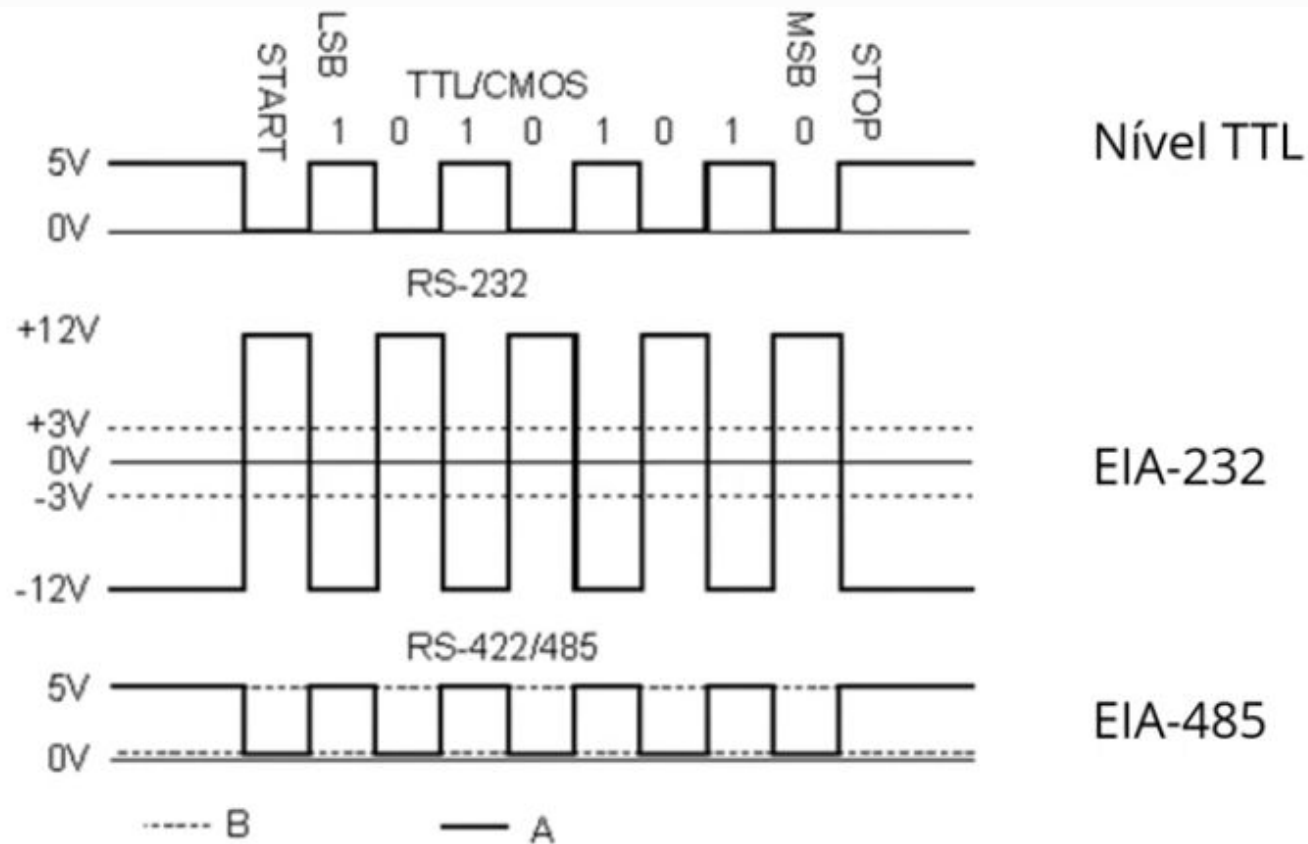


Níveis de tensão EIA-485

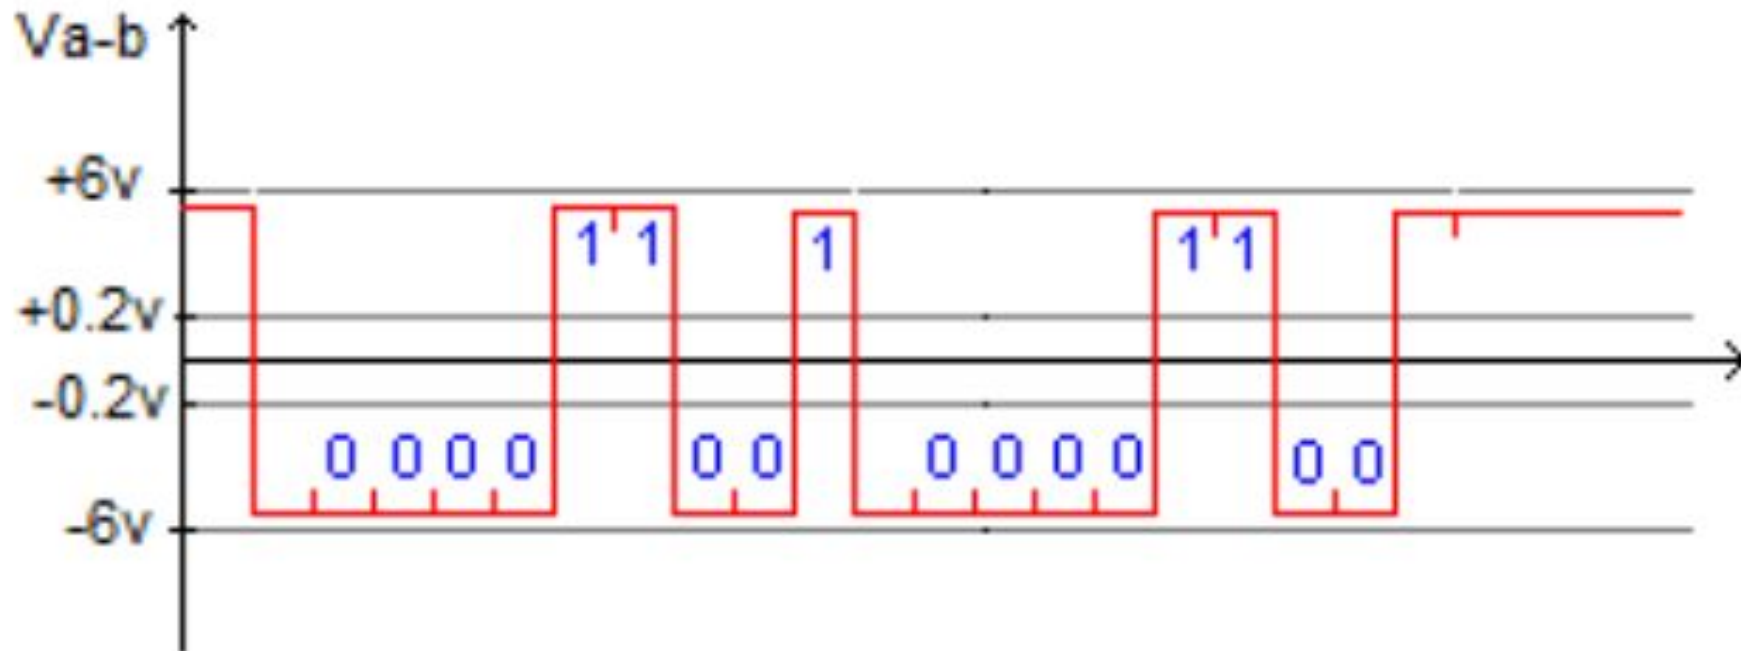


Cabo par trançado


- Seção mínima de 24AWG ($0,20\text{mm}^2$)
- Deve possuir blindagem sempre que possível
- Capacitância no máximo 17pf/ft (55pf/m)
- Impedância maior que 100 ohms
- Se não for utilizado o fio terra em comum com os dispositivos da rede a blindagem do cabo deve ser aterrada em apenas uma de suas extremidades.

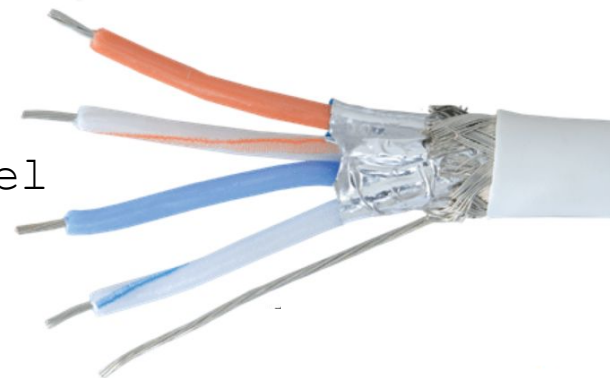

Cabo par trançado

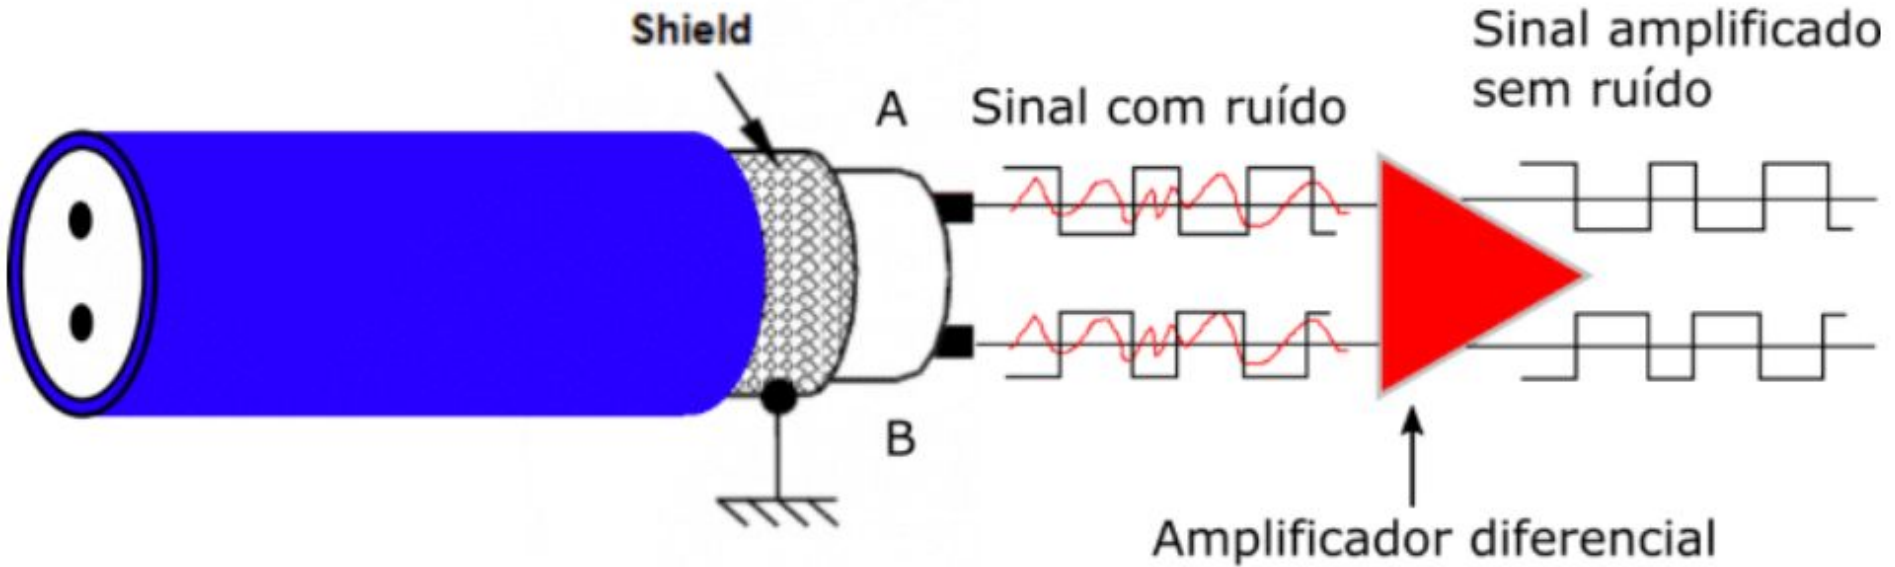


Resistor de terminação EIA-485


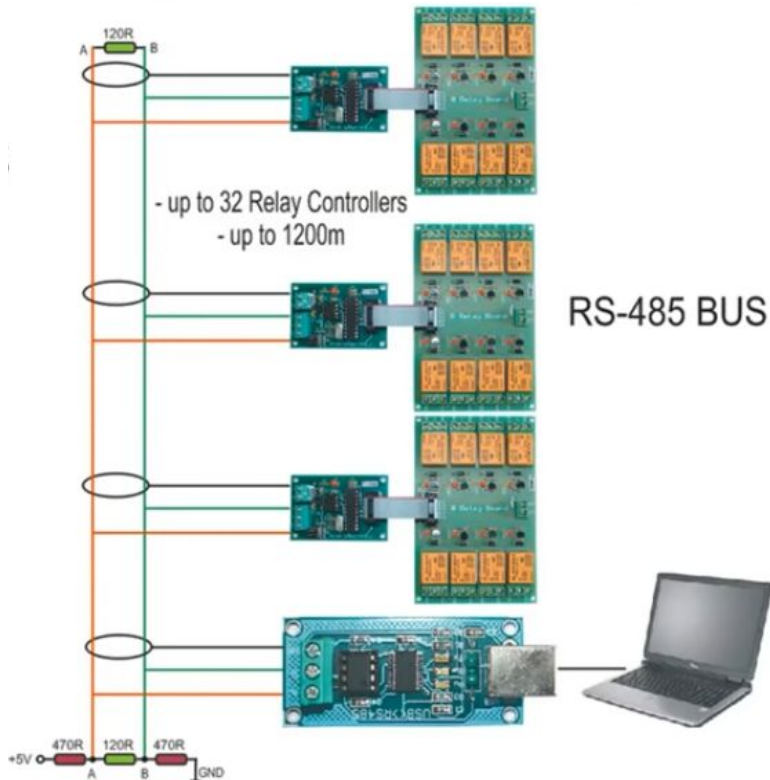


- Necessita de resistores de terminação
 - Evita propagação de ruídos e reflexão
- Geralmente equipamentos possuem um jumper para ativar ou não o resistor de terminação.

Resistores de terminação - EIA-485

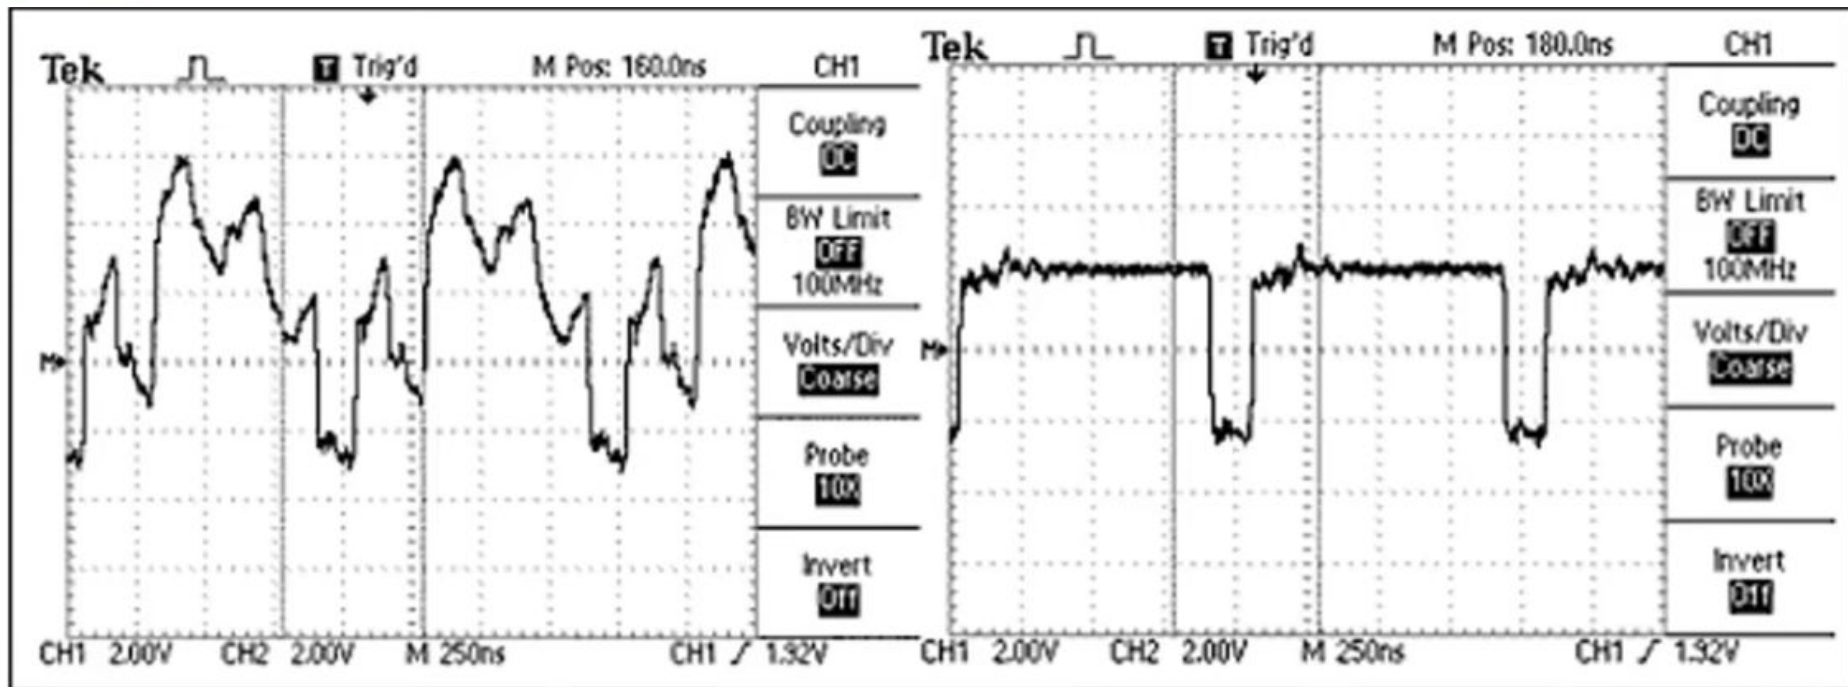

Distância máxima da rede: 4000 pés ou 1219 m

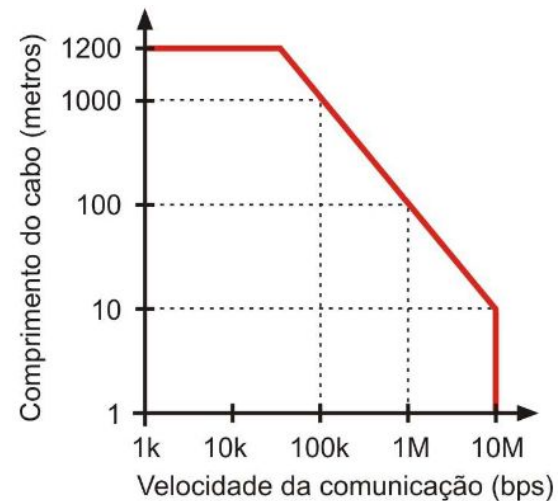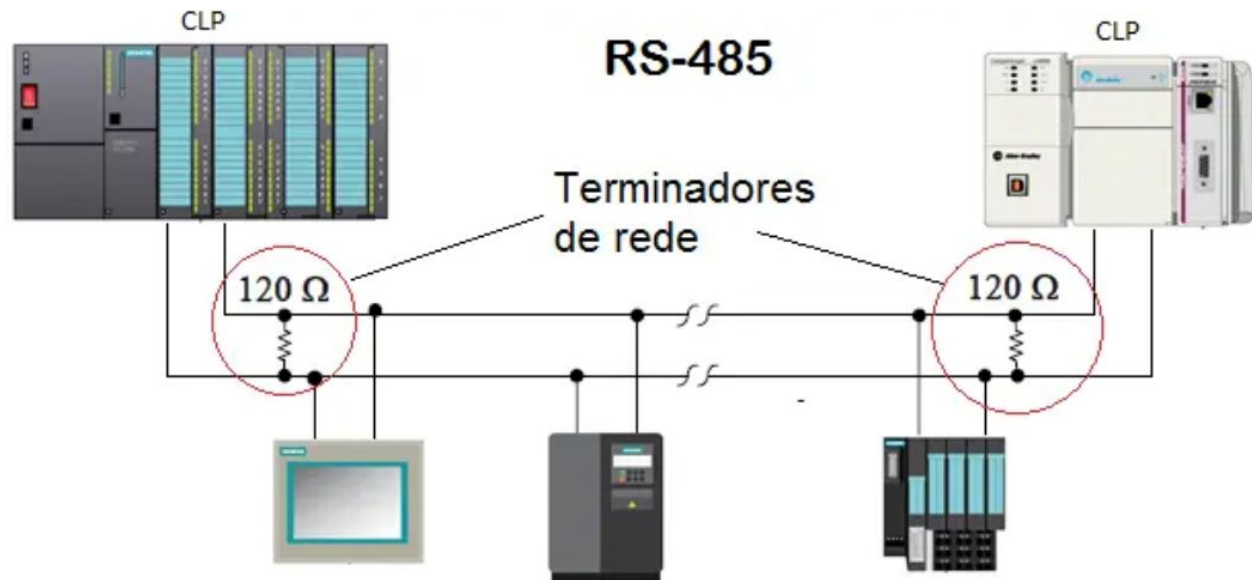


← máx. 1200m →

Padrão EIA-485





Padrão EIA-422

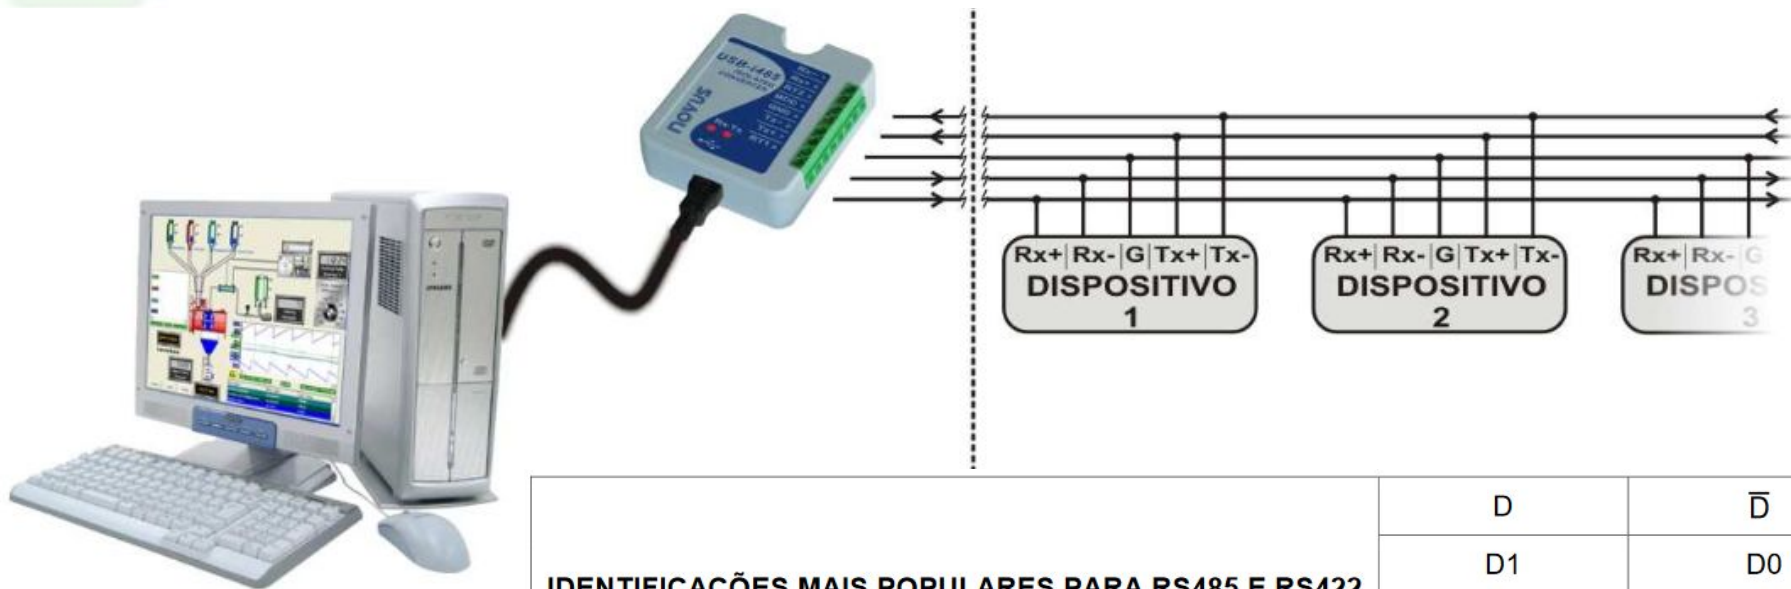

IDENTIFICAÇÕES MAIS POPULARES PARA RS485 E RS422

D	\bar{D}
D1	D0
B	A
D+	D-

Padrão EIA-485 e EIA-422

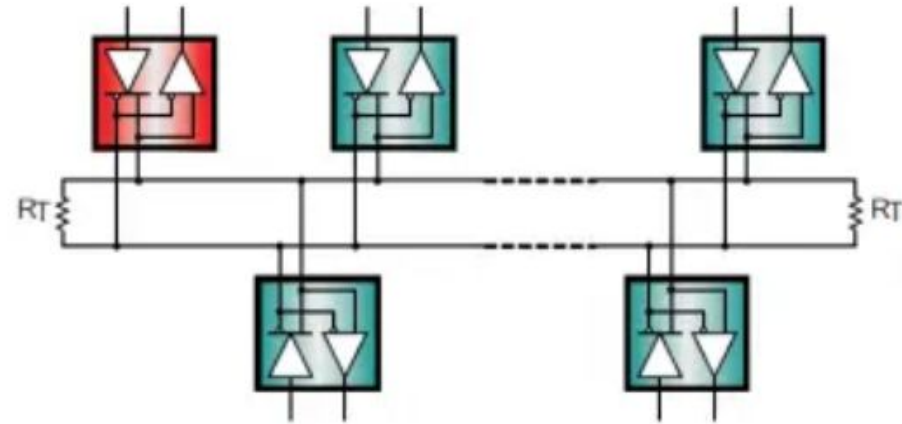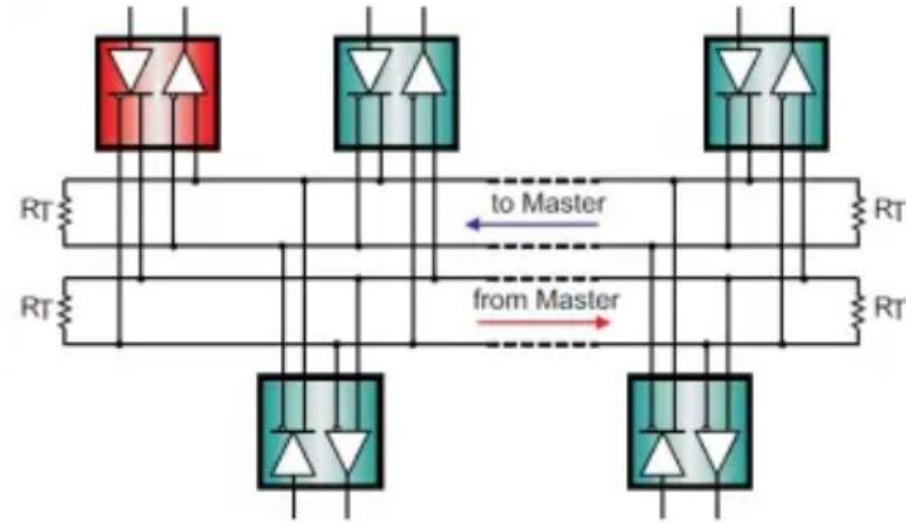


A norma adverte:
a máxima ddp entre os equipamentos da rede deve estar entre **-7V e +12V**

Multiponto

- O padrão **RS-485** é **multiponto**, o que permite até **32 dispositivos** em uma única rede:
 - O padrão define cada dispositivo da rede como **"unidade de carga"**, definindo em uma rede o número máximo de 32 unidades de carga;
- A definição de uma carga unitária é como uma resistência de **15 k Ω** – ligado a uma fonte **-3V ou 5V**;
- Dispositivos comerciais com **1/2, 1/4 e 1/8** de unidade de carga.

Transceiver MAX485

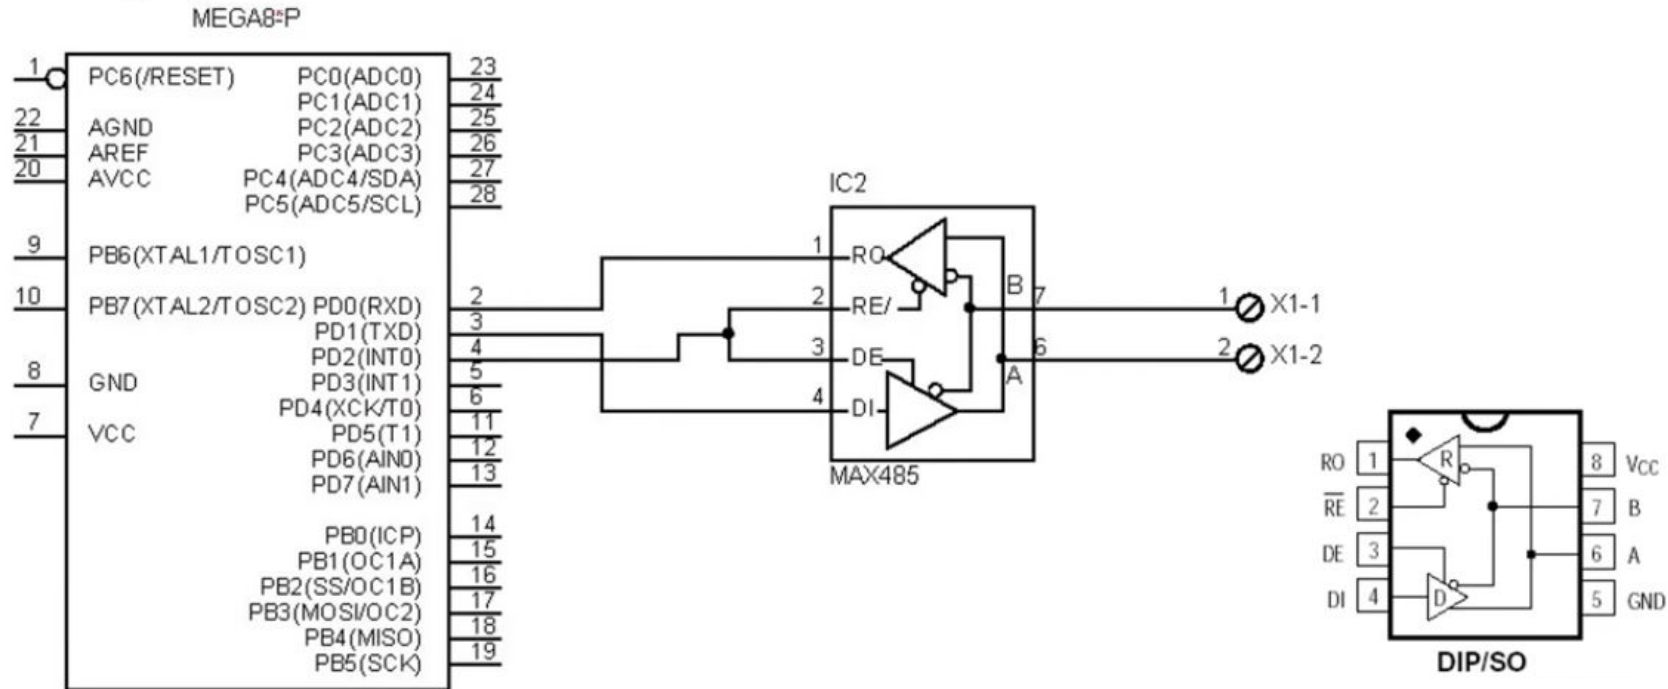

Referências

- FREITAS, C. M. **Redes de comunicação em RS-485**. [S. l.: s. n.], 2017. Disponível em: <https://embarcados.com.br/redes-de-comunicacao-em-rs-485/>. Acesso em: 1 out. 2024.
- GUSE, R. **O que é RS-485: Funcionamento e aplicações**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-rs-485/>. Acesso em: 1 out. 2024.
- MOHANAN, VISHNU. **What is RS-485 & How to Use MAX485 with Arduino for Reliable Long-Distance Serial Communication**. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://www.circuitstate.com/tutorials/what-is-rs-485-how-to-use-max485-with-arduino-for-reliable-long-distance-serial-communication/#>. Acesso em: 1 out. 2024.
- RIBAS, F. **Blog Ageon**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://blog.ageon.com.br/rs485/>. Acesso em: 1 out. 2024.
- ROISENBERG, L. **Aprenda tudo sobre RS 485 O protocolo de comunicação serial mais utilizado no mundo» Blog LRI Automação Industrial**. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/aprenda-tudo-sobre-rs-485-o-protocolo-de-comunicacao-serial-mais-utilizado-no-mundo/>. Acesso em: 1 out. 2024.
- SEALEVEL. **Serial Electrical Interfaces**. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: <https://www.sealevel.com/support/serial-electrical-interfaces/>. Acesso em: 2 out. 2024.