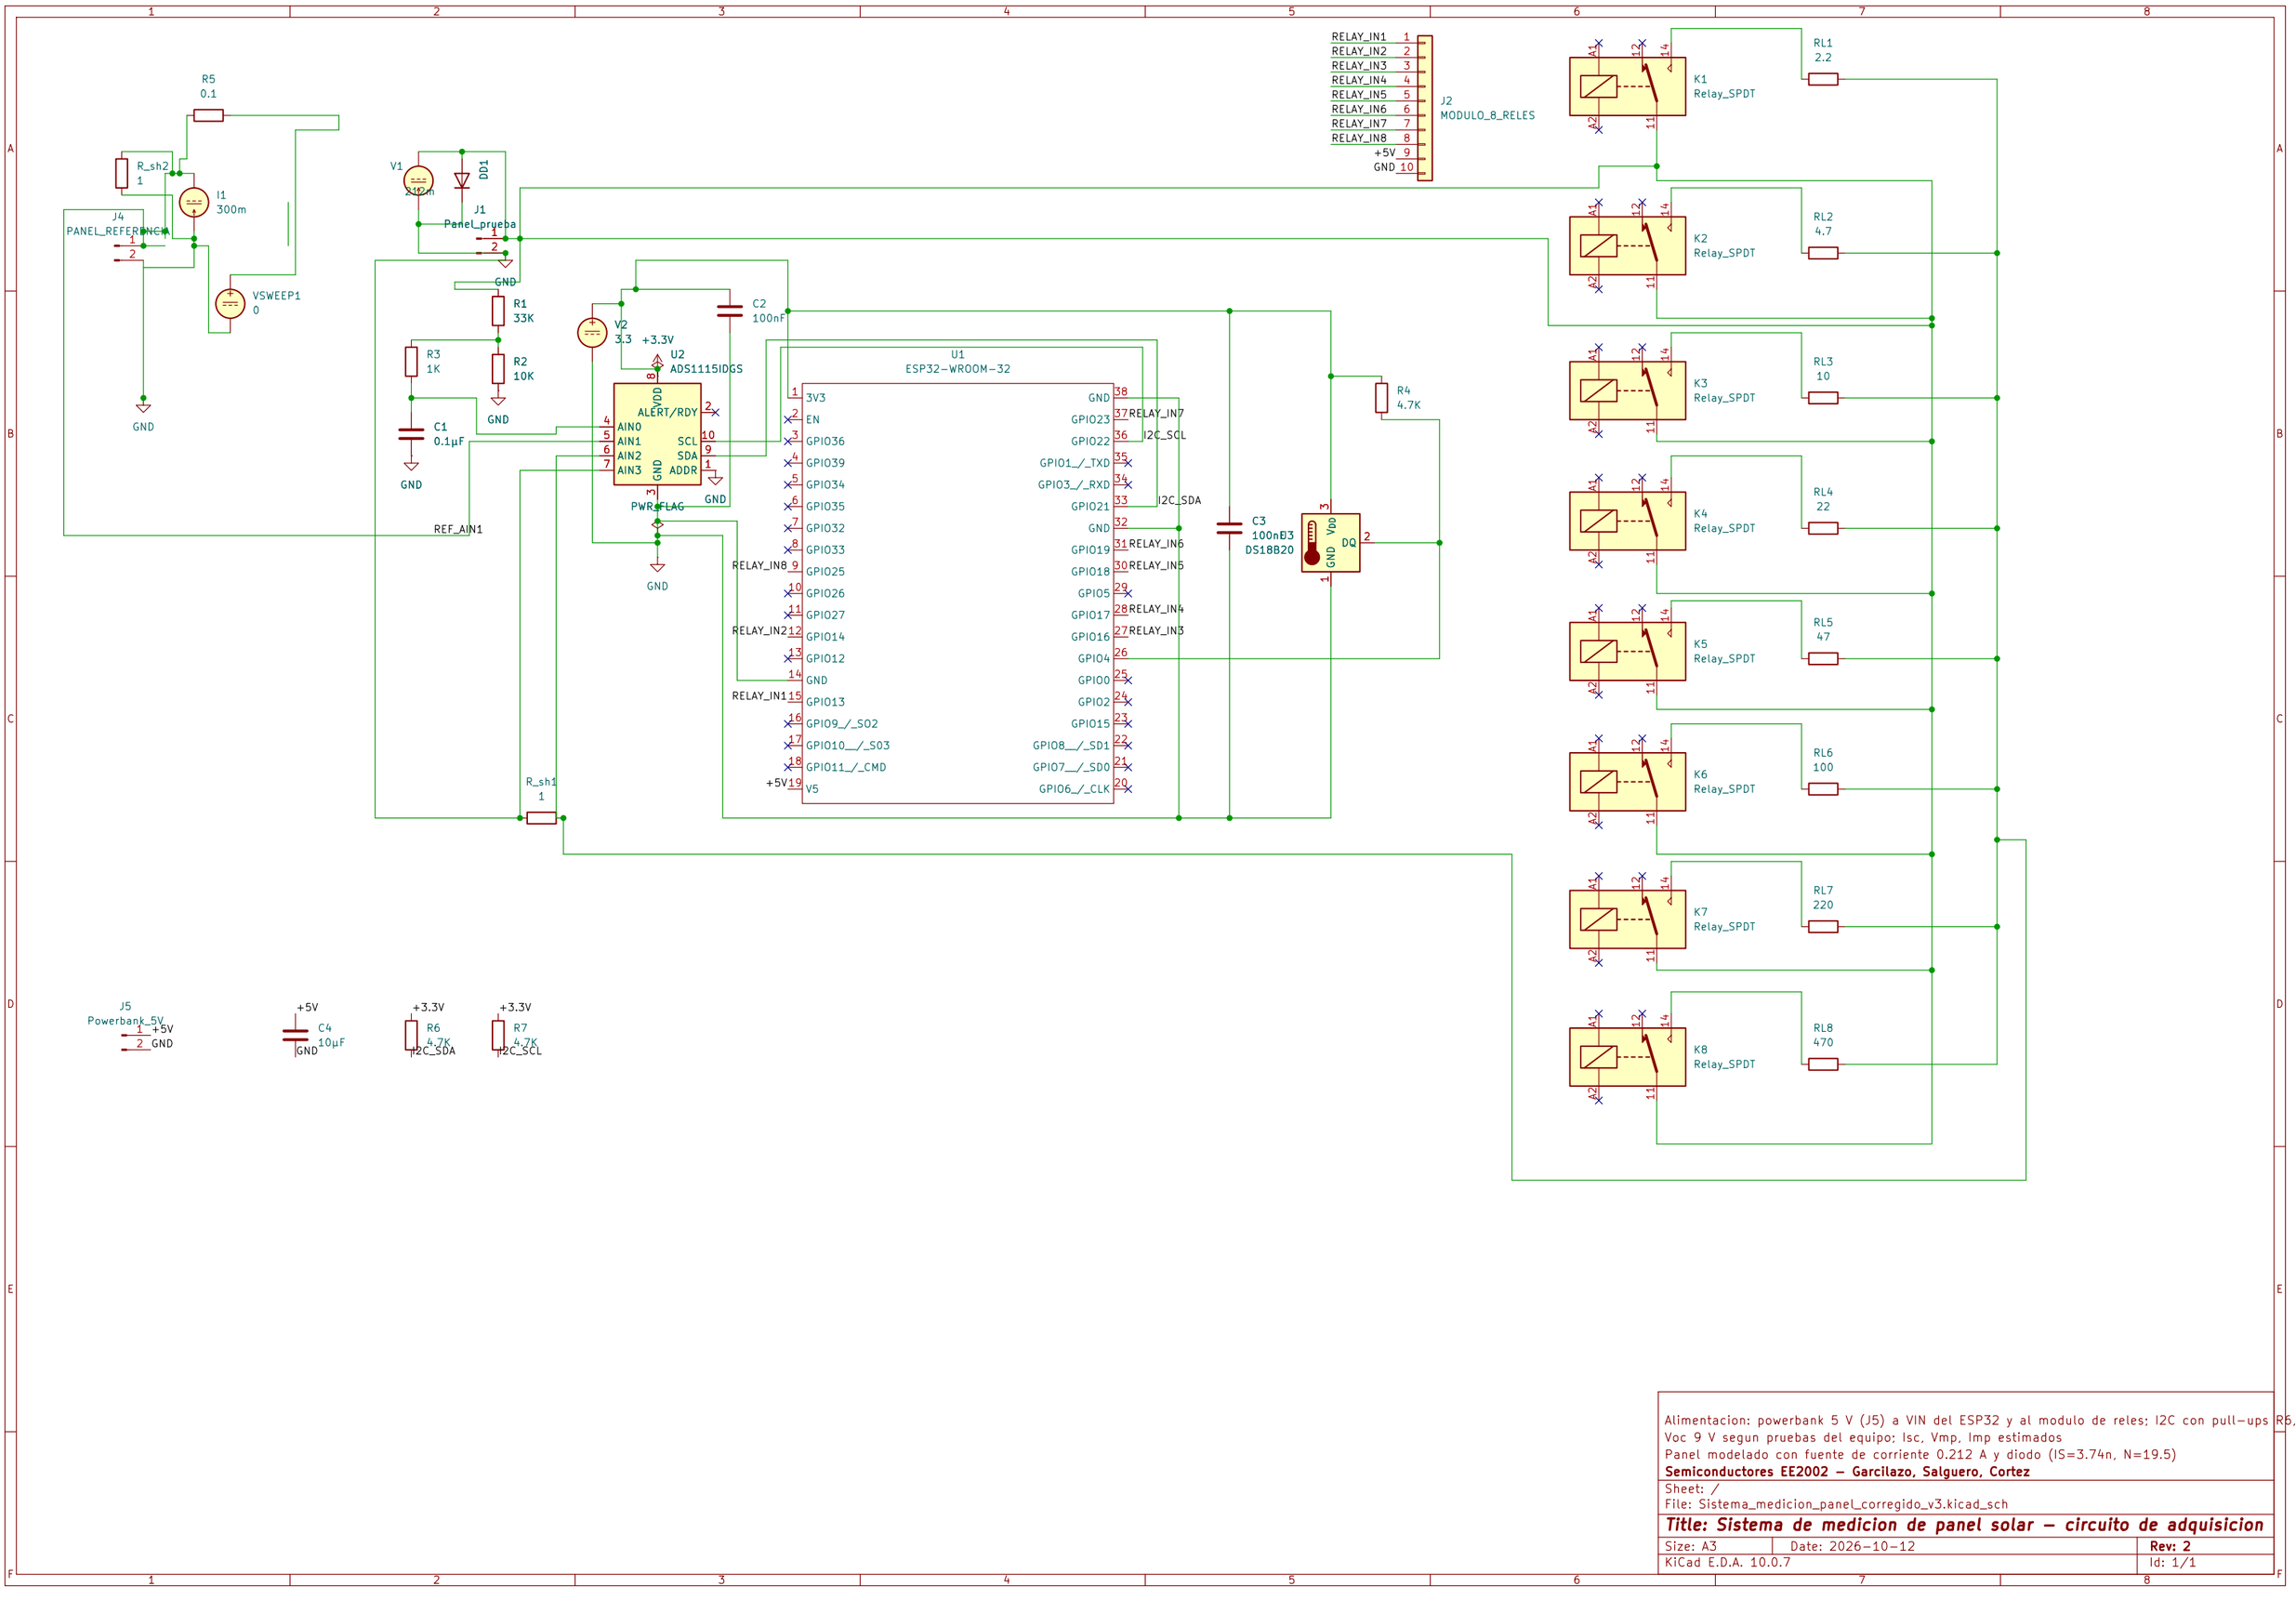


Alimentacion: powerbank 5 V (J5) a VIN del ESP32 y al modulo de reles; I2C con pull-ups R6, R7
Voc 9 V segun pruebas del equipo; Isc, Vmp, Imp estimados
Panel modelado con fuente de corriente 0.212 A y diodo (IS=3.74n, N=19.5)
Semiconductores EE2002 — Garcilazo, Salguero, Cortez

Sheet: /
File: Sistema_medicion_panel_corregido_v3.kicad_sch

Title: Sistema de medicion de panel solar — circuito de adquisicion

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1