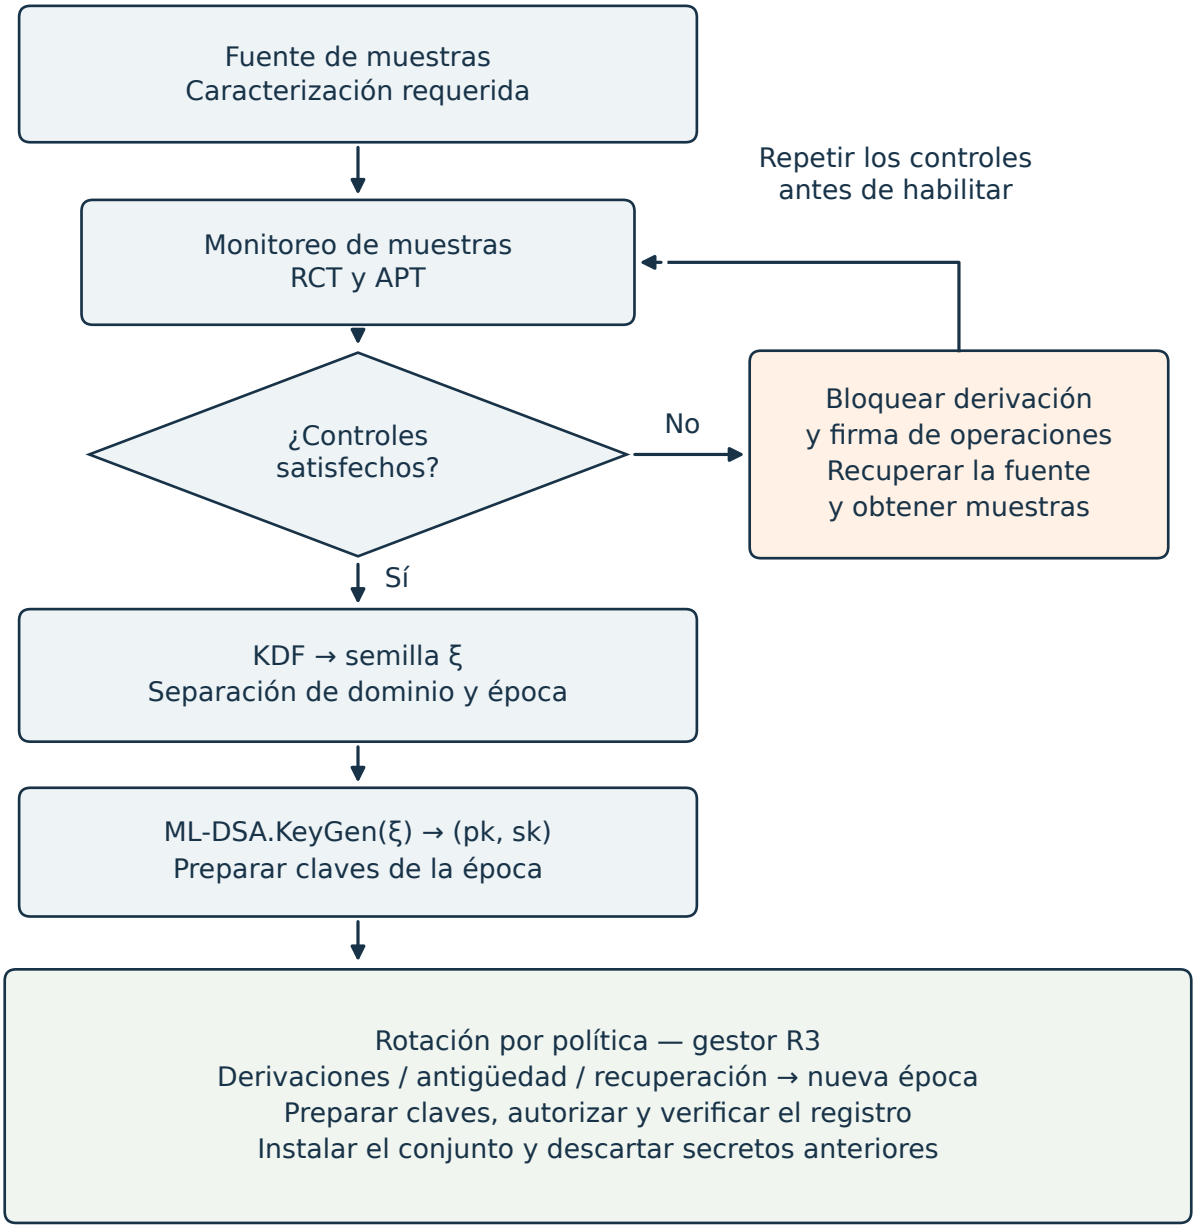
Fuente de muestras
Caracterización requerida
Repetir los controles
antes de habilitar
Monitoreo de muestras
RCT y APT
¿Controles
satisfechos?
No
Bloquear derivación
y firma de operaciones
Recuperar la fuente
y obtener muestras
Sí
KDF → semilla ξ
Separación de dominio y época
ML-DSA.KeyGen(ξ) → (pk, sk)
Preparar claves de la época
Rotación por política — gestor R3
Derivaciones / antigüedad / recuperación → nueva época
Preparar claves, autorizar y verificar el registro
Instalar el conjunto y descartar secretos anteriores