


02 / Aperturas y recorrido del aire

PROPUESTA C1 · Sección conceptual, sin escala

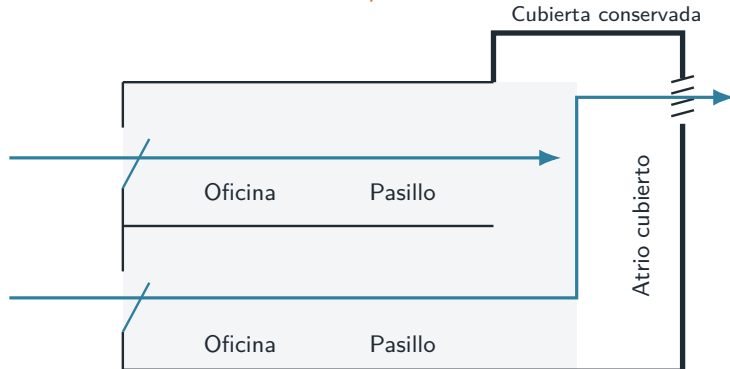

Salida superior

Rejillas existentes: comprobar área libre.

Ventanas de oficinas

5 % observado*

20 % propuesto para ensayo.

Continuidad

Verificar conexiones hacia pasillo y atrio.

*Valor general y de 1PA-OF-02; revisar cada ventana. Flechas: recorrido a evaluar, no caudales calculados. No se presuponen nuevas aberturas interiores ni dirección permanente del flujo.