


04 / Ventilación coordinada con refrigeración

CRITERIO C1 · Control térmico aplicado en seis oficinas

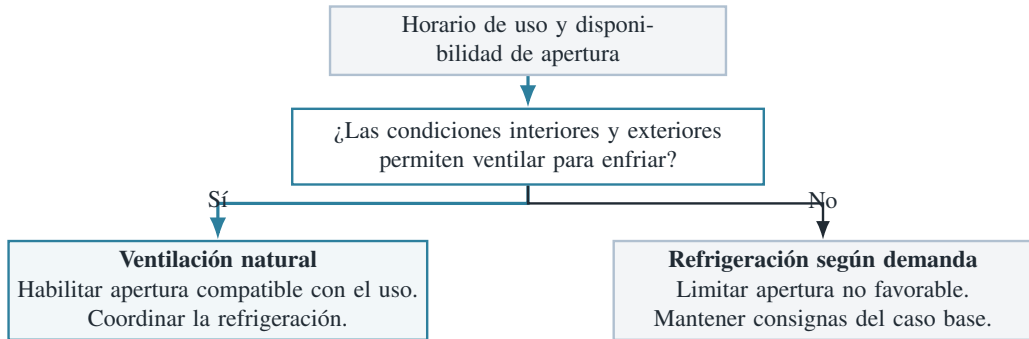

Definir y comprobar: horarios, umbrales de temperatura, restricciones de viento y lluvia y coordinación con HVAC. Control por temperatura y modo mixto activos; intervalo exterior de 20 a 26 grados Celsius.