




DESVIO DE ELETRODUTOS DA ESTRUTURA

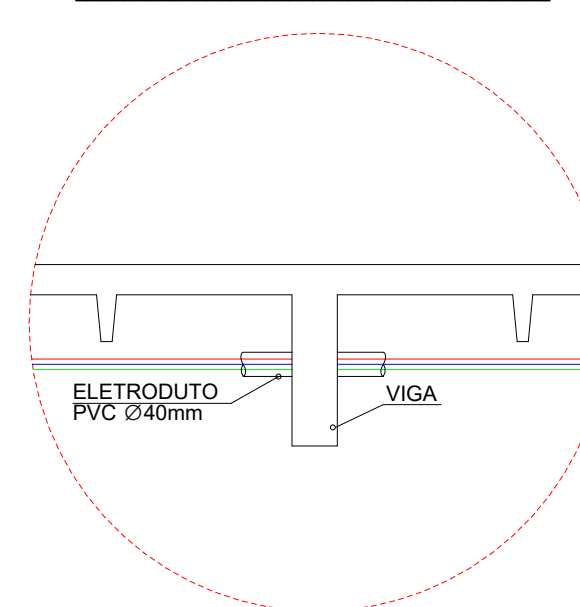

VALORES PARA UM MÓDULO DE FIXAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO		UNID	QUANT.
01	BUCHA DE EXPANSÃO- NYLON - Ø 10mm		pc	1
02	ARRUELA LISA Ø 5/16"		pc	2
03	PARAFUSO ROSCA LIGIERA, FENDA PHILIPS, 4,0x5mm		pc	1
04	ABRACADEIRA "D" (1/2" - 3/4" - 1")		pc	1
05	ELETRÓDUTO Ø 1/2", 3/4", 1"		m	Variável
06	PARAFUSO C/ CABEÇA SEXTAVADA Ø 1/4" x 3/4"		pc	1
07	PORCA SEXTAVADA Ø 1/4"		pc	1

QD APOIO COBERTA																			
		MSA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
PROJETO N°: 230204		P.A.T.I.V.A. INSTALADA		1200 W		CAB (F) A:		EPR/ XLPE		COR. DER. INSTALADA:		1,46 A		TIPO DE INSTALAÇÃO-EMBITUDO					
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		DEMANDA:		CAB (N) N°:		EPR/ XLPE		DSE. DER. SINAL:		20,00 A		LOCALIZAÇÃO:		CASA DE MÁQUINAS					
		F.P. - 9,92		F.D. - 70,00 W		CAB (T) A:		EPR/ XLPE		DPS:		ALIMENTAÇÃO:		Q.07 FASE A		FASE B		FASE C	
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	N° P.	P.D.	P.A.T.I.V.A (VA)	V	Y	N	F	FCB	FCF	(IA) COR.	PROT. (A)	REGIÃO QD (mm²)	ISOL.	L (m)	L (A)	Q.T. (%)	FASE B	FASE C
1	Irrumação Casa de Máquinas	6	0,92	80	87 VA	220 V	m	1	0,7	0,56	10	2,5	70°/750 V	11	18	0,076	87 VA		
2	Sinalizador Central	1	0,92	100	109 VA	220 V	m	1	0,7	0,71	10	2,5	70°/750 V	4	14	0,074		109 VA	
3	Tomada A.T.M.	1	0,92	400	435 VA	220 V	m	1	0,7	0,82	10	2,5	70°/750 V	4	14	0,256			432 VA
4	Tomada Apoio Coberta	1	0,92	200	217 VA	220 V	m	1	0,7	1,41	10	2,5	70°/750 V	11	21	0,322	217 VA		
5	Tomada Serviço	1	0,92	500	543 VA	280 V	T	1	0,7	1,18	20	2,5	70°/750 V	4	24	0,122	181 VA	181 VA	181 VA
QUADRO DISTRIBUIÇÃO P/ NO MÍNIMO 24 MÓDULOS DIN														CARGA APARENTE TOTAL POR FASE					
														0,48 MVA		0,29 MVA		0,25 MVA	



LAJE IMPERMEABILIZADA

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| | RODA-TETO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES |
| | ENROSCADO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES |
| | PONTO PARA CHUVEIRO 32x, H=20mm (UTILIZAR CONECTOR DE FIMDE TIPO BARRA DE 32x30mm VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | DIAMETRO MÍNIMO DO TUBO: 100mm (VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | CAIXA 64x 44x 77mm CONDULETE COM TAMPA CEGA |
| | CAIXA 64x 44x 77mm PVC COM TAMPA CEGA |
| | CARREGADOR VEICULAR INDIVIDUAL - H=15mm (Mono ou Trifásico) |
| | CARREGADOR VEICULAR COLETIVO - H=15mm (Mono ou Trifásico) |
| | TOMADA DE AR-CONDICIONADO H=250mm |
| | PONTO DE TOMADA SIMPLIS E DUPLO: 10A + 1 MÓDULO USB |
| | PONTO DE TOMADA: 20A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - VERIFICAR AS ALTURAS ABAIXO |
| | TOMADA ALTA: H=220mm: 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | TOMADA MÉDIA: H=120m: 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - MODO PARA TV |
| | TOMADA BAIXA: H=30m: 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | TOMADA TRÍFAS: 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | TOMADA DUPLO: 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | PONTO DE FORÇA PARA MOTOR DE PORTA DE GARAGEM: 1,5 CV |
| | PONTO DE TETO: 200mm PARA FORRO DO LAJE: 10A (SIMPLIS E DUPLO) |
| | PONTO DE TETO: EMBUTIDA NO FORRO DO LAJE: 20A (SIMPLIS E DUPLO) |
| | TOMADA DE TETO: EMBUTIDA NO FORRO DO LAJE: 20A (SIMPLIS E DUPLO) |
| | TOMADA DE PISO SIMPLIS E DUPLO: 10A |
| | TOMADA DE PISO SIMPLIS E DUPLO: 20A |
| | TOMADA ALTA: COFPA FOGÃO H=180m: 10A |
| | TOMADA P/ FORNO MICROONDAS (FNT) 20A: H=160m (VERTICAL E HORIZONTAL) |
| | TOMADA P/ FORNO ELÉTRICO (FNT) 20A: H=60mm |
| | TOMADA COOKTOP (FNT) 20A: H=60mm - COOKTOP 2 E 4 BOCAS |
| | TOMADA LAVABO LAV. RÓTULA: 20A: H=120mm |
| | PONTO PARA INTERFONE: H=400mm |
| | PONTO BAIXO PARA ANTENA COLETIVA: H=30m |
| | PONTO MÉDIO PARA ANTENA COLETIVA: H=150m |
| | PONTO ALTO PARA ANTENA COLETIVA: H=180m |
| | TOMADA MÉDIA PARA TELEFONE: H=130m |
| | TOMADA BAIXA PARA TELEFONE: H=30m |
| | PONTO BAIXO PARA TV ASSINATRIVA: H=100m |
| | PONTO MÉDIO PARA TV ASSINATRIVA: H=180m |
| | PONTO ALTO PARA TV ASSINATRIVA: H=180m |
| | INTERRUPTOR DE 3V: 300mA, H=120mm |
| | INTERRUPTOR SIMPLES 10A: H=120mm |
| | INTERRUPTOR PARALELO: H=120mm |
| | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO: H=220mm |
| | BOTEFORA PARA CAMPANHA: H=20mm |
| | PONTO PARA CAMPANHA: H=210mm |
| | LUMINÁRIA FLAOR CIRCULAR DE SOBREPONTO P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO VISIA |
| | LUMINÁRIA FLAOR CIRCULAR DE SOBREPONTO P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO VISIA |
| | LUMINÁRIA FLAOR CIRCULAR DE SOBREPONTO P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO VISIA |
| | SPOT LED QUADRADO EMBUTIDO NO FORRO |
| | SPOT LED REDONDO EMBUTIDO NO FORRO |
| | SPOT LED REDONDO (DUPLO) EMBUTIDO NO FORRO |
| | LUMINÁRIA FLUORESCENTE NA PAREDE: 20W, H=1,8m |
| | PONTO DE REFLETOR NA PAREDE: 20W, H=200mm OU INDICADO |
| | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE - ARANDELA: 20W, H=15m OU INDICADO |
| | TRILHO ELÉTRIFICADO - 10W POR SPOT |
| | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED - 50W P/ FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO |
| | BALIZADOR DE PISO |
| | FITA DE LED DE TETO E PAREDE - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA) |
| | FITA DE LED NO PISO - VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA |
| | CAIXA OCTOGONAL, OU 44x 44x 77mm (OPRIVER) PARA FITA DE LED |
| | CAIXA SODR |

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
V2	19/11/2024	ATUALIZAÇÃO APÓS RECEBIMENTO COM A VALIDAÇÃO / ALTERAÇÃO DA PLANTA DE PONTOS
V3	10/02/2025	VERSÃO COM ELTROTODUTOS E FIAÇÃO DOS APTOS TIPO
V4	21/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO
V5	25/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CONSTRUTORA
V6	21/06/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ATUALIZAÇÕES DAS ÁREAS COMUNS
V7	21/07/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto _____

Construtor _____

Proprietário _____

PROJETO: NGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONSTRUTOR: NGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EDIFÍCIO: 444N LOCAL: AV. MAX ZAGEL, LT. 05A, QD. 12, LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO - CARDELENÓ - PB		E-5.
Escala: TecPred INDICADAS	 ENA - EVANDRO CESAR ENA - 16.03.55.76 ena.eng@gmail.com (81)3562-5273 / (81)98755-0277	
Desenho: PAV. 09 - ÁREA COMUM E COBERTA: PLANTA BAIXA QUADRA DE PROTEÇÕES DETALHES ORÇAMENTOS		PROJETO Nº: 23/2024
DATA: 21/07/2025		