


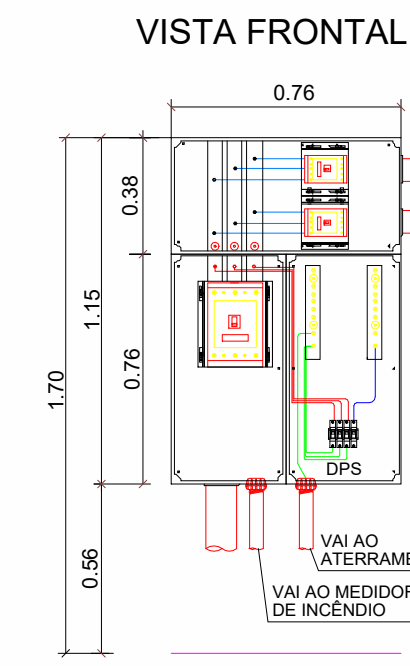
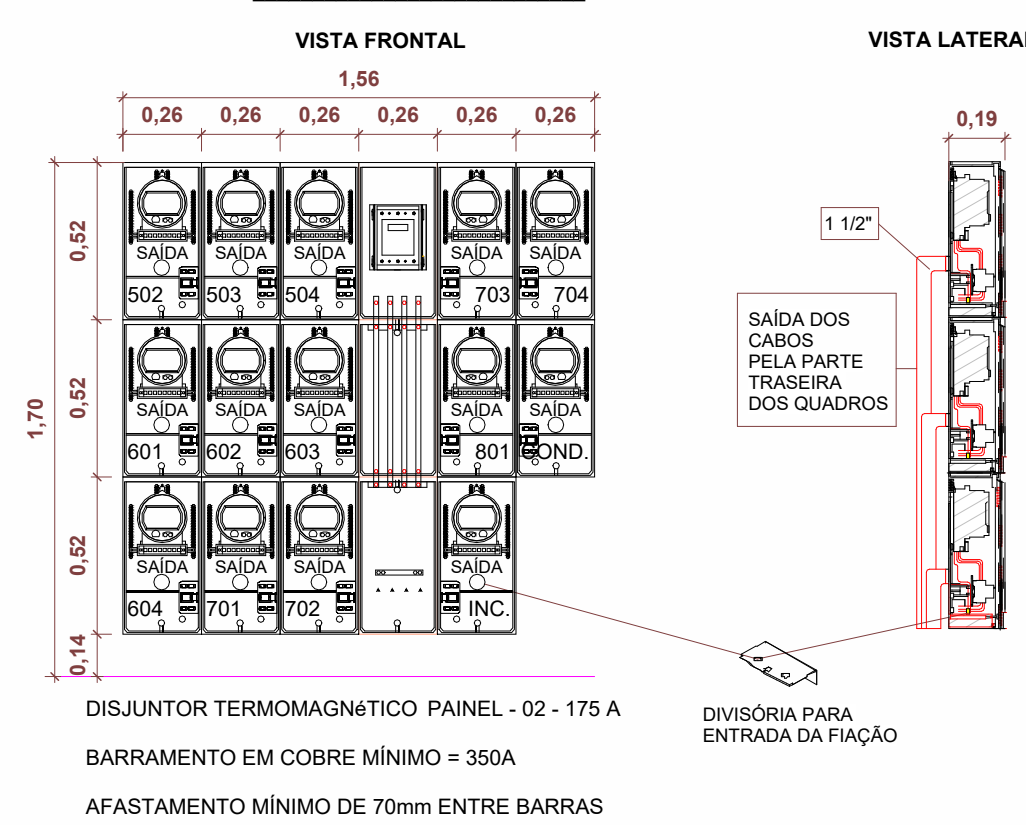
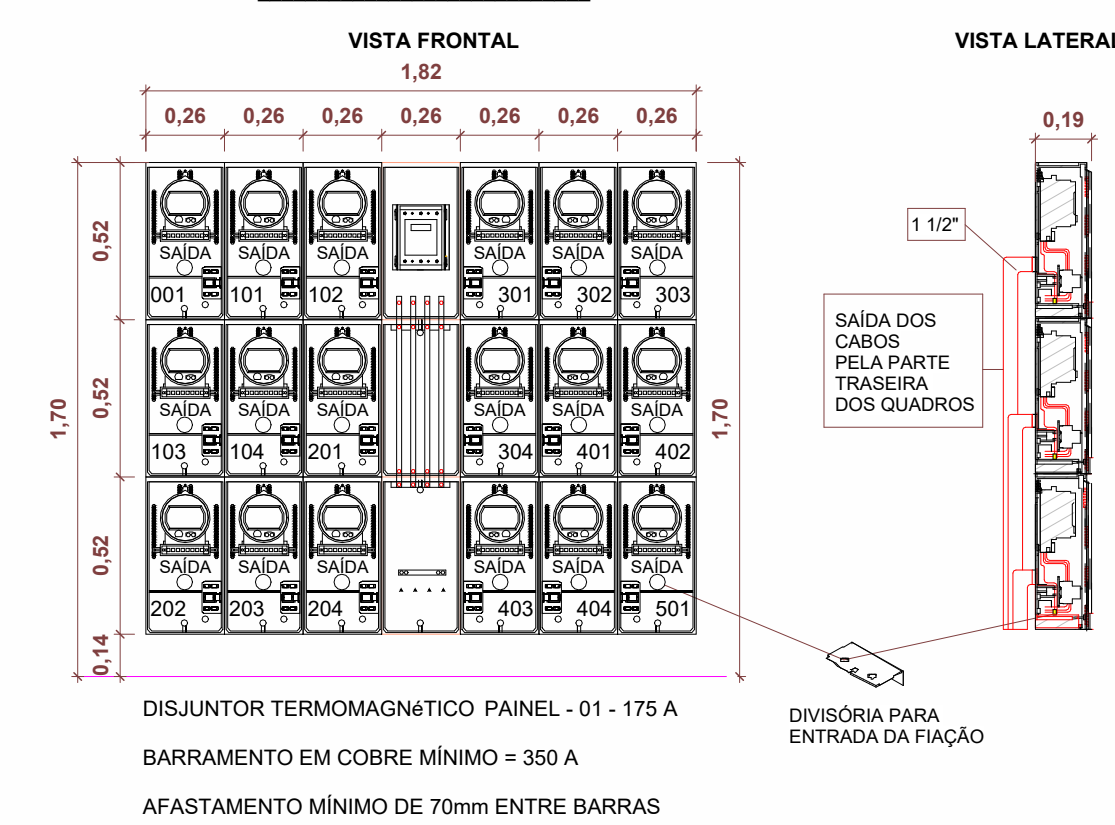
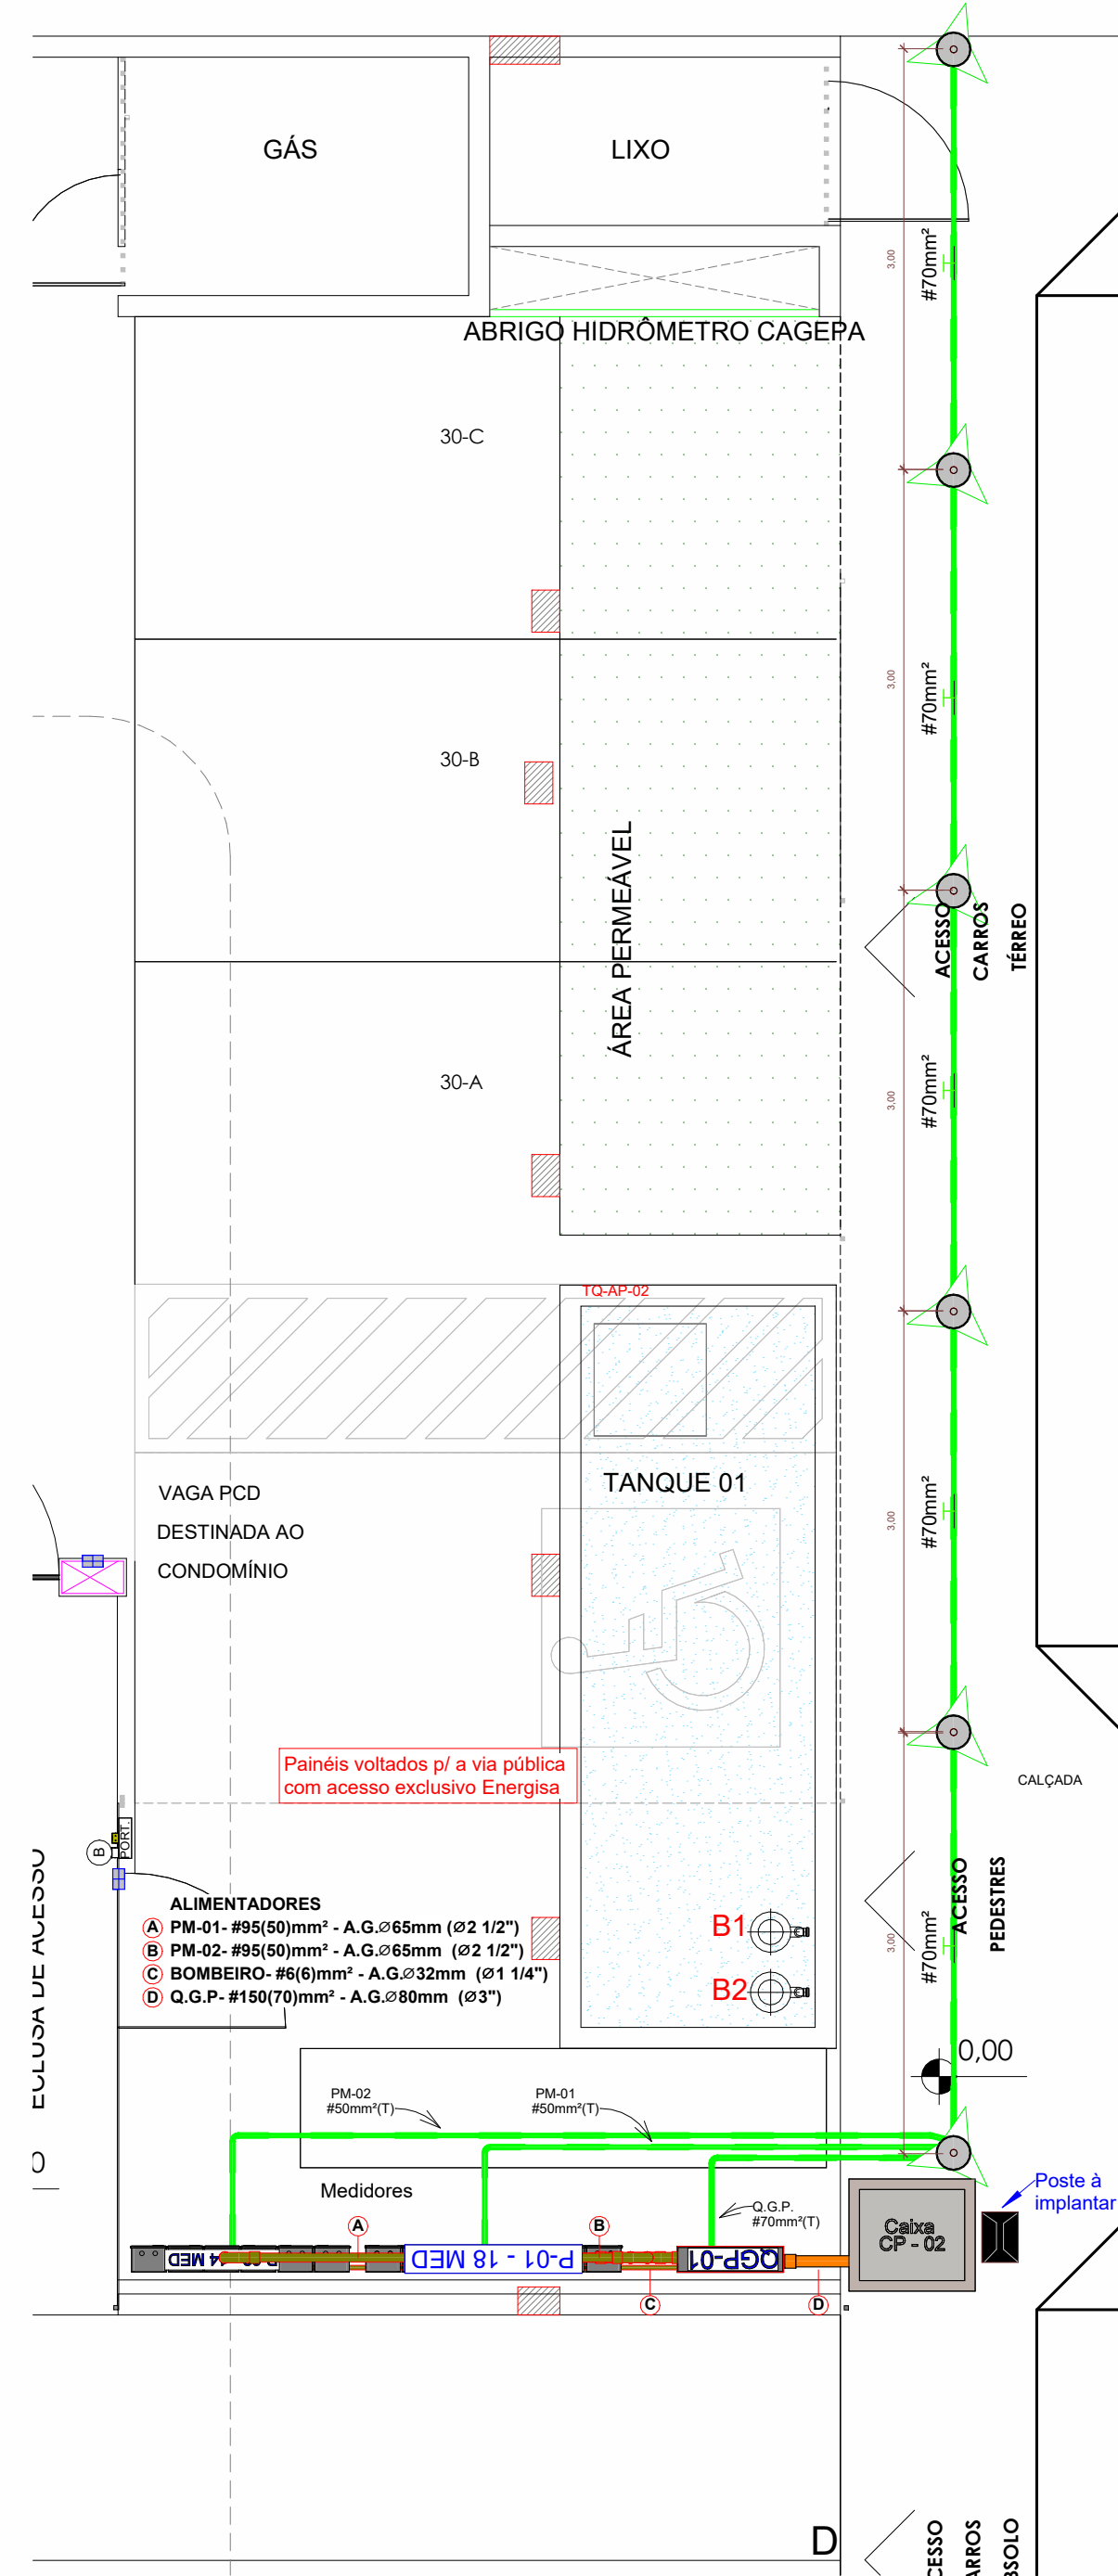
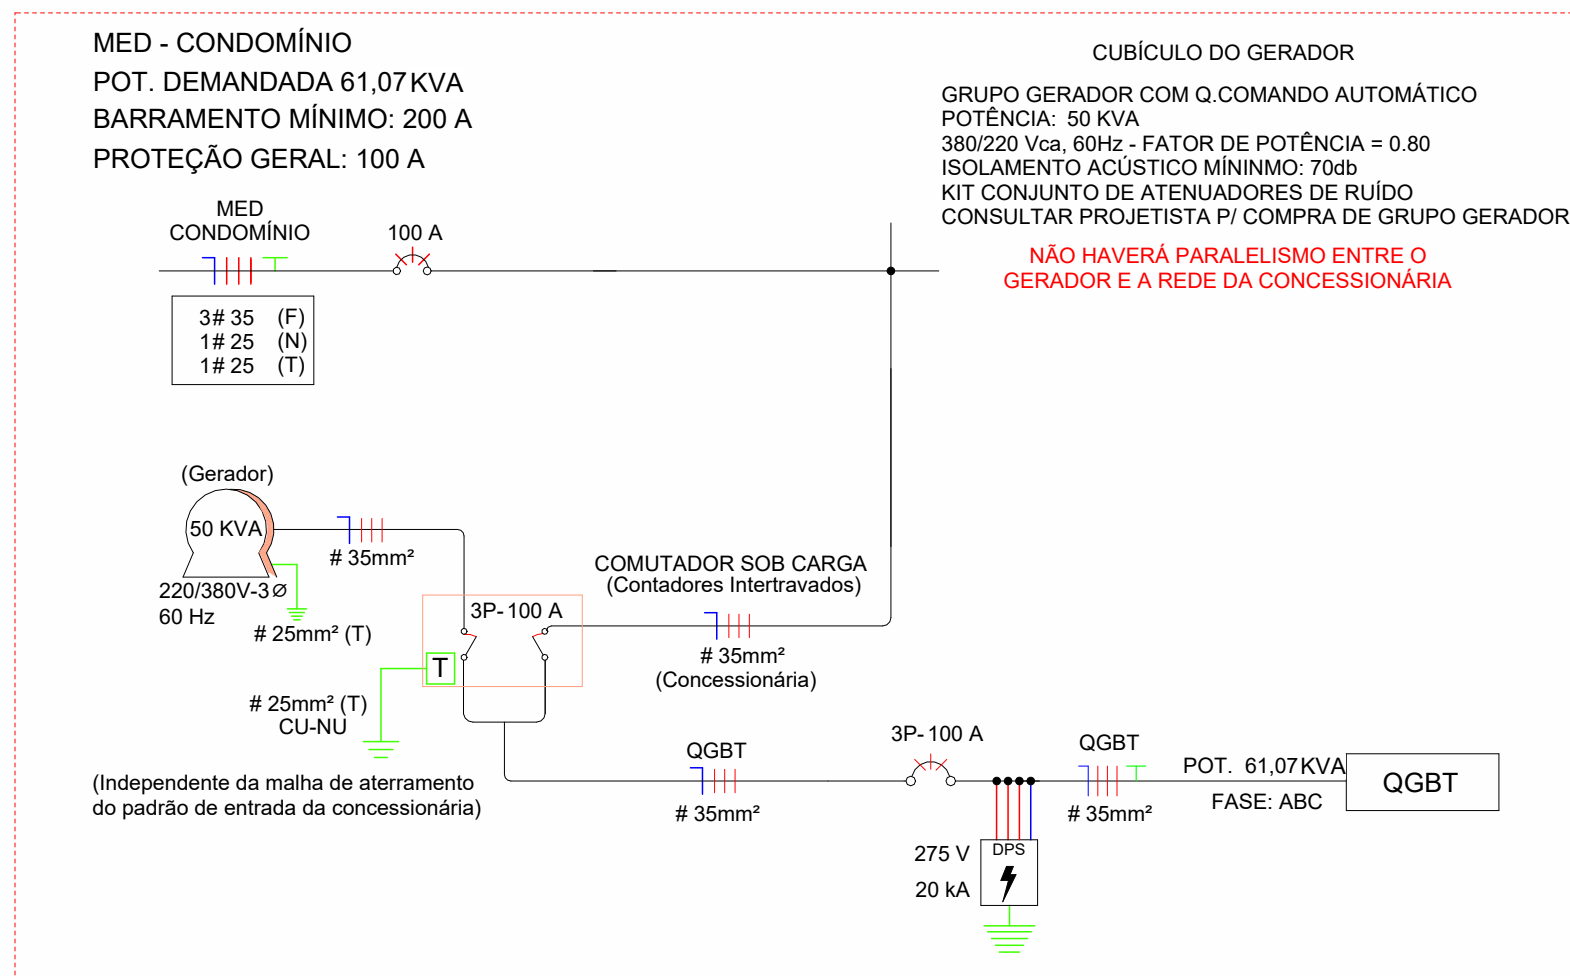
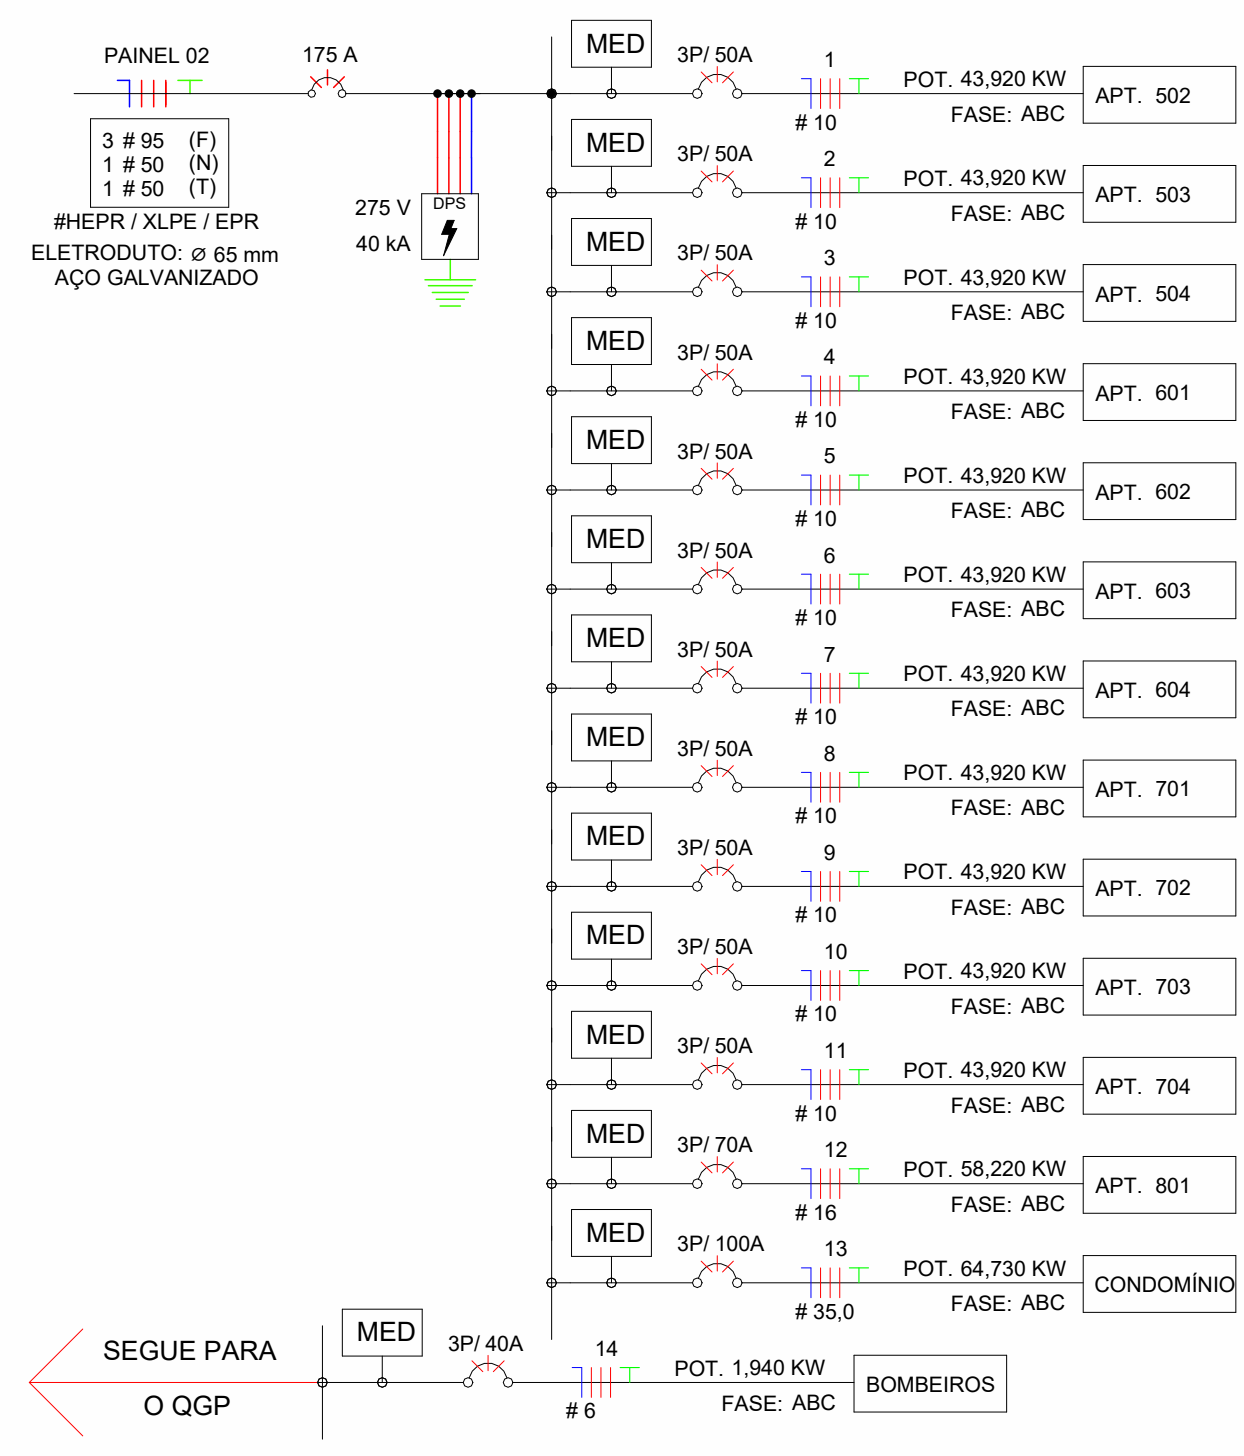


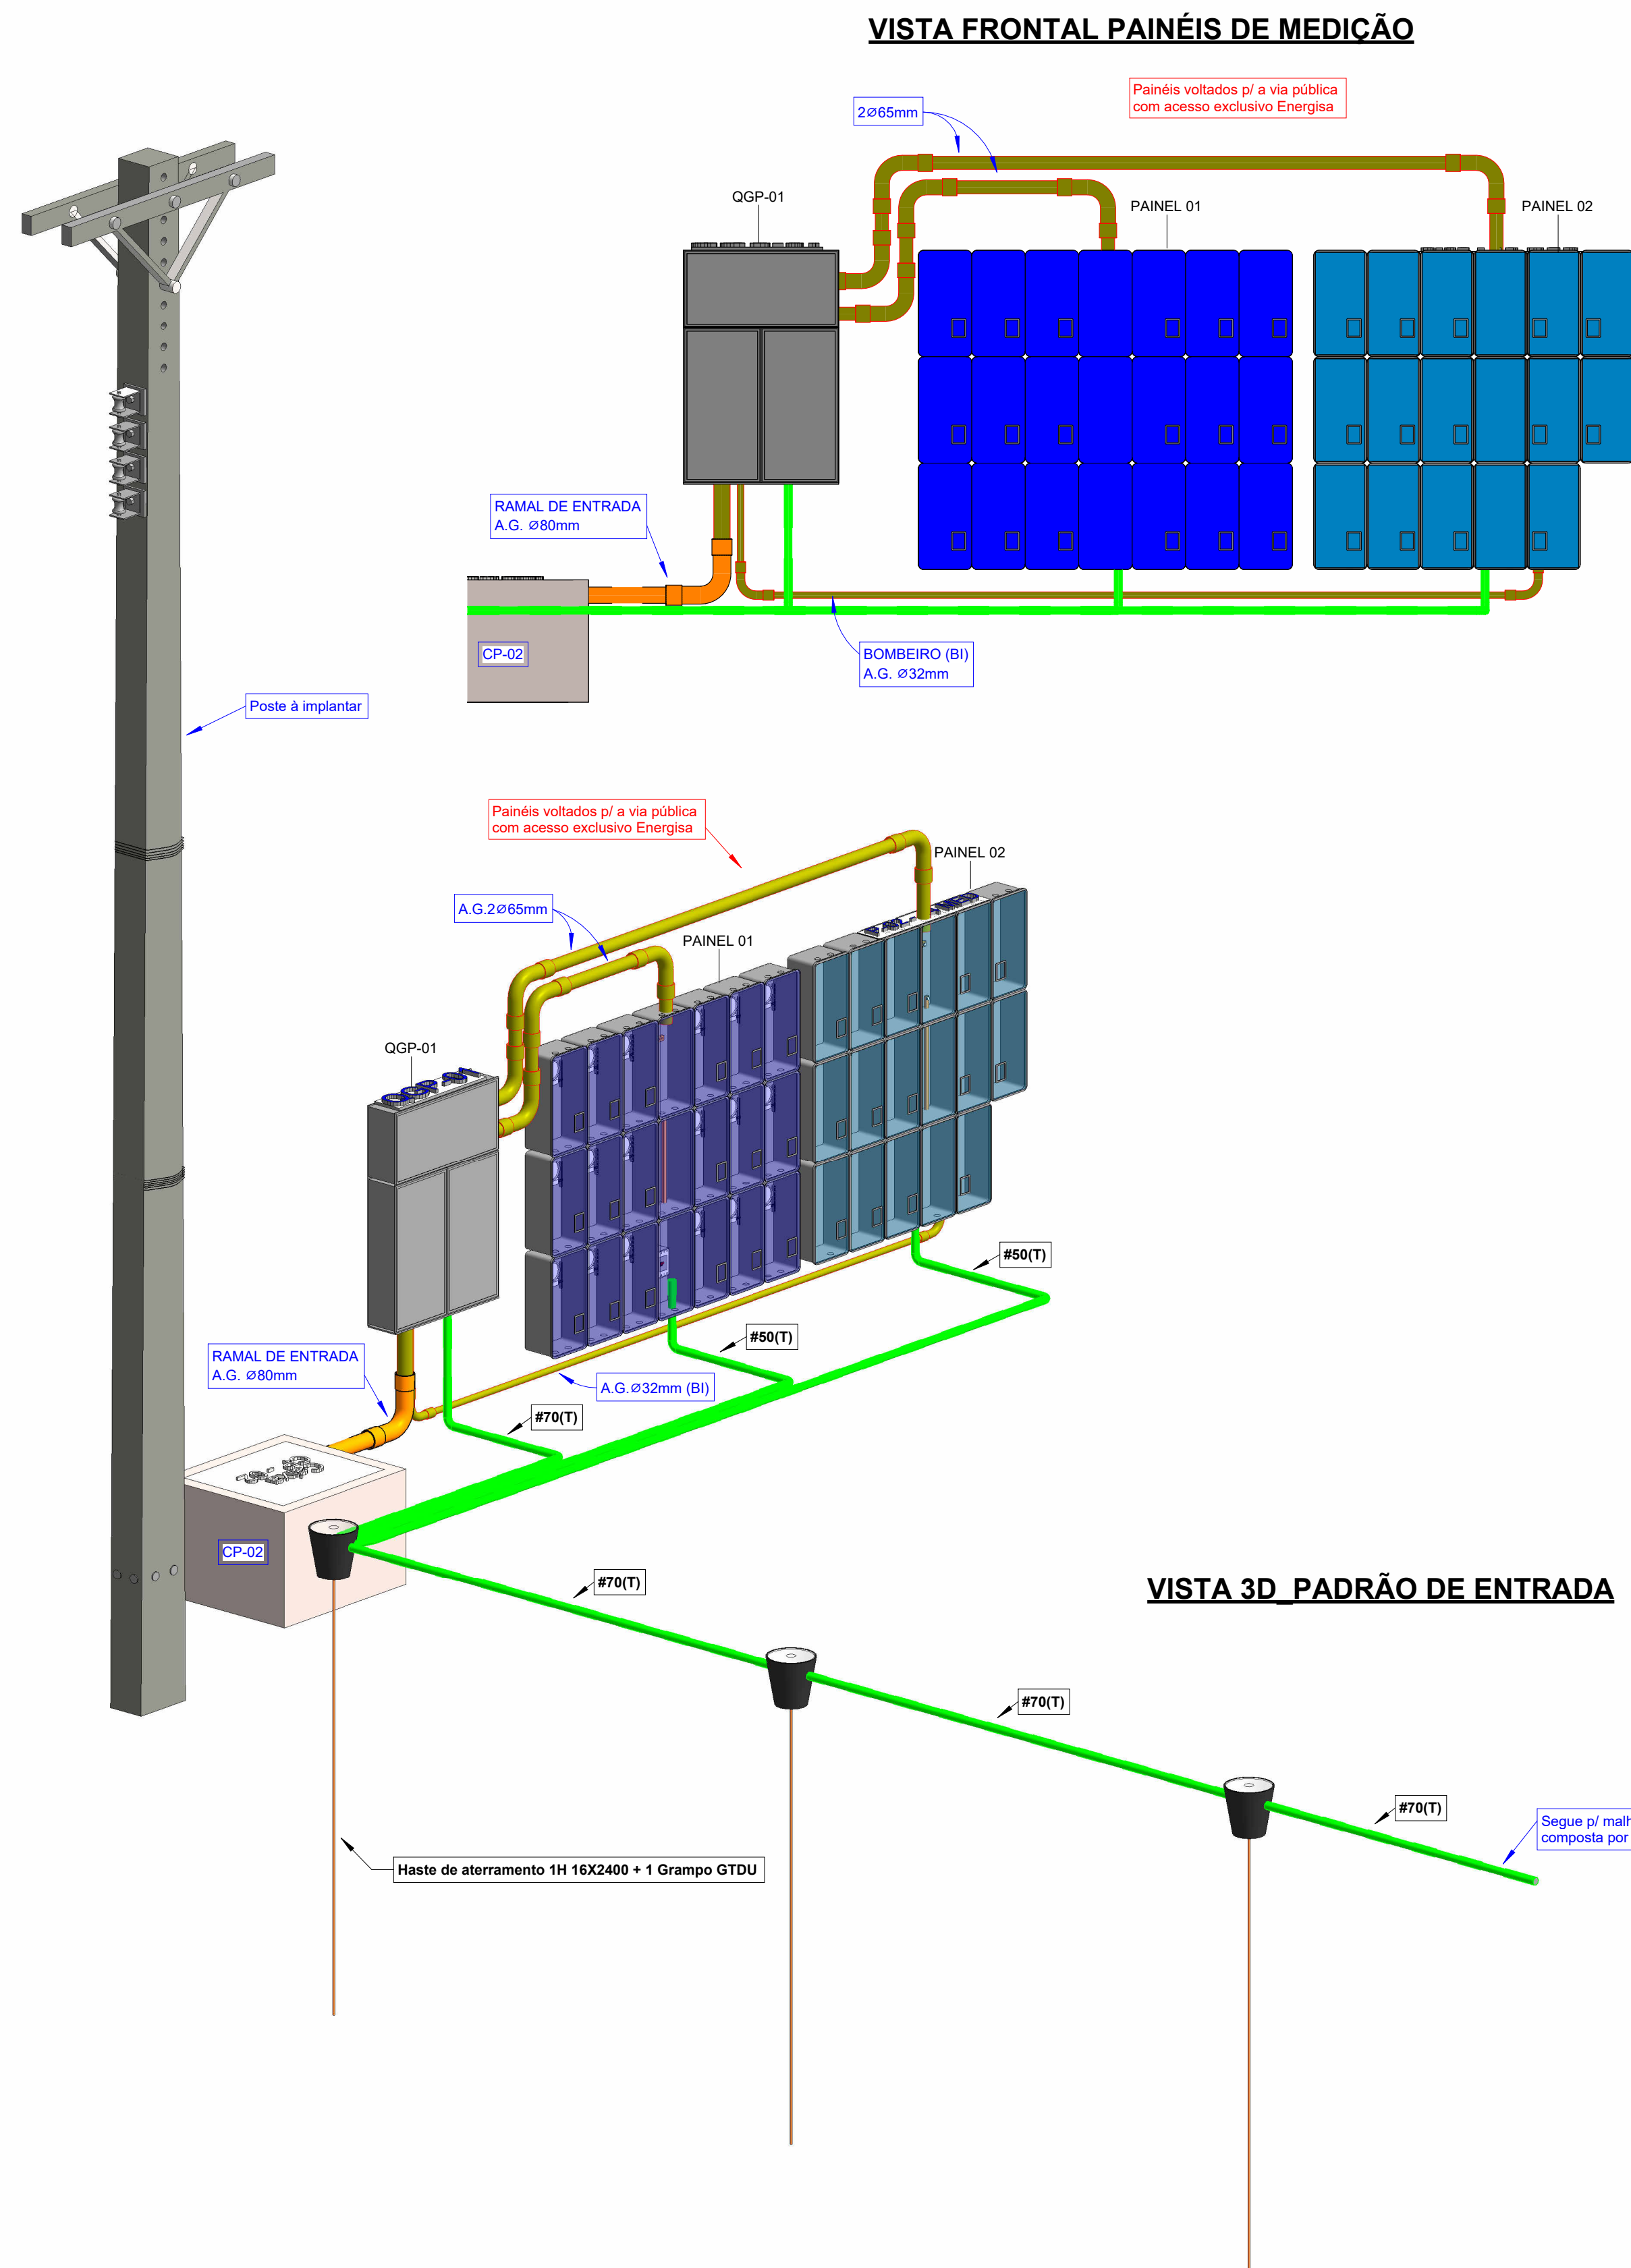

		Q.G.P. - 220 V		ARPANDO EM COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL		QGP-01	
		Q.G.P. - 1" x 5/16"					
DESCRIÇÃO	DEMANDA (KVA)	3Ø V	T	175	175	FASE DO CIRCUITO	OBSERVAÇÕES
PANEL 01	82,02 KVA	3Ø V	T	175	#150(S)	A - B - C	CALCULADO PELA DEMANDA
PANEL 02	108,40 KVA	3Ø V	T	175	#150(S)	A - B - C	CALCULADO PELA DEMANDA
TOTAL	138,97 KVA	3Ø V	T	225,00	#150(70)	A-B-C	CALCULADO PELA DEMANDA




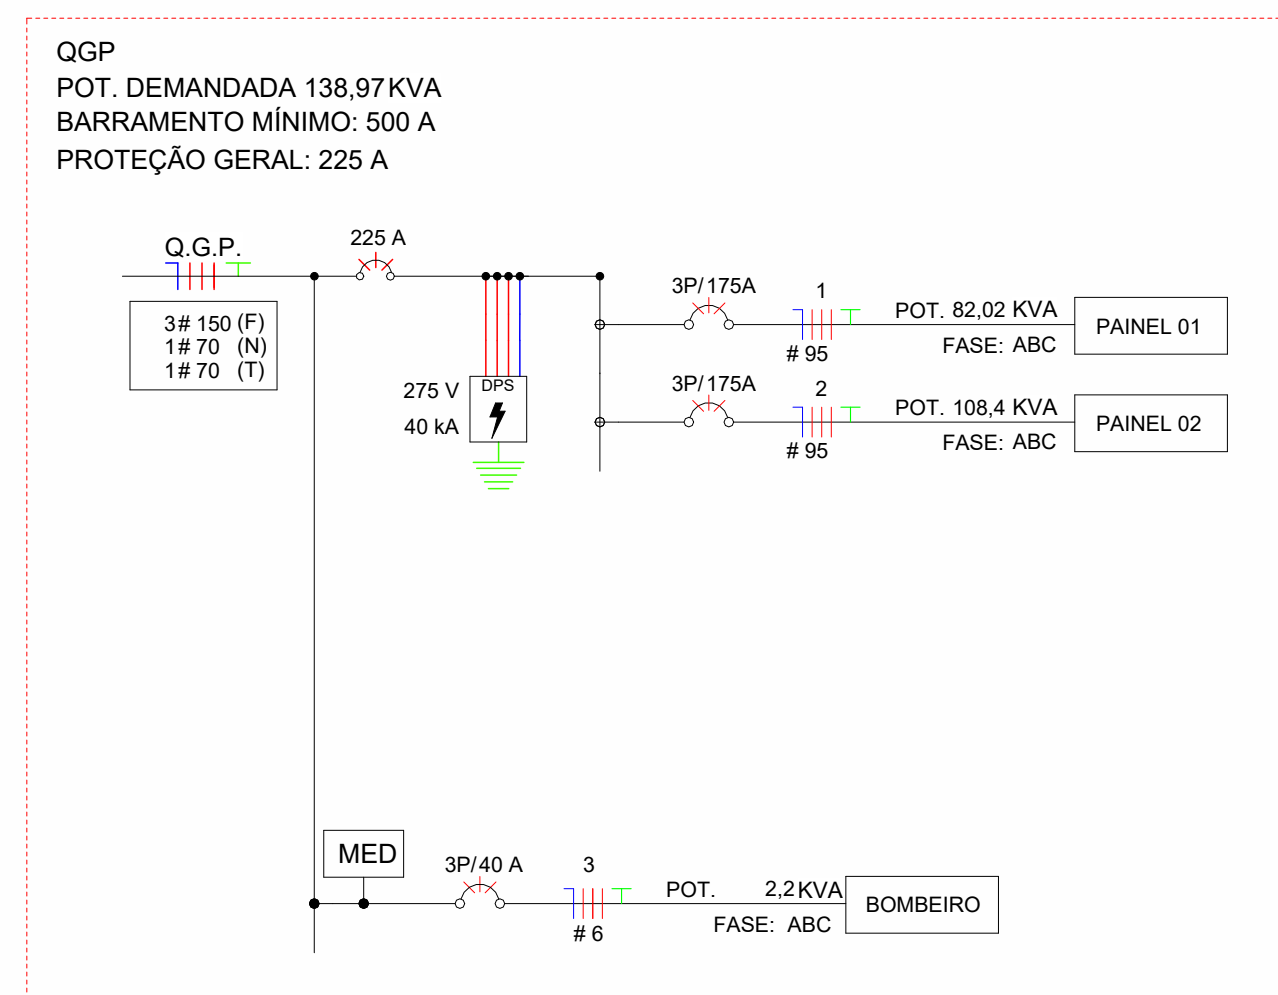


TÉRREO - ALIMENTADORES

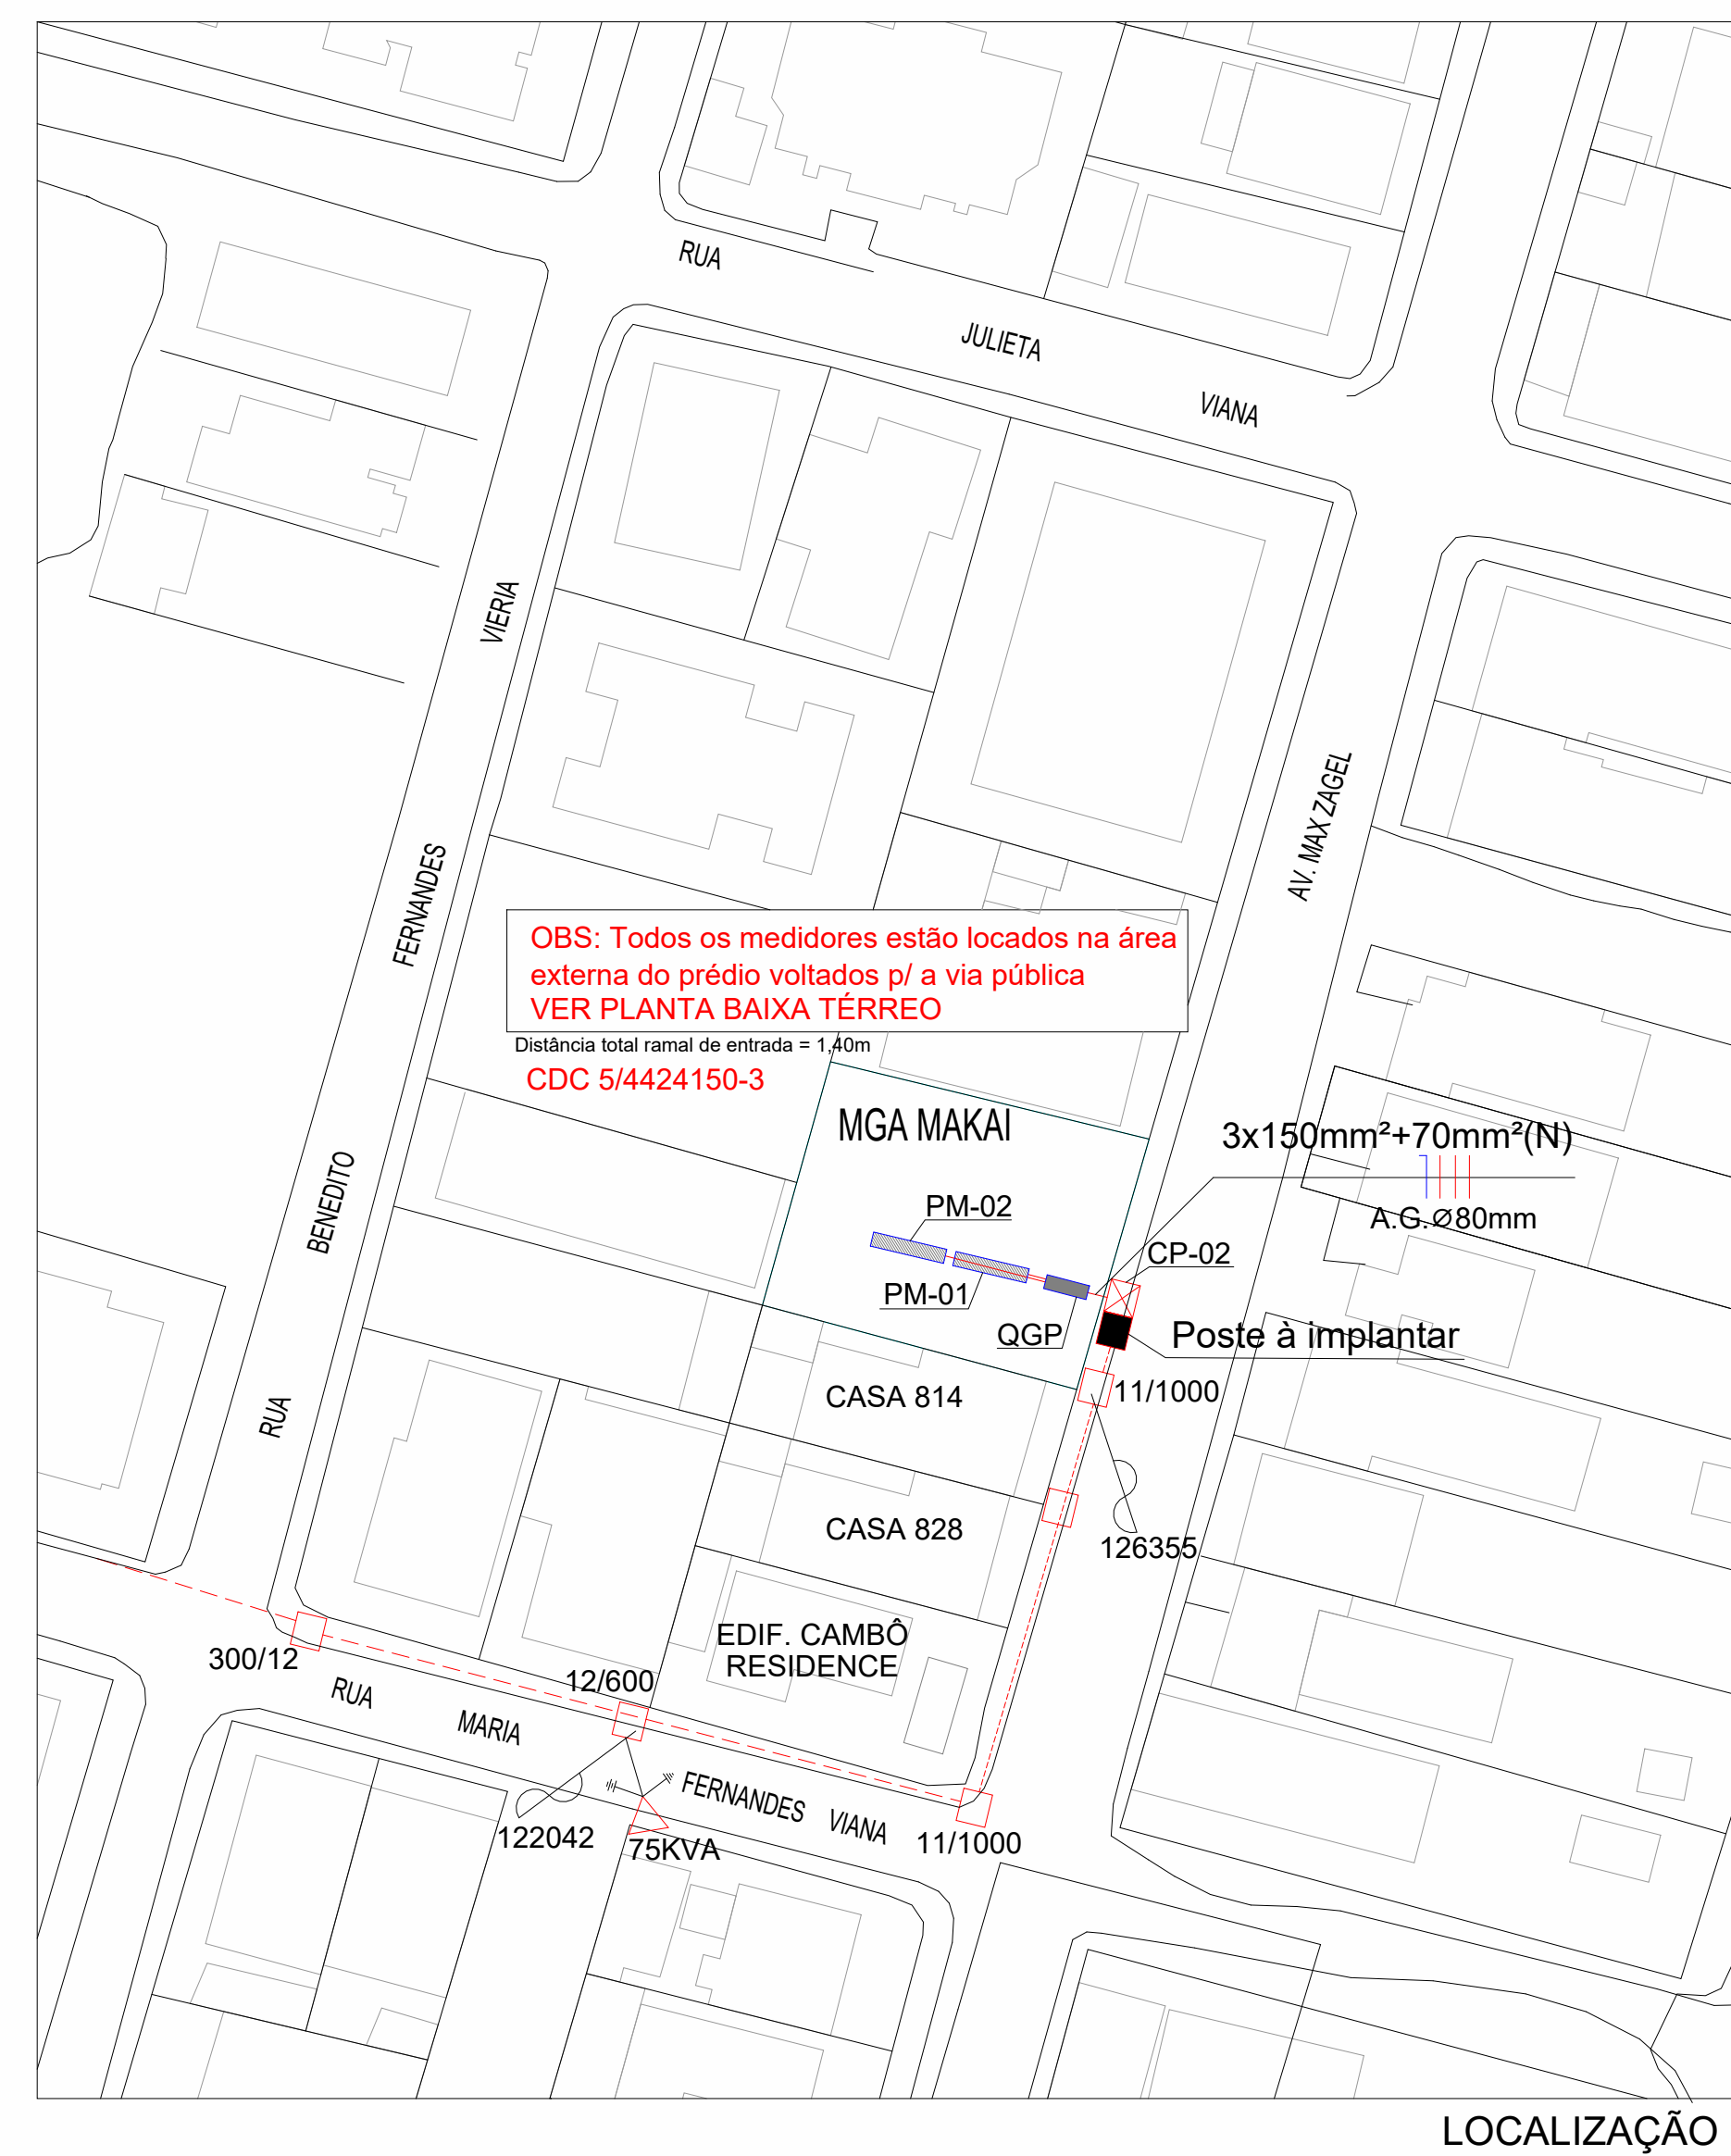

SIMBOLOGIA	
	REDE DE BAIXA
	REDE DE ALTA
	POSTE EXISTENTE
	POSTE À INSTALAR
	POSTE À RETIRAR
	CHAVE SECCIONADORA EXISTENTE
	CHAVE SECCIONADORA À INSTALAR
	CHAVE SECCIONADORA À RETIRAR
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	TRANSFORMADOR À INSTALAR
	TRANSFORMADOR À RETIRAR
	MEDIDOR
	CAIXA METÁLICA LACRÁVEL (C.M.L.)

- 1- Os condutores para a ramais de entrada, deverão possuir isolamento do tipo XLPE ou HEPR 90°C para 0,6/1kV
- 2- Os condutores para os ramos subterâneos, deverão possuir isolamento do tipo XLPE ou HEPR 90°C para 0,6/1kV e os outros tipos de cabos.
- 3- A caixa de medição deverá conter marcação dos números de aptos ou lotes.
- 4- Para bitolas acima de 6mm² é obrigatório o uso de cabos.
- 5- Instalar no poste placa de identificação do eletroduto do ramal de entrada, contendo o número e o número atual do prédio.
- 6- Utilizar cabos de 1/2" curva 130° no eletroduto do ramal de entrada.
- 7- As barras deverão ser instaladas com um afastamento mínimo de 70mm, entre si e com relação à outras partes metálicas (exceto nos pontos de fixação por isoladores).
- 8- Fixar o eletroduto do ramal de entrada ϕ 1,9 19mm + varo roscado ϕ 1/4" à abasagrada tipo ômega.
- 9- As armadilhas estão em milímetros.
- 10- As larguras mostradas são valores mínimos.
- 11- O barramento de terra não deve ser isolado do centro de medição.
- 12- Todos os condutores terra, das instalações deverão ser conectados ao barramento terra.
- 13- Todos os condutores terra dos quadros e caixas deverão ser conectados ao barramento terra.
- 14- O cubículo de medição ou o ambiente desta deverá ser fumado artificialmente.
- 15- Os condutores das medições trifásicas, deverão possuir isolamento do tipo XLPE ou HEPR 90°C para 0,6/1kV
- 16- Os condutores das medições monofásicas, deverão possuir isolamento do tipo XLPE ou HEPR 90°C para 0,6/1kV
- 17- Eletroduto ramal de entrada subida lateral do poste. Ao galvanizado a fogo tipo pesado
- 18- Eletroduto instalado após CP-01 ou CP-02: PVC roscaável
- 19- Eletrodutos PVC àço galvanizado devem ser roscaáveis (NBR-15465)
- 20- Nas caixas de passagem CP-01 ou CP-02 deixar sobra de cabo de no mínimo 2 metros
- 21- As partes metálicas não energizadas serão estanques.
- 22- O pedido de vistoria e ligação deverá ser feito pelo CONTRATANTE ou CONTRATADO do ART de ENLACE/LO com INTENÇÃO DE FIM (NOVENA) DIAS da data de entrega do empreendimento, prazo necessário para elaboração de projeto e execução de obra de rede e de reforma ou conservação de distribuição.
- 23- DPS: 490kV - Poleitar contra surto ruidoso, rede baixa tensão, tensão operação: 220/380V; corrente descarga: 40kA; grau proteção: IP 20; proteção sistema: sim, impulso suportado: superior 2,5kA; referência: NCU 010, NBR 5410, NBR 5411, NBR 5412, NBR 5413, NBR 5414, NBR 5415, NBR 5416, NBR 5417, NBR 5418, NBR 5419, NBR 5420, NBR 5421, NBR 5422, NBR 5423, NBR 5424, NBR 5425, NBR 5426, NBR 5427, NBR 5428, NBR 5429, NBR 5430, NBR 5431, NBR 5432, NBR 5433, NBR 5434, NBR 5435, NBR 5436, NBR 5437, NBR 5438, NBR 5439, NBR 5440, NBR 5441, NBR 5442, NBR 5443, NBR 5444, NBR 5445, NBR 5446, NBR 5447, NBR 5448, NBR 5449, NBR 5450, NBR 5451, NBR 5452, NBR 5453, NBR 5454, NBR 5455, NBR 5456, NBR 5457, NBR 5458, NBR 5459, NBR 5460, NBR 5461, NBR 5462, NBR 5463, NBR 5464, NBR 5465, NBR 5466, NBR 5467, NBR 5468, NBR 5469, NBR 5470, NBR 5471, NBR 5472, NBR 5473, NBR 5474, NBR 5475, NBR 5476, NBR 5477, NBR 5478, NBR 5479, NBR 5480, NBR 5481, NBR 5482, NBR 5483, NBR 5484, NBR 5485, NBR 5486, NBR 5487, NBR 5488, NBR 5489, NBR 5490, NBR 5491, NBR 5492, NBR 5493, NBR 5494, NBR 5495, NBR 5496, NBR 5497, NBR 5498, NBR 5499, NBR 5500, NBR 5501, NBR 5502, NBR 5503, NBR 5504, NBR 5505, NBR 5506, NBR 5507, NBR 5508, NBR 5509, NBR 5510, NBR 5511, NBR 5512, NBR 5513, NBR 5514, NBR 5515, NBR 5516, NBR 5517, NBR 5518, NBR 5519, NBR 5520, NBR 5521, NBR 5522, NBR 5523, NBR 5524, NBR 5525, NBR 5526, NBR 5527, NBR 5528, NBR 5529, NBR 5530, NBR 5531, NBR 5532, NBR 5533, NBR 5534, NBR 5535, NBR 5536, NBR 5537, NBR 5538, NBR 5539, NBR 5540, NBR 5541, NBR 5542, NBR 5543, NBR 5544, NBR 5545, NBR 5546, NBR 5547, NBR 5548, NBR 5549, NBR 5550, NBR 5551, NBR 5552, NBR 5553, NBR 5554, NBR 5555, NBR 5556, NBR 5557, NBR 5558, NBR 5559, NBR 5560, NBR 5561, NBR 5562, NBR 5563, NBR 5564, NBR 5565, NBR 5566, NBR 5567, NBR 5568, NBR 5569, NBR 5570, NBR 5571, NBR 5572, NBR 5573, NBR 5574, NBR 5575, NBR 5576, NBR 5577, NBR 5578, NBR 5579, NBR 5580, NBR 5581, NBR 5582, NBR 5583, NBR 5584, NBR 5585, NBR 5586, NBR 5587, NBR 5588, NBR 5589, NBR 5590, NBR 5591, NBR 5592, NBR 5593, NBR 5594, NBR 5595, NBR 5596, NBR 5597, NBR 5598, NBR 5599, NBR 5600, NBR 5601, NBR 5602, NBR 5603, NBR 5604, NBR 5605, NBR 5606, NBR 5607, NBR 5608, NBR 5609, NBR 5610, NBR 5611, NBR 5612, NBR 5613, NBR 5614, NBR 5615, NBR 5616, NBR 5617, NBR 5618, NBR 5619, NBR 5620, NBR 5621, NBR 5622, NBR 5623, NBR 5624, NBR 5625, NBR 5626, NBR 5627, NBR 5628, NBR 5629, NBR 5630, NBR 5631, NBR 5632, NBR 5633, NBR 5634, NBR 5635, NBR 5636, NBR 5637, NBR 5638, NBR 5639, NBR 5640, NBR 5641, NBR 5642, NBR 5643, NBR 5644, NBR 5645, NBR 5646, NBR 5647, NBR 5648, NBR 5649, NBR 5650, NBR 5651, NBR 5652, NBR 5653, NBR 5654, NBR 5655, NBR 5656, NBR 5657, NBR 5658, NBR 5659, NBR 5660, NBR 5661, NBR 5662, NBR 5663, NBR 5664, NBR 5665, NBR 5666, NBR 5667, NBR 5668, NBR 5669, NBR 5670, NBR 5671, NBR 5672, NBR 5673, NBR 5674, NBR 5675, NBR 5676, NBR 5677, NBR 5678, NBR 5679, NBR 5680, NBR 5681, NBR 5682, NBR 5683, NBR 5684, NBR 5685, NBR 5686, NBR 5687, NBR 5688, NBR 5689, NBR 5690, NBR 5691, NBR 5692, NBR 5693, NBR 5694, NBR 5695, NBR 5696, NBR 5697, NBR 5698, NBR 5699, NBR 5700, NBR 5701, NBR 5702, NBR 5703, NBR 5704, NBR 5705, NBR 5706, NBR 5707, NBR 5708, NBR 5709, NBR 5710, NBR 5711, NBR 5712, NBR 5713, NBR 5714, NBR 5715, NBR 5716, NBR 5717, NBR 5718, NBR 5719, NBR 5720, NBR 5721, NBR 5722, NBR 5723, NBR 5724, NBR 5725, NBR 5726, NBR 5727, NBR 5728, NBR 5729, NBR 5730, NBR 5731, NBR 5732, NBR 5733, NBR 5734, NBR 5735, NBR 5736, NBR 5737, NBR 5738, NBR 5739, NBR 5740, NBR 5741, NBR 5742, NBR 5743, NBR 5744, NBR 5745, NBR 5746, NBR 5747, NBR 5748, NBR 5749, NBR 5750, NBR 5751, NBR 5752, NBR 5753, NBR 5754, NBR 5755, NBR 5756, NBR 5757, NBR 5758, NBR 5759, NBR 5760, NBR 5761, NBR 5762, NBR 5763, NBR 5764, NBR 5765, NBR 5766, NBR 5767, NBR 5768, NBR 5769, NBR 5770, NBR 5771, NBR 5772, NBR 5773, NBR 5774, NBR 5775, NBR 5776, NBR 5777, NBR 5778, NBR 5779, NBR 5780, NBR 5781, NBR 5782, NBR 5783, NBR 5784, NBR 5785, NBR 5786, NBR 5787, NBR 5788, NBR 5789, NBR 5790, NBR 5791, NBR 5792, NBR 5793, NBR 5794, NBR 5795, NBR 5796, NBR 5797, NBR 5798, NBR 5799, NBR 5800, NBR 5801, NBR 5802, NBR 5803, NBR 5804, NBR 5805, NBR 5806, NBR 5807, NBR 5808, NBR 5809, NBR 5810, NBR 5811, NBR 5812, NBR 5813, NBR 5814, NBR 5815, NBR 5816, NBR 58

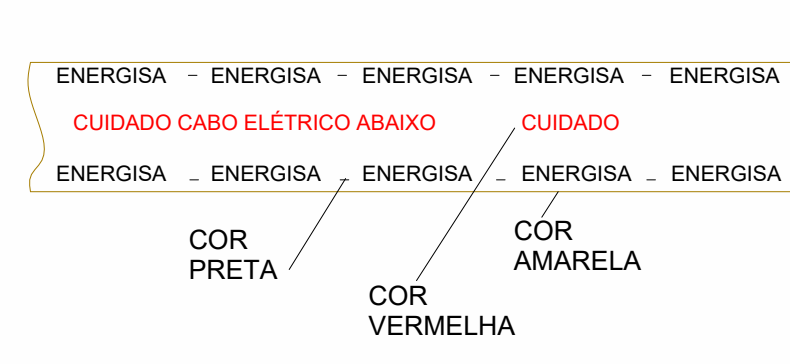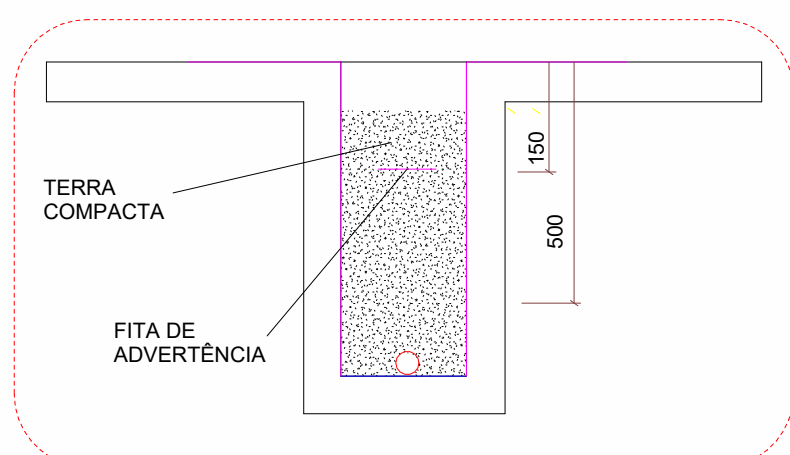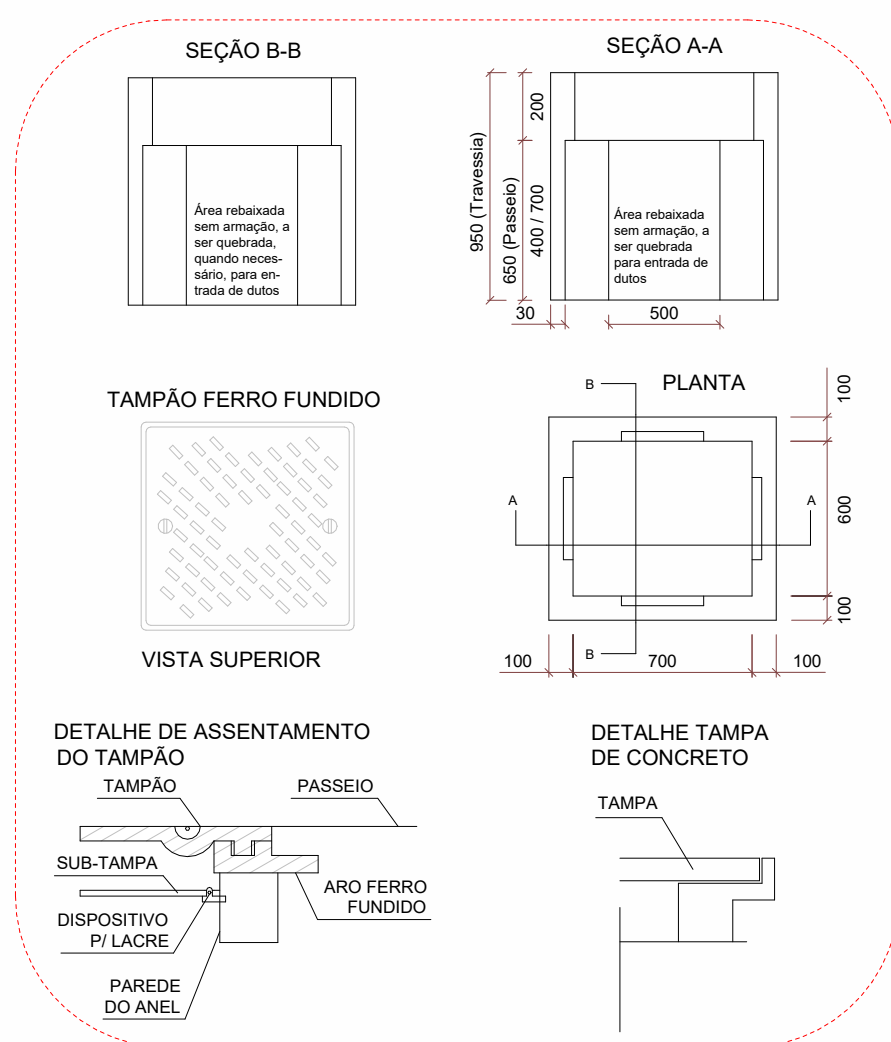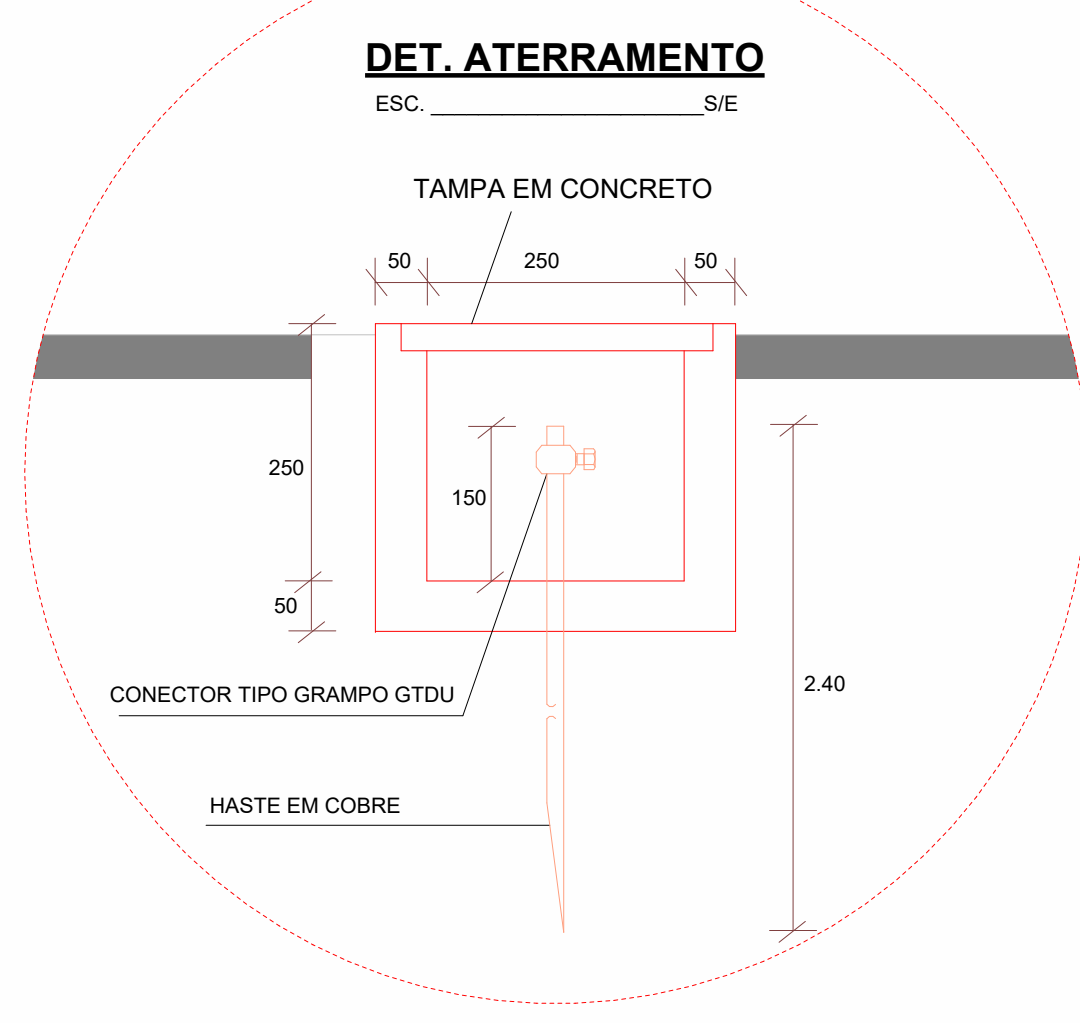

- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACEJADAS. NÃO PLOTAR NO MODO ECONÔMICO.
- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR

[illegible]

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto _____

Construtor _____

Proprietário _____

PROJETO: MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
EDIFÍCIO: MAKAI

LOCAL: AV. MAX ZAGEL, LT 05A, QD 12, LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO - CABEDELO - PB

Escala:

INDICADAS

 **TecPred**
Soluções em Eng., Energias e Sustentabilidade



ENG. EVANDRO CESAR
CREA - 16.03.55.76.10
engpred@gmail.com
(83)3566-0770 (83)98755-07

DATA: 21/07/2025	Desenho : PAINÉIS DE ENTRADA E MEDIÇÃO LOCALIZAÇÃO DETALHES DIVERSOS	PROJETO Nº: 23/2024
------------------	--	-------------------------------

PROJETADO POR: