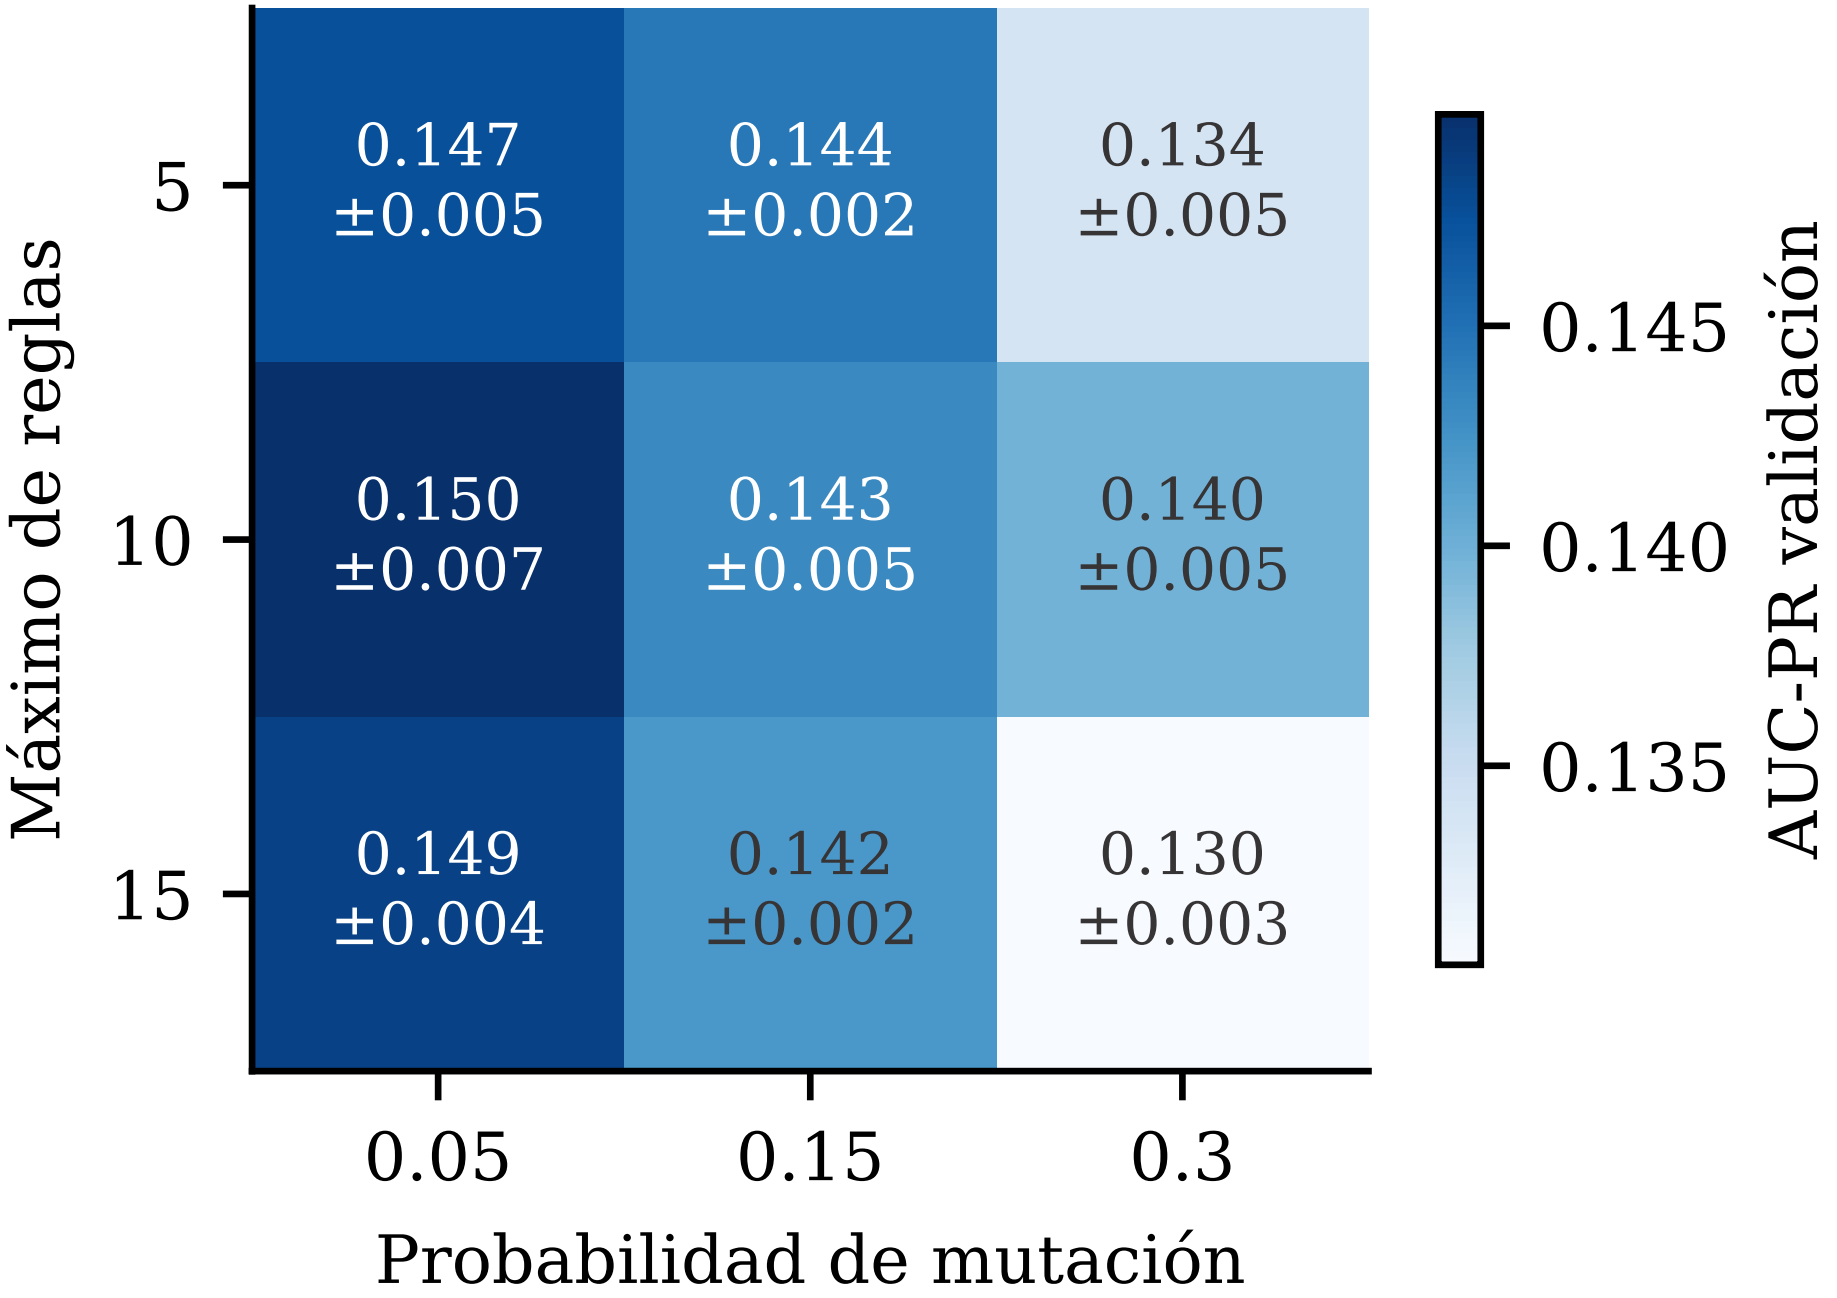
0.147
±0.005
0.144
±0.002
0.134
±0.005
0.150
±0.007
0.143
±0.005
0.140
±0.005
0.149
±0.004
0.142
±0.002
0.130
±0.003
5
10
15
Máximo de reglas
0.05
0.15
0.3
Probabilidad de mutación
0.145
0.140
0.135
AUC-PR validación