


Calibrazione 60Co

04.03.2025 14:35

Conteggi

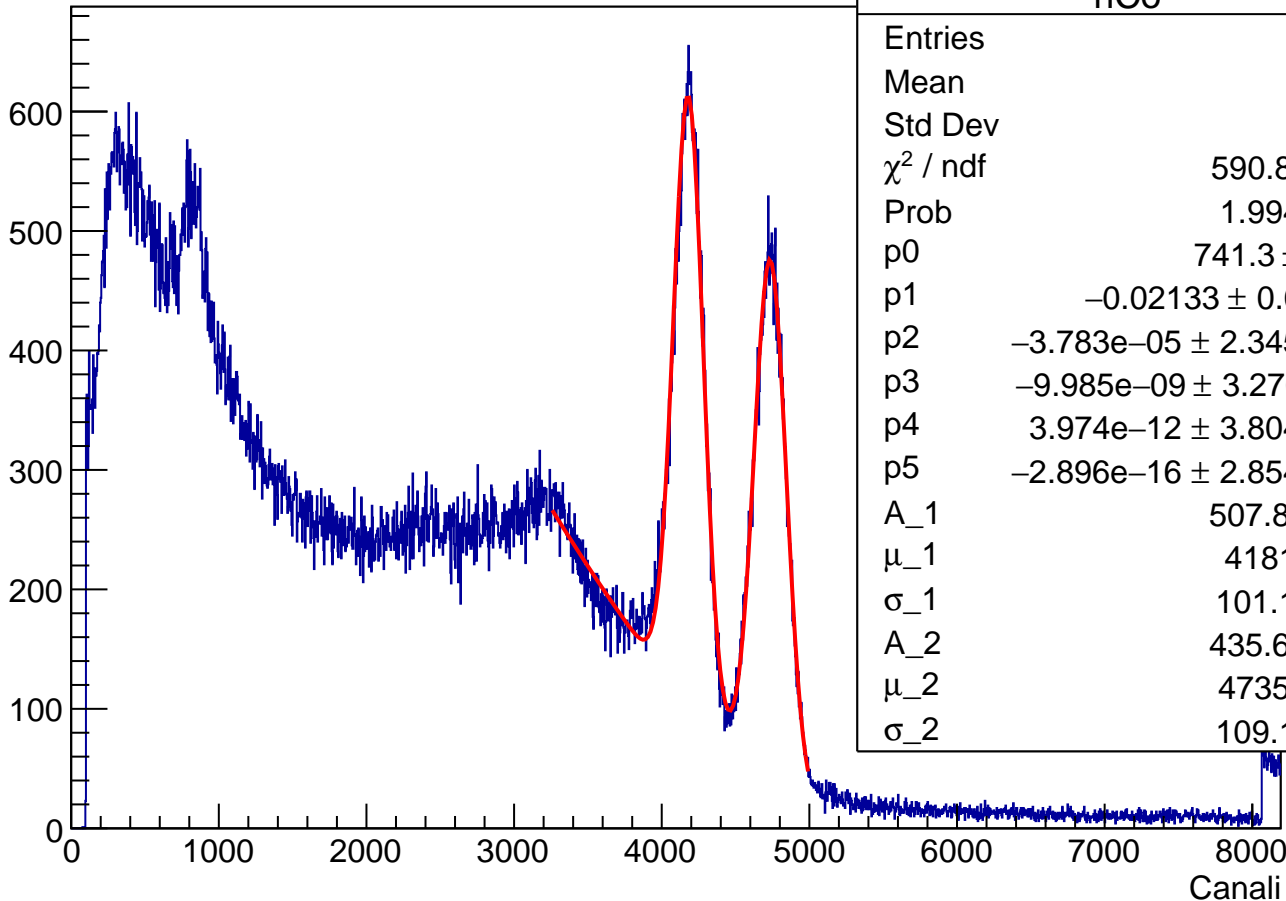

hCo

Entries	8192
Mean	2405
Std Dev	1661
χ^2 / ndf	590.8 / 426
Prob	1.994e-07
p0	741.3 ± 26.3
p1	-0.02133 ± 0.01097
p2	$-3.783\text{e-}05 \pm 2.345\text{e-}06$
p3	$-9.985\text{e-}09 \pm 3.276\text{e-}10$
p4	$3.974\text{e-}12 \pm 3.804\text{e-}15$
p5	$-2.896\text{e-}16 \pm 2.854\text{e-}18$
A_1	507.8 ± 4.3
μ_1	4181 ± 0.8
σ_1	101.1 ± 0.9
A_2	435.6 ± 3.9
μ_2	4735 ± 0.9
σ_2	109.1 ± 1.3