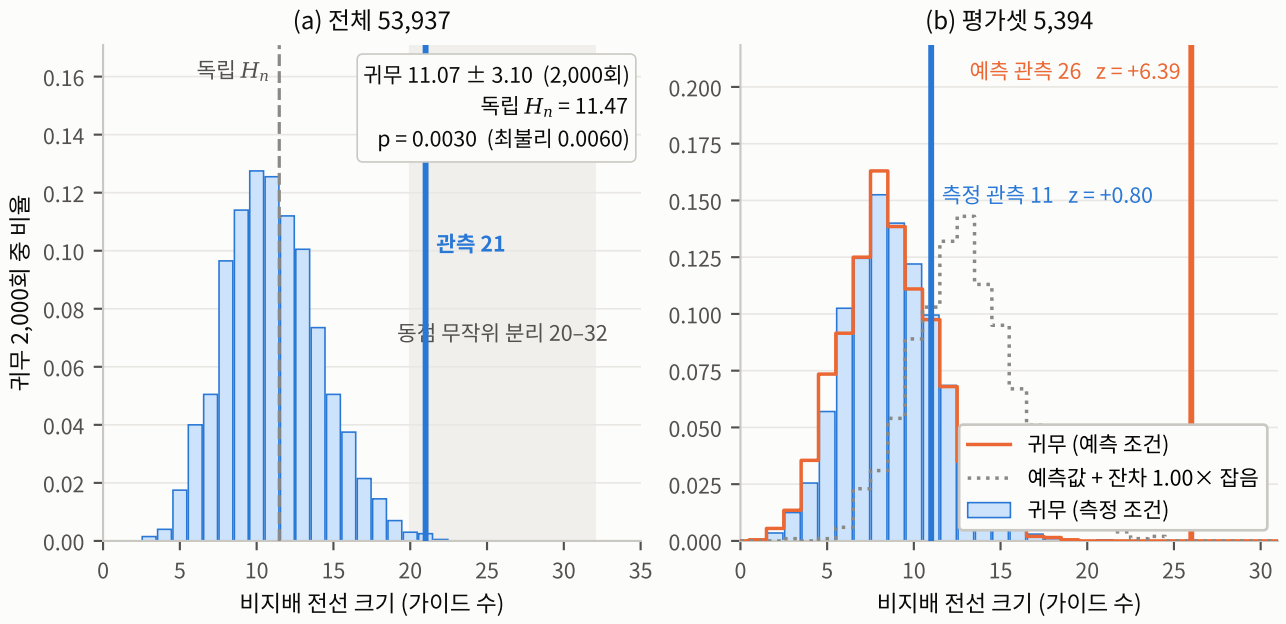
(a) 전체 53,937
독립 H_n
귀무 11.07 ± 3.10 (2,000회)
독립 H_n = 11.47
p = 0.0030 (최불리 0.0060)
관측 21
동점 무작위 분리 20–32
귀무 2,000회 중 비율
비지배 전선 크기 (가이드 수)
(b) 평가셋 5,394
예측 관측 26 z = +6.39
측정 관측 11 z = +0.80
귀무 (예측 조건)
예측값 + 잔차 1.00× 잡음
귀무 (측정 조건)
비지배 전선 크기 (가이드 수)