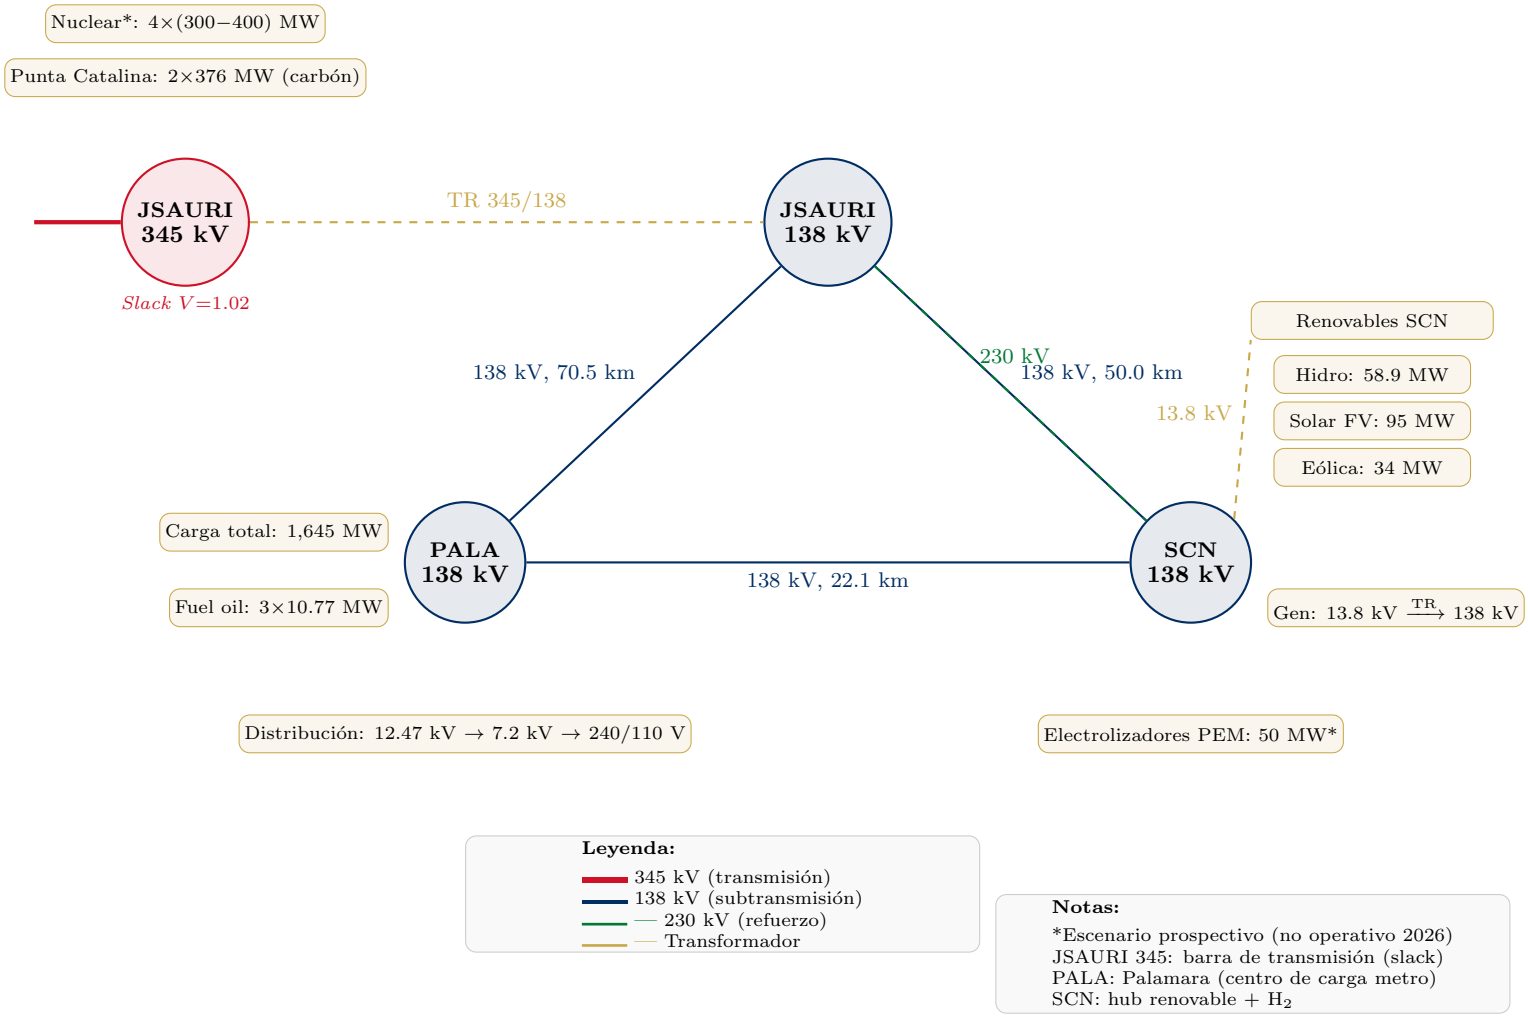

Nuclear*: 4×(300−400) MW
Punta Catalina: 2×376 MW (carbón)
JSAURI 345 kV
Slack V=1.02
TR 345/138
JSAURI 138 kV
138 kV, 70.5 km
230 kV
138 kV, 50.0 km
13.8 kV
Renovables SCN
Hidro: 58.9 MW
Solar FV: 95 MW
Eólica: 34 MW
Carga total: 1,645 MW
PALA 138 kV
138 kV, 22.1 km
SCN 138 kV
Fuel oil: 3×10.77 MW
Gen: 13.8 kV TR 138 kV
Distribución: 12.47 kV → 7.2 kV → 240/110 V
Electrolizadores PEM: 50 MW*
Leyenda:
345 kV (transmisión)
138 kV (subtransmisión)
230 kV (refuerzo)
Transformador
Notas:
*Escenario prospectivo (no operativo 2026)
JSAURI 345: barra de transmisión (slack)
PALA: Palamara (centro de carga metro)
SCN: hub renovable + H2