
De ≈112 recintos físicos a 142 barras nodales: desglose topológico de la S/E Julio Sauri (345/138 kV)

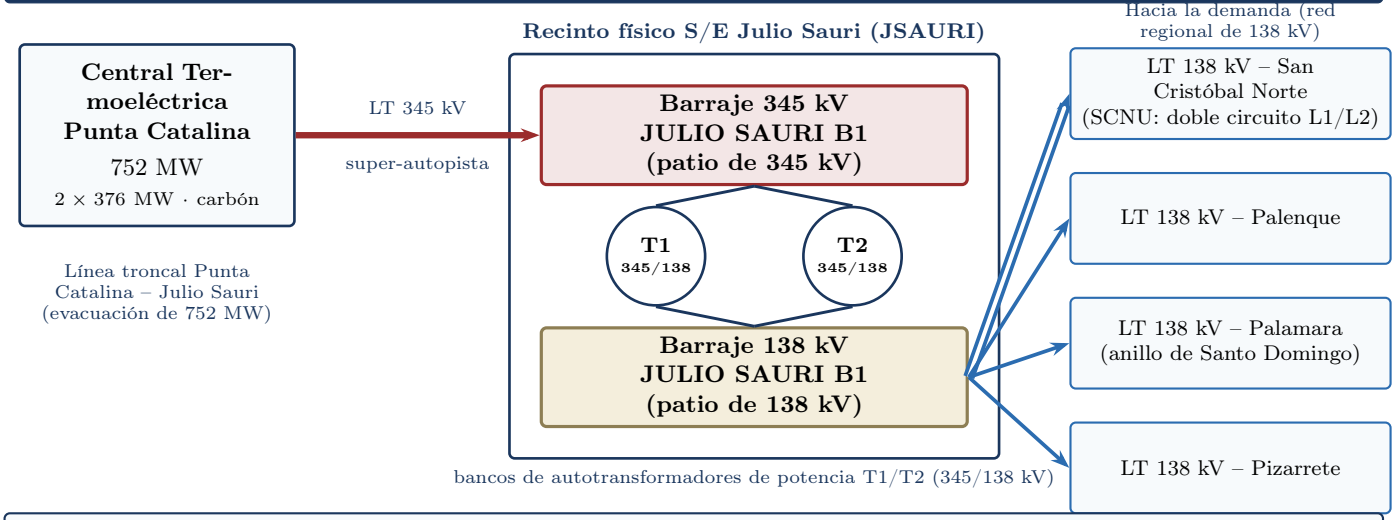

Leyenda nodal. Recinto físico = 1 subestación. Kirchhoff = 2 barras eléctricas nodales desacopladas por la impedancia de los autotransformadores. Cada patio de tensión es una barra distinta: al modelar los niveles de 345, 230 y 138 kV con sus transformadores, la red suma con exactitud **142 barras nodales**.