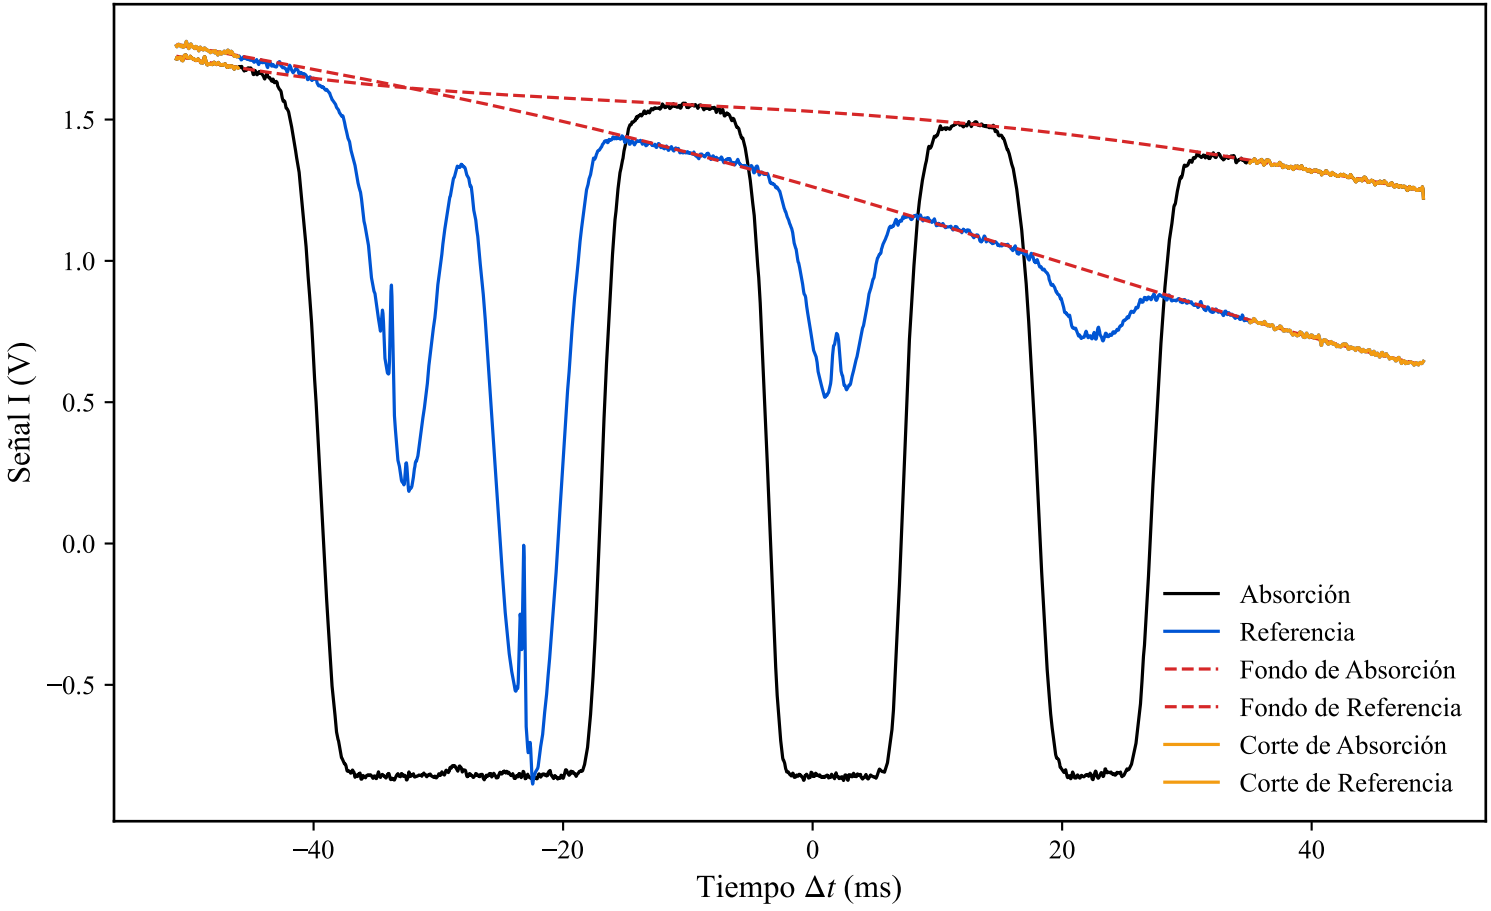
Señal I (V)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−40
−20
0
20
40
Tiempo Δt (ms)
Absorción
Referencia
Fondo de Absorción
Fondo de Referencia
Corte de Absorción
Corte de Referencia