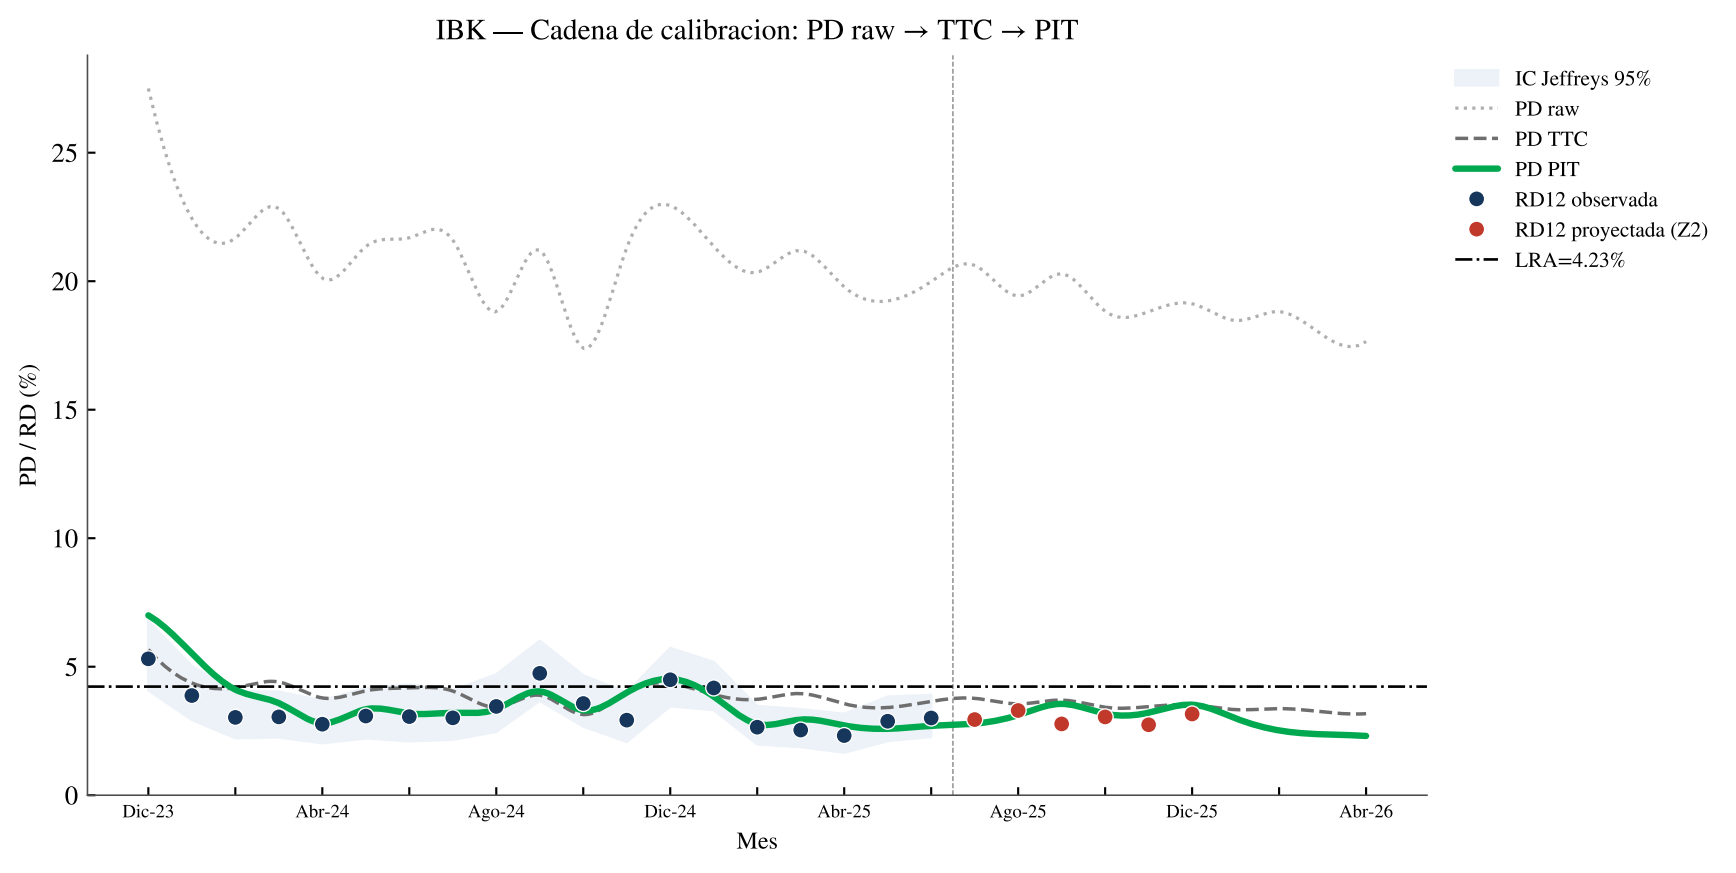
IBK — Cadena de calibracion: PD raw → TTC → PIT
IC Jeffreys 95%
PD raw
PD TTC
PD PIT
RD12 observada
RD12 proyectada (Z2)
LRA=4.23%
PD / RD (%)
0
5
10
15
20
25
Dic-23
Abr-24
Ago-24
Dic-24
Abr-25
Ago-25
Dic-25
Abr-26
Mes