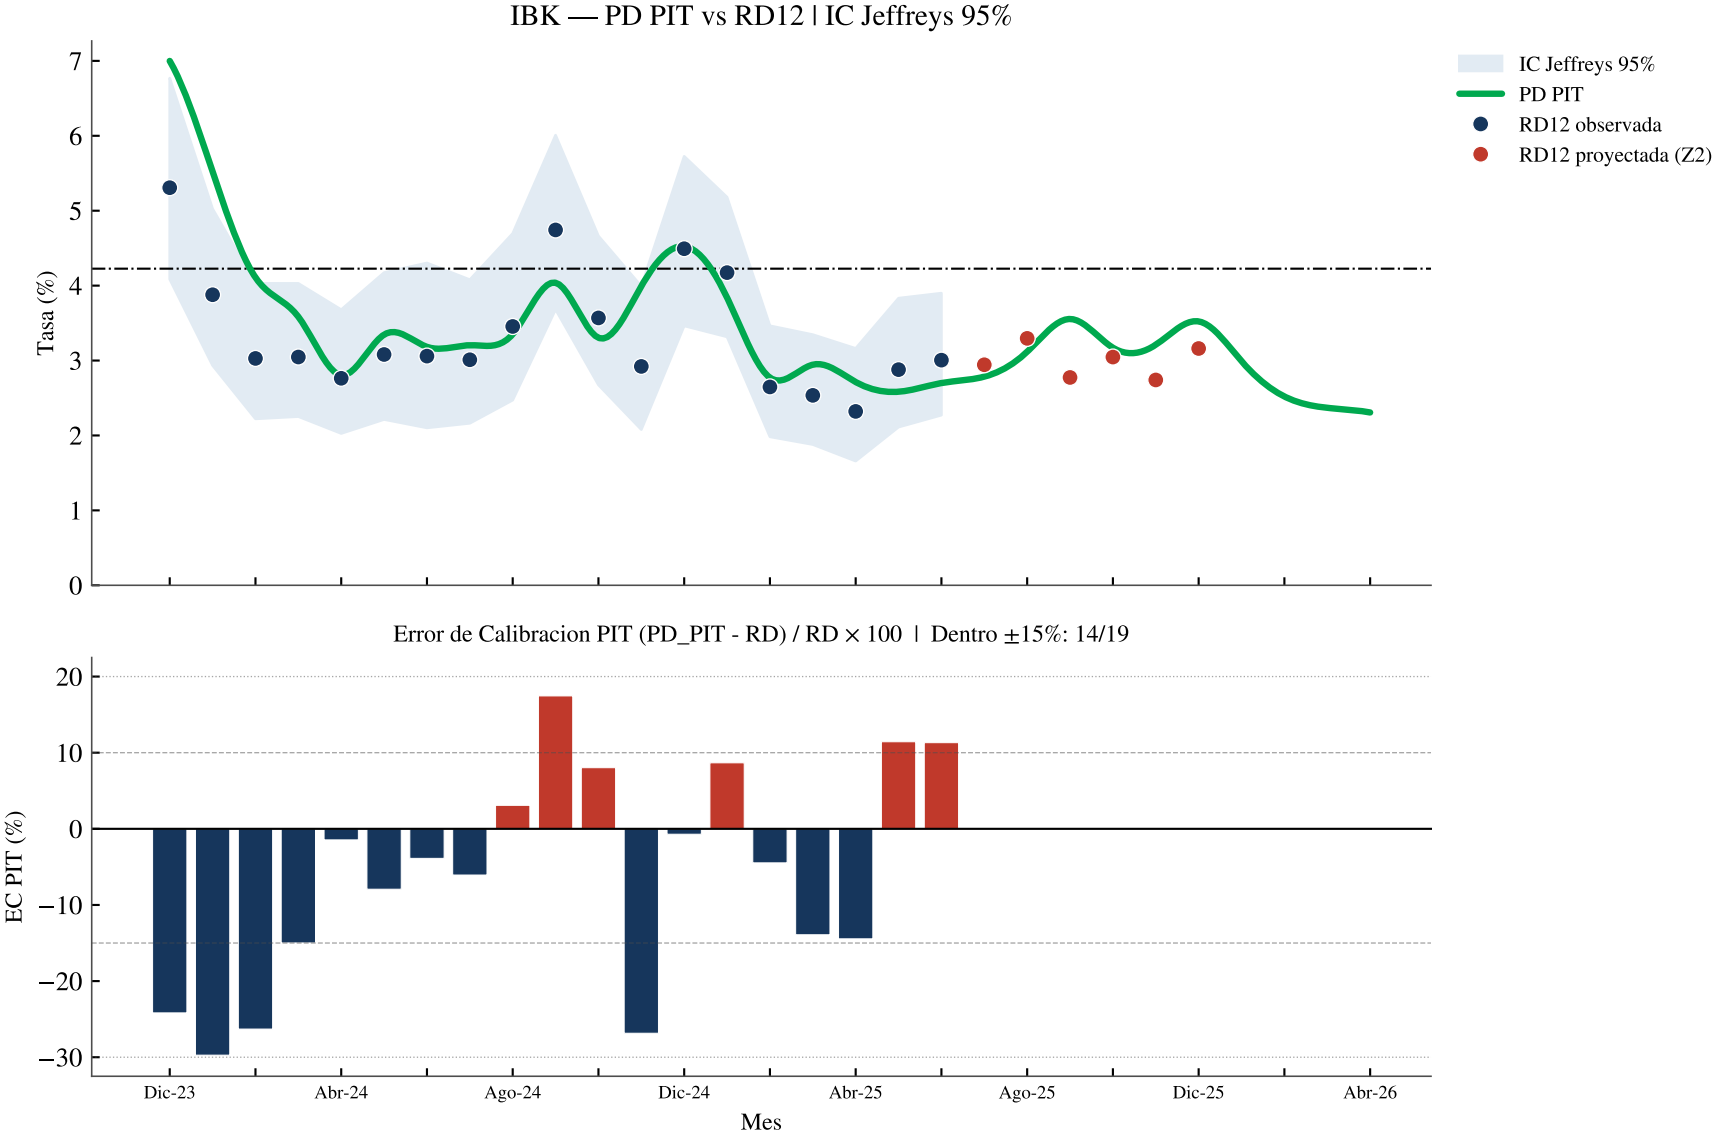
IBK — PD PIT vs RD12 | IC Jeffreys 95%
IC Jeffreys 95%
PD PIT
RD12 observada
RD12 proyectada (Z2)
Tasa (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
Error de Calibracion PIT (PD_PIT - RD) / RD × 100 | Dentro ±15%: 14/19
EC PIT (%)
20
10
0
−10
−20
−30
Dic-23
Abr-24
Ago-24
Dic-24
Abr-25
Ago-25
Dic-25
Abr-26
Mes