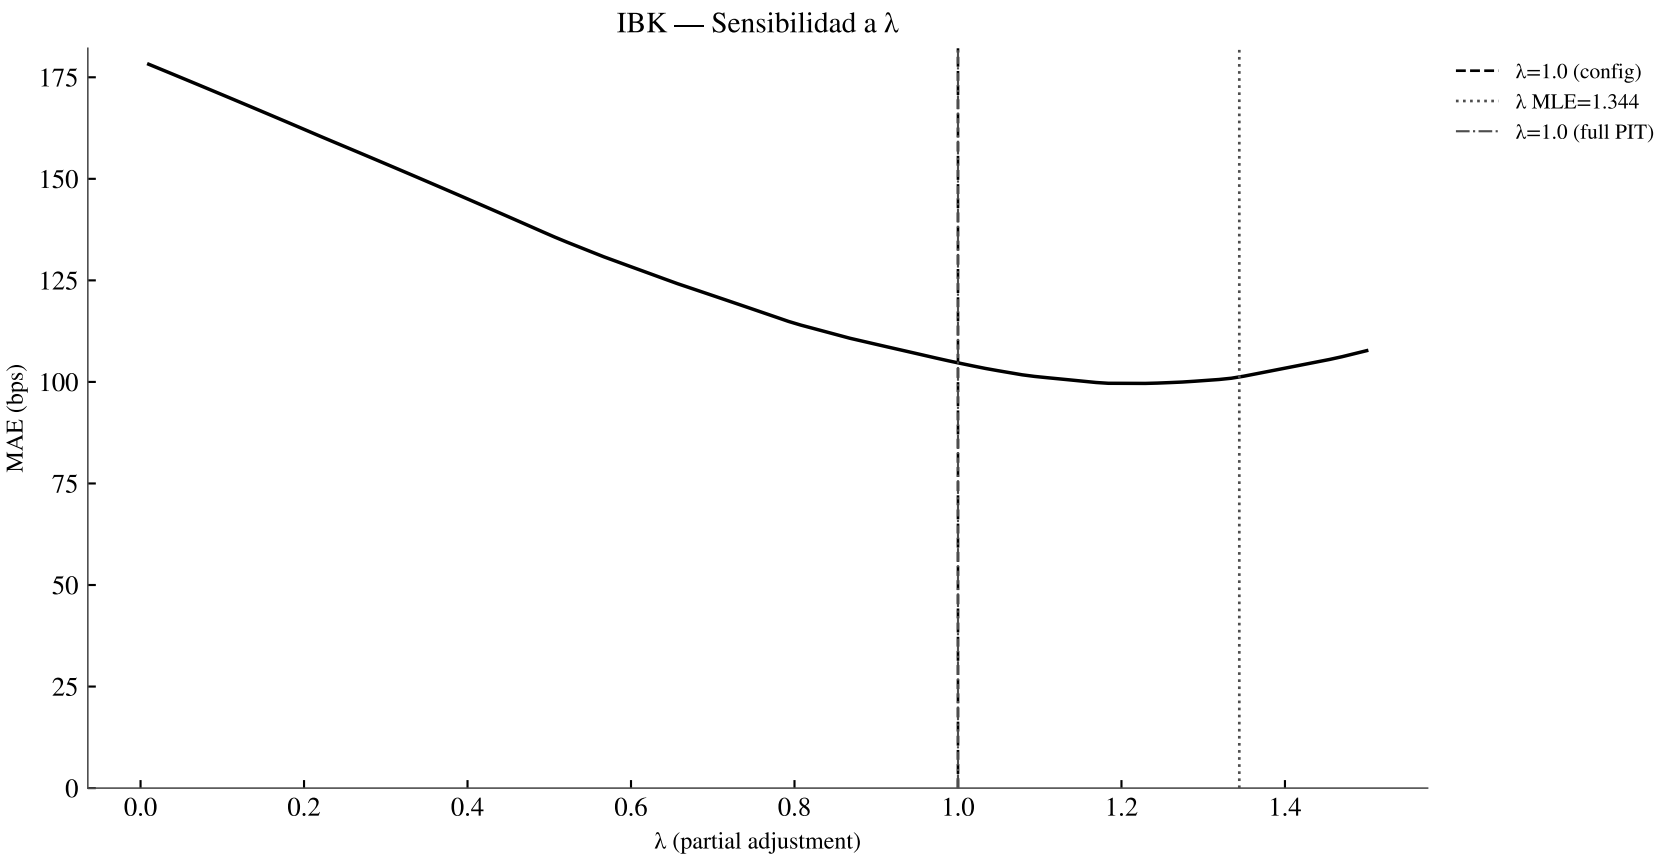
IBK — Sensibilidad a λ
MAE (bps)
λ (partial adjustment)
0
25
50
75
100
125
150
175
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
λ=1.0 (config)
λ MLE=1.344
λ=1.0 (full PIT)