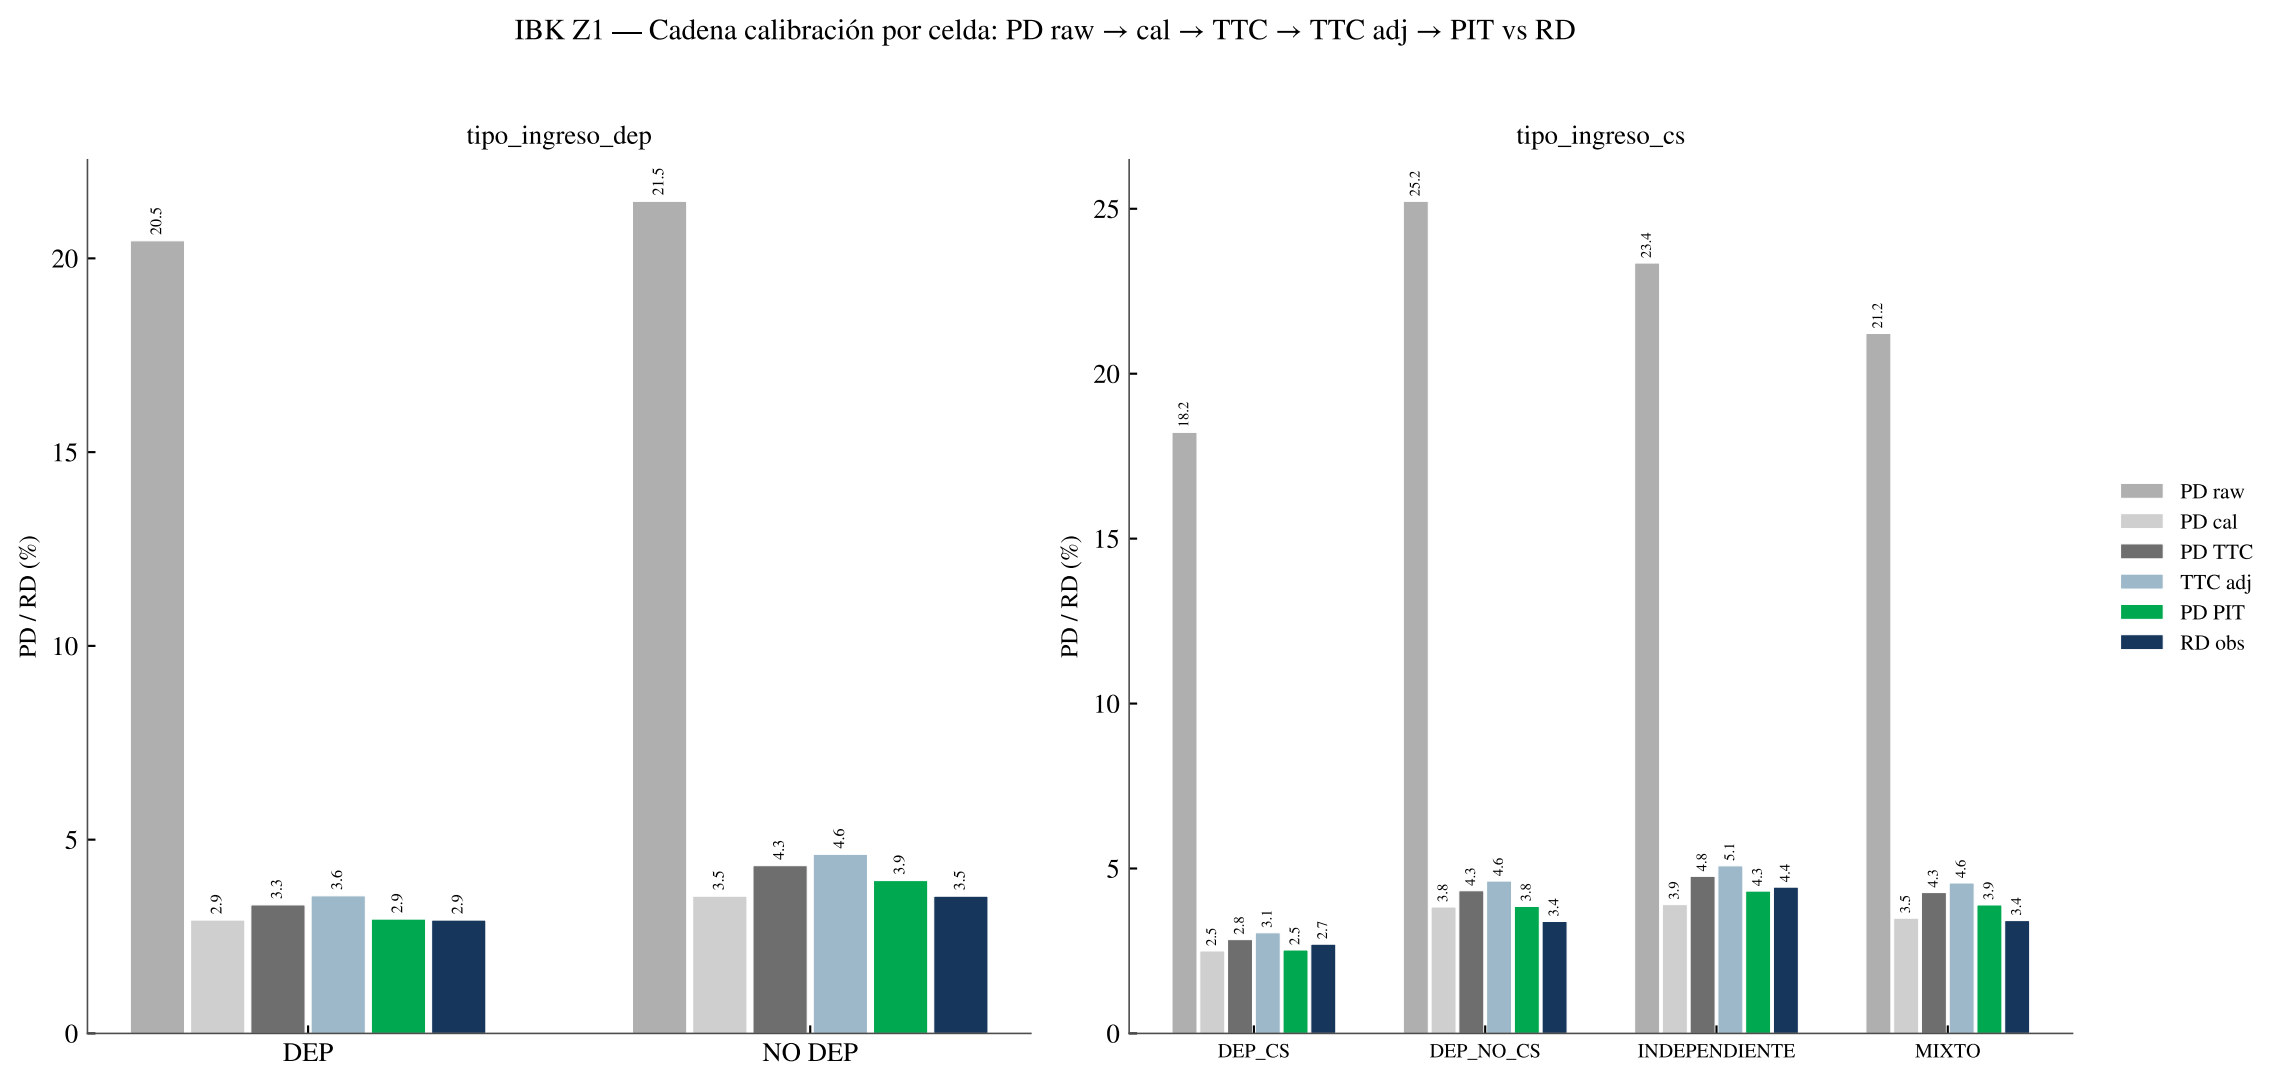
IBK Z1 — Cadena calibración por celda: PD raw → cal → TTC → TTC adj → PIT vs RD
tipo_ingreso_dep
tipo_ingreso_cs
PD / RD (%)
0
5
10
15
20
25
20.5
2.9
3.3
3.6
2.9
2.9
21.5
3.5
4.3
4.6
3.9
3.5
DEP
NO DEP
18.2
2.5
2.8
3.1
2.5
2.7
25.2
3.8
4.3
4.6
3.8
3.4
23.4
3.9
4.8
5.1
4.3
4.4
21.2
3.5
4.3
4.6
3.9
3.4
DEP_CS
DEP_NO_CS
INDEPENDIENTE
MIXTO
PD raw
PD cal
PD TTC
TTC adj
PD PIT
RD obs