


# ANALYSE STATISTIQUE

## 1. Répartition des non-conformités par domaine de tension

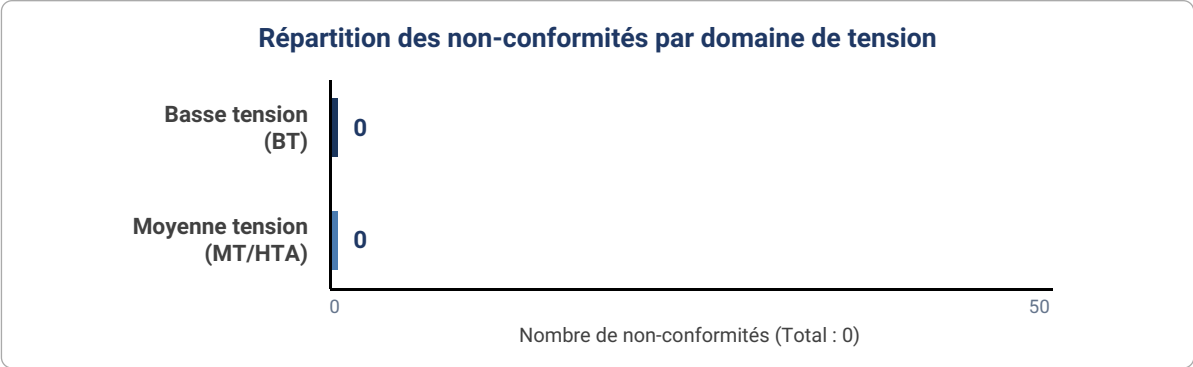


La Basse Tension concentre 0,0 % des non-conformités (0 sur 0), contre 0,0 % pour la Moyenne Tension (0 sur 0), ce qui reflète pour l'essentiel le poids du parc d'équipements (Locaux techniques et Cellules).

## 2. Non-conformités croisées par catégorie d'installation

Analyse granulaire croisant le parc d'équipements recensés avec les non-conformités détectées, le volume d'anomalies critiques et la densité par équipement selon le domaine de tension :


### 2.1. Moyenne tension

| Catégorie                  | Équip. | NC | Crit. | % total NC | Taux crit./NC | Densité |
|----------------------------|--------|----|-------|------------|---------------|---------|
| Locaux techniques          | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Cellules                   | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Transformateurs            | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| TOTAL Moyenne Tension (MT) | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |

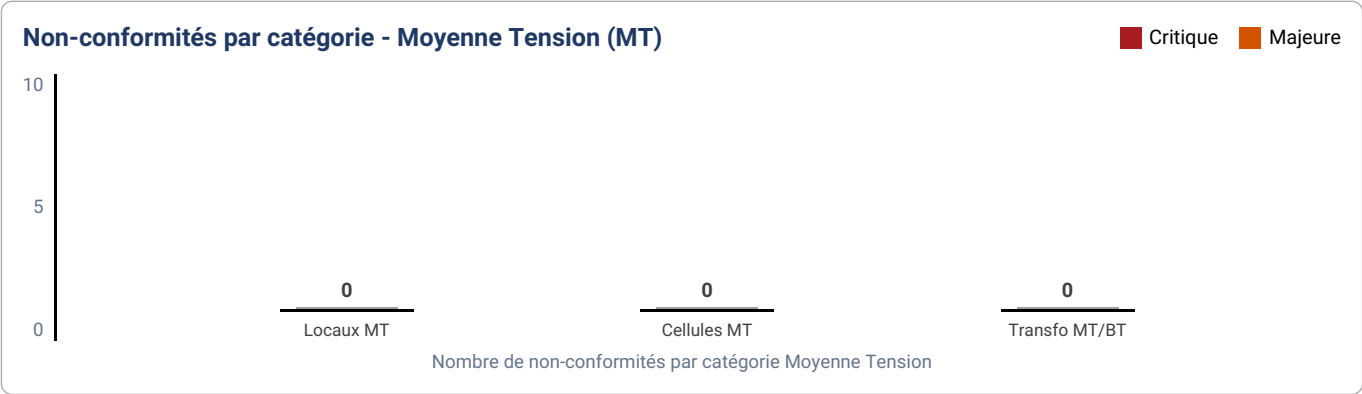

2.2. Basse tension

| Catégorie                | Équip. | NC | Crit. | % total NC | Taux crit./NC | Densité |
|--------------------------|--------|----|-------|------------|---------------|---------|
| Locaux techniques GE     | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Locaux techniques BT     | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Inverseur                | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| TGBT                     | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Armoires                 | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Coffrets                 | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| Prises de terre mesurées | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |
| TOTAL Basse Tension (BT) | 0      | 0  | 0     | 0,0 %      | 0,0 %         | 0,0     |

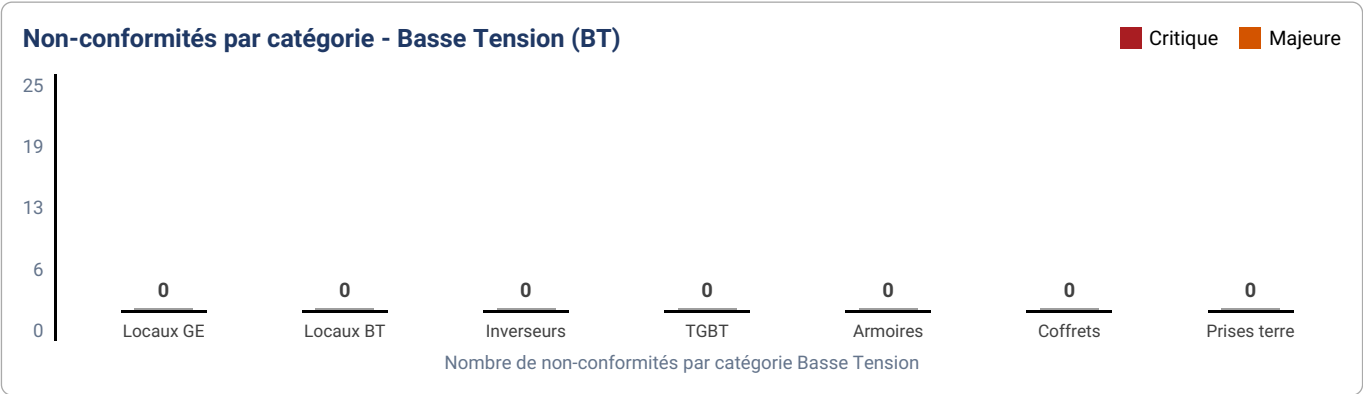


3. Sécurité et traçabilité des tableaux Basse Tension

Synthèse technique portant sur les 3 prérequis normatifs critiques de la distribution Basse Tension (NF C 15-100) : identification des sources d'alimentation, présence d'un organe de coupure générale dédié en tête, et protection contre les surtensions transitoires (parafoudres) :

3.1. Identification des sources d'alimentation

| DESIGNATION           | IDENTIFIE / PRESENT |
|-----------------------|---------------------|
| INVERSEUR             | 0 / 0 (-)           |
| TGBT                  | 0 / 0 (-)           |
| ARMOIRES              | 0 / 0 (-)           |
| COFFRETS              | 0 / 0 (-)           |
| TOTAL DISTRIBUTION BT | 0 / 0 (0,0 %)       |

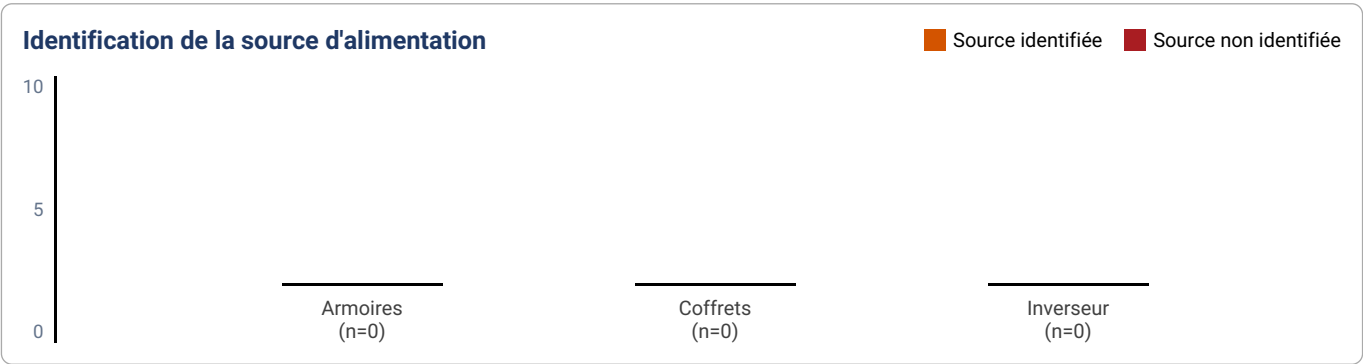


3.2. Présence organe de coupure en tête d'installation

| DESIGNATION           | IDENTIFIE / PRESENT |
|-----------------------|---------------------|
| INVERSEUR             | 0 / 0 (-)           |
| TGBT                  | 0 / 0 (-)           |
| ARMOIRES              | 0 / 0 (-)           |
| COFFRETS              | 0 / 0 (-)           |
| TOTAL DISTRIBUTION BT | 0 / 0 (0,0 %)       |




3.3. Présence parafoudre

| DESIGNATION           | IDENTIFIE / PRESENT |
|-----------------------|---------------------|
| INVERSEUR             | 0 / 0 (-)           |
| TGBT                  | 0 / 0 (-)           |
| ARMOIRES              | 0 / 0 (-)           |
| COFFRETS              | 0 / 0 (-)           |
| TOTAL DISTRIBUTION BT | 0 / 0 (0,0 %)       |

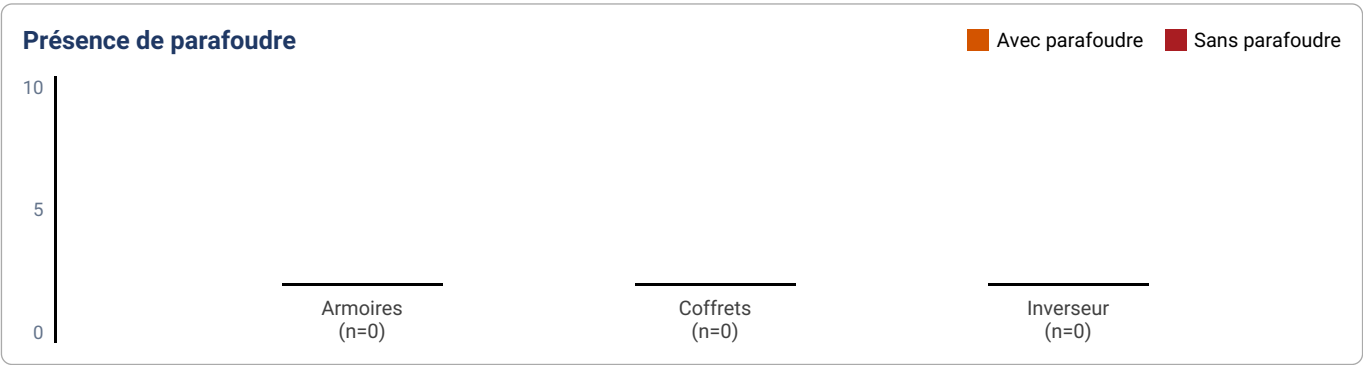

#### 4. Statistique par type de défaut : analyse de Pareto

Les 0 occurrences de non-conformités ont été classées par fréquence décroissante. Les 10 catégories principales concentrent 0 occurrences, soit 0,0 % du total :

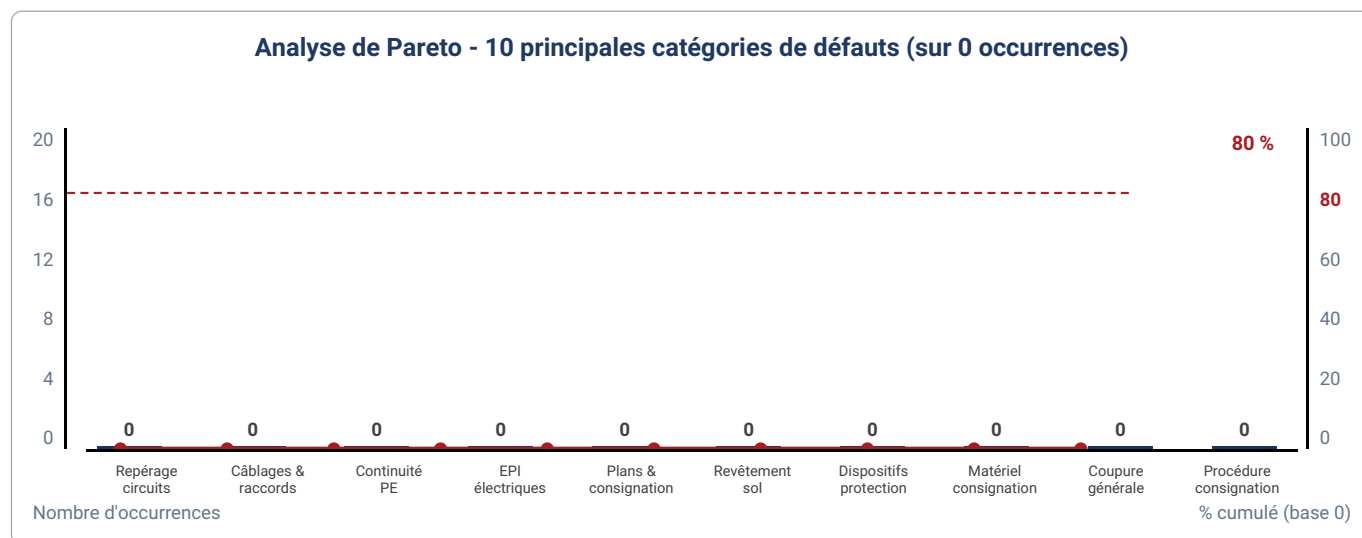

| N°           | Catégorie de non-conformité | Constats | Part (%) | Part cumulée (%) |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|
| TOTAL TOP 10 |                             | 0        | 0,0 %    | 0,0 %            |

#### Lecture et enseignements du diagramme de Pareto (loi des 80/20)

- **Principe du diagramme** : Le diagramme de Pareto classe les catégories de défaillances par ordre décroissant de fréquence (occurrences unitaires) et superpose la courbe des pourcentages cumulés. Il permet d'évaluer objectivement si une minorité de causes produit la majorité des effets constatés sur le site.
- **Périmètre analysé** : L'ensemble des 0 occurrences de non-conformités normatives relevées sur les installations ont été classées sous 1 typologies de défauts ordonnées par fréquence décroissante.
- **Palier Top 0** : Les 0 catégories de défauts les plus fréquentes concentrent à elles seules 0 non-conformités, soit 0,0 % du volume total des anomalies du site.
- **Seuil critique des 80 %** : Aucune non-conformité recensée sur le périmètre analysé. Le seuil de 80 % n'est pas applicable.
- **Portée opérationnelle** : Maintenir la régularité des contrôles périodiques et les protocoles de maintenance préventive.

#### 5. Analyse comparative avec la visite précédente

Donnée non disponible : il s'agit de la première visite de vérification périodique disposant d'une check-list numérique structurée pour ce site (Rapport n° KES-2026-RAPPORT-001). Cette section, ainsi que le taux de mise en conformité par rapport à l'année passée, pourra être complétée automatiquement dès réception du rapport de l'exercice précédent.

#### 6. Synthèse de l'analyse statistique





- Une densité globale élevée (0,00 NC/équipement) et un déséquilibre total vers les criticités critique et majeure (0,0 % du total, aucune non-conformité mineure) ;
- Une concentration confirmée du risque sur les Locaux techniques et Cellules (0,0 % du total), avec un point de vigilance qualitatif sur les Coffrets et Locaux GE (taux de criticité les plus élevés, 29,1 % et 28,9 %) ;
- Une déduplication des familles de risque qui ramène le référentiel à 5 catégories homogènes, avec "Erreur d'exploitation/maintenance" comme premier facteur (61,5 %) devant "Dégradation des canalisations et matériels" (25,6 %) ;
- Un déficit généralisé de renseignement des caractéristiques techniques du parc BT : 0,0 % (Déficit de données terrain : 100 % non renseignés) d'indices IP/IK renseignés, 0 sources d'alimentation non identifiées, 51,6 % d'équipements sans disjoncteur de tête identifié - un chantier de fiabilisation des données à mener en parallèle du plan d'actions correctives ;
- Aucune non-conformité recensée pour l'analyse de concentration des anomalies ;

## 7. Recommandation pour le renforcement des capacités des agents d'entretien

L'audit n'a relevé aucun constat de non-conformité sur les installations contrôlées. Le niveau de conformité technique est optimal. Il convient de maintenir les compétences actuelles des équipes par des recyclages réguliers sur les procédures de sécurité et d'habilitation électrique.


**Portée de la recommandation :** Cette recommandation vise le renforcement des compétences des agents d'entretien internes à CIMENCAM - FIGUIL ; elle est complémentaire du plan d'actions correctives à mener par des intervenants habilités pour la levée des non-conformités critiques et majeures identifiées au chapitre 1.

# VALIDATION DES GRAPHIQUES DE REFERENCE

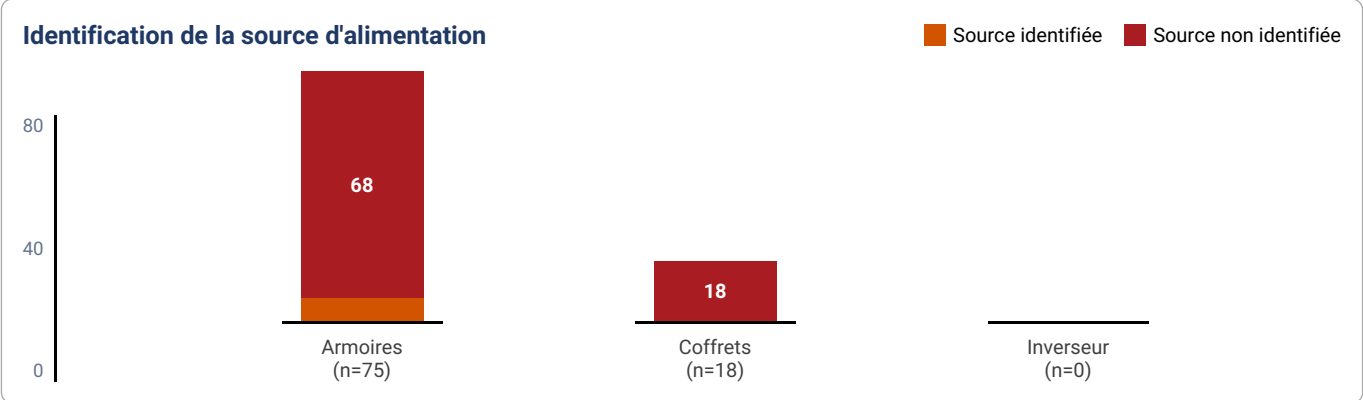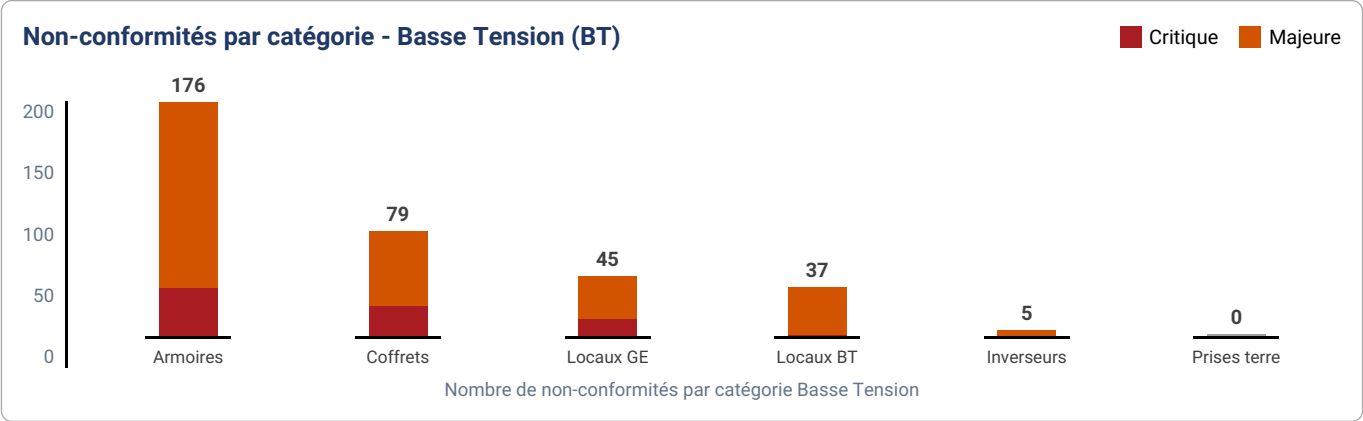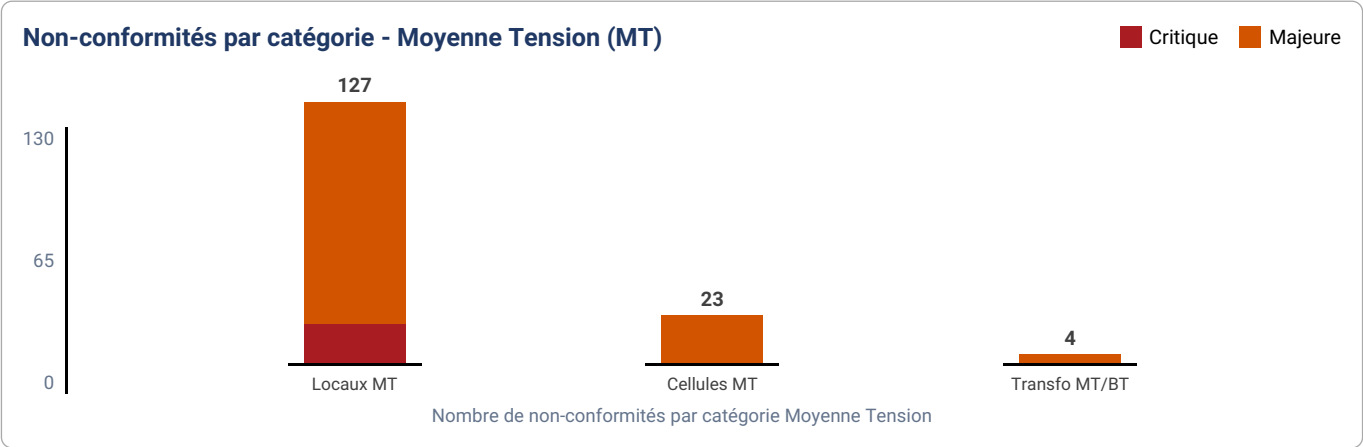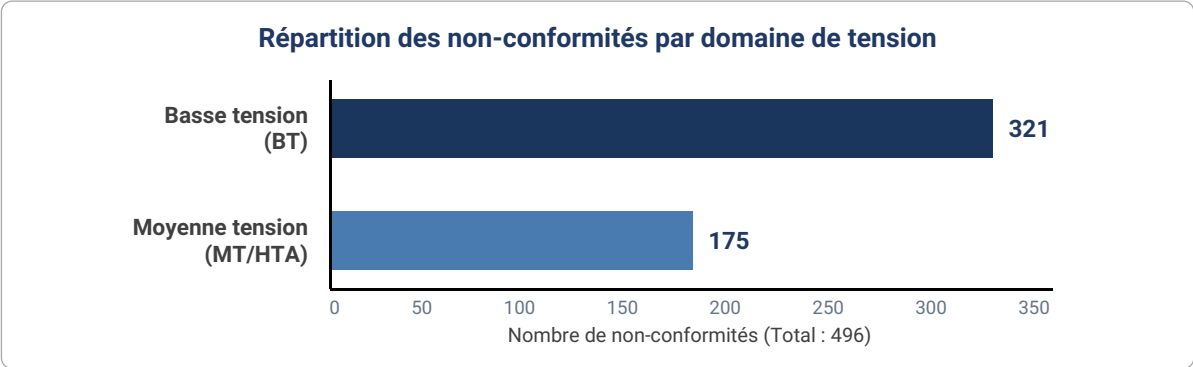

### Disjoncteur de tête (Armoires + Coffrets, n=93)


**Présent**  
48 % (45)



**Absent**  
52 % (48)

### Présence de parafoudre

■ Avec parafoudre ■ Sans parafoudre

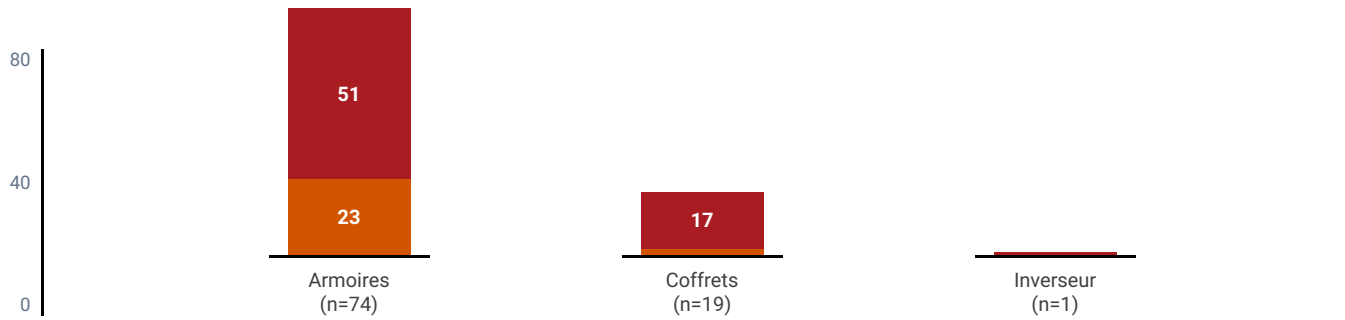

### Analyse de Pareto - 10 principales catégories de défauts (sur 496 occurrences)

