


ANALYSE STATISTIQUE

1. Répartition des non-conformités par domaine de tension

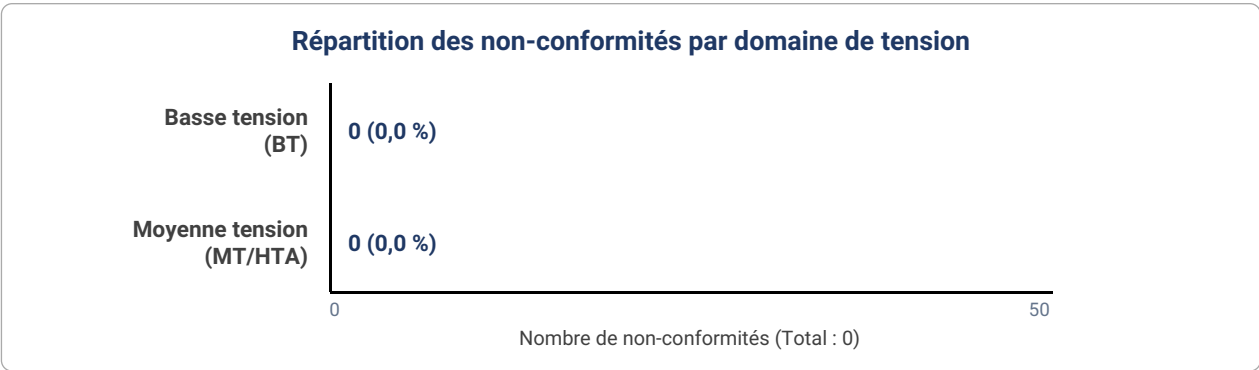

Aucune non-conformité n'a été recensée sur l'ensemble des installations Moyenne Tension (HTA) et Basse Tension (BT) auditées lors de cette mission.

2. Non-conformités croisées par catégorie d'installation

L'analyse croisée met en regard le recensement exhaustif du parc d'équipements électrotechniques avec la distribution des non-conformités constatées, leur niveau de criticité et leur densité moyenne par unité inspectée. Les domaines Moyenne Tension (HTA) et Basse Tension (BT) font l'objet d'évaluations distinctes en raison de leurs règles normatives spécifiques (NF C 13-100 / NF C 13-200 pour la MT et NF C 15-100 pour la BT) et de leurs contraintes d'exploitation propres.


Lecture des tableaux :

- Equip. : Nombre total d'équipements ou de locaux recensés dans la catégorie.
- NC : Volume de non-conformités (constats non conformes) relevées.
- Crit. / Maj. : Nombre d'anomalies classées en sévérité Critique ou Majeure.
- % du total : Part relative des NC de la catégorie rapportée à l'ensemble des non-conformités de la mission.
- Taux critique : Proportion de constats critiques parmi les non-conformités de la catégorie.
- Densité : Ratio moyen de non-conformités par équipement de la catégorie.

Note méthodologique : Les non-conformités afférentes aux dispositions constructives du génie civil des locaux techniques sont isolées dans le volet bâtiment du résumé exécutif pour garantir la stricte comparabilité de l'exploitation et de la maintenance des parcs d'équipements.

2.1. Moyenne tension


Catégorie	Équip.	NC	Crit.	% total NC	Taux crit./NC	Densité
Locaux techniques	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Cellules	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Transformateurs	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TOTAL Moyenne Tension (MT)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0

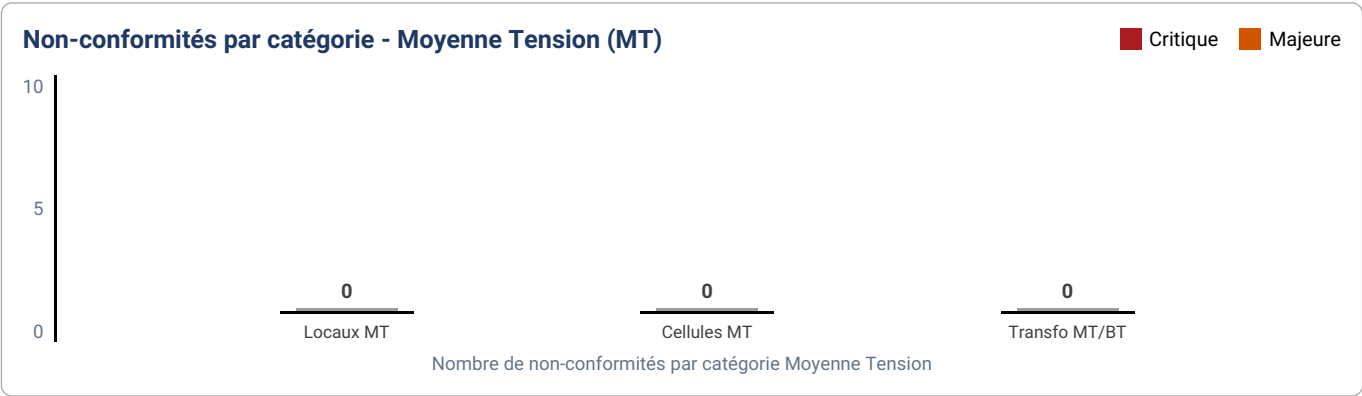

Synthèse MT : Aucun écart de conformité n'est relevé sur le parc Moyenne Tension recensé (0 équipement(s) au total).
L'ensemble des cellules, transformateurs et locaux MT inspectés satisfont aux exigences réglementaires applicables.

2.2. Basse tension

Catégorie	Équip.	NC	Crit.	% total NC	Taux crit./NC	Densité
Locaux techniques GE	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Locaux techniques BT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Inverseur	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TGBT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Armoires	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
Coffrets	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0
TOTAL Basse Tension (BT)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0

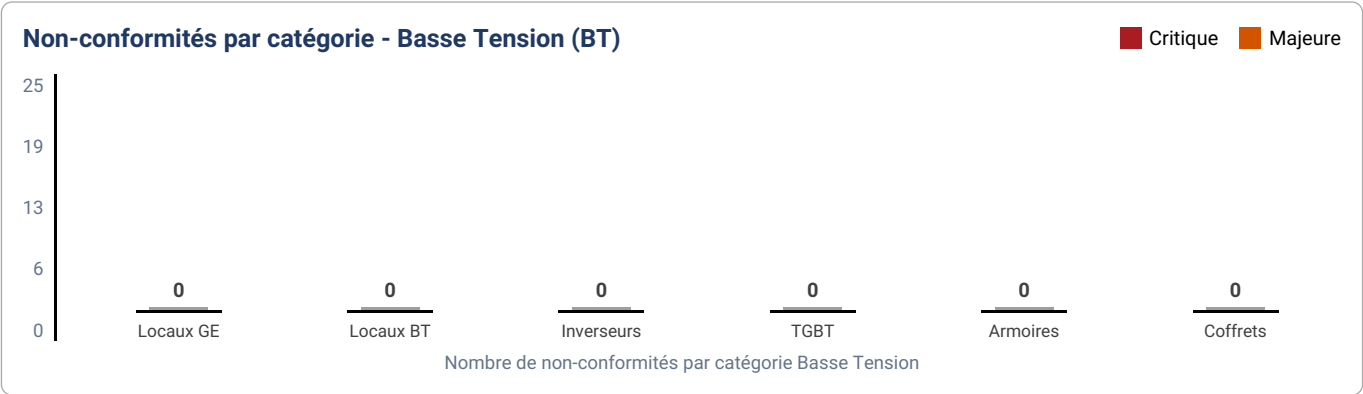


Synthèse BT : Aucun écart de conformité n'est relevé sur le parc Basse Tension recensé (0 équipement(s) au total). L'ensemble des armoires, coffrets et tableaux inspectés satisfont aux exigences réglementaires applicables.

3. Sécurité et traçabilité des tableaux Basse Tension

Synthèse technique portant sur les 3 prérequis normatifs critiques de la distribution Basse Tension (NF C 15-100) : identification des sources d'alimentation, présence d'un organe de coupure générale dédié en tête, et protection contre les surtensions transitoires (parafoudres) :

3.1. Identification des sources d'alimentation

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 0 (-)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	0 / 0 (-)
COFFRETS	0 / 0 (-)
TOTAL DISTRIBUTION BT	0 / 0 (0,0 %)

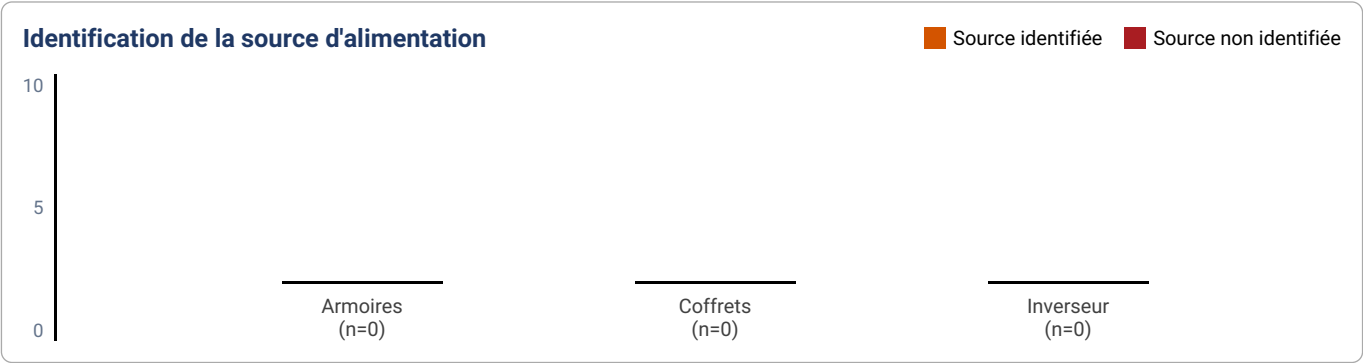


3.2. Présence organe de coupure en tête d'installation

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 0 (-)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	0 / 0 (-)
COFFRETS	0 / 0 (-)
TOTAL DISTRIBUTION BT	0 / 0 (0,0 %)




3.3. Présence parafoudre

DESIGNATION	IDENTIFIE / PRESENT
INVERSEUR	0 / 0 (-)
TGBT	0 / 0 (-)
ARMOIRES	0 / 0 (-)
COFFRETS	0 / 0 (-)
TOTAL DISTRIBUTION BT	0 / 0 (0,0 %)

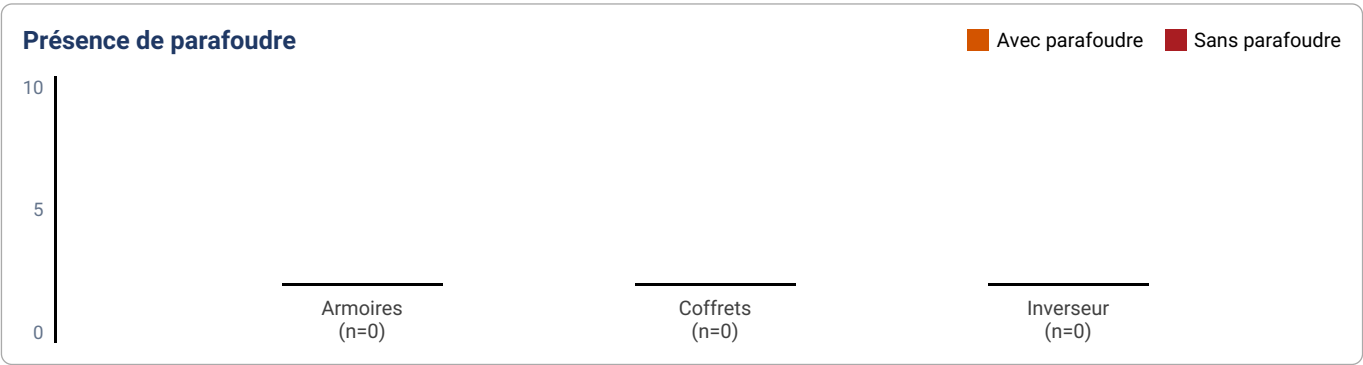

4. Statistique par type de défaut : analyse de Pareto

Les 0 occurrences de non-conformités ont été classées par fréquence décroissante. Les 10 catégories principales concentrent 0 occurrences, soit 0,0 % du total :

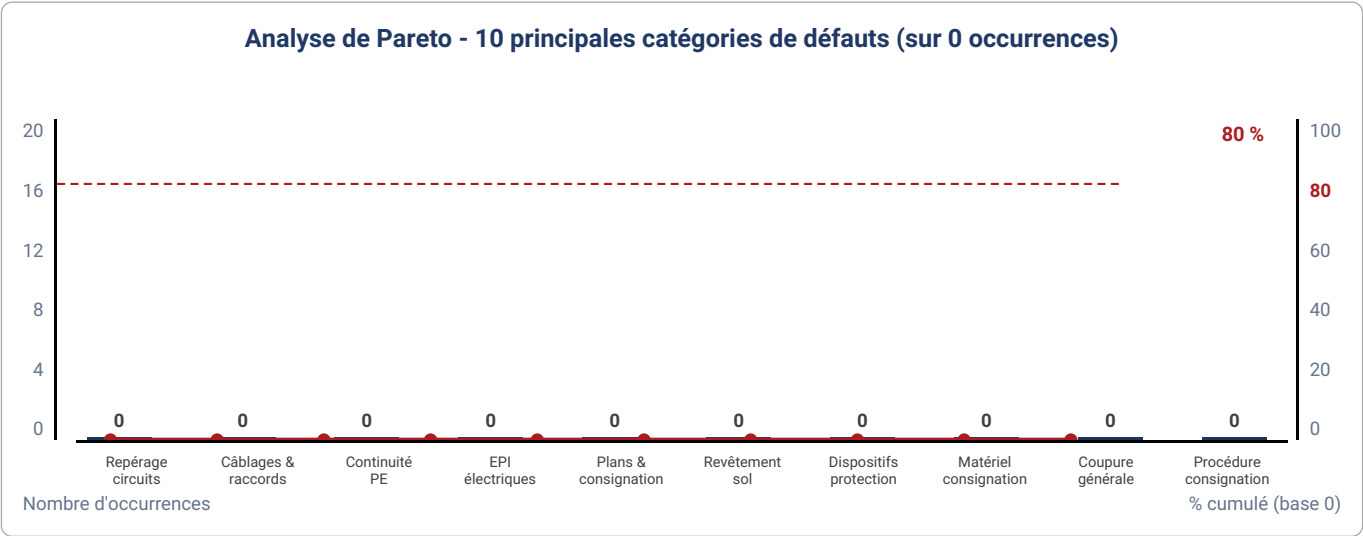

N°	Catégorie de non-conformité	Constats	Part (%)	Part cumulée (%)
TOTAL TOP 10		0	0,0 %	0,0 %

Lecture et enseignements du diagramme de Pareto (loi des 80/20)

- **Principe du diagramme** : Le diagramme de Pareto classe les catégories de défaillances par ordre décroissant de fréquence (occurrences unitaires) et superpose la courbe des pourcentages cumulés. Il permet d'évaluer objectivement si une minorité de causes produit la majorité des effets constatés sur le site.
- **Périmètre analysé** : L'ensemble des 0 occurrences de non-conformités normatives relevées sur les installations ont été classées sous 1 typologies de défauts ordonnées par fréquence décroissante.
- **Palier Top 0** : Les 0 catégories de défauts les plus fréquentes concentrent à elles seules 0 non-conformités, soit 0,0 % du volume total des anomalies du site.
- **Seuil critique des 80 %** : Aucune non-conformité recensée sur le périmètre analysé. Le seuil de 80 % n'est pas applicable.
- **Portée opérationnelle** : Maintenir la régularité des contrôles périodiques et les protocoles de maintenance préventive.

5. Analyse comparative avec la visite précédente

Donnée non disponible : il s'agit de la première visite de vérification périodique disposant d'une check-list numérique structurée pour ce site (Rapport n° KES-2026-RAPPORT-001). Cette section, ainsi que le taux de mise en conformité par rapport à l'année passée, pourra être complétée automatiquement dès réception du rapport de l'exercice précédent.


6. Synthèse de l'analyse statistique

L'analyse statistique des constats met en évidence un excellent niveau global de maîtrise du risque électrique et de conformité réglementaire . Sur l'ensemble du périmètre audité (0 équipement recensé), aucune non-conformité n'a été relevée, ce qui correspond à une densité nulle de 0,00 non-conformité par équipement.

Cette situation témoigne d'une rigueur soutenue dans les opérations d'exploitation et de maintenance préventive. En conclusion, les préconisations portent sur la préservation active de ce niveau d'exigence à travers la reconduction régulière des vérifications périodiques réglementaires.


VALIDATION DES GRAPHIQUES DE REFERENCE

Répartition des non-conformités par domaine de tension

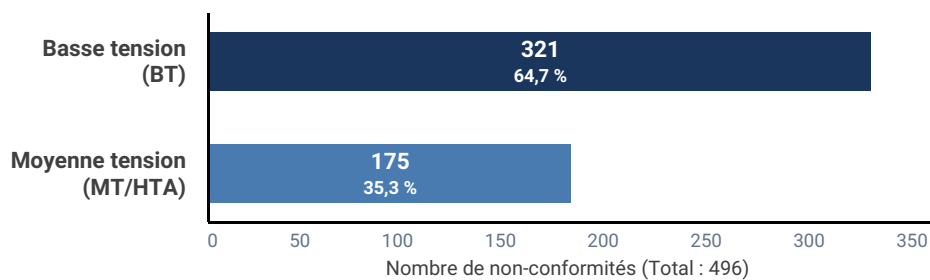


Non-conformités par catégorie - Moyenne Tension (MT)

Critique Majeure

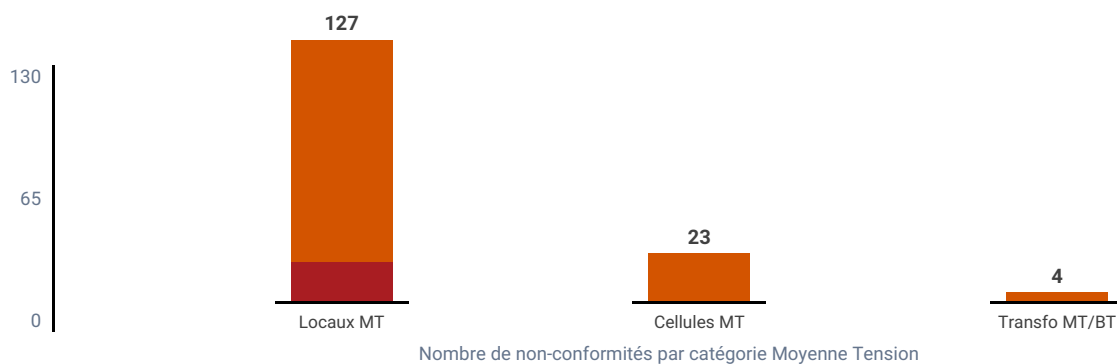


Non-conformités par catégorie - Basse Tension (BT)

Critique Majeure

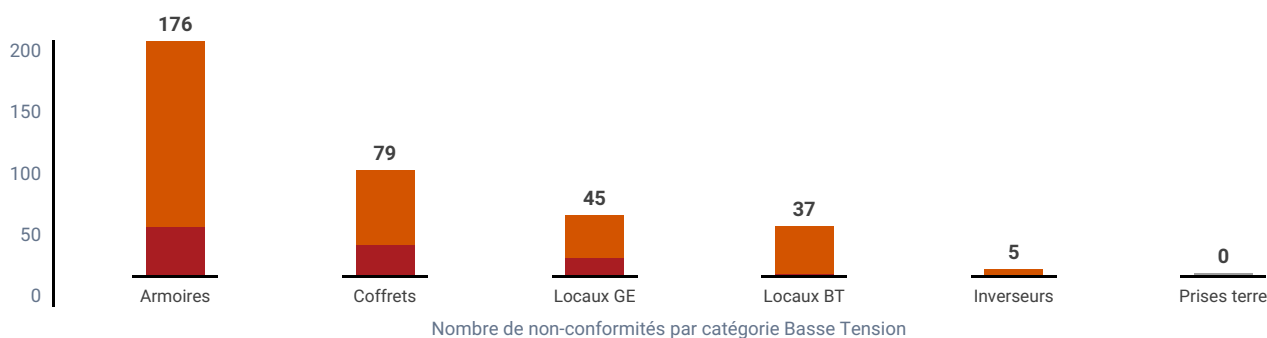


Identification de la source d'alimentation

Source identifiée Source non identifiée

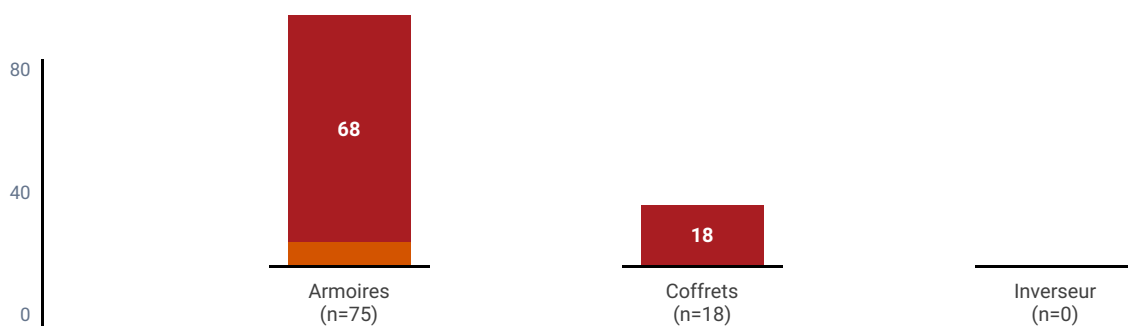

Disjoncteur de tête (Armoires + Coffrets, n=93)


Présent
48 % (45)



Absent
52 % (48)

Présence de parafoudre

■ Avec parafoudre ■ Sans parafoudre

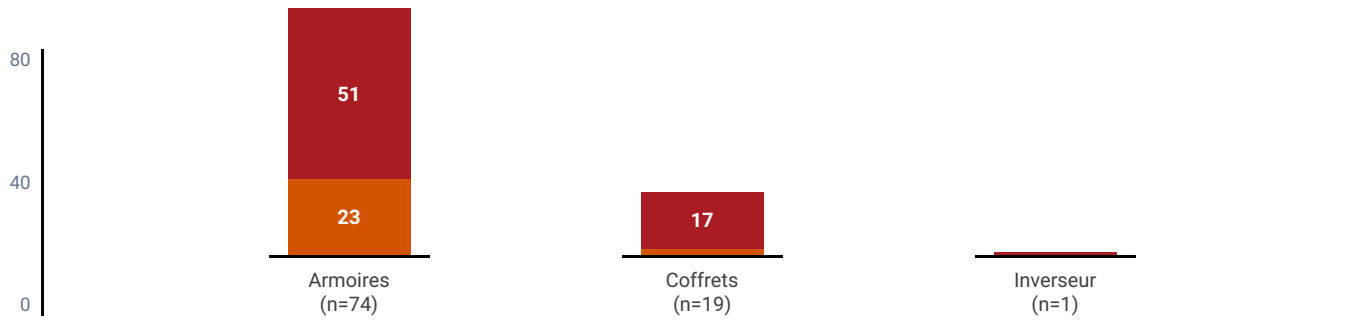

Analyse de Pareto - 10 principales catégories de défauts (sur 496 occurrences)

