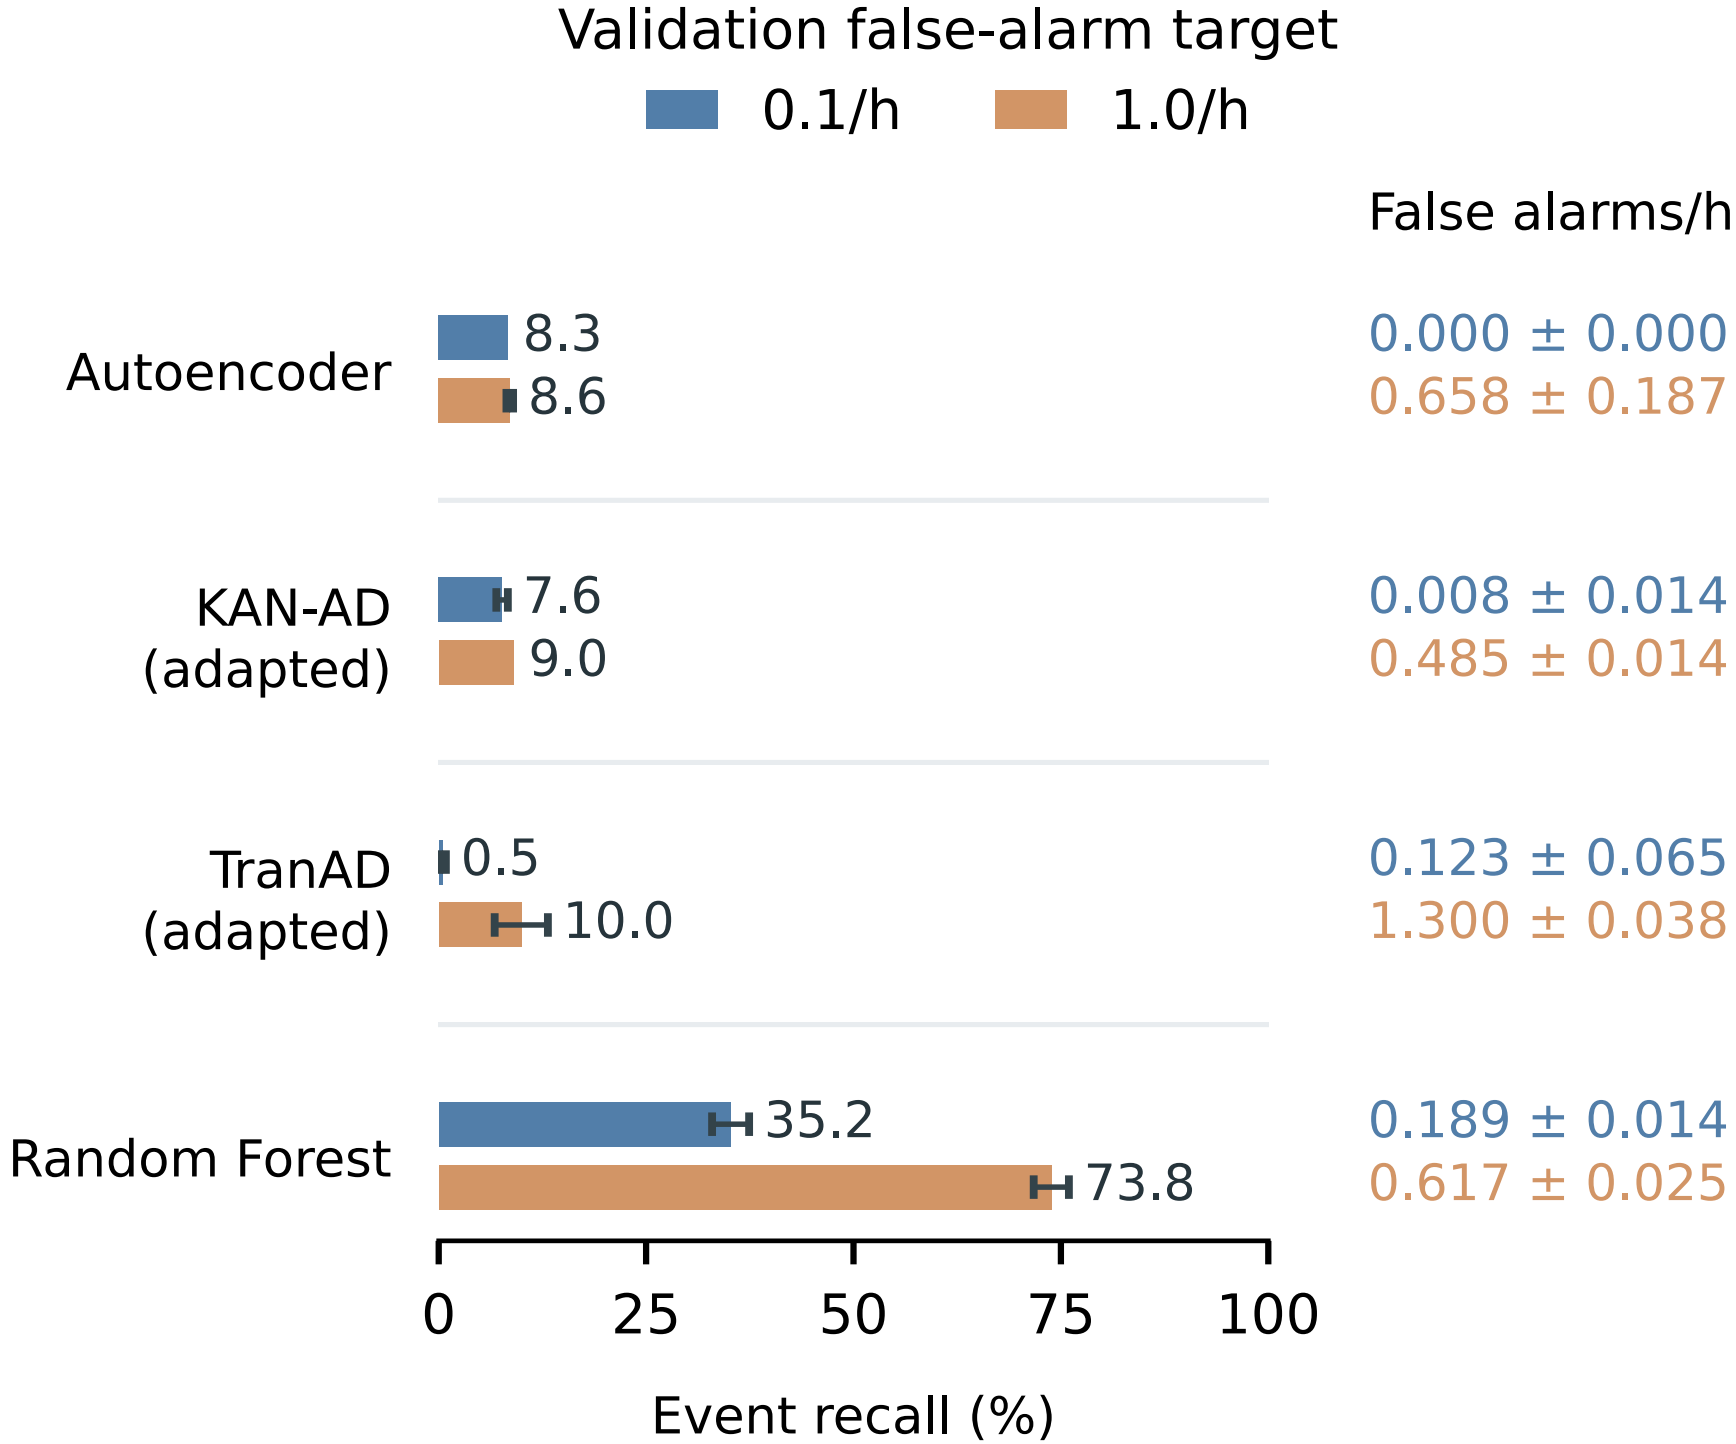
Validation false-alarm target
0.1/h
1.0/h
False alarms/h
Autoencoder
8.3
8.6
0.000 ± 0.000
0.658 ± 0.187
KAN-AD
(adapted)
7.6
9.0
0.008 ± 0.014
0.485 ± 0.014
TranAD
(adapted)
0.5
10.0
0.123 ± 0.065
1.300 ± 0.038
Random Forest
35.2
73.8
0.189 ± 0.014
0.617 ± 0.025
0
25
50
75
100
Event recall (%)