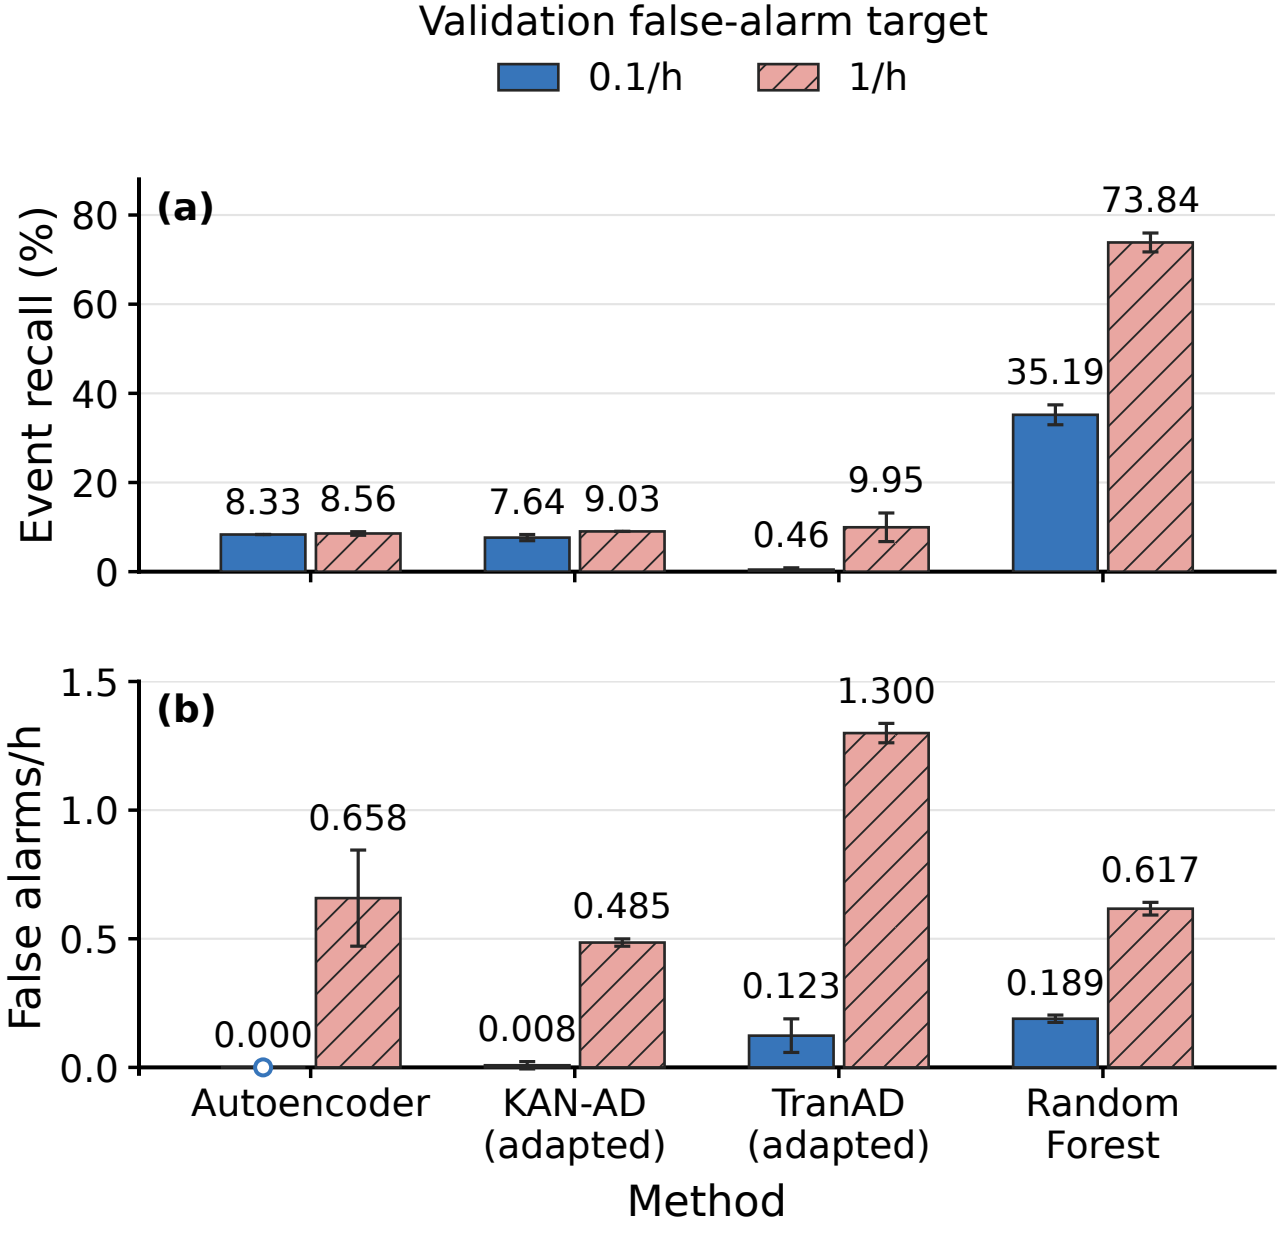
Validation false-alarm target
0.1/h
1/h
(a)
Event recall (%)
0
20
40
60
80
8.33
8.56
7.64
9.03
0.46
9.95
35.19
73.84
(b)
False alarms/h
0.0
0.5
1.0
1.5
0.000
0.658
0.008
0.485
0.123
1.300
0.189
0.617
Autoencoder
KAN-AD (adapted)
TranAD (adapted)
Random Forest
Method