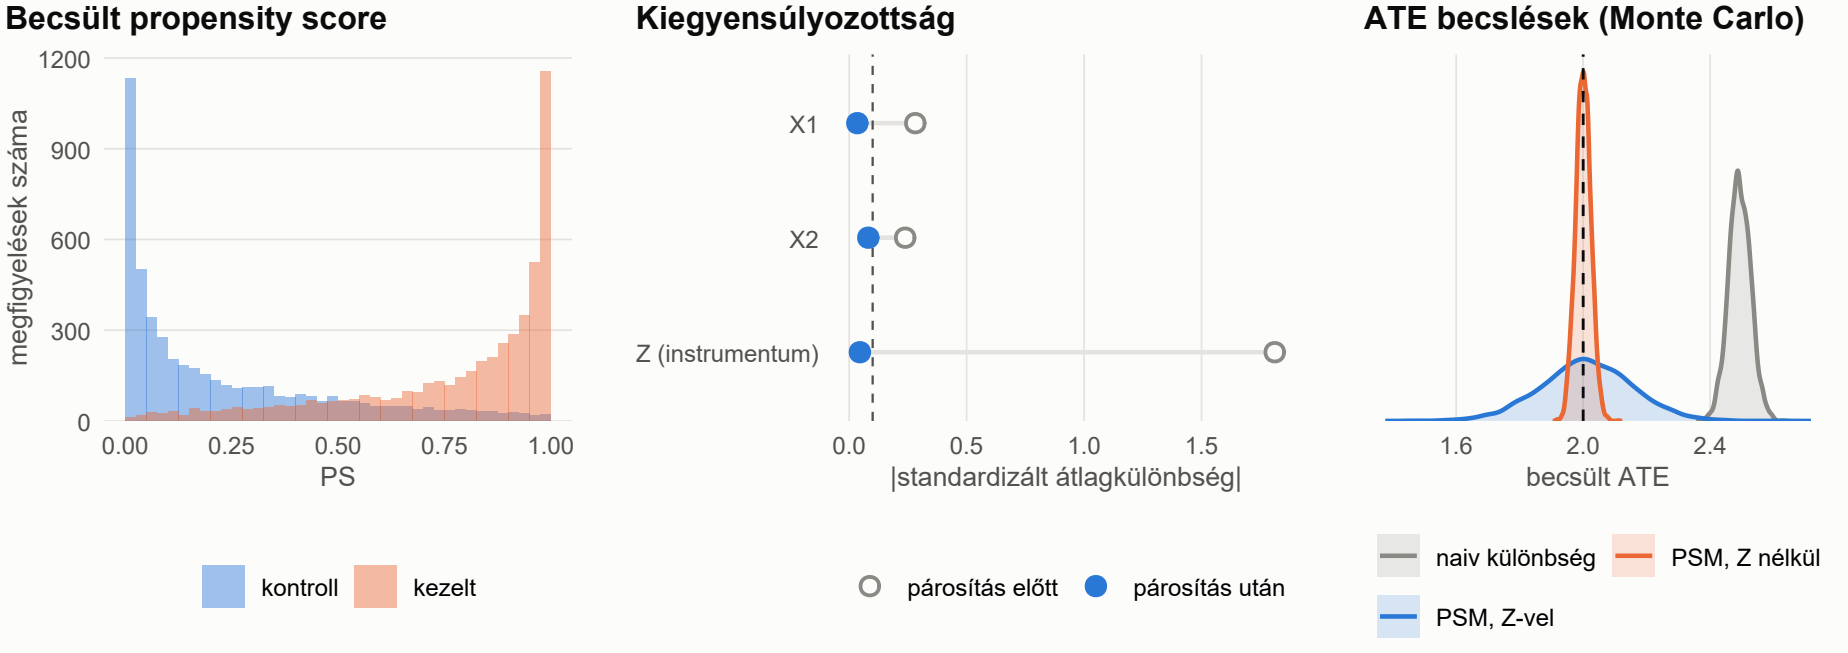

Becsült propensity score
megfigyelések száma
1200
900
600
300
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
PS
kontroll
kezelt
Kiegyensúlyozottság
X1
X2
Z (instrumentum)
0.0
0.5
1.0
1.5
|standardizált átlagkülönbség|
párosítás előtt
párosítás után
ATE becslések (Monte Carlo)
1.6
2.0
2.4
becsült ATE
naiv különbség
PSM, Z nélkül
PSM, Z-vel