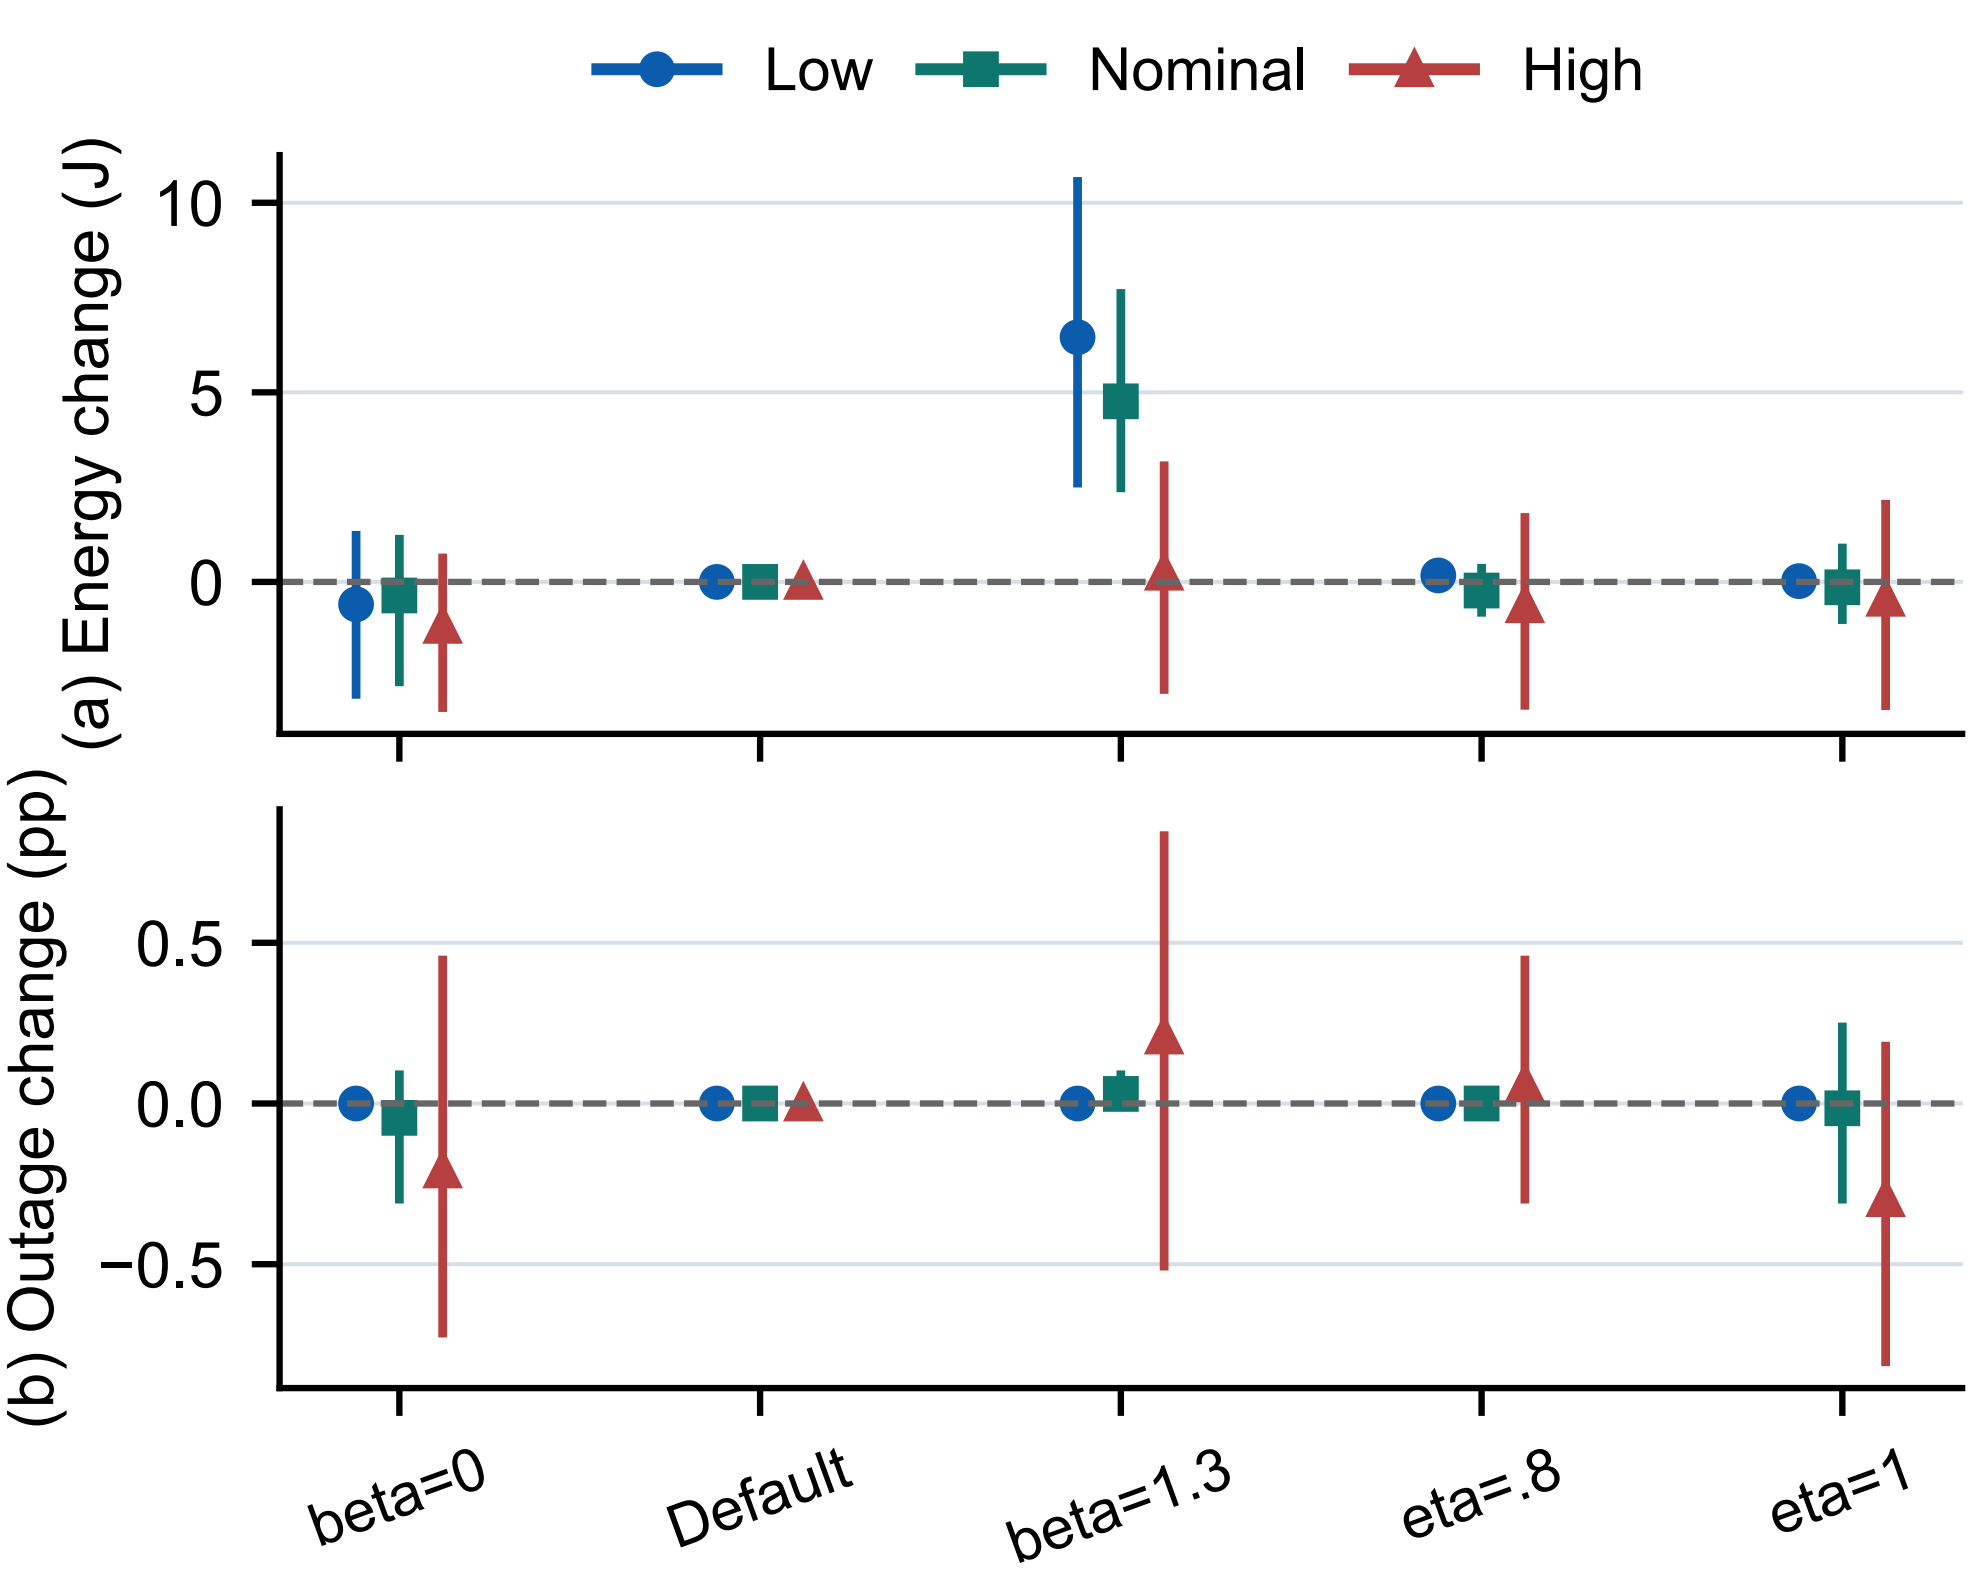
Low
Nominal
High
(a) Energy change (J)
10
5
0
(b) Outage change (pp)
0.5
0.0
−0.5
beta=0
Default
beta=1.3
eta=.8
eta=1