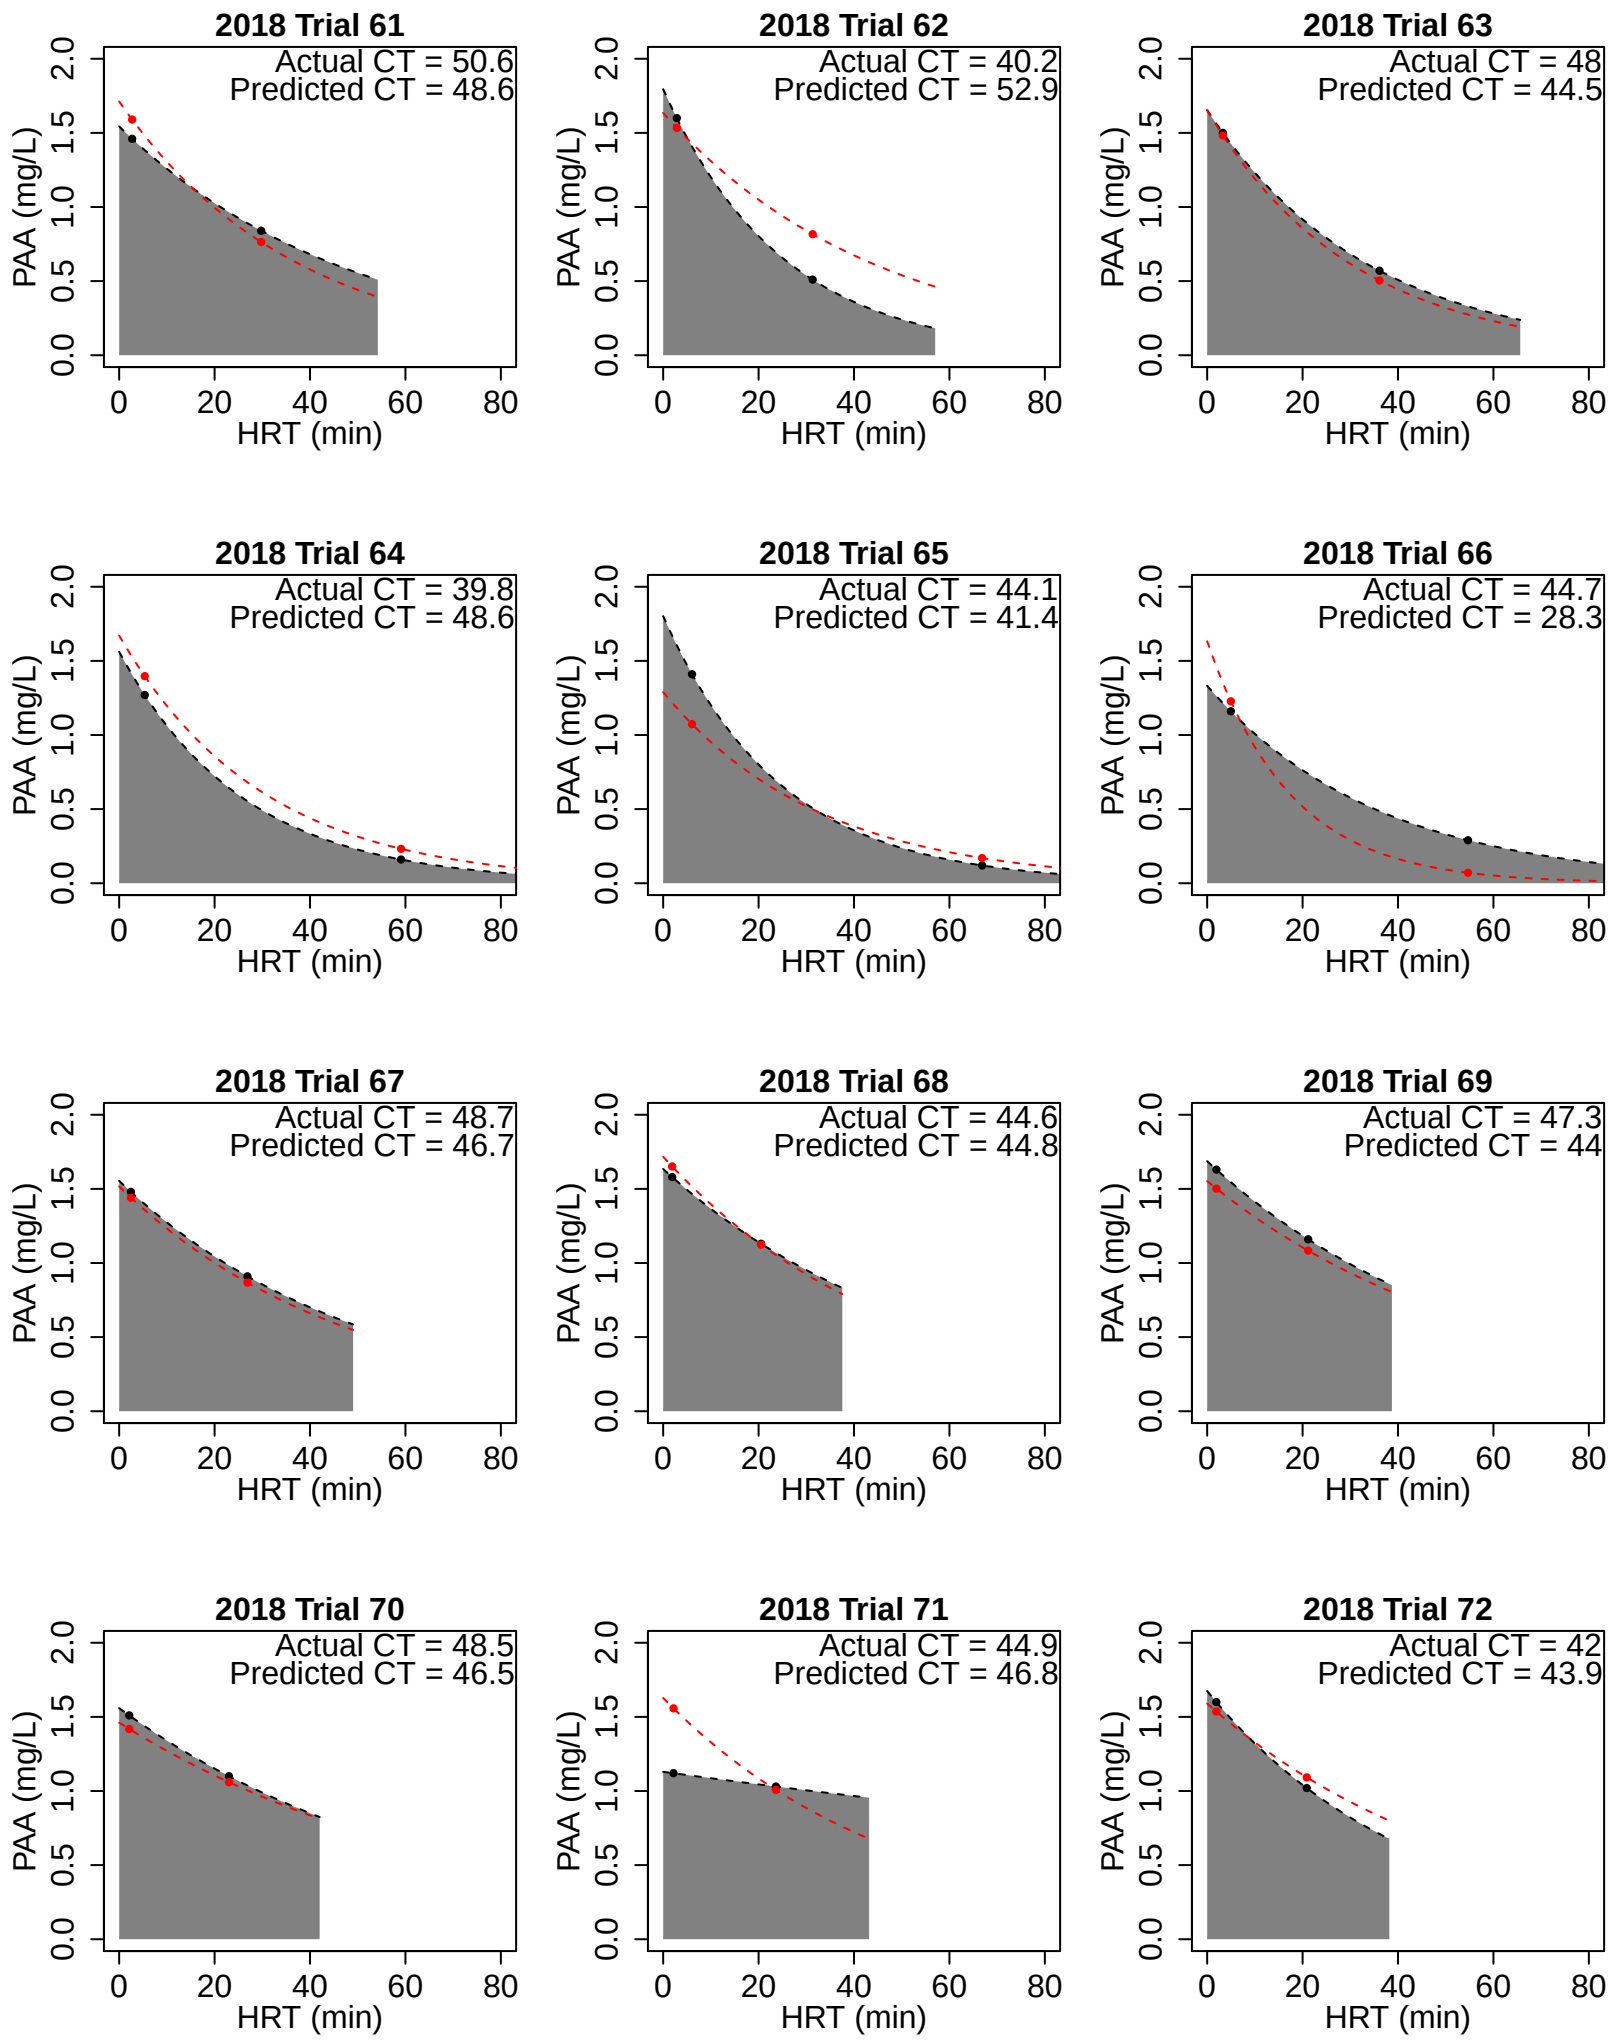
2018 Trial 61
Actual CT = 50.6
Predicted CT = 48.6
2018 Trial 62
Actual CT = 40.2
Predicted CT = 52.9
2018 Trial 63
Actual CT = 48
Predicted CT = 44.5
2018 Trial 64
Actual CT = 39.8
Predicted CT = 48.6
2018 Trial 65
Actual CT = 44.1
Predicted CT = 41.4
2018 Trial 66
Actual CT = 44.7
Predicted CT = 28.3
2018 Trial 67
Actual CT = 48.7
Predicted CT = 46.7
2018 Trial 68
Actual CT = 44.6
Predicted CT = 44.8
2018 Trial 69
Actual CT = 47.3
Predicted CT = 44
2018 Trial 70
Actual CT = 48.5
Predicted CT = 46.5
2018 Trial 71
Actual CT = 44.9
Predicted CT = 46.8
2018 Trial 72
Actual CT = 42
Predicted CT = 43.9
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80