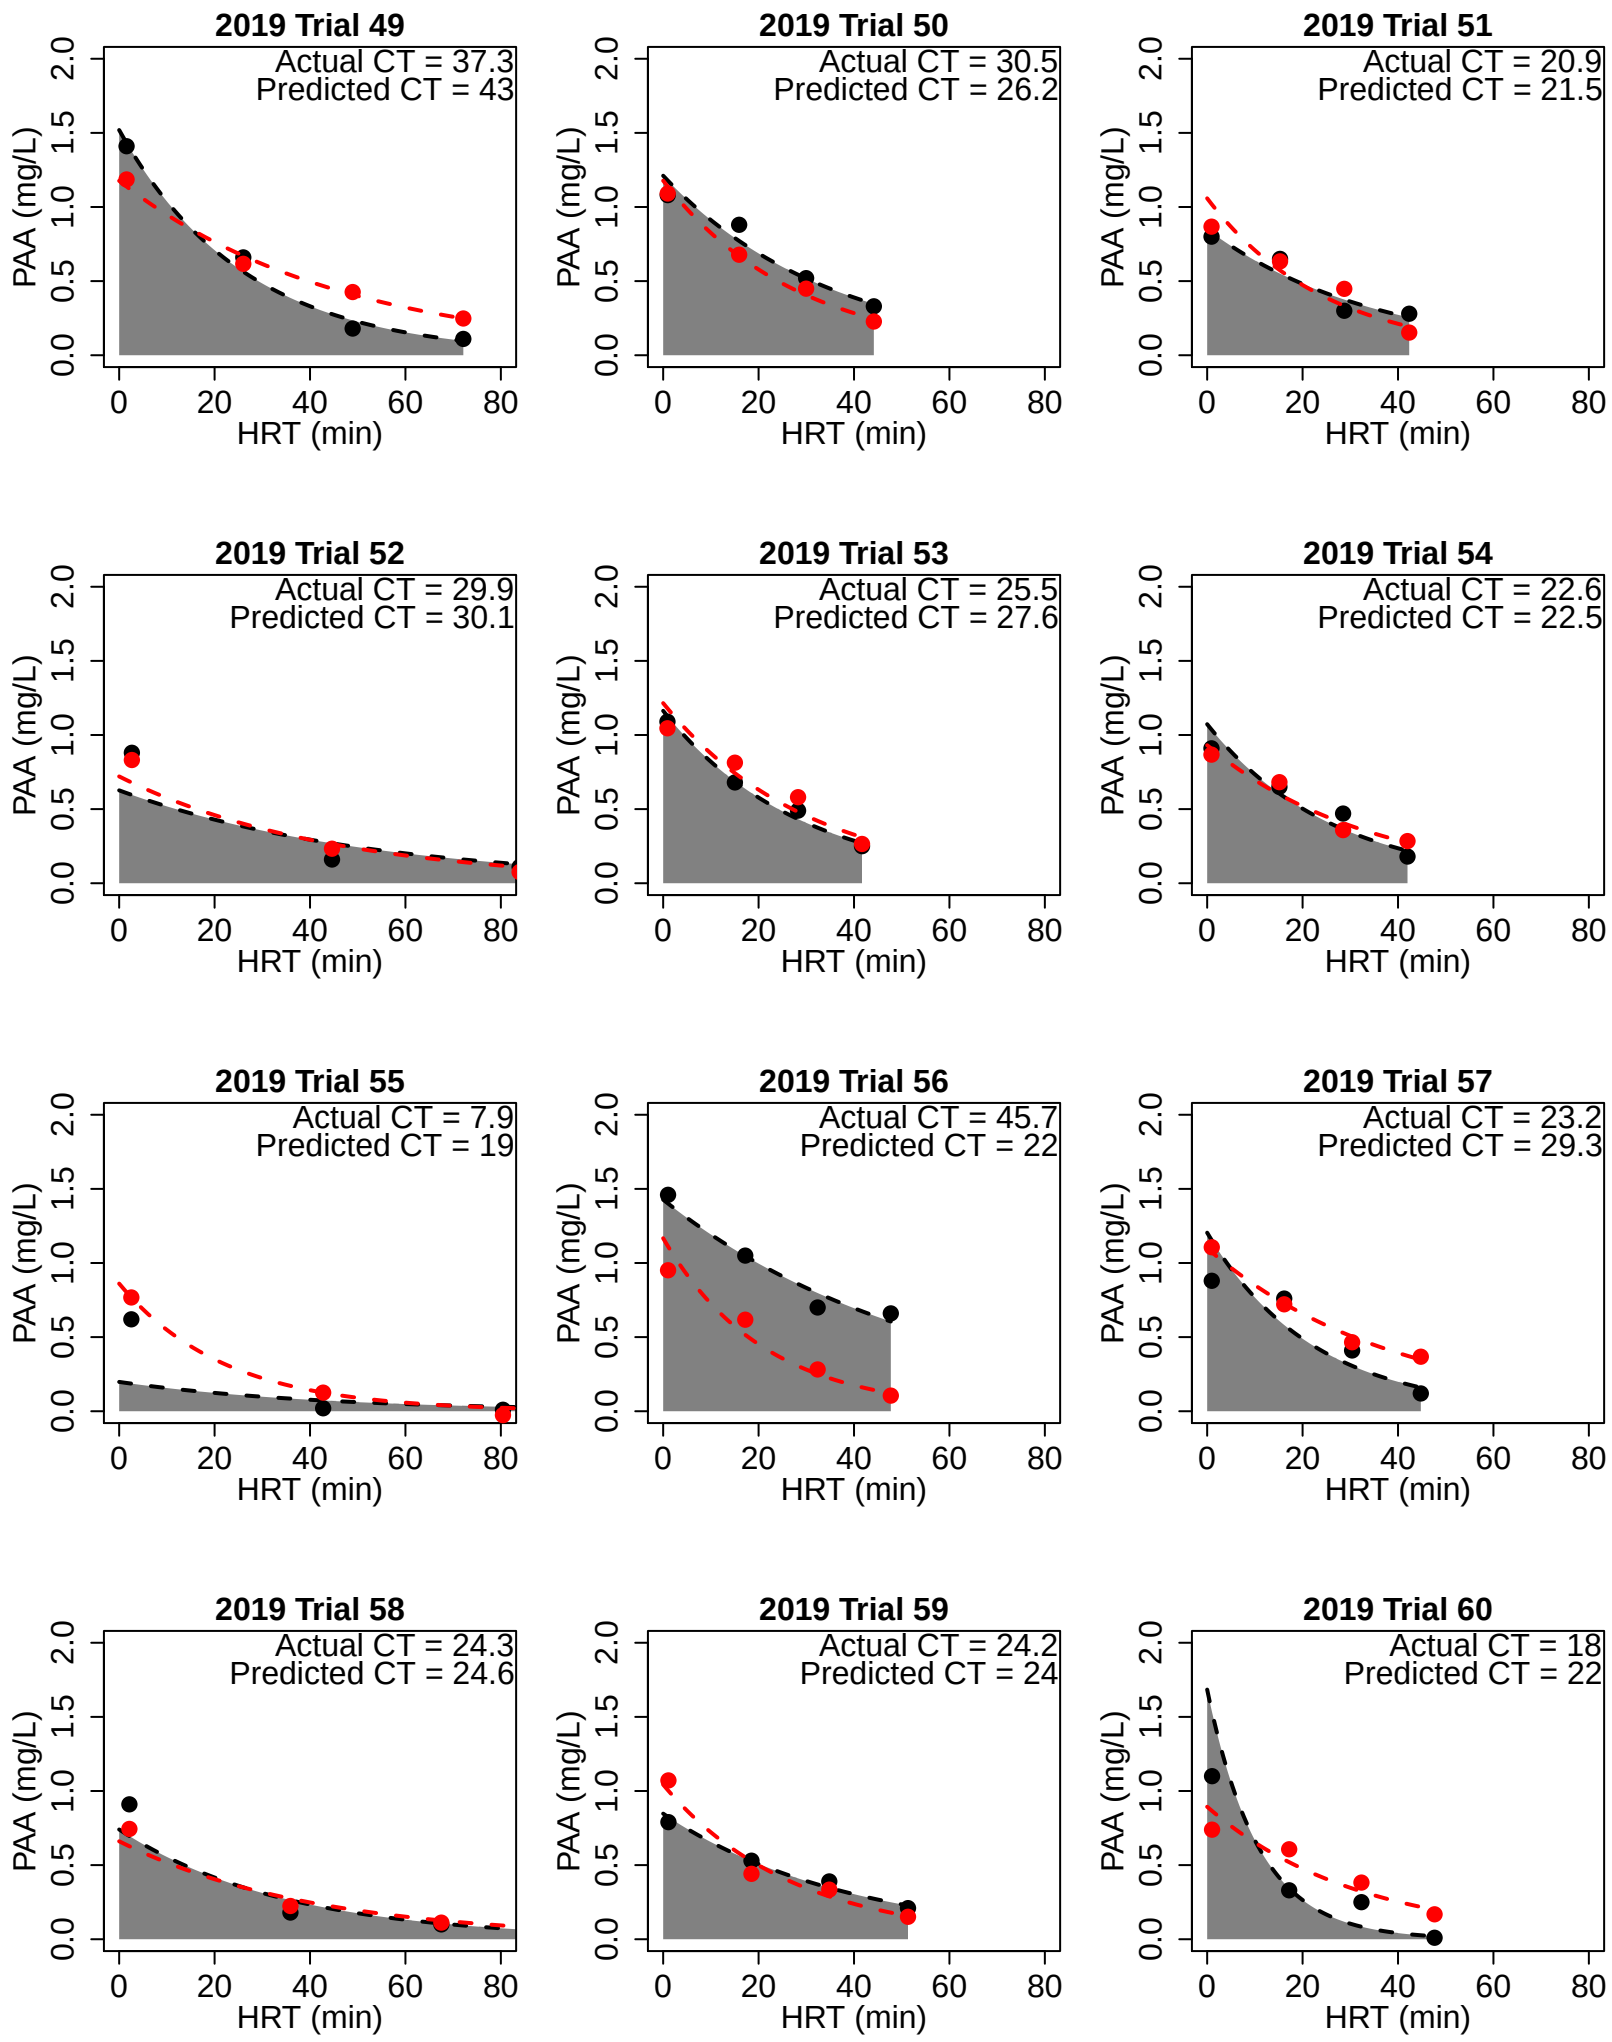
2019 Trial 49
Actual CT = 37.3
Predicted CT = 43
2019 Trial 50
Actual CT = 30.5
Predicted CT = 26.2
2019 Trial 51
Actual CT = 20.9
Predicted CT = 21.5
2019 Trial 52
Actual CT = 29.9
Predicted CT = 30.1
2019 Trial 53
Actual CT = 25.5
Predicted CT = 27.6
2019 Trial 54
Actual CT = 22.6
Predicted CT = 22.5
2019 Trial 55
Actual CT = 7.9
Predicted CT = 19
2019 Trial 56
Actual CT = 45.7
Predicted CT = 22
2019 Trial 57
Actual CT = 23.2
Predicted CT = 29.3
2019 Trial 58
Actual CT = 24.3
Predicted CT = 24.6
2019 Trial 59
Actual CT = 24.2
Predicted CT = 24
2019 Trial 60
Actual CT = 18
Predicted CT = 22
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80