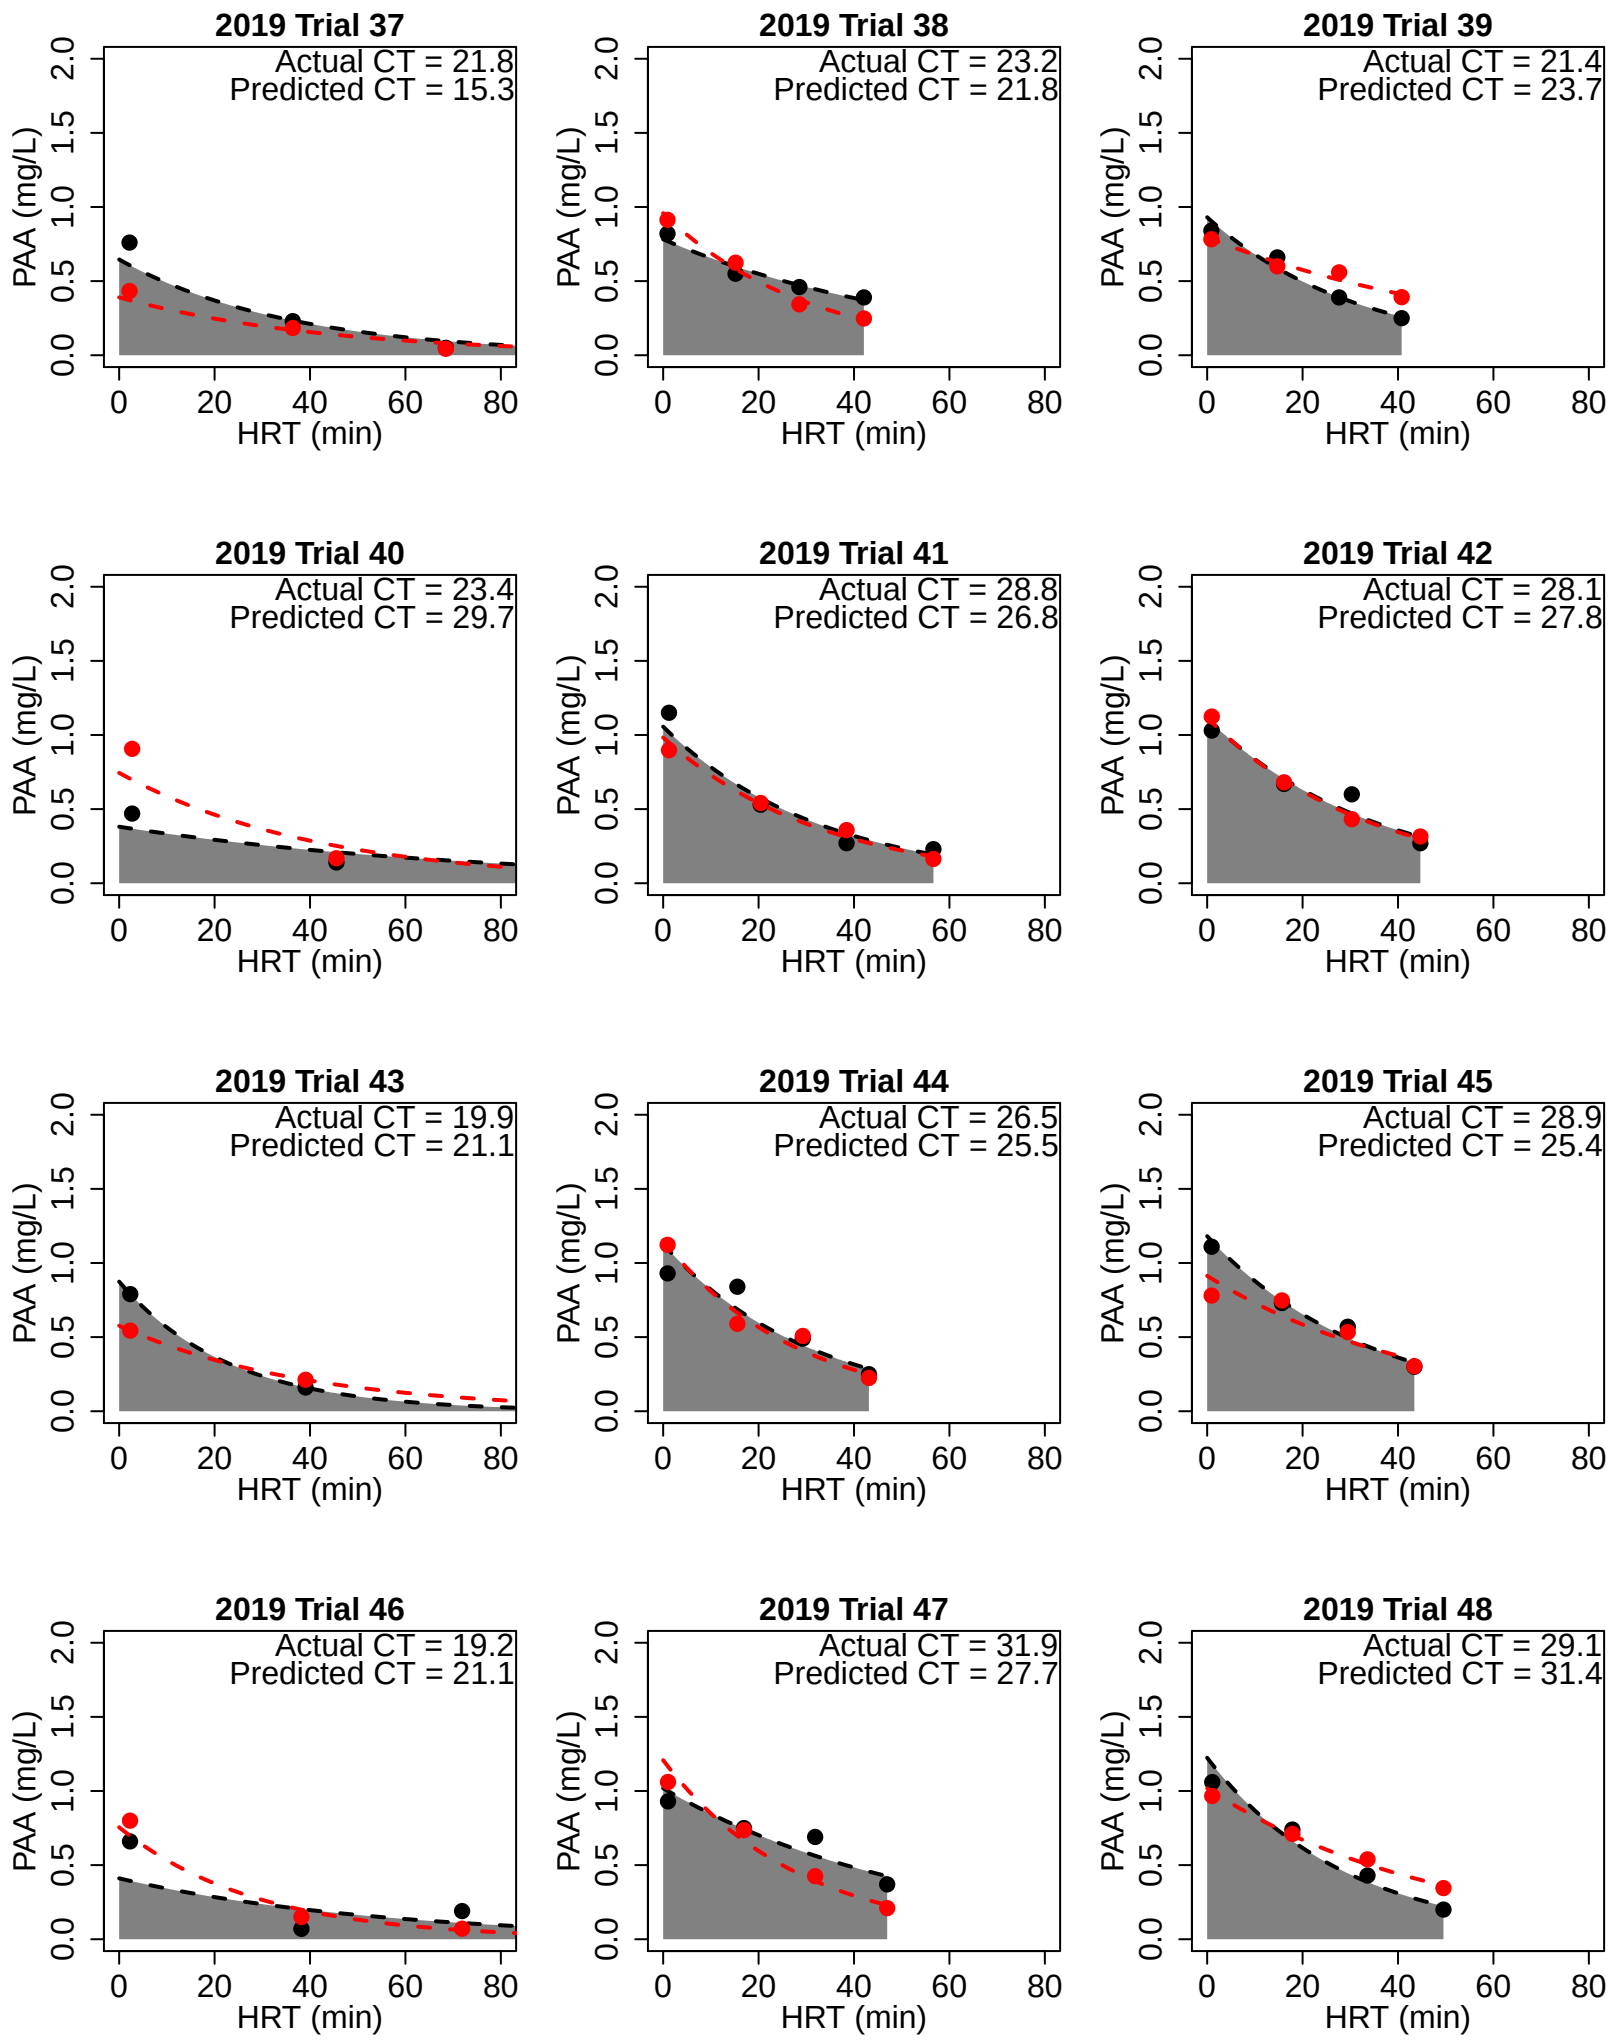
2019 Trial 37
Actual CT = 21.8
Predicted CT = 15.3
2019 Trial 38
Actual CT = 23.2
Predicted CT = 21.8
2019 Trial 39
Actual CT = 21.4
Predicted CT = 23.7
2019 Trial 40
Actual CT = 23.4
Predicted CT = 29.7
2019 Trial 41
Actual CT = 28.8
Predicted CT = 26.8
2019 Trial 42
Actual CT = 28.1
Predicted CT = 27.8
2019 Trial 43
Actual CT = 19.9
Predicted CT = 21.1
2019 Trial 44
Actual CT = 26.5
Predicted CT = 25.5
2019 Trial 45
Actual CT = 28.9
Predicted CT = 25.4
2019 Trial 46
Actual CT = 19.2
Predicted CT = 21.1
2019 Trial 47
Actual CT = 31.9
Predicted CT = 27.7
2019 Trial 48
Actual CT = 29.1
Predicted CT = 31.4
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80