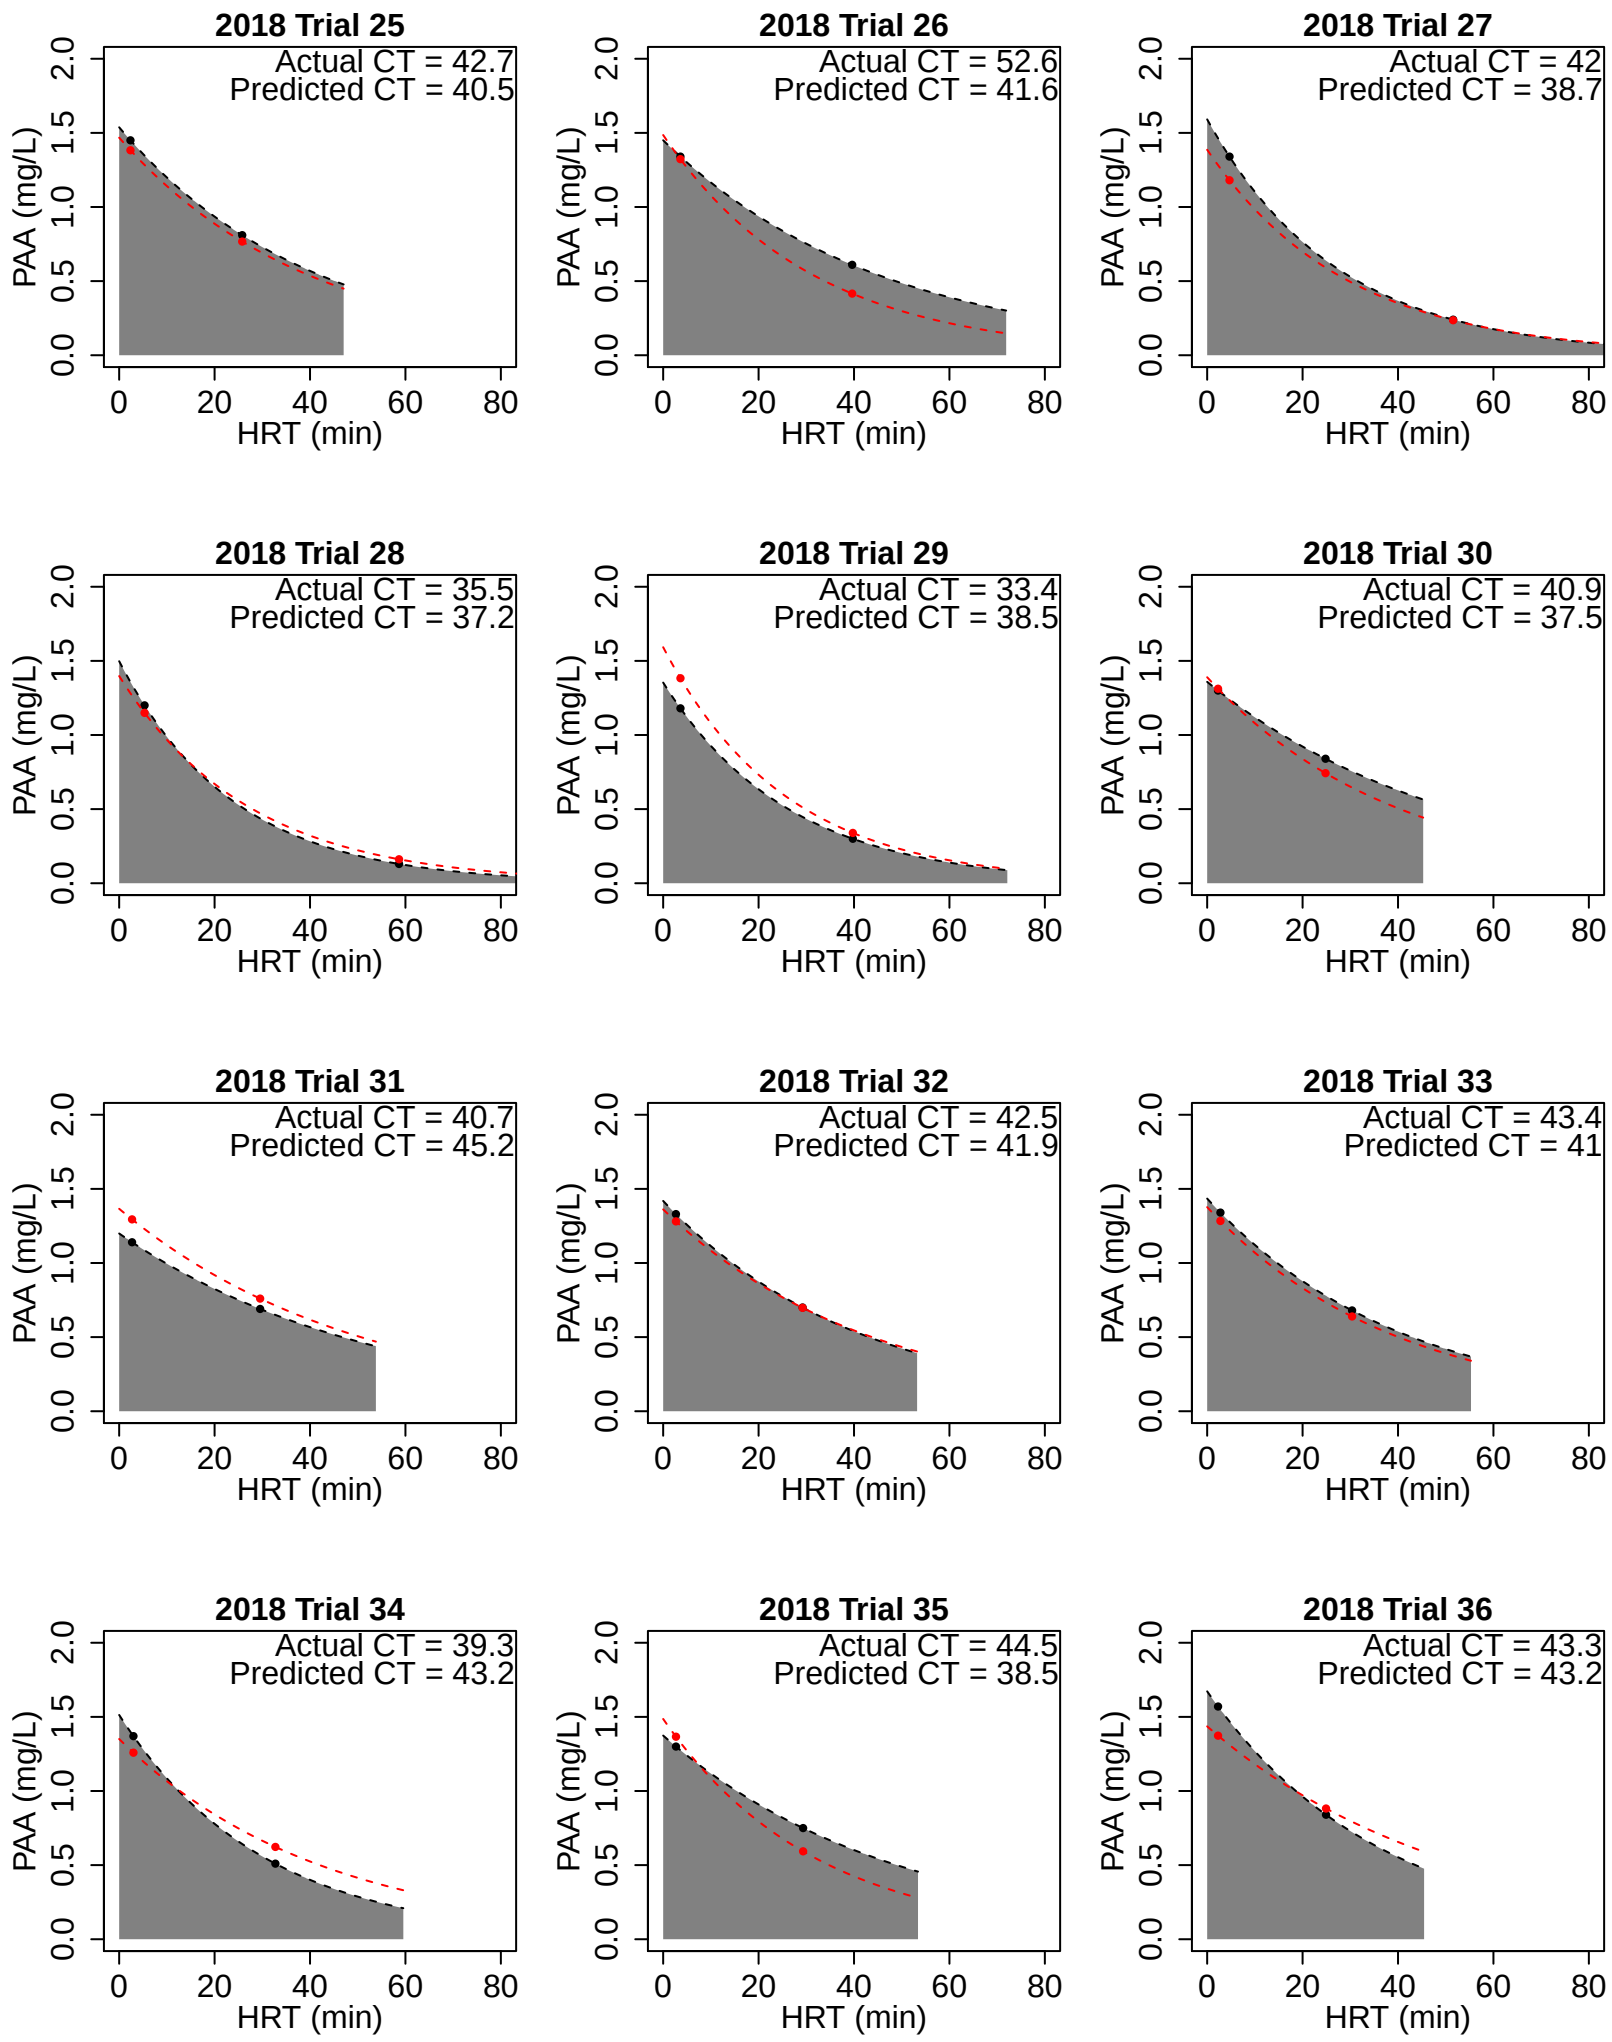
2018 Trial 25
Actual CT = 42.7
Predicted CT = 40.5
2018 Trial 26
Actual CT = 52.6
Predicted CT = 41.6
2018 Trial 27
Actual CT = 42
Predicted CT = 38.7
2018 Trial 28
Actual CT = 35.5
Predicted CT = 37.2
2018 Trial 29
Actual CT = 33.4
Predicted CT = 38.5
2018 Trial 30
Actual CT = 40.9
Predicted CT = 37.5
2018 Trial 31
Actual CT = 40.7
Predicted CT = 45.2
2018 Trial 32
Actual CT = 42.5
Predicted CT = 41.9
2018 Trial 33
Actual CT = 43.4
Predicted CT = 41
2018 Trial 34
Actual CT = 39.3
Predicted CT = 43.2
2018 Trial 35
Actual CT = 44.5
Predicted CT = 38.5
2018 Trial 36
Actual CT = 43.3
Predicted CT = 43.2
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80