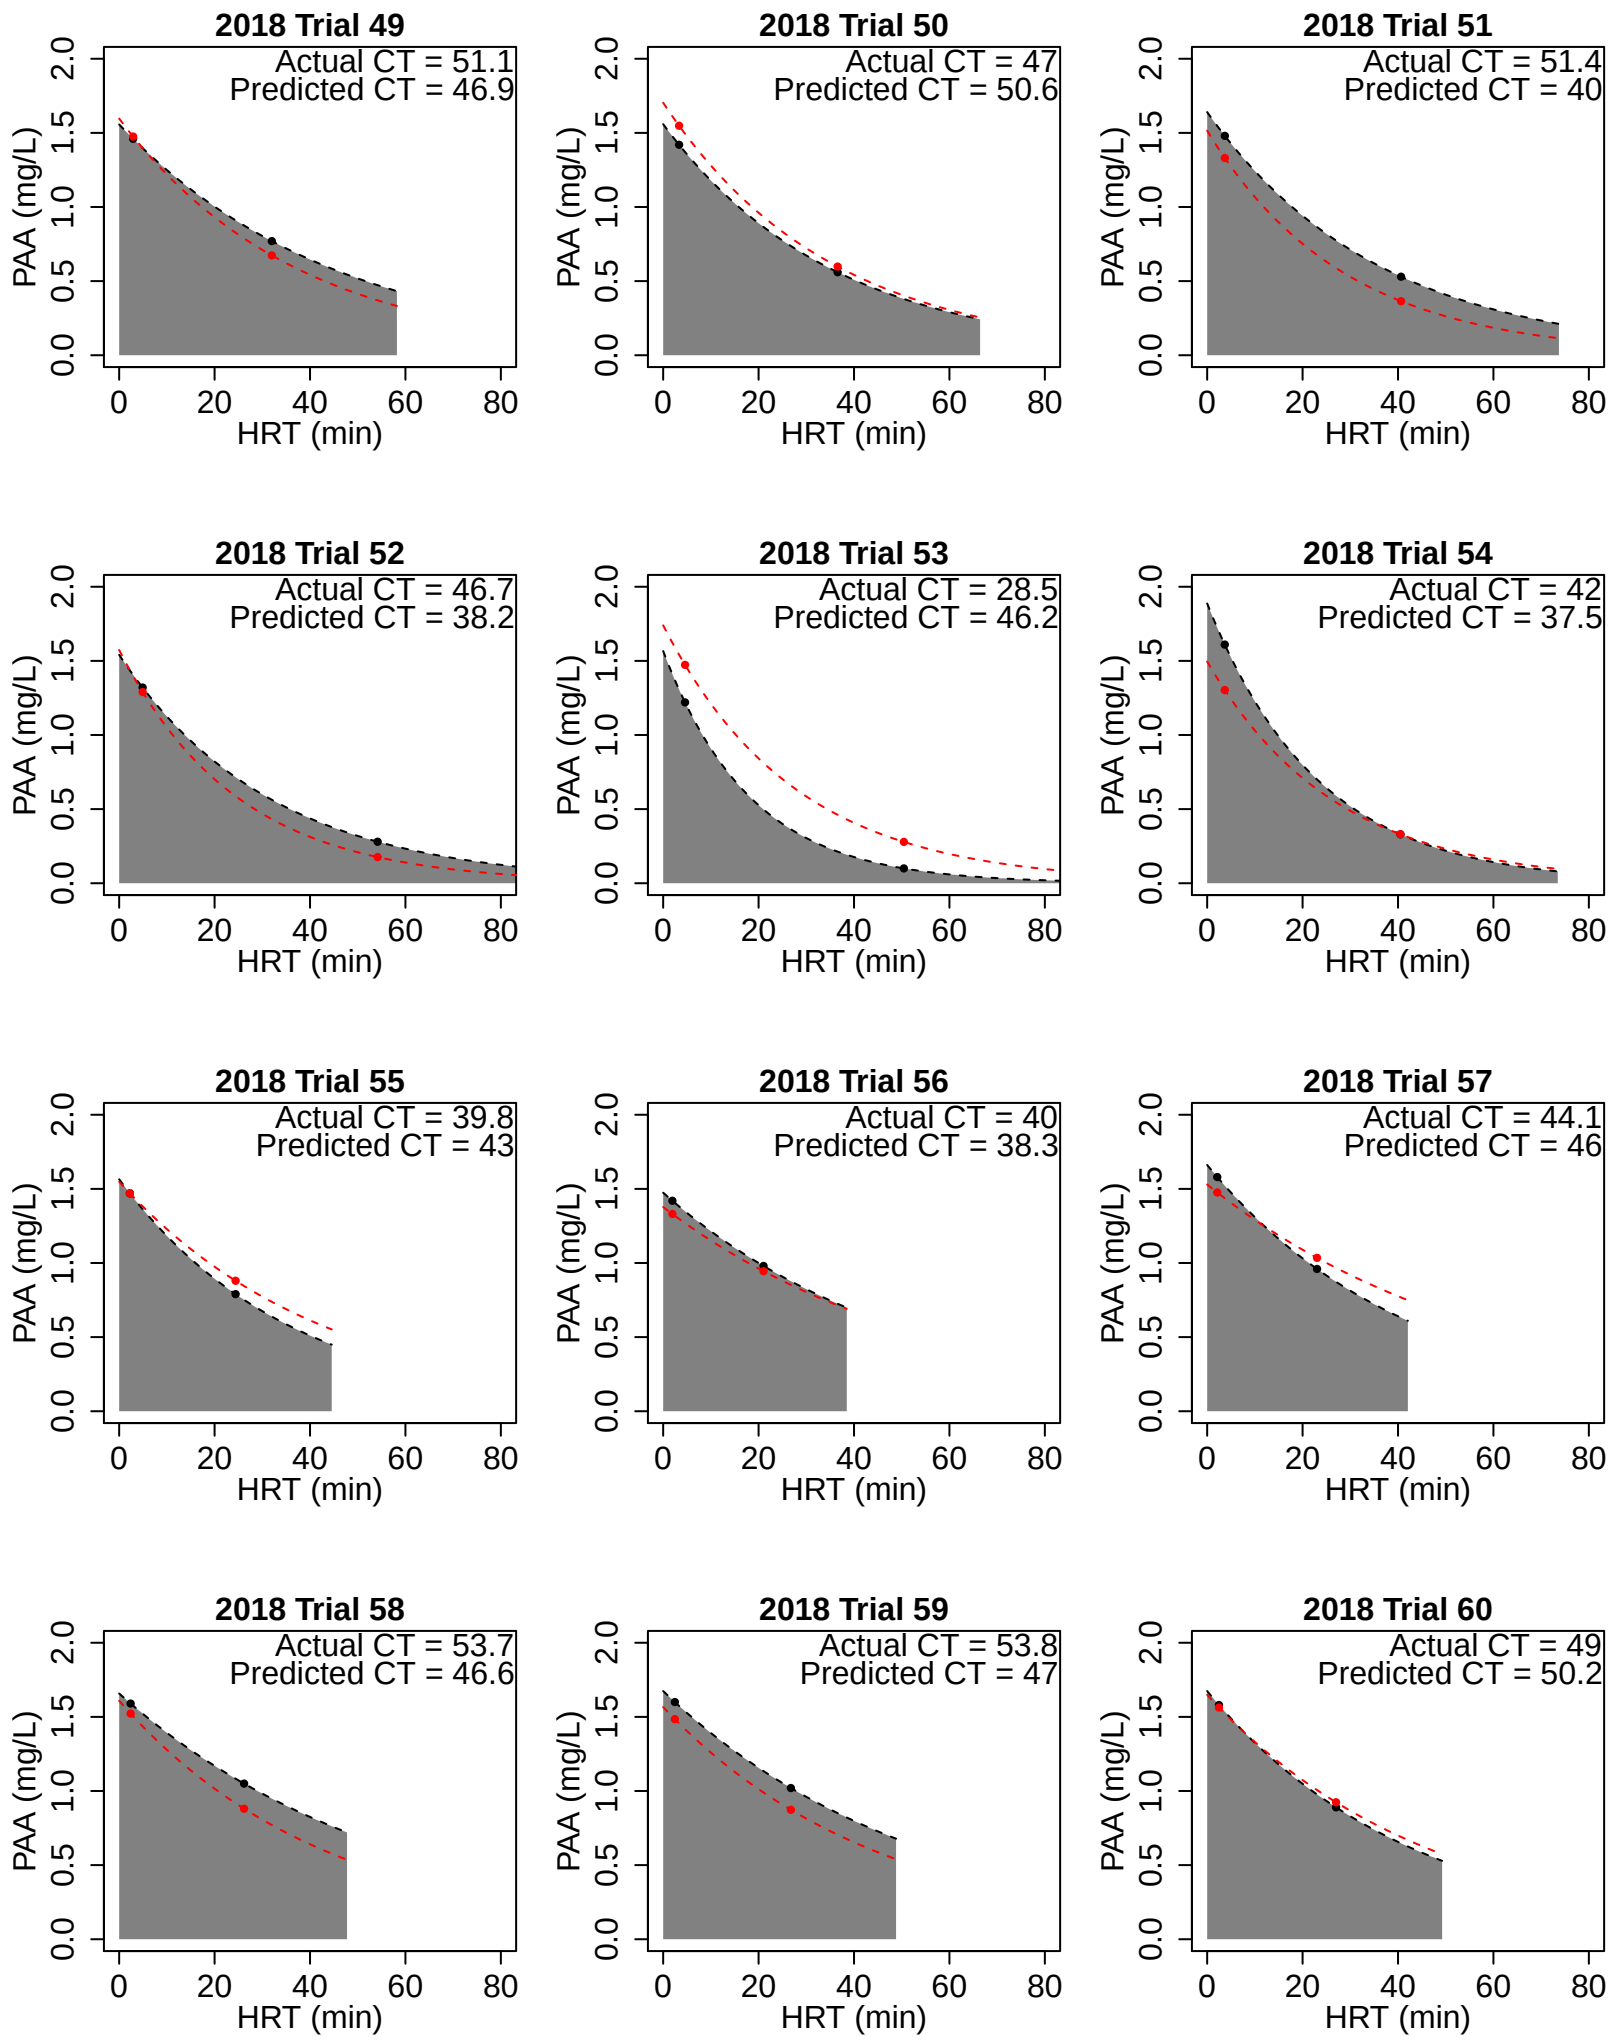
2018 Trial 49
Actual CT = 51.1
Predicted CT = 46.9
2018 Trial 50
Actual CT = 47
Predicted CT = 50.6
2018 Trial 51
Actual CT = 51.4
Predicted CT = 40
2018 Trial 52
Actual CT = 46.7
Predicted CT = 38.2
2018 Trial 53
Actual CT = 28.5
Predicted CT = 46.2
2018 Trial 54
Actual CT = 42
Predicted CT = 37.5
2018 Trial 55
Actual CT = 39.8
Predicted CT = 43
2018 Trial 56
Actual CT = 40
Predicted CT = 38.3
2018 Trial 57
Actual CT = 44.1
Predicted CT = 46
2018 Trial 58
Actual CT = 53.7
Predicted CT = 46.6
2018 Trial 59
Actual CT = 53.8
Predicted CT = 47
2018 Trial 60
Actual CT = 49
Predicted CT = 50.2
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80