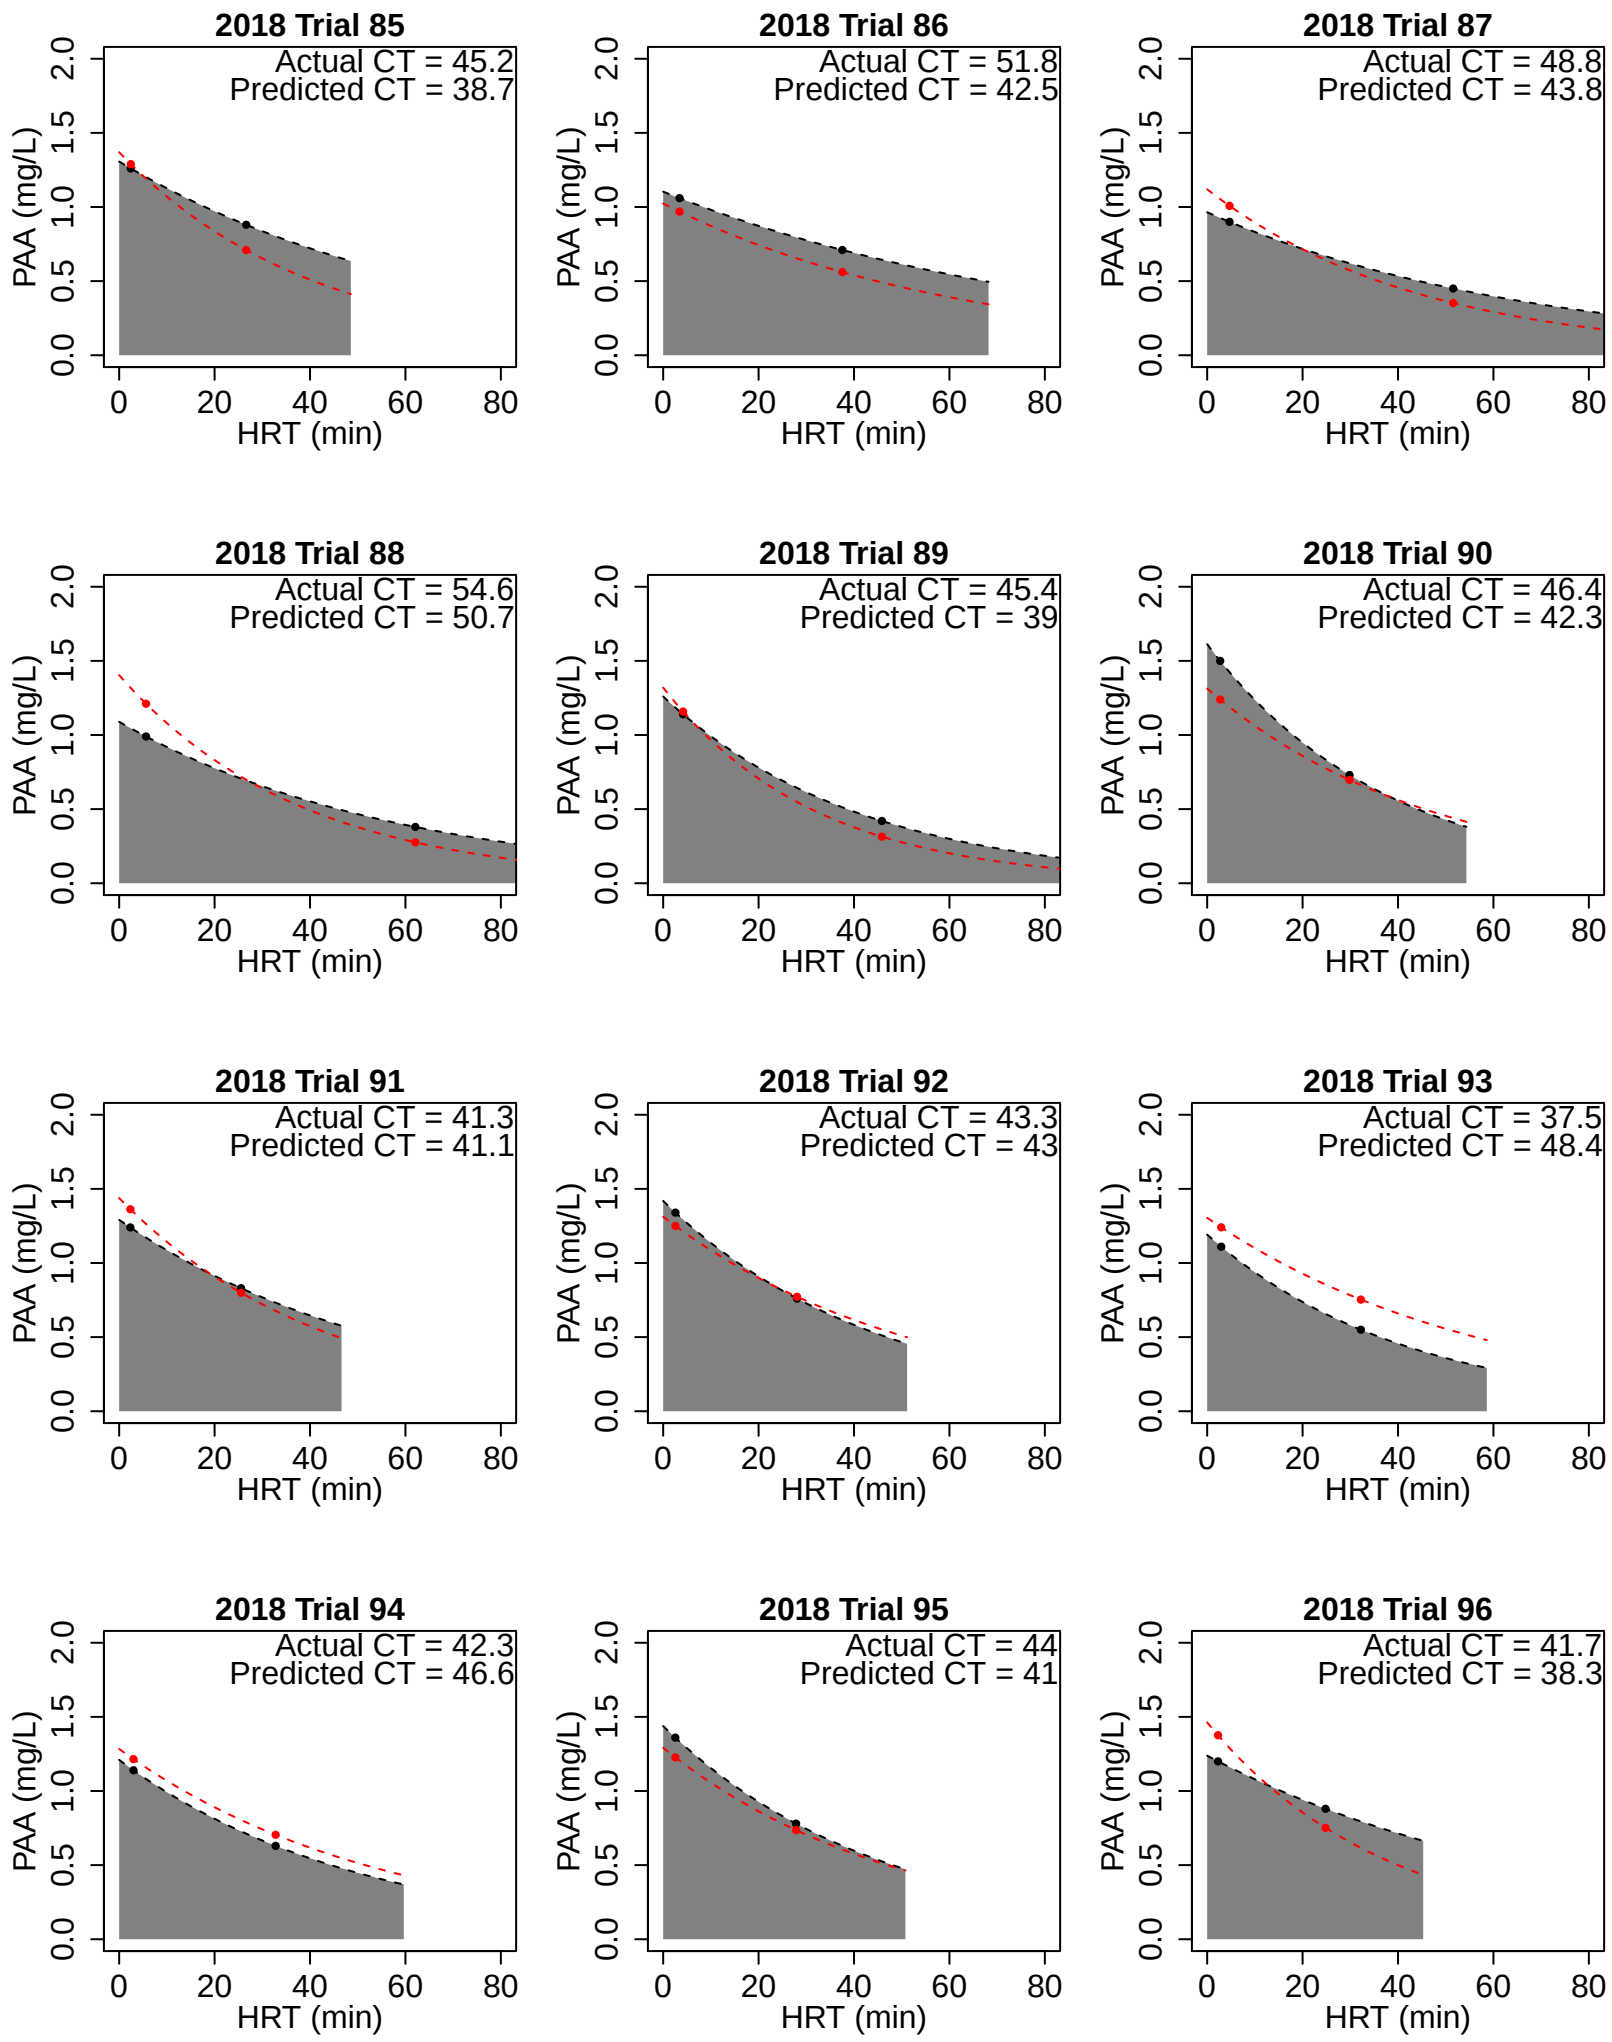
2018 Trial 85
Actual CT = 45.2
Predicted CT = 38.7
2018 Trial 86
Actual CT = 51.8
Predicted CT = 42.5
2018 Trial 87
Actual CT = 48.8
Predicted CT = 43.8
2018 Trial 88
Actual CT = 54.6
Predicted CT = 50.7
2018 Trial 89
Actual CT = 45.4
Predicted CT = 39
2018 Trial 90
Actual CT = 46.4
Predicted CT = 42.3
2018 Trial 91
Actual CT = 41.3
Predicted CT = 41.1
2018 Trial 92
Actual CT = 43.3
Predicted CT = 43
2018 Trial 93
Actual CT = 37.5
Predicted CT = 48.4
2018 Trial 94
Actual CT = 42.3
Predicted CT = 46.6
2018 Trial 95
Actual CT = 44
Predicted CT = 41
2018 Trial 96
Actual CT = 41.7
Predicted CT = 38.3
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80