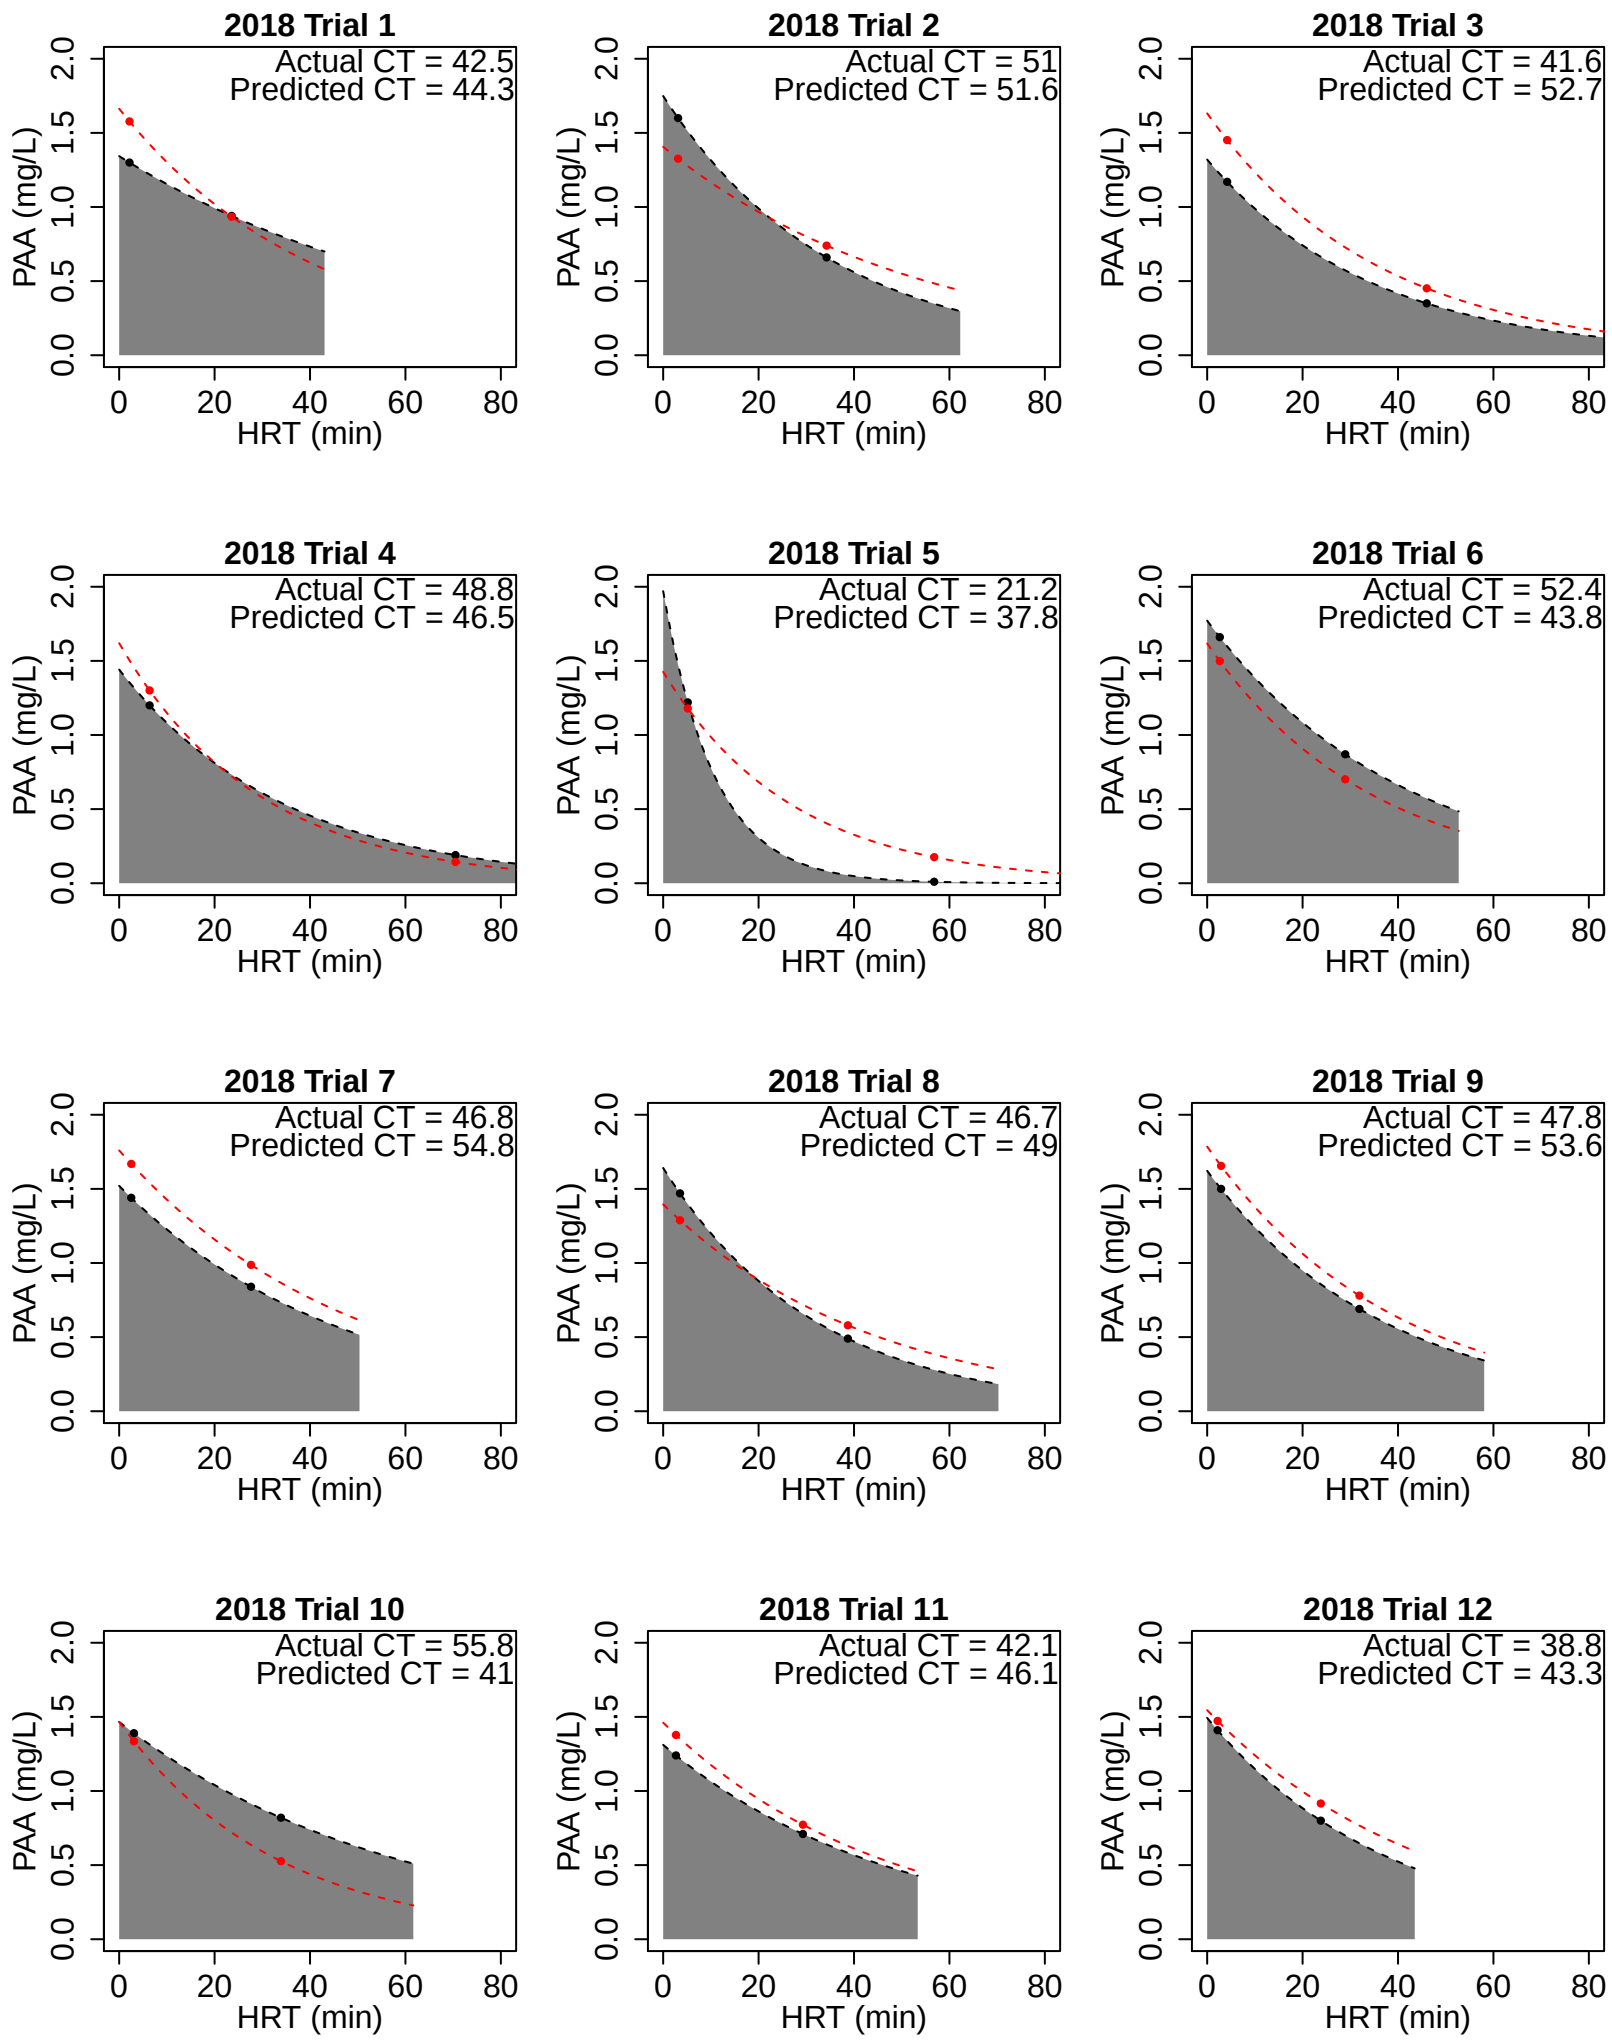
2018 Trial 1
Actual CT = 42.5
Predicted CT = 44.3
2018 Trial 2
Actual CT = 51
Predicted CT = 51.6
2018 Trial 3
Actual CT = 41.6
Predicted CT = 52.7
2018 Trial 4
Actual CT = 48.8
Predicted CT = 46.5
2018 Trial 5
Actual CT = 21.2
Predicted CT = 37.8
2018 Trial 6
Actual CT = 52.4
Predicted CT = 43.8
2018 Trial 7
Actual CT = 46.8
Predicted CT = 54.8
2018 Trial 8
Actual CT = 46.7
Predicted CT = 49
2018 Trial 9
Actual CT = 47.8
Predicted CT = 53.6
2018 Trial 10
Actual CT = 55.8
Predicted CT = 41
2018 Trial 11
Actual CT = 42.1
Predicted CT = 46.1
2018 Trial 12
Actual CT = 38.8
Predicted CT = 43.3
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80