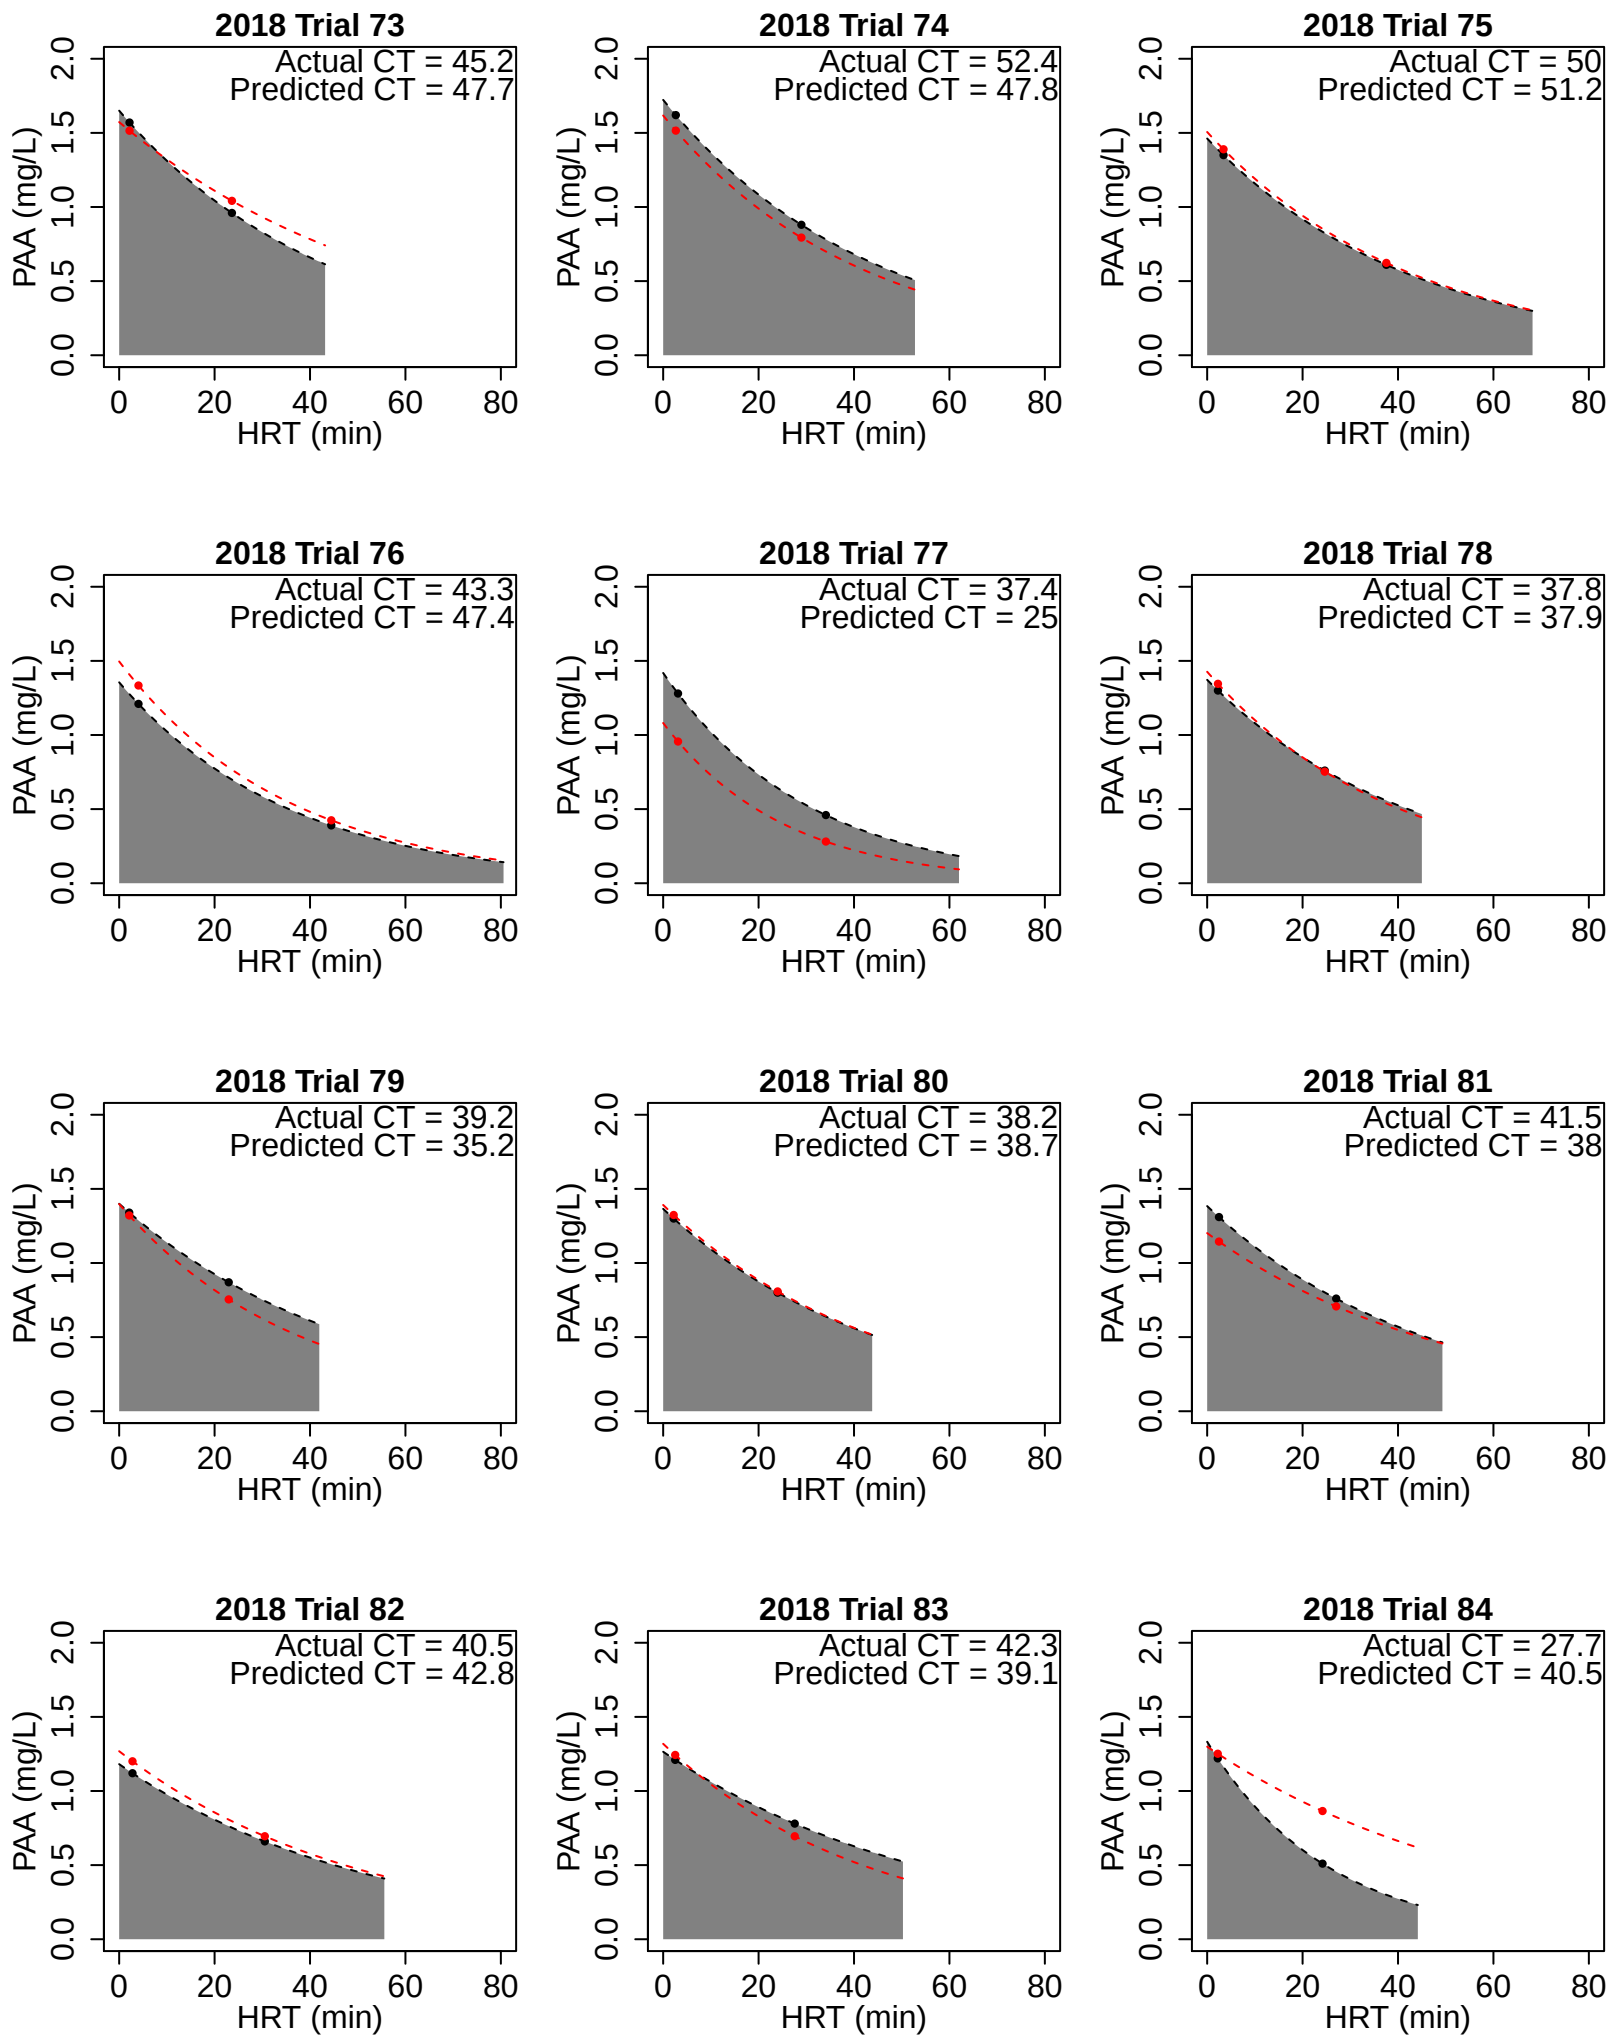
2018 Trial 73
Actual CT = 45.2
Predicted CT = 47.7
2018 Trial 74
Actual CT = 52.4
Predicted CT = 47.8
2018 Trial 75
Actual CT = 50
Predicted CT = 51.2
2018 Trial 76
Actual CT = 43.3
Predicted CT = 47.4
2018 Trial 77
Actual CT = 37.4
Predicted CT = 25
2018 Trial 78
Actual CT = 37.8
Predicted CT = 37.9
2018 Trial 79
Actual CT = 39.2
Predicted CT = 35.2
2018 Trial 80
Actual CT = 38.2
Predicted CT = 38.7
2018 Trial 81
Actual CT = 41.5
Predicted CT = 38
2018 Trial 82
Actual CT = 40.5
Predicted CT = 42.8
2018 Trial 83
Actual CT = 42.3
Predicted CT = 39.1
2018 Trial 84
Actual CT = 27.7
Predicted CT = 40.5
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80