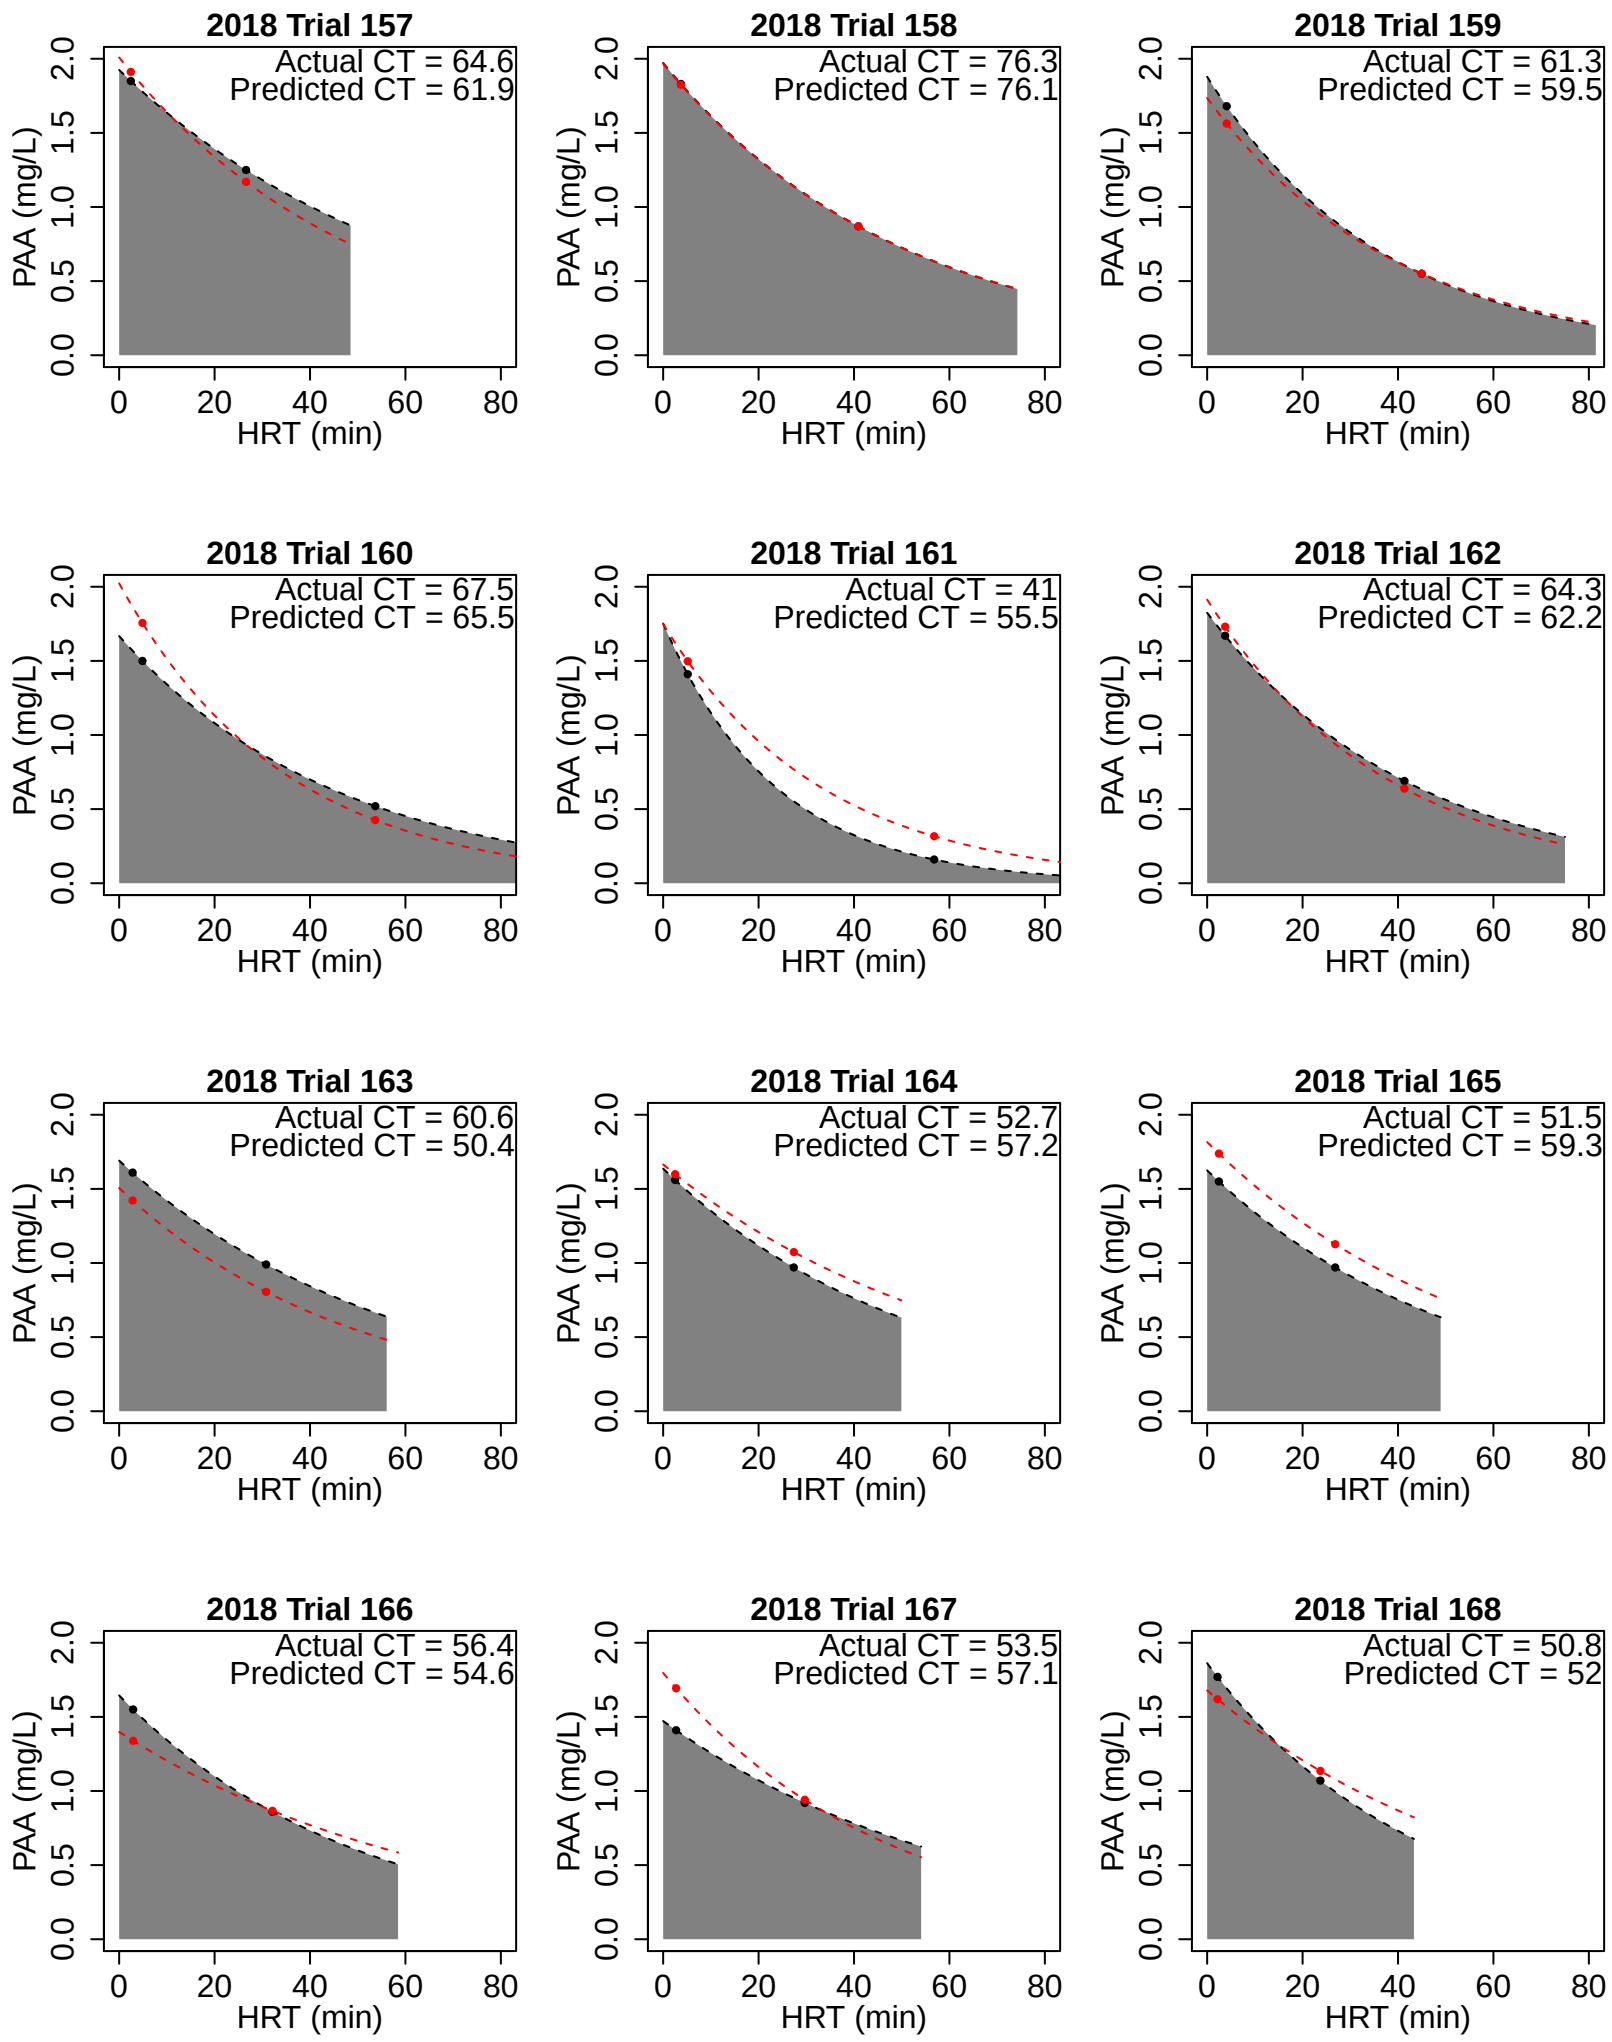
2018 Trial 157
Actual CT = 64.6
Predicted CT = 61.9
2018 Trial 158
Actual CT = 76.3
Predicted CT = 76.1
2018 Trial 159
Actual CT = 61.3
Predicted CT = 59.5
2018 Trial 160
Actual CT = 67.5
Predicted CT = 65.5
2018 Trial 161
Actual CT = 41
Predicted CT = 55.5
2018 Trial 162
Actual CT = 64.3
Predicted CT = 62.2
2018 Trial 163
Actual CT = 60.6
Predicted CT = 50.4
2018 Trial 164
Actual CT = 52.7
Predicted CT = 57.2
2018 Trial 165
Actual CT = 51.5
Predicted CT = 59.3
2018 Trial 166
Actual CT = 56.4
Predicted CT = 54.6
2018 Trial 167
Actual CT = 53.5
Predicted CT = 57.1
2018 Trial 168
Actual CT = 50.8
Predicted CT = 52
PAA (mg/L)
HRT (min)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
20
40
60
80