

Jørn Watvedt

Fra: jorn@widemore.no
Sendt: tirsdag 25. mars 2025 14:07
Til: 'Morten Daniel Olsen'
Emne: 2025 03 24 Svar fra Daniel Nilan energi forbruk

Hei Morten, TAKK for at du kunne ta deg tid til å gi meg et gjennomtenkt svar på dette.

Jeg skal følge opp drift nøye videre, og se an i forhold til ditt svar.

Hilsen Jørn

From: Morten Daniel Olsen <mdo@nilan.no>
Sent: Tuesday, March 25, 2025 11:11 AM
To: jorn@widemore.no
Subject: SV: 2025 03 17 Nilan energi forbruk

Hei Jørn,

Skal prøve å forklare grunnet til at dette skjer så godt som mulig.

Første case.
Satt til Kjøl fra auto.

Nå får ikke anlegget lov til å gå verken gjenvinne varme eller å tilføre varme via kompressor.
Derfor sier vi at anlegg skal stå i auto, da vil det veksle selv etter ett setpunkt.
Setpunkt her er sommer vinter skift inne på meny luftutveksling.
Std er 12°C.

Altså når det er over 12 grader ute tillates det at anlegget skal kunne gå med sommerverdier og også benytte seg av kjøling, både passiv og aktiv.

Case 2

Du sier at det er 23 grader i rommet og anlegget fortsatt kjøler.
Hva er setpunkt for anlegget?

De fleste anlegg er avtrekksregulert, altså de styres alene mot avtrekkstemperatur.

Etter hva jeg kan se føler anlegget at det er 21°C i avtrekken. Så om setpunkt er høyere enn dette vil anlegget naturligvis forsøke å tilføre varme.
Det er noen innebygde hystereser rundt setpunkter som f.eks max verdier, så anlegg kan gå litt over før kompressor stopper helt.

Jeg mistenker at setpunkt er over 21 grader og da vil anlegget forsøke å varme opp litt. Det er føler i anlegg som er styrende.

Med full drift på rotor og kompressor i drift, vil den selv på minste hastighet tilføres mer energi, slik at tilluftstemp kommer opp i de temperaturene.

Kompressor har 33% hastighet som laveste tillatte driftform, under dette vil den stoppe helt.

Dette er nok bare ett fenomen du ser nå som utetemp er 2-6 grader ute.

Med venlig hilsen / Best regards



Morten Daniel Olsen
Serviceansvarlig

Nilan Norge AS | Outstanding Indoor Climate

Statsminister Torps vei 1a, 1738 Borgenhaugen | +47 99 49 55 55 | www.nilan.no

Fra: jorn@widemore.no <jorn@widemore.no>

Sendt: mandag 17. mars 2025 13:46

Til: Morten Daniel Olsen <mdo@nilan.no>


Emne: FW: 2025 03 17 Nilan energi forbruk

OPPDATERING:

Etter at jeg endret drift fra AUTO til KJØL tenkte jeg at måtte det vel bli noe fornuft, men den gang ei, nå passer alle luft forbi varmevekslere og jeg får utetemperatur inne:



Mens oppsett for MIN tilluft for både sommer og vinter blir ignorert:

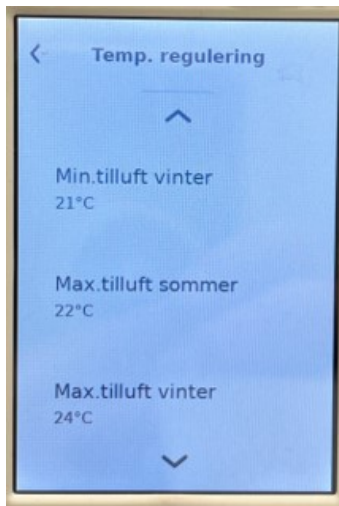

Som sagt, håper du har anledning til å ringe meg
Jørn

From: jorn@widemore.no <jorn@widemore.no>
Sent: Monday, March 17, 2025 11:53 AM
To: 'Morten Daniel Olsen' <mdo@nilan.no>
Subject: 2025 03 17 Nilan energi forbruk

Hei Morten,

Jeg tenkte at nå er det kanskje litt roligere i din bransje slik at det passer å ta opp et styringsproblem:

Nilan aggregatet er teknisk helt genialt, men programmet er dessverre ikke egnet for mine (norske?) forhold.

Anlegget går på auto, det er 23 grader i rommet, og varmepumpa går for fullt og pøser inn luft med 25 grader!!



Def på «vinter» er satt på 12 grader, allikevel kjører den over maks vinter, og hvorfor legge seg på max?



Håper du har anledning til å ringe meg.

Hilsen Jørn Watvedt 908 41 486

From: jorn@widemore.no <jorn@widemore.no>
Sent: Saturday, November 23, 2024 10:00 AM
To: jorn@widemore.no
Subject: 2024 11 20 Bruker veiledning fra Nilan Morten Olsen

For aggregat på Widemore

From: Morten Daniel Olsen <mdo@nilan.no>
Sent: Wednesday, November 20, 2024 4:14 PM
To: jorn@widemore.no
Subject: veiledning

Med vennlig hilsen

Morten Olsen
Nilan Norge AS



Mobil: **+47 915 33 656**

E-mail: mdo@nilan.no

Web: www.nilan.no

Vi tar godt vare på dine data, les vår personvern policy [her](#)