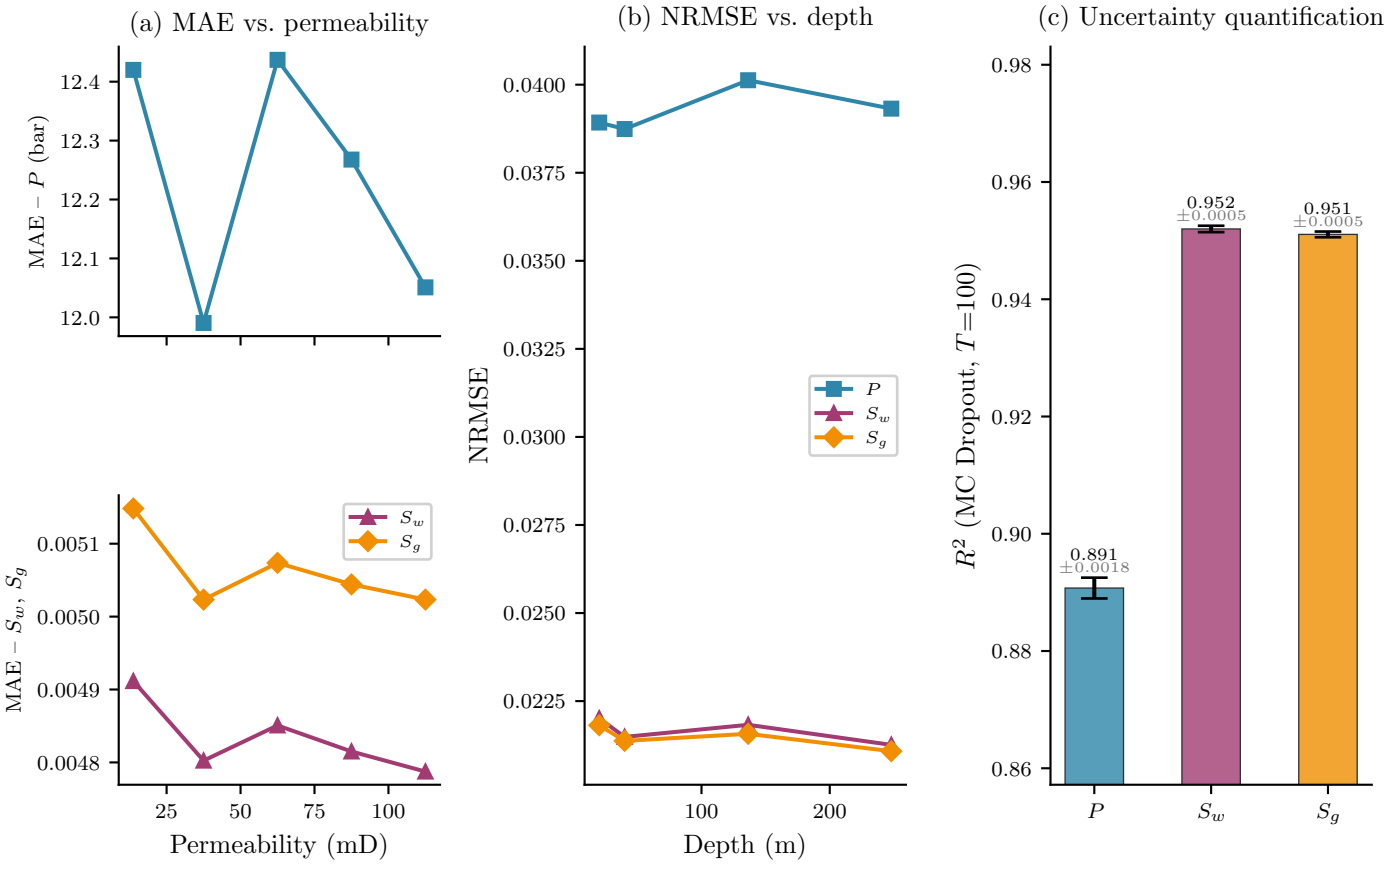
(a) MAE vs. permeability
MAE − P (bar)
12.4
12.3
12.2
12.1
12.0
MAE − S_w, S_g
0.0051
0.0050
0.0049
0.0048
S_w
S_g
25
50
75
100
Permeability (mD)
(b) NRMSE vs. depth
NRMSE
0.0400
0.0375
0.0350
0.0325
0.0300
0.0275
0.0250
0.0225
P
S_w
S_g
100
200
Depth (m)
(c) Uncertainty quantification
R^2 (MC Dropout, T=100)
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.891
±0.0018
0.952
±0.0005
0.951
±0.0005
P
S_w
S_g