


Sistema Automatizado de Monitoramento Térmico

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Sistemas Automatizados - SA
Professor: Calvetti

Kaic Cavalcanti Pereira
RA: 824155037

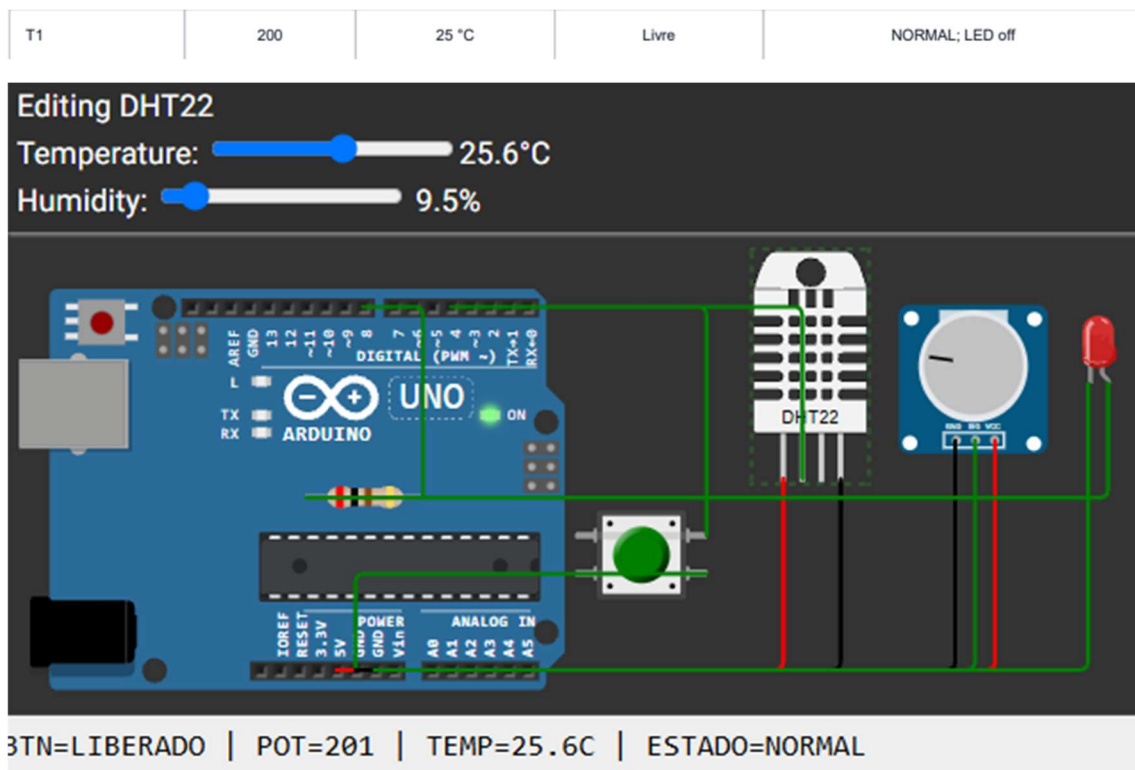


T2	500	25 °C	Livre	ATENÇÃO
----	-----	-------	-------	---------

Editing DHT22

Temperature: 25.6°C

Humidity: 9.5%

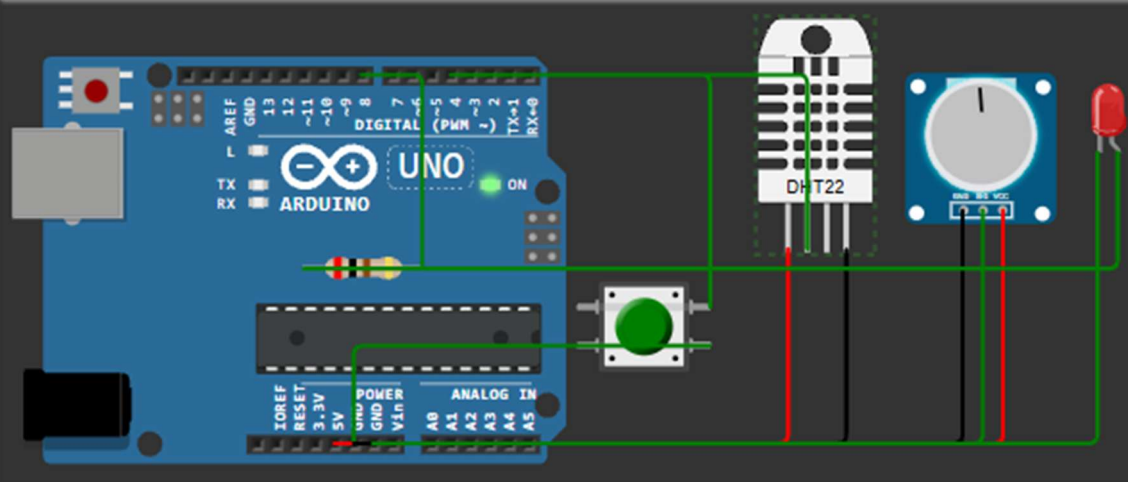


BTN=LIBERADO | POT=496 | TEMP=25.6C | ESTADO=ATENCAO

T3	800	25 °C	Livre	ALARME
----	-----	-------	-------	--------

Editing DHT22


Temperature: 25.6°C

Humidity: 9.5%

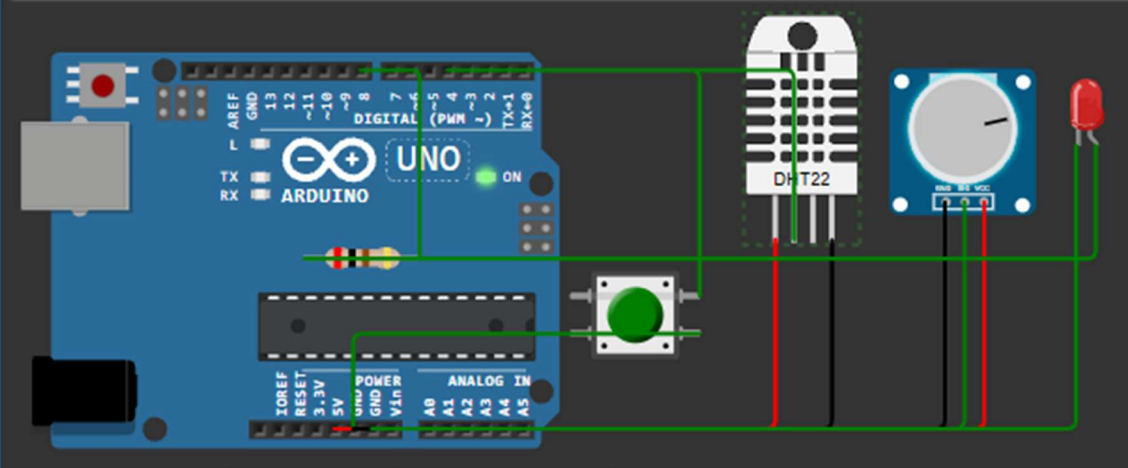


BTN=LIBERADO | POT=803 | TEMP=25.6C | ESTADO=ALARME


T4	200	35 °C	Livre	ATENÇÃO
----	-----	-------	-------	---------

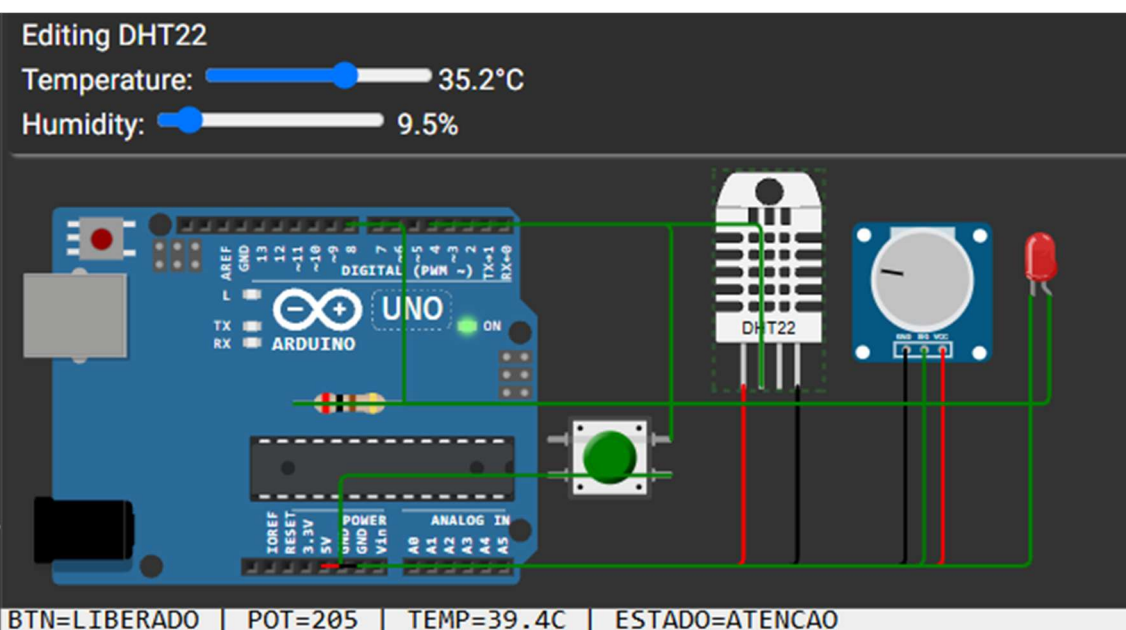

T5	200	45 °C	Livre	ALARME
----	-----	-------	-------	--------

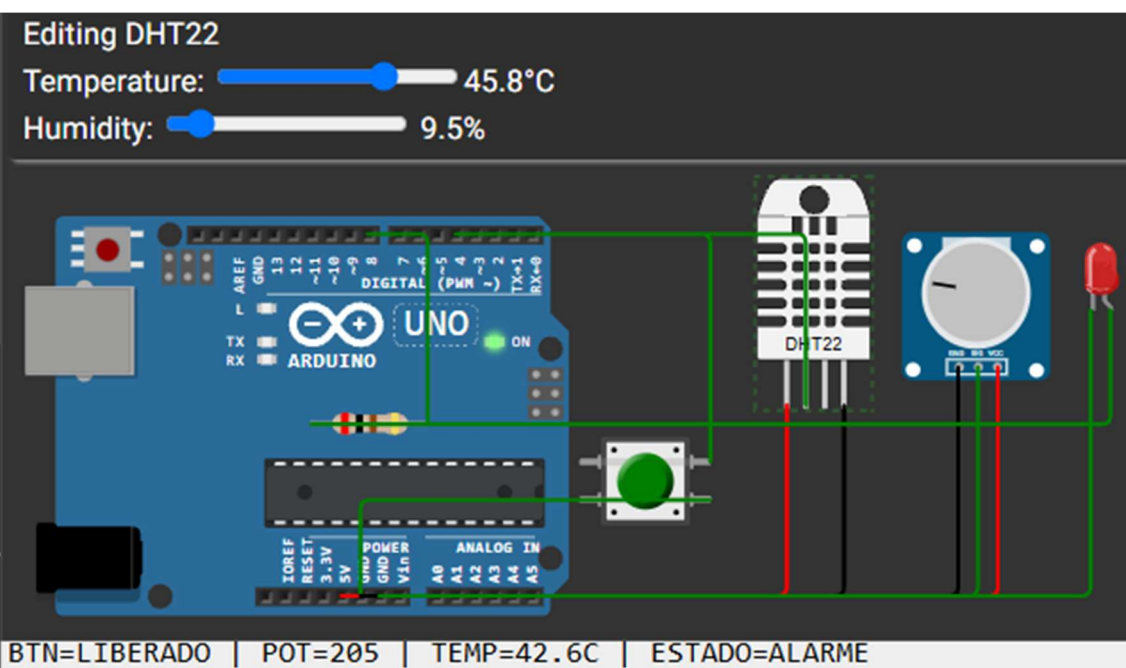

T6	200	25 °C	Press.	NORMAL; LED on
----	-----	-------	--------	----------------

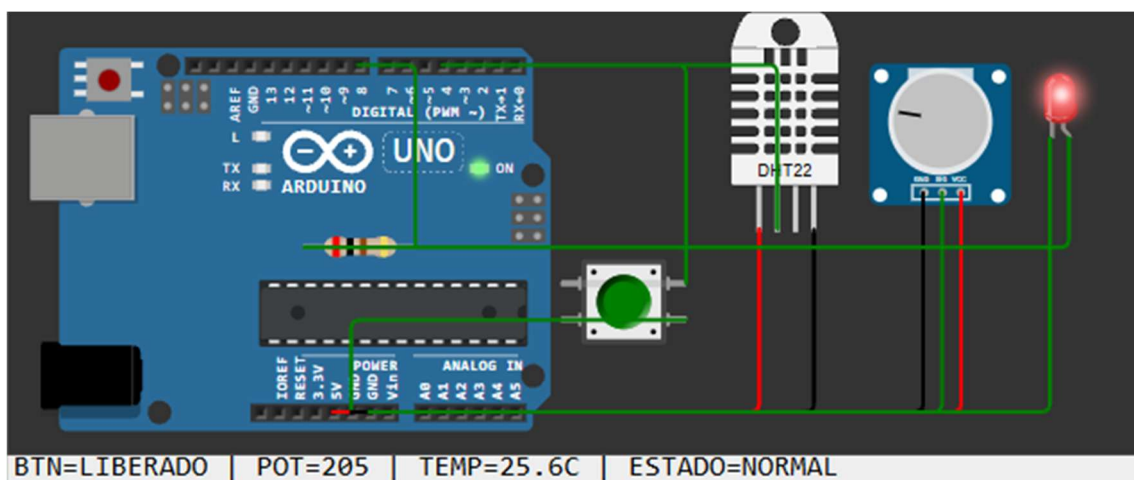

T7	—	inválida	Livre	FALHA
----	---	----------	-------	-------

