

Totally Integrated Automation Portal

Main [OB1]

Main Properties

General

Name	Main	Number	1	Type	OB	Language	LAD
Numbering	Automatic						

Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Network 1: Inicjalizacja programu

#Initial_Call

%M0.5
"Auto/Manual_
przycisk"

(R)

Network 2: Wykrywanie awarii

%Q0.2
"Az"

%Q0.5
"Bz"

"Data_block_1".
Awaria

(S)

Network 3: Krok awaryjny A czerwone miga, B czerwone miga

"Data_block_1".
Awaria

MOVE

EN

ENO

99 IN

OUT1

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

%M0.5
"Auto/Manual_
przycisk"

(R)

Network 4: Resetowanie awarii

"Data_block_1".
Awaria


%I0.4
"S5"

%M0.4
"ResetAwarii_HMI"


"Data_block_1".
Awaria

(R)


Network 5: Tryb nocny

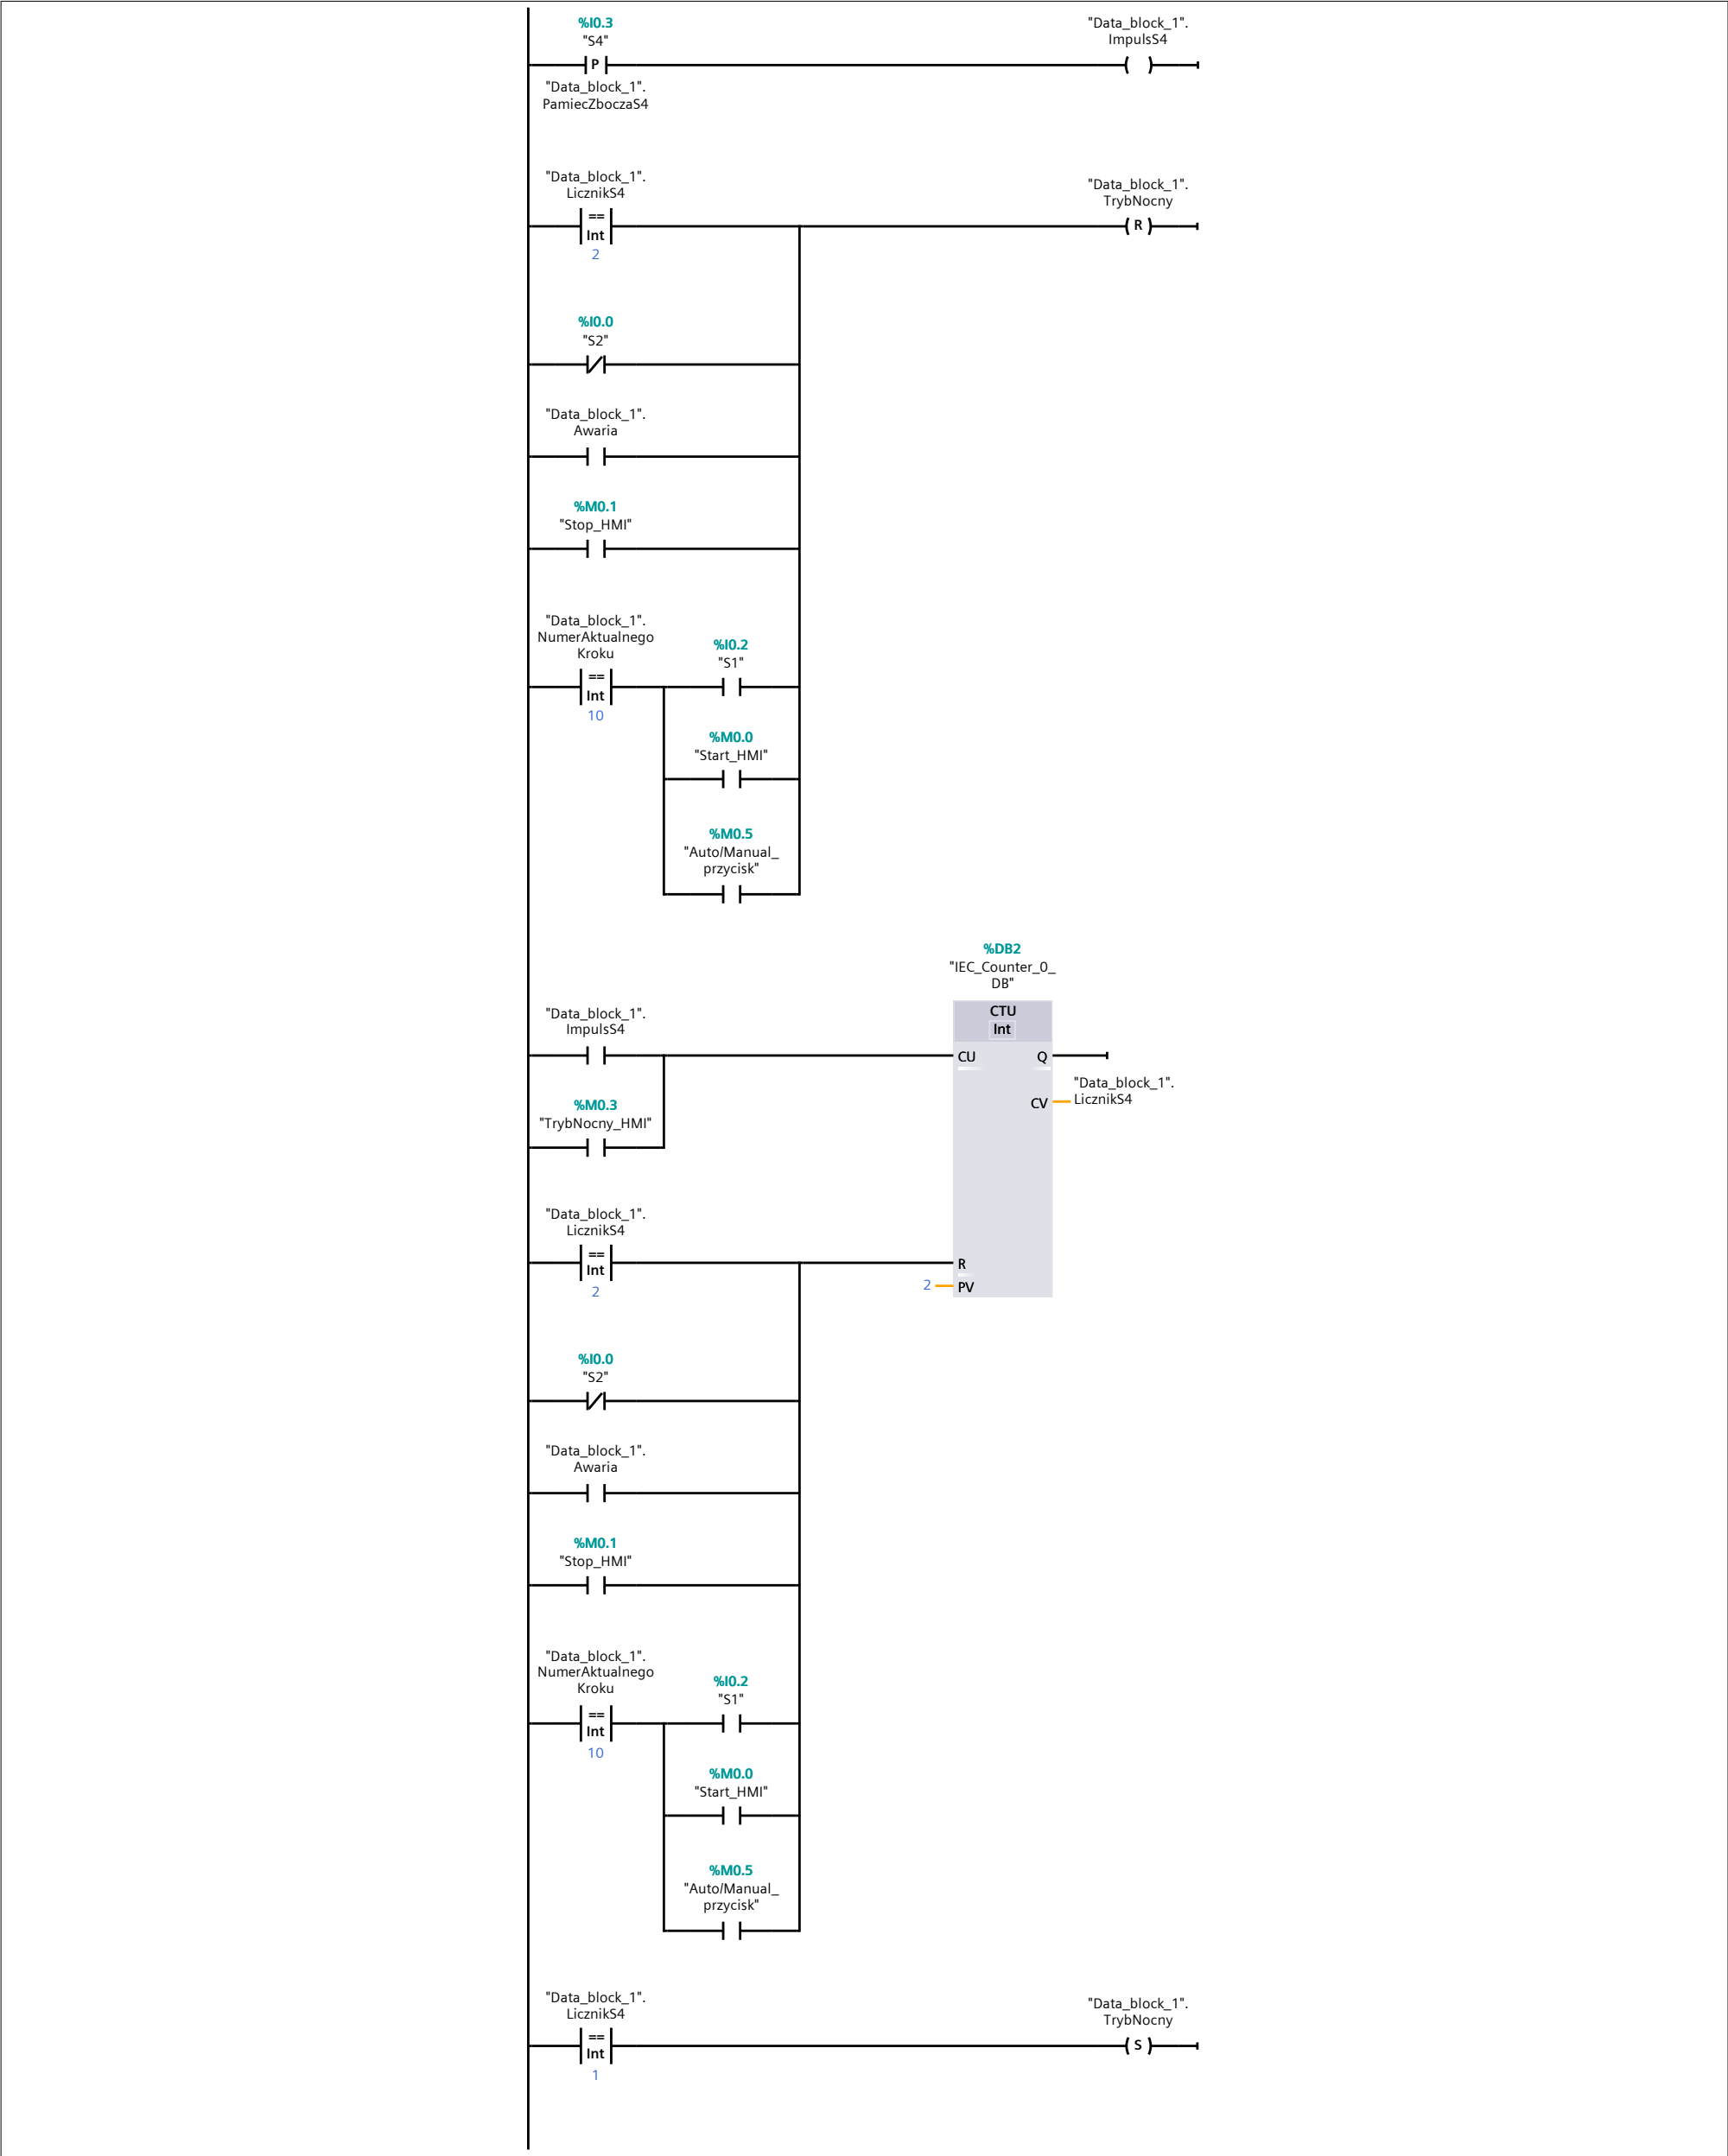


Network 6: Impulsy HMI

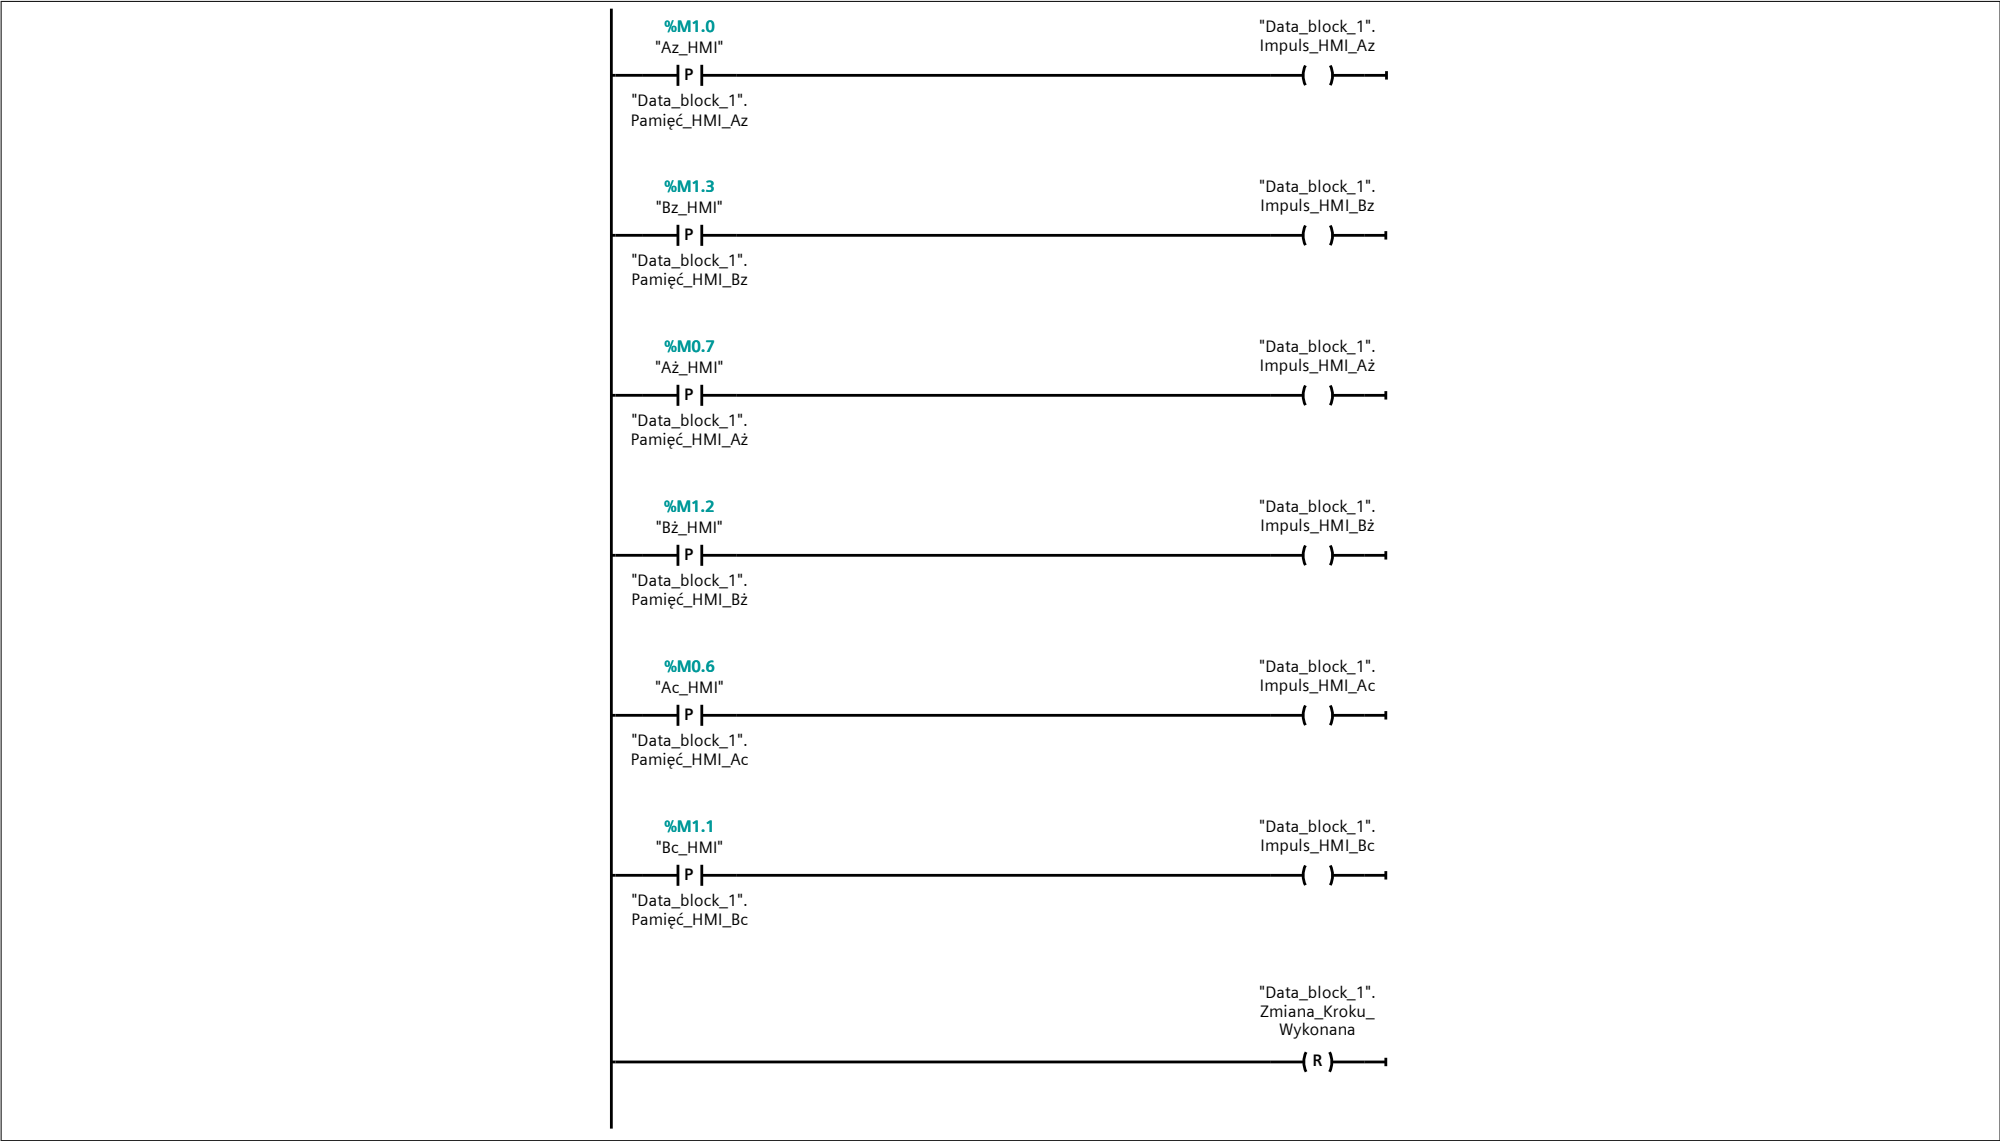


Network 7: Krok 0 Wszystkie wyłączone światła

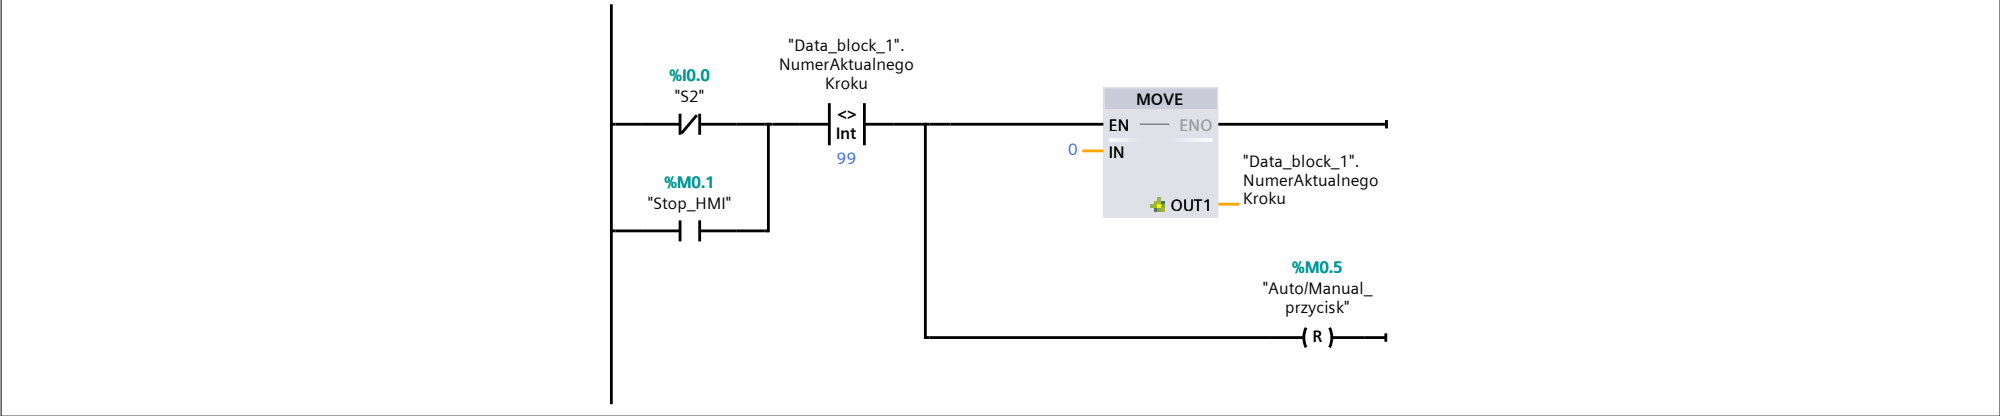


Network 8: Krok 1 i Licznik Cykli - A zielone, B czerwone

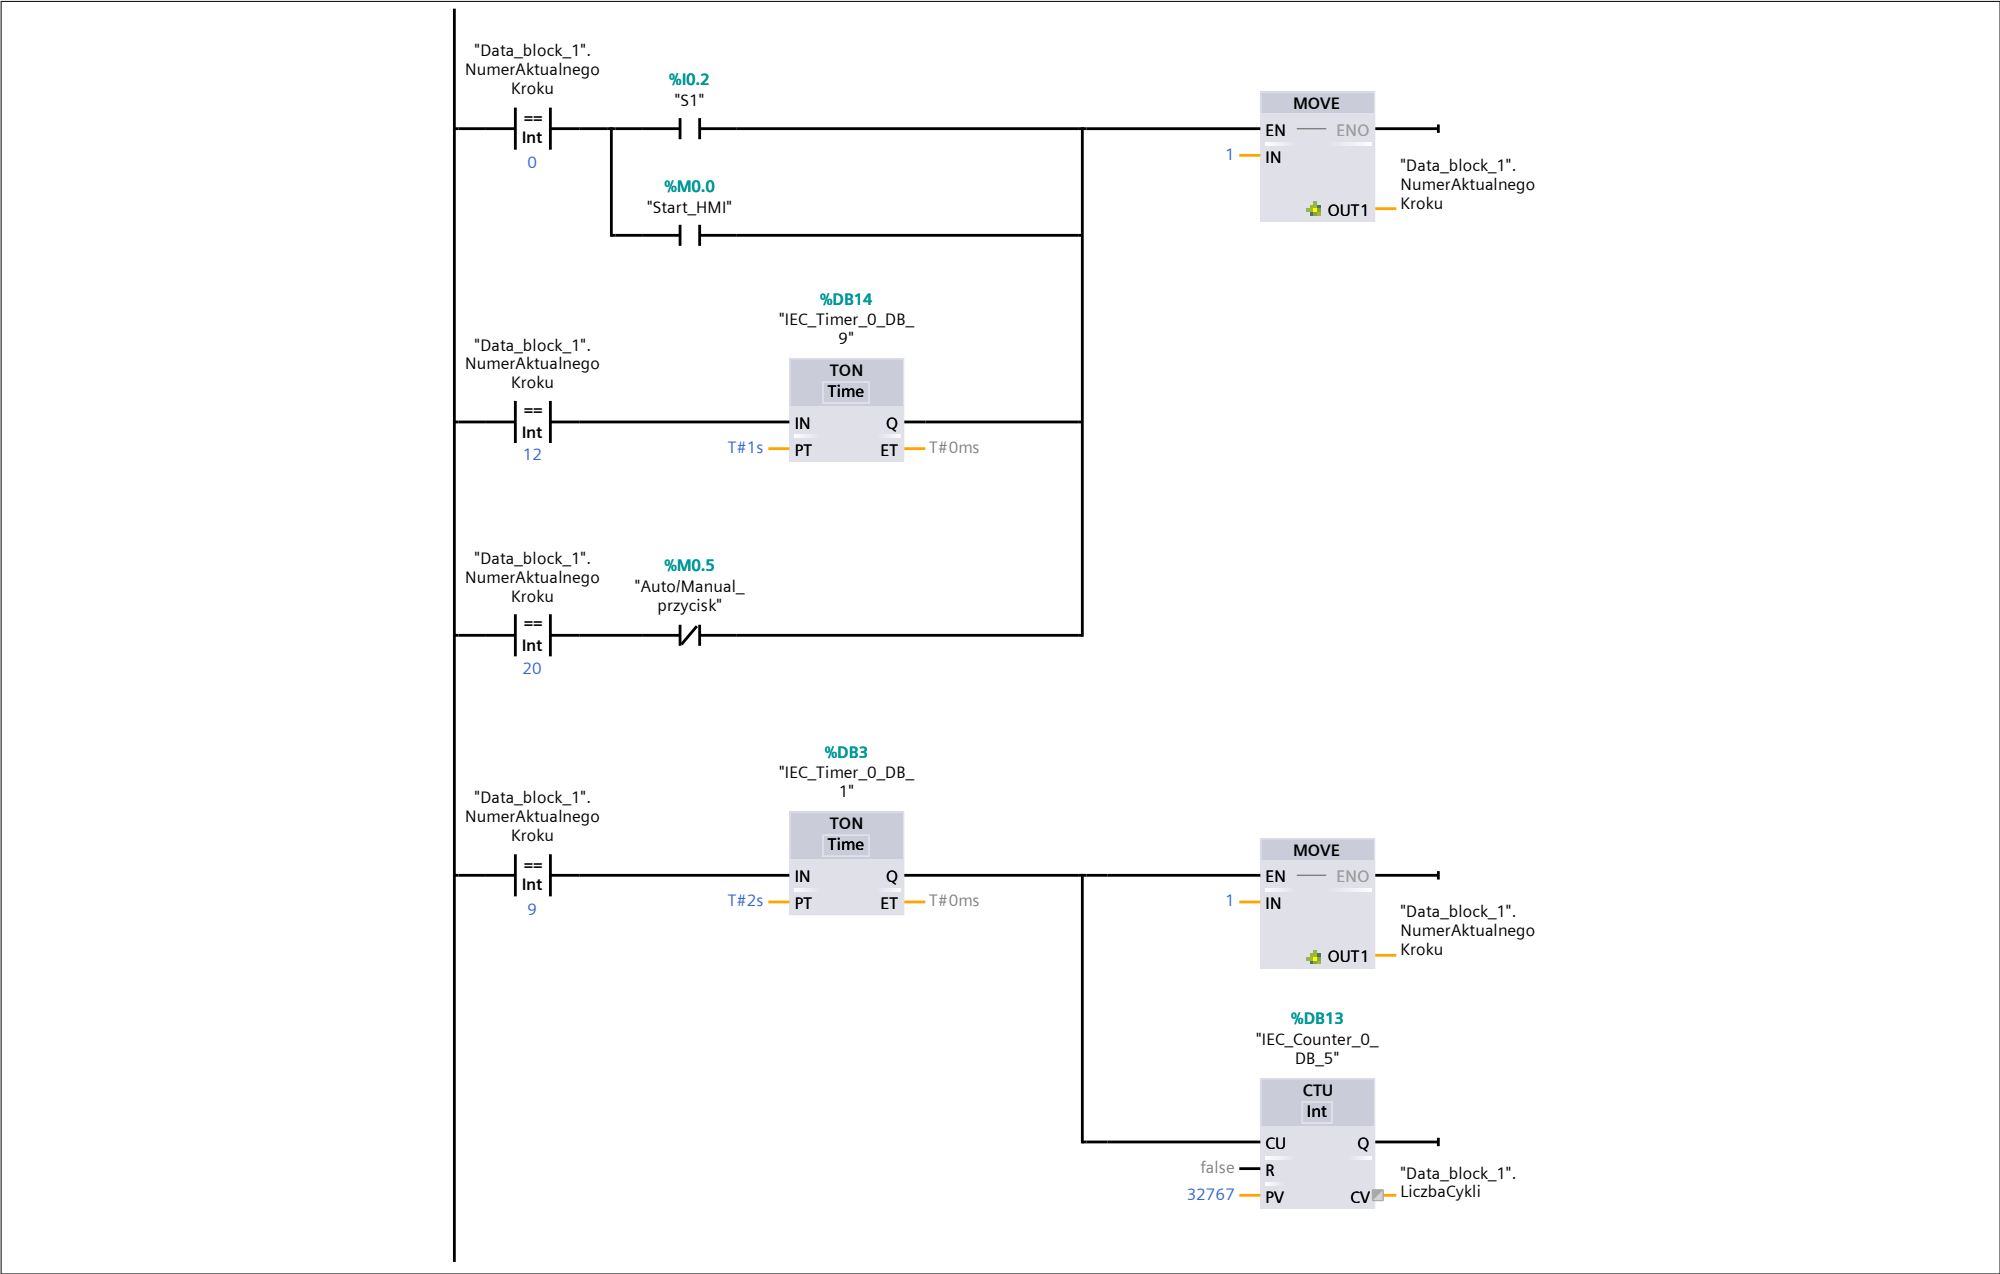


Network 9: Krok 2 - A zielone, B czerwone

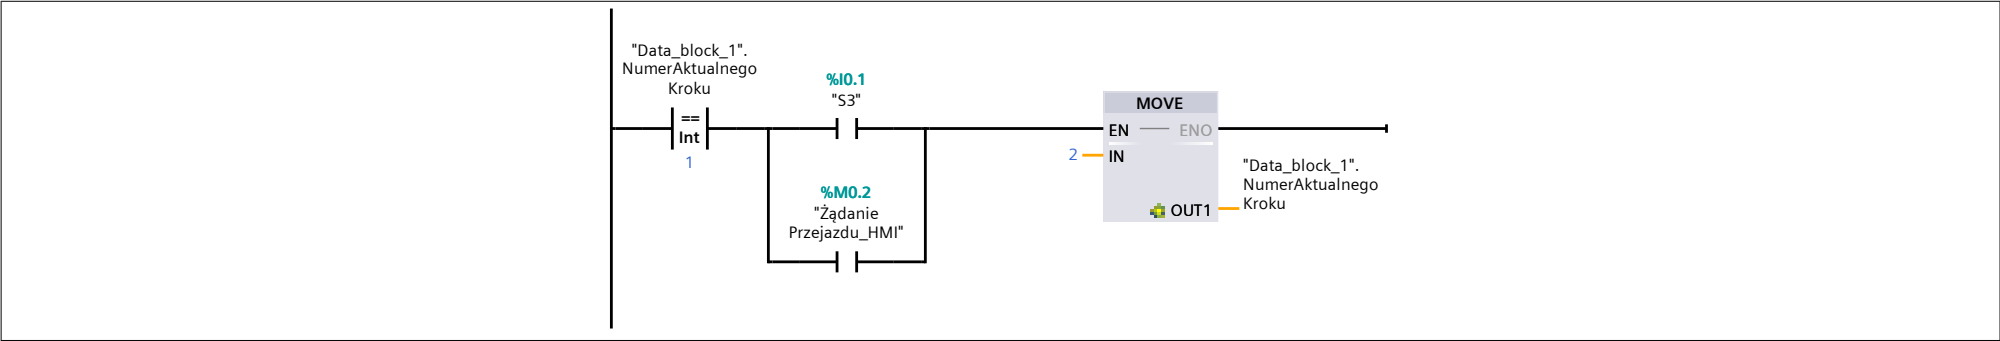


Network 10: Krok 3 - A żółte, B czerwone

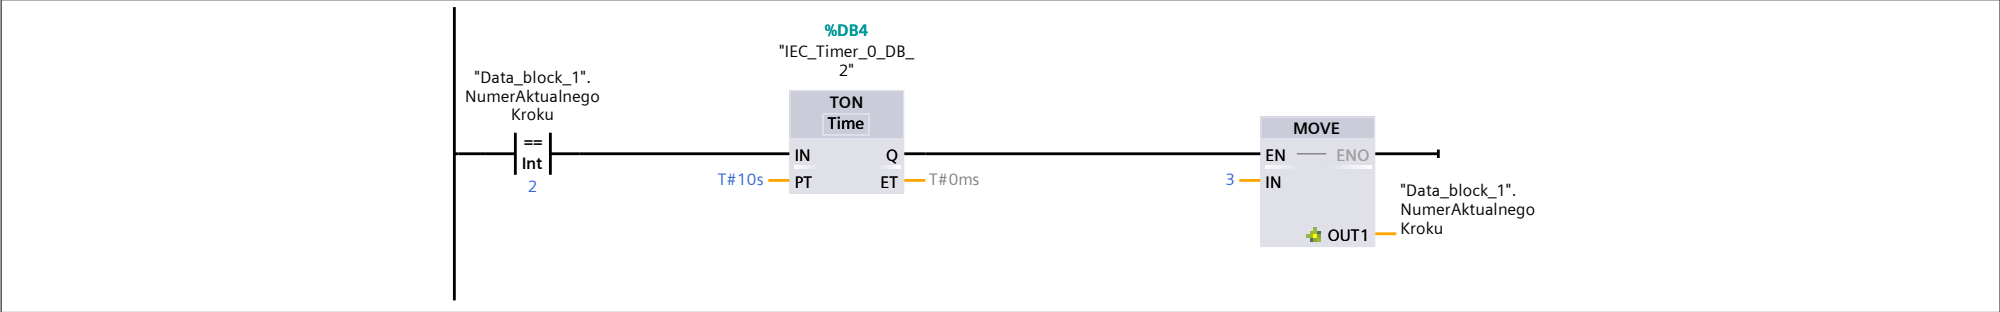


Network 11: Krok 4 - A czerwone, B czerwone

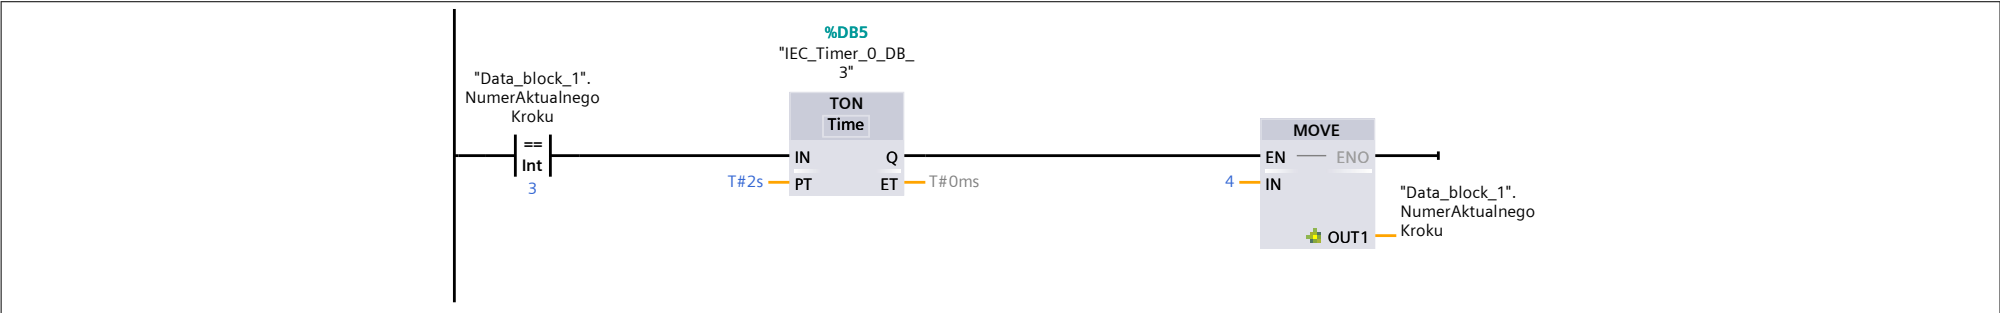


Network 12: Krok 5 - A czerwone, B czerwone i żółte

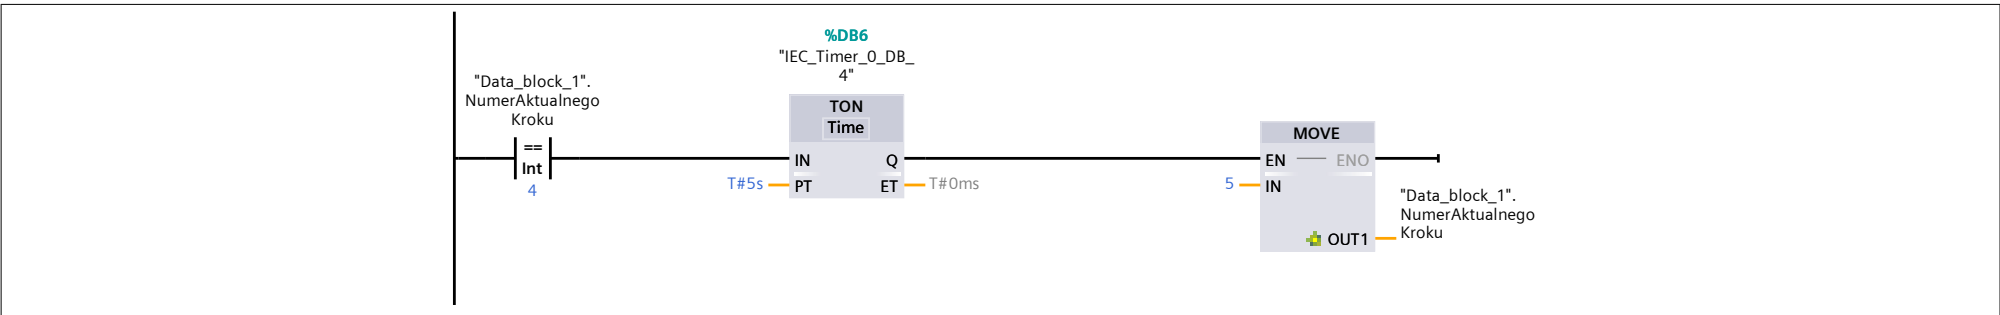


Network 13: Krok 6 - A czerwone, B zielone

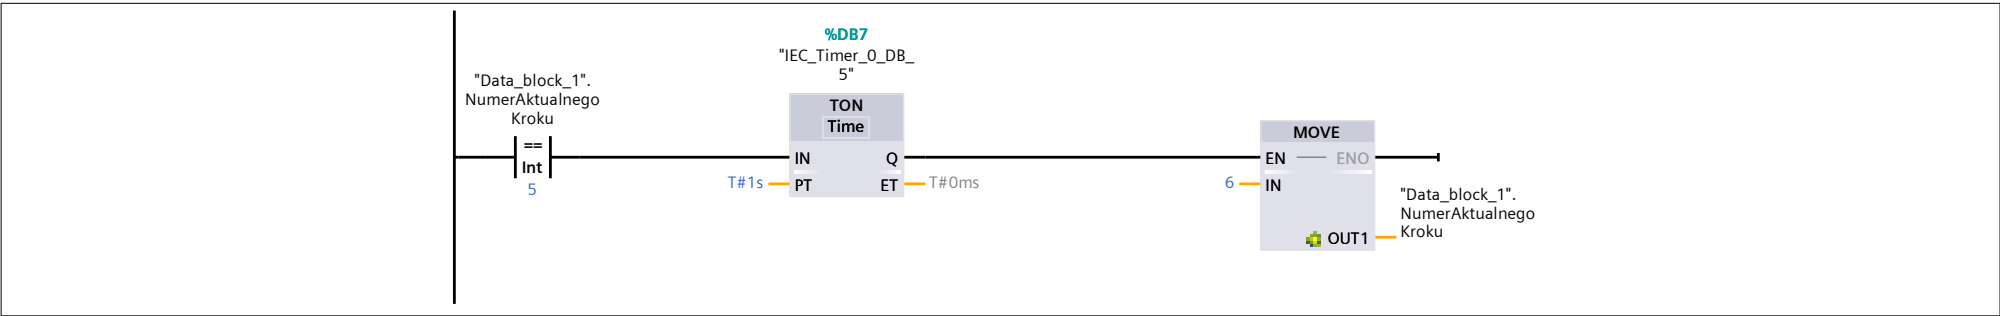


Network 14: Krok 7 - A czerwone, B żółte

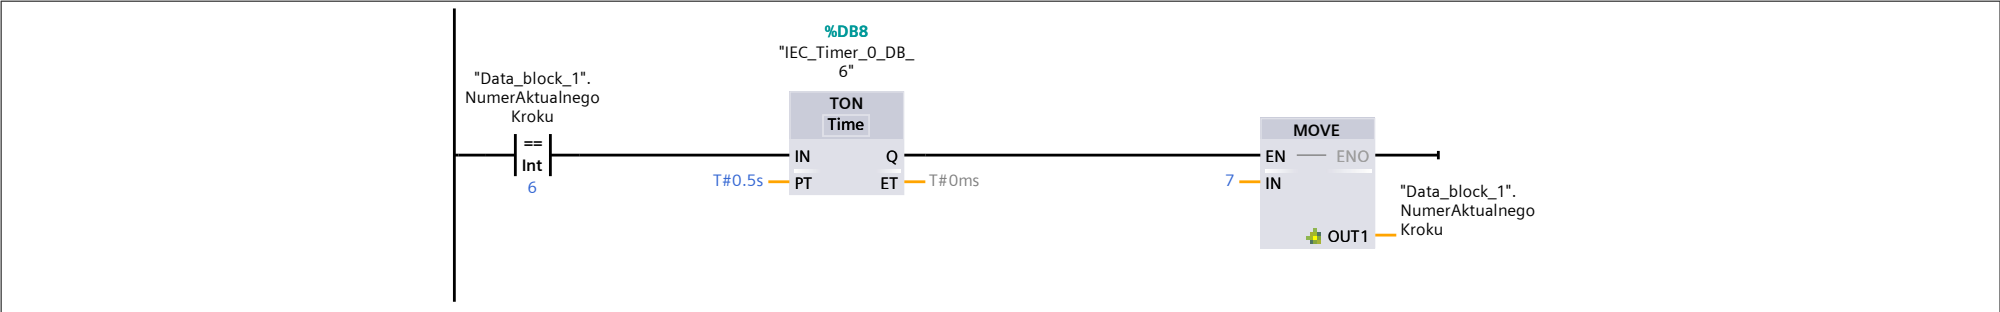

Network 15: Krok 8 - A czerwone, B czerwone

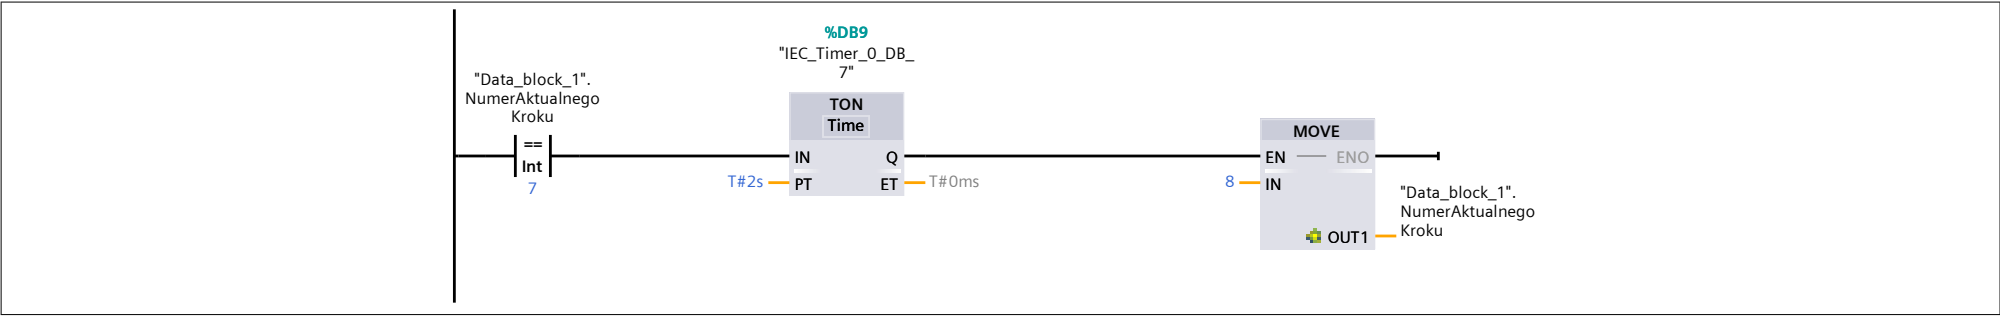


Network 16: Krok 9 - A czerwone i żółte, B czerwone

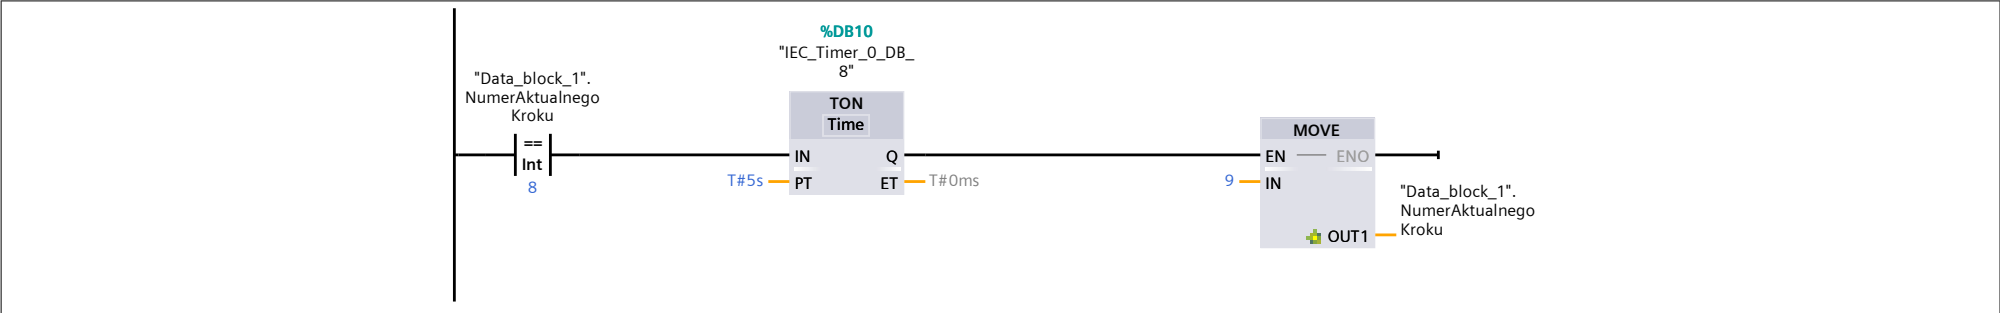

Network 17: Krok 10 - A żółte miga, B żółte miga

Network 17: Krok 10 - A żółte miga, B żółte miga (1.1 / 2.1)

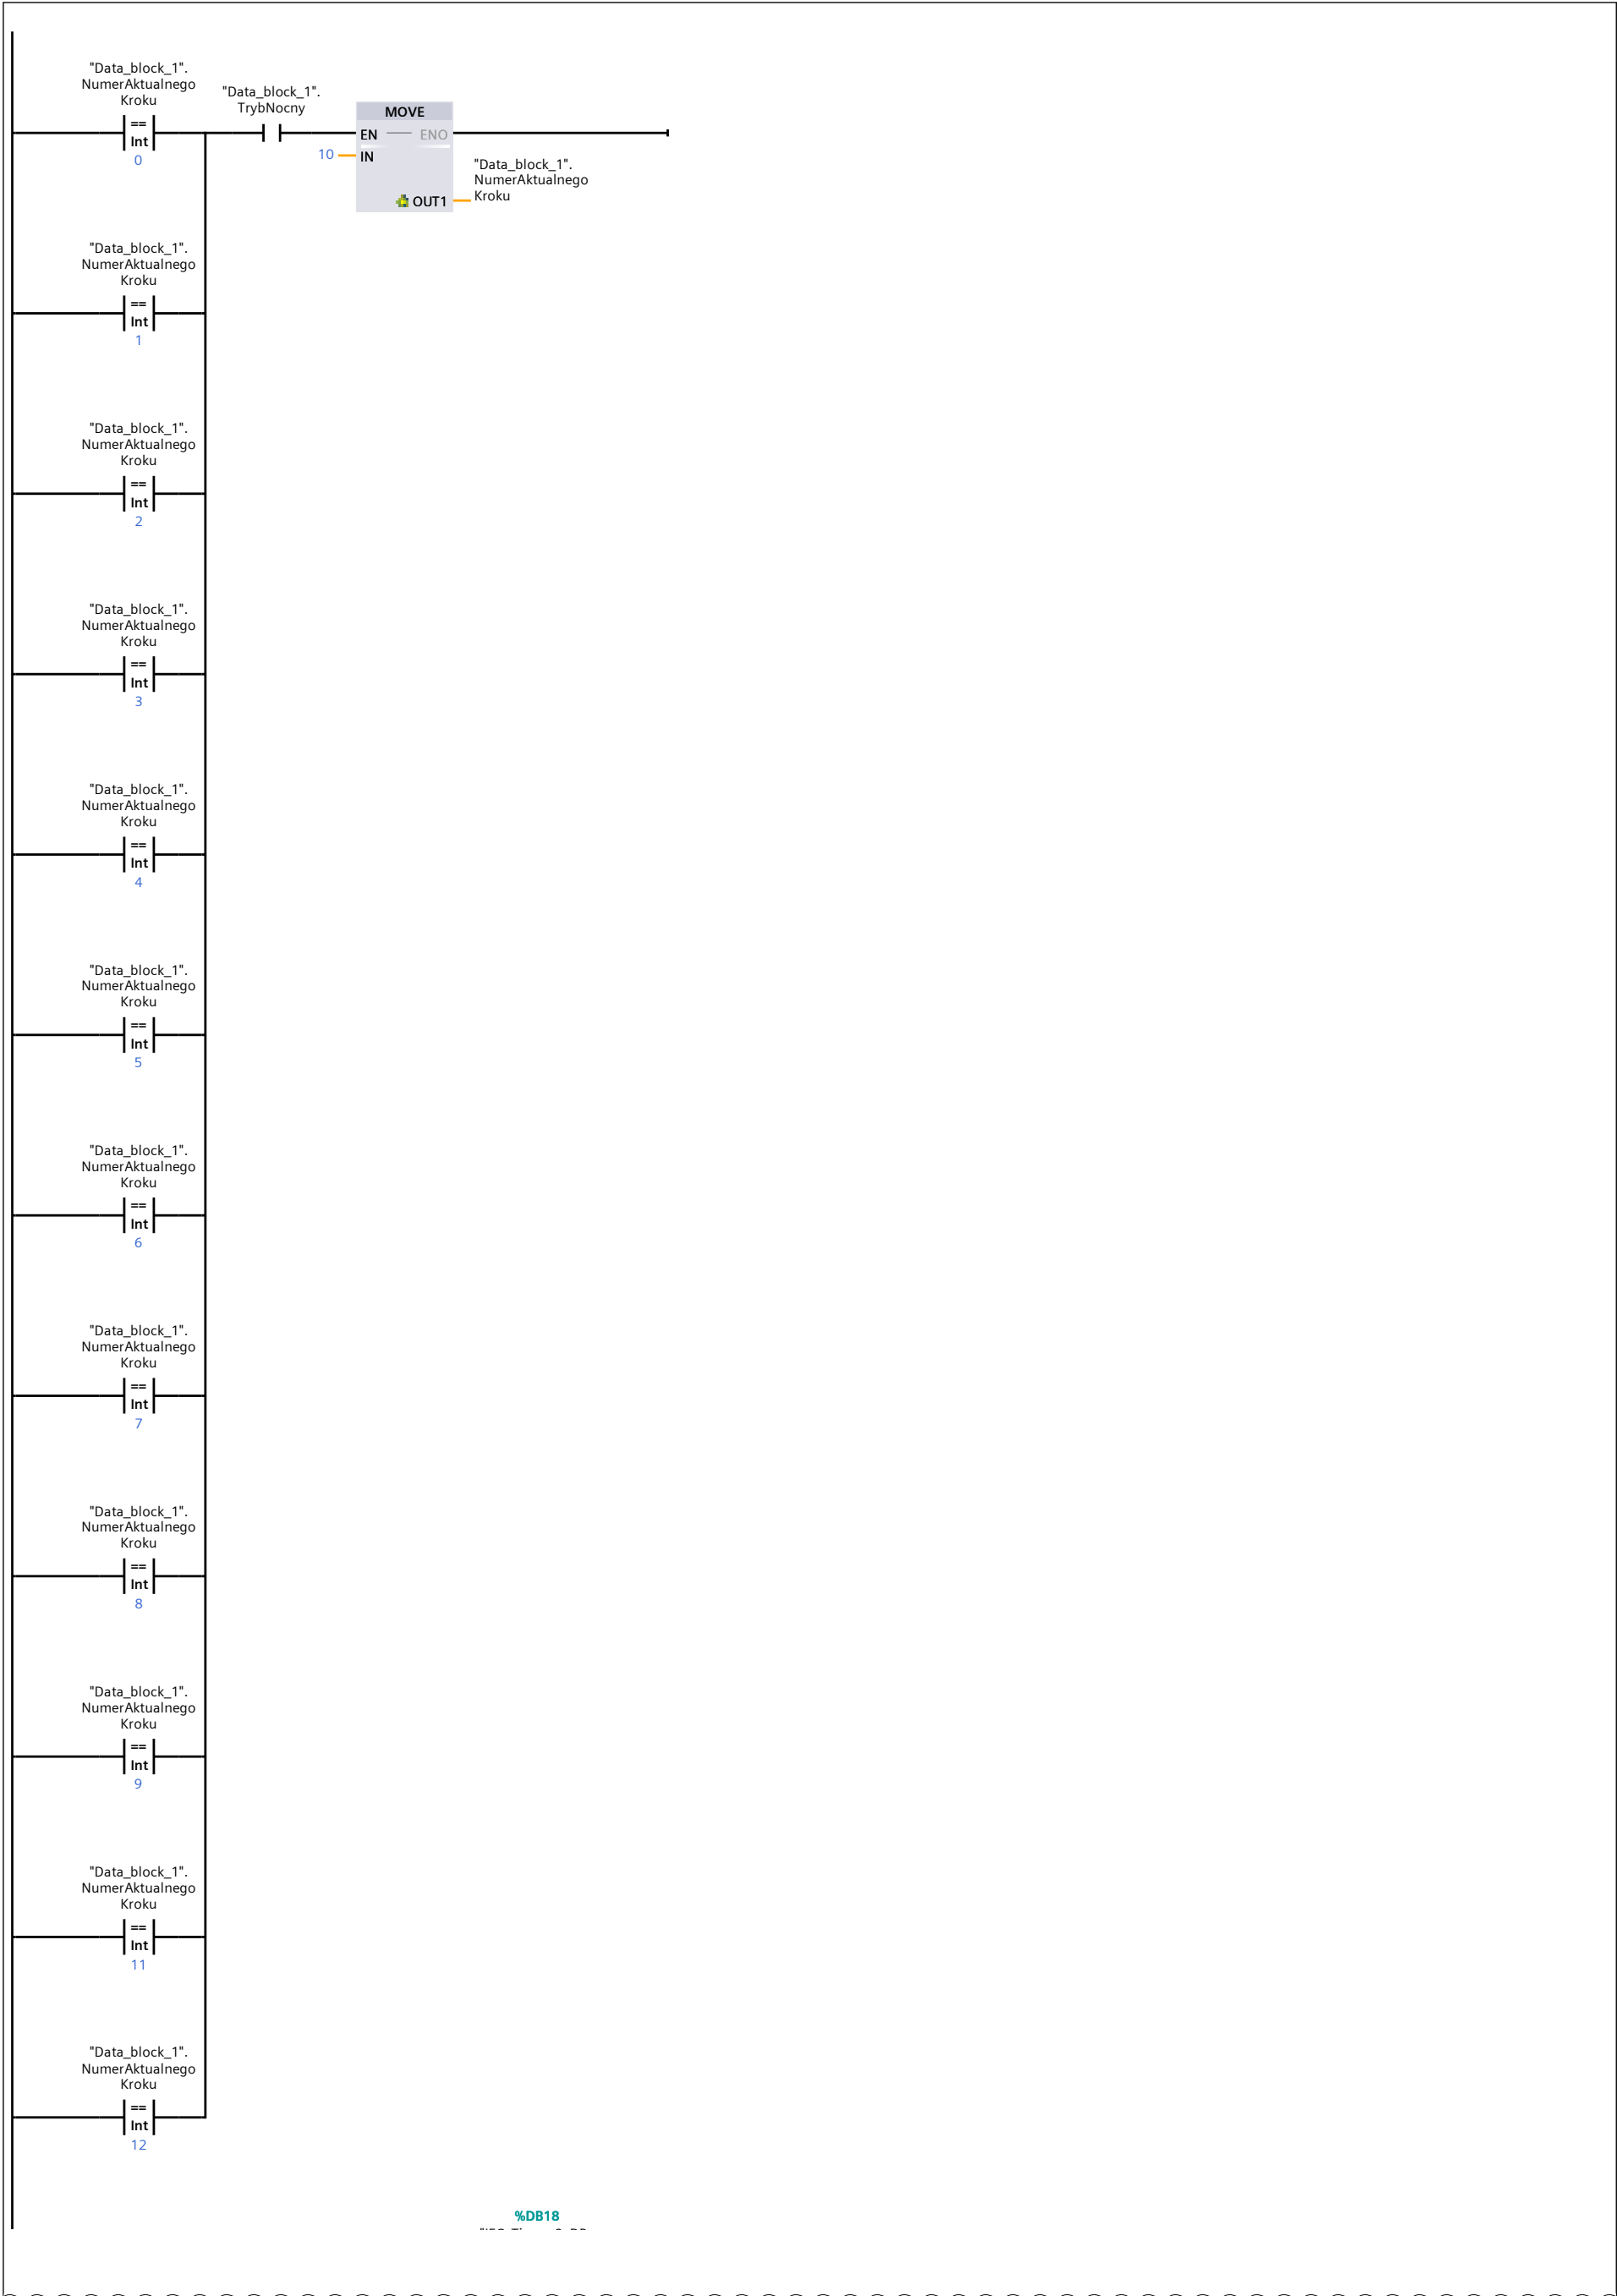

Totally Integrated Automation Portal

Network 17: Krok 10 - A żółte miga, B żółte miga (2.1 / 2.1)

1.1 (ERROR: type 'Siemens.Automation.CommonServices.Printing.Resources' not found in assembly 'Siemens.Automation.Printing.Impl.BL'1 - 6)

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==
Int
17

"Data_block_1".
TrybNocny

|

TON
Time

IN

Q

PT

ET

T#3s

T#0ms

%M0.5
"Auto/Manual_
przycisk"

(R)

MOVE

EN

ENO


IN

OUT1


10

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku


Network 18: Krok 11 A czerwone, B czerwone

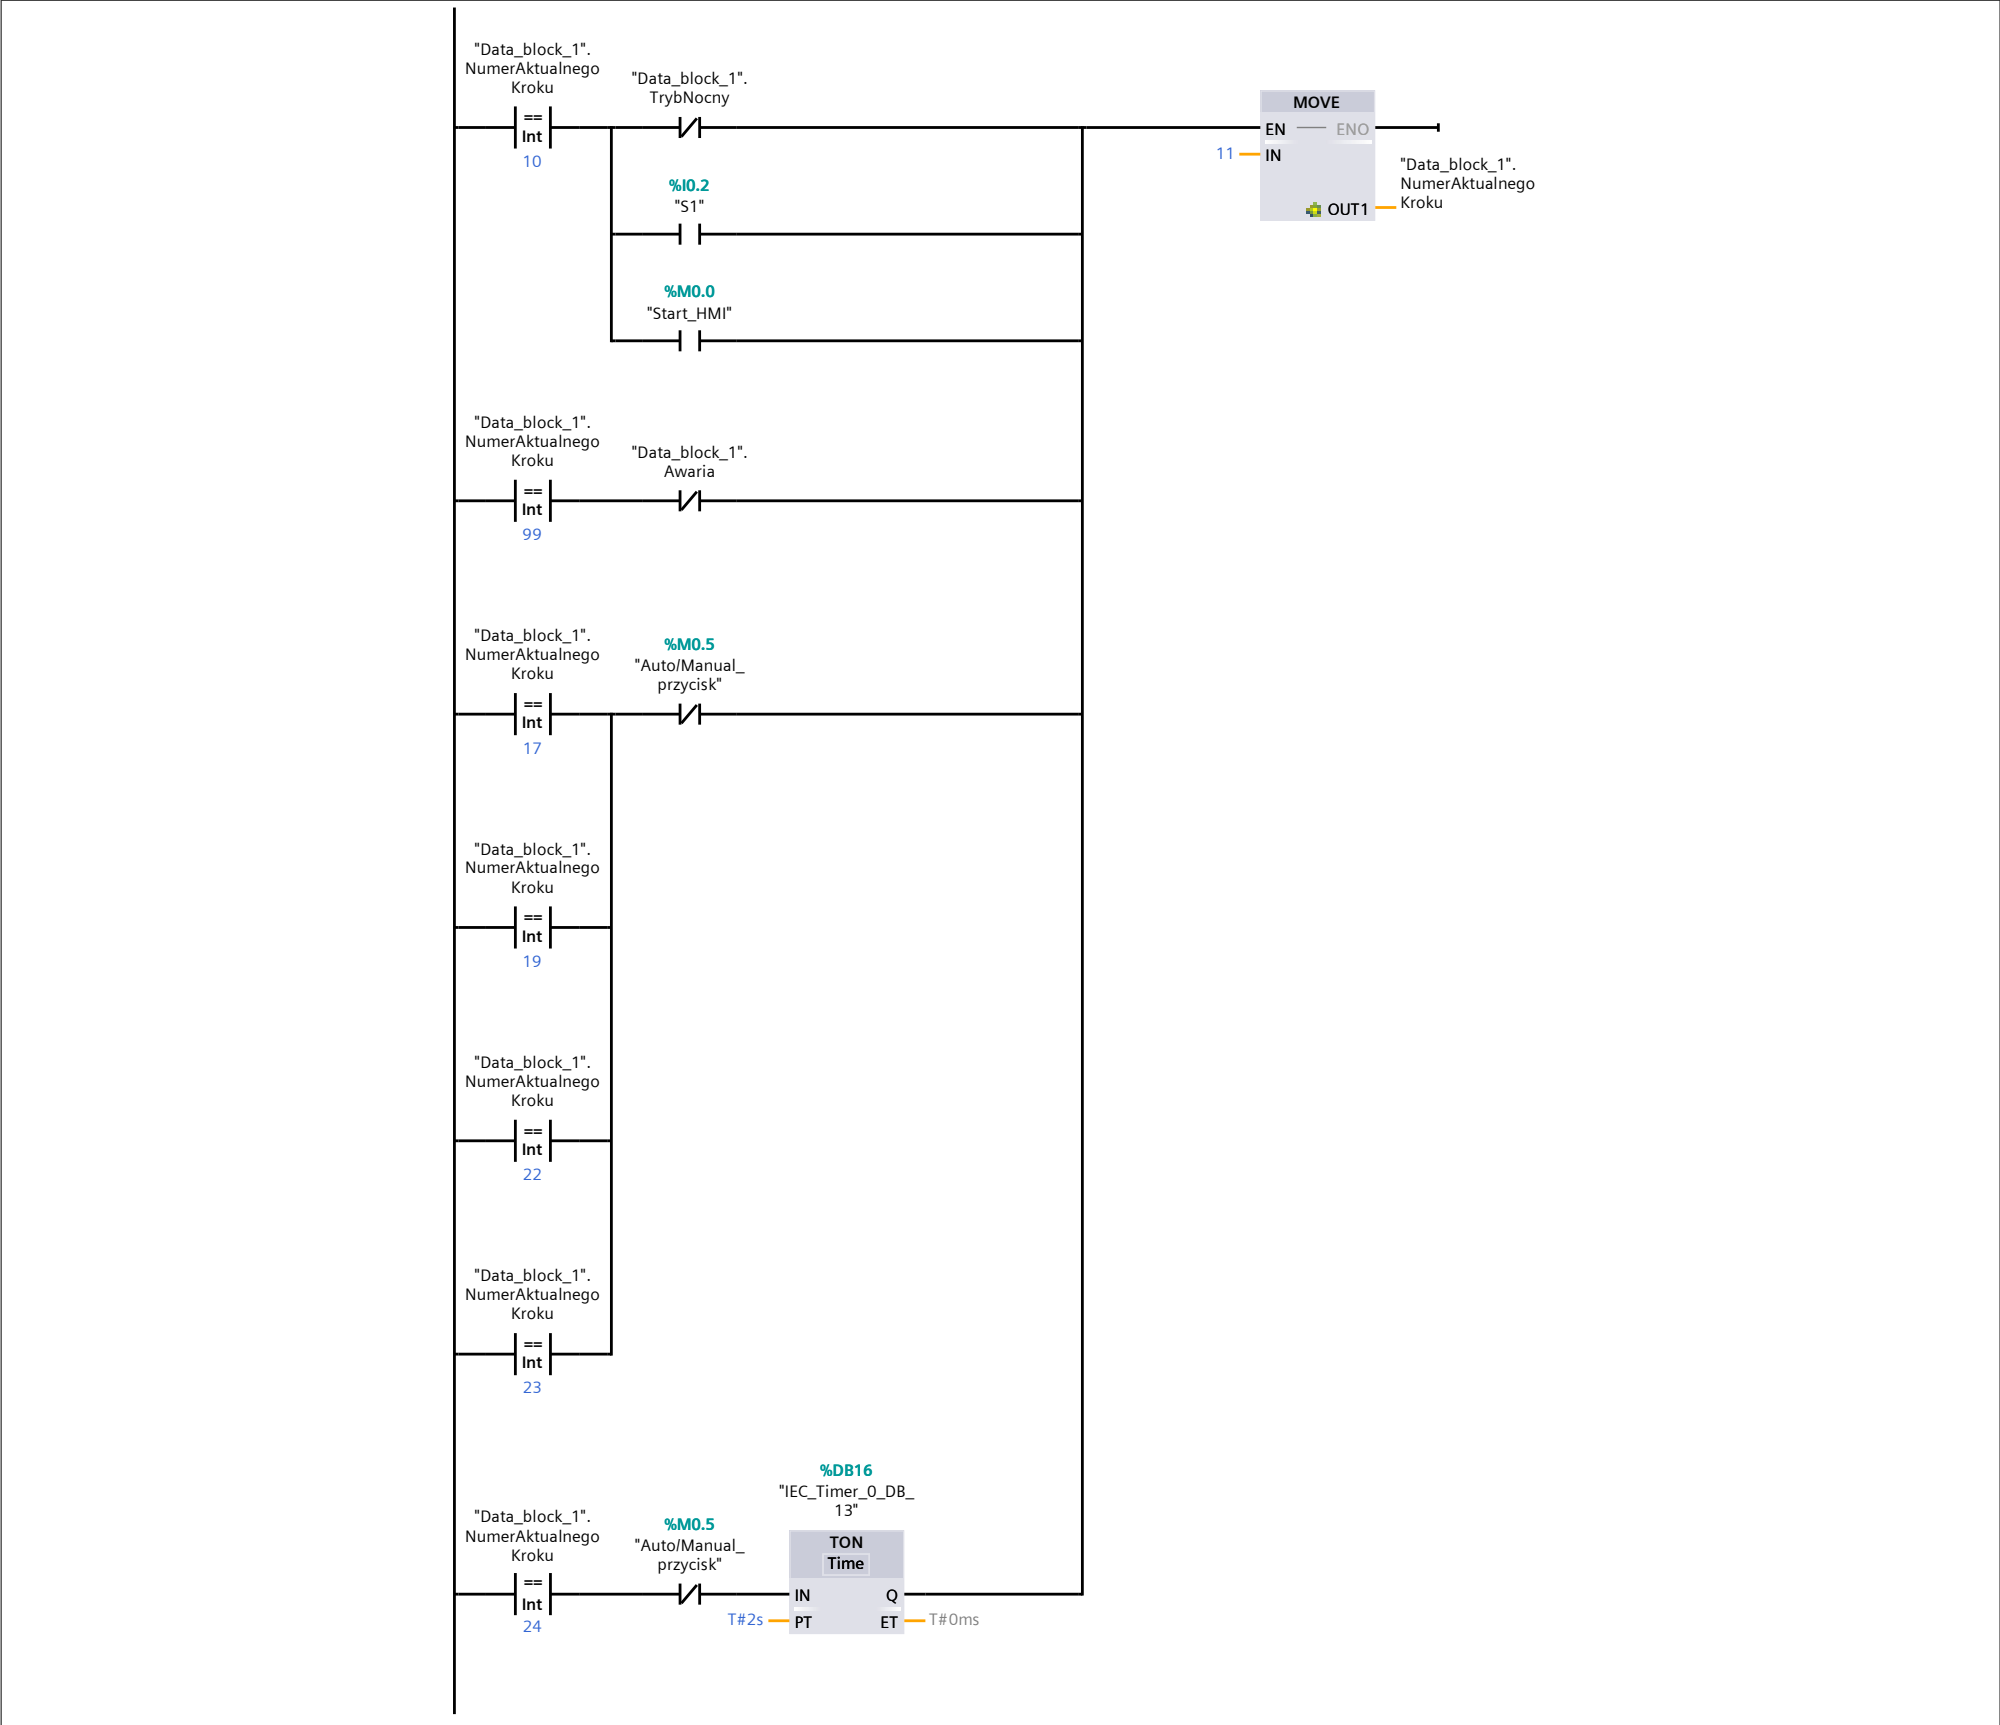


Network 19: Krok 12 A czerwone i żółte, B czerwone

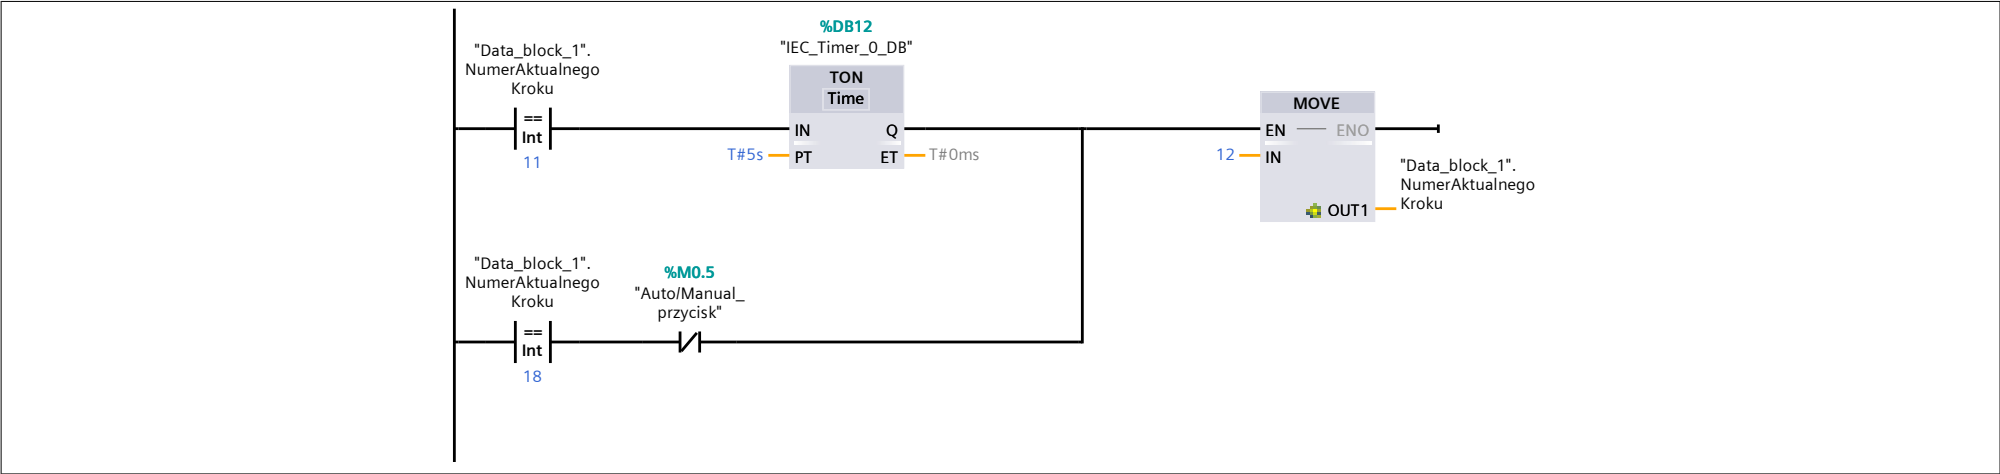


Network 20: Krok 13 Manual - A zielone, B czerwone

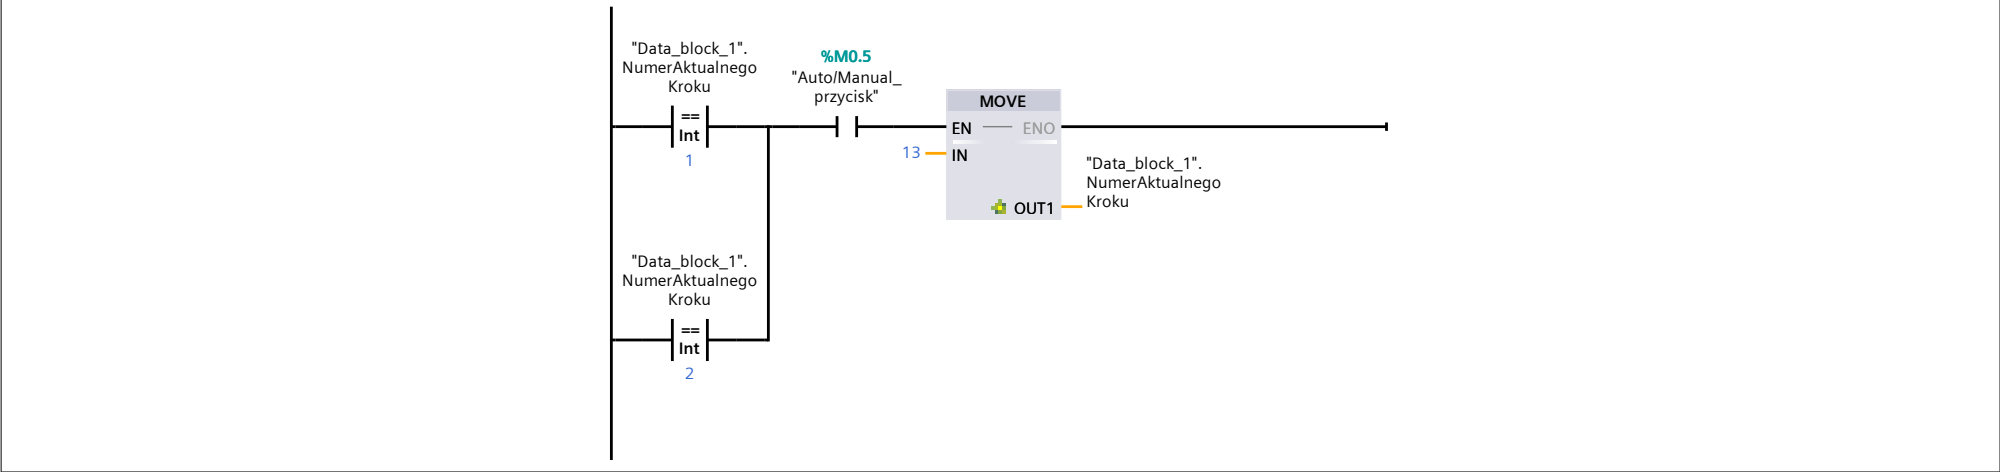


Network 21: Krok 14 Manual - A żółte, B czerwone

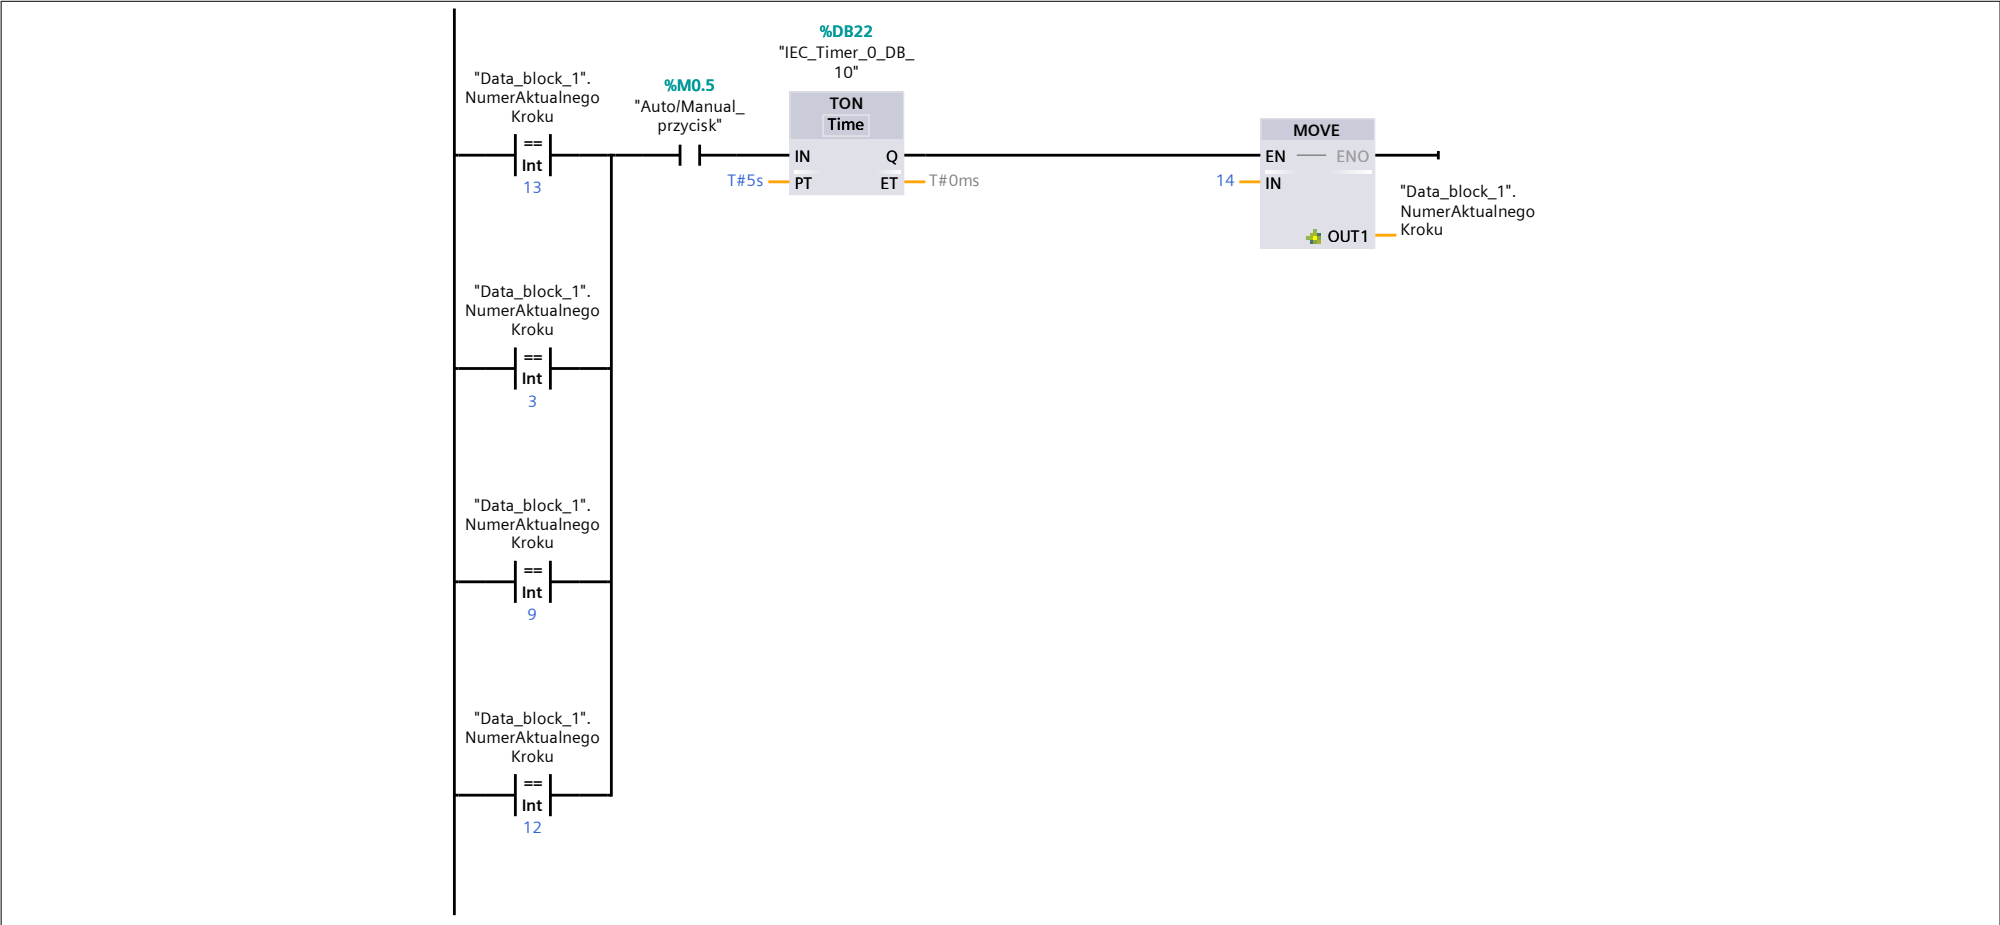


Network 22: Krok 15 Manual - A czerwone, B zielone

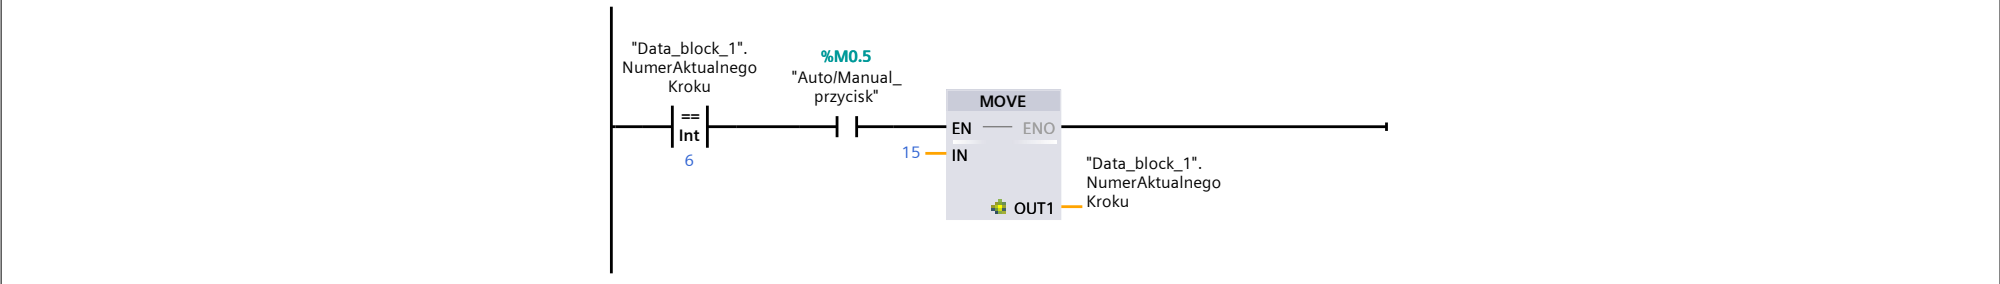

Network 23: Krok 16 Manual - A czerwone, B żółte

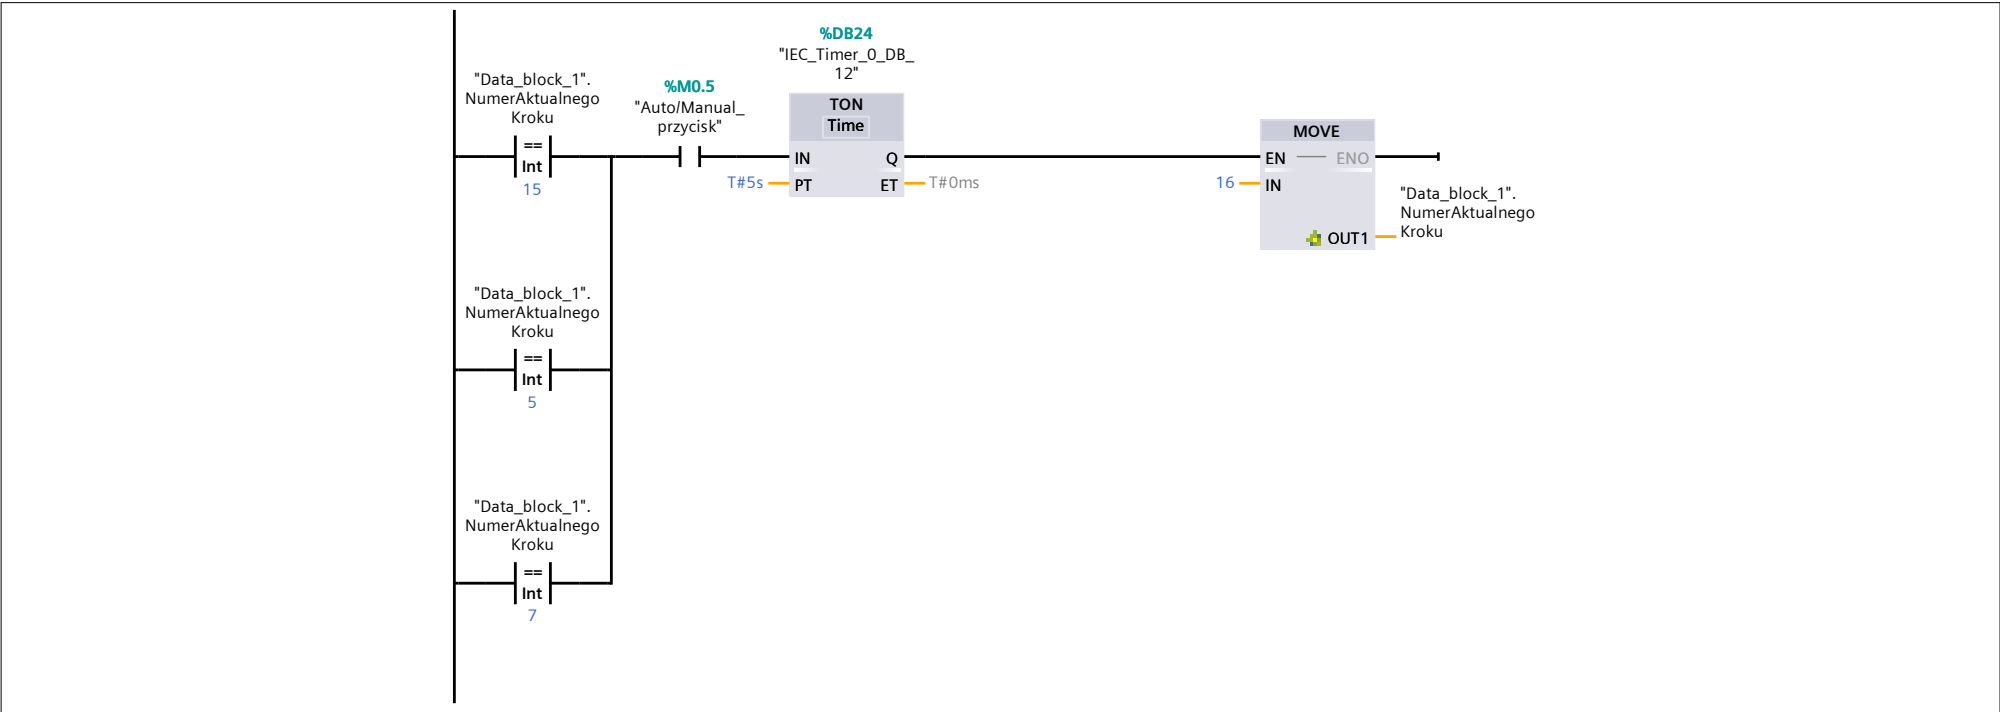


Network 24: Krok 17 Manual - A czerwone, B czerwone (1.1 / 2.1)

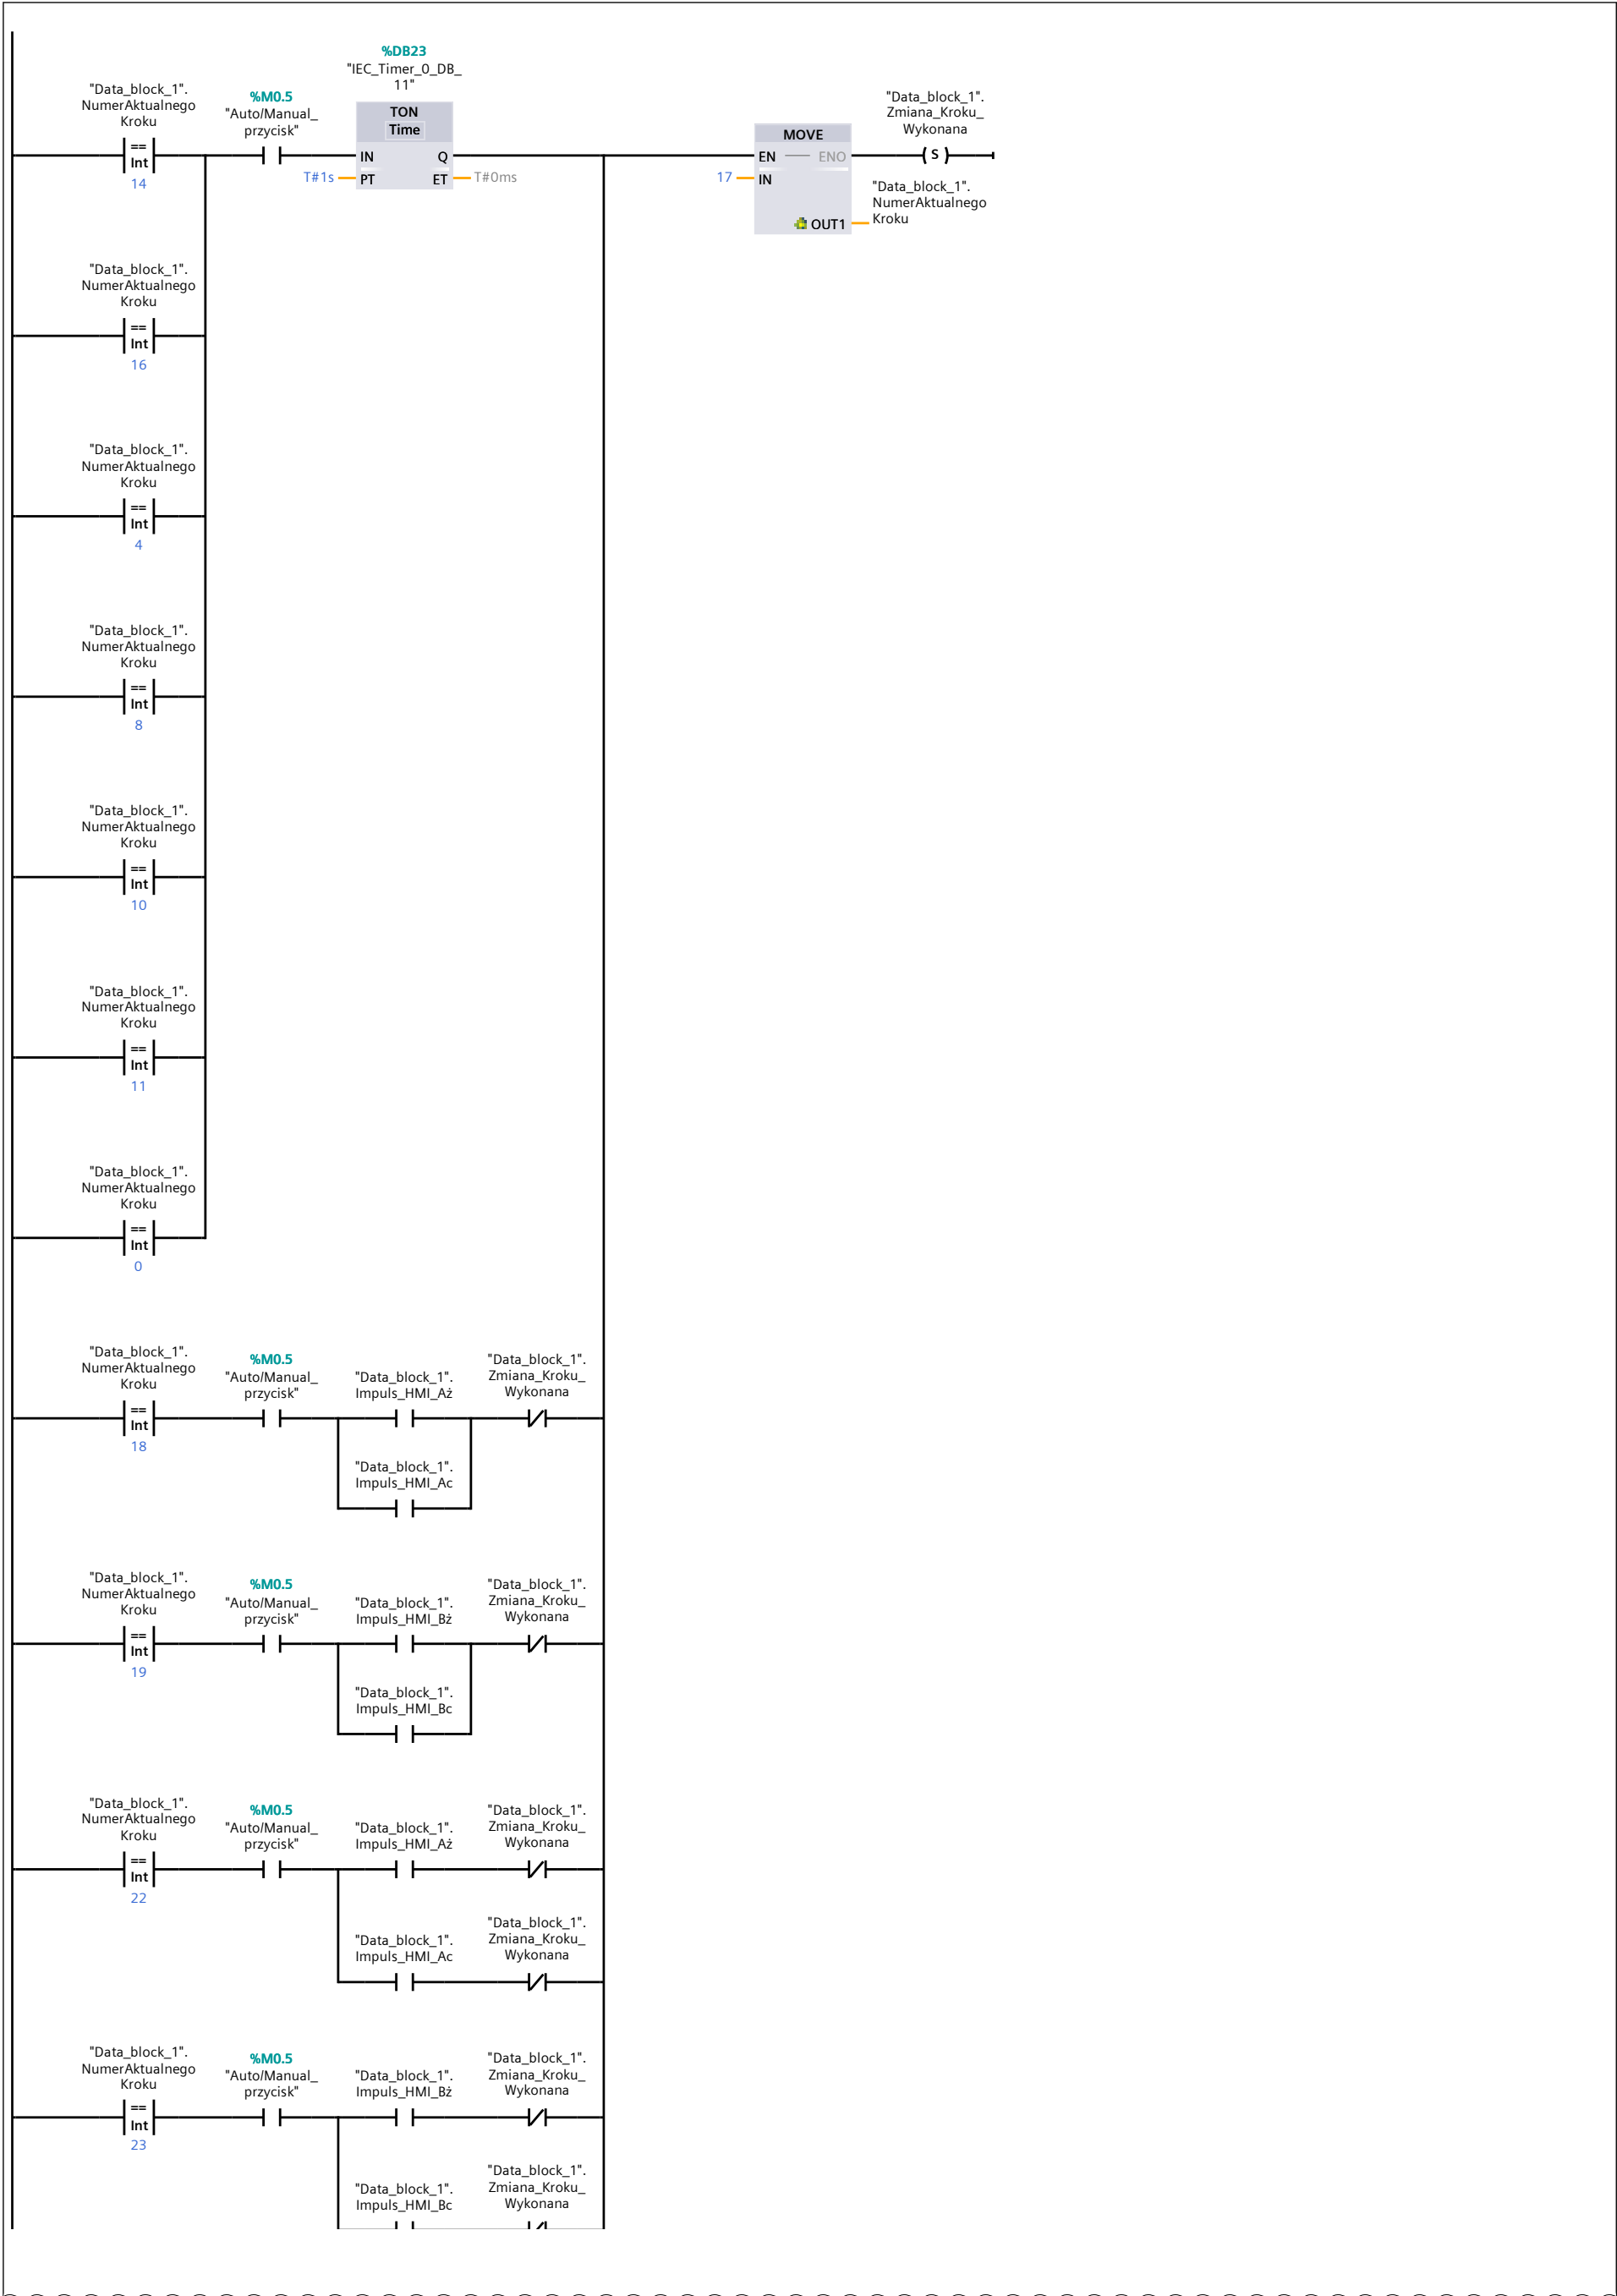


Network 24: Krok 17 Manual - A czerwone, B czerwone (2.1 / 2.1)


1.1 (ERROR: type 'Siemens.Automation.CommonServices.Printing.Resources' not found in assembly 'Siemens.Automation.Printing.Impl.BL'1 - 11)

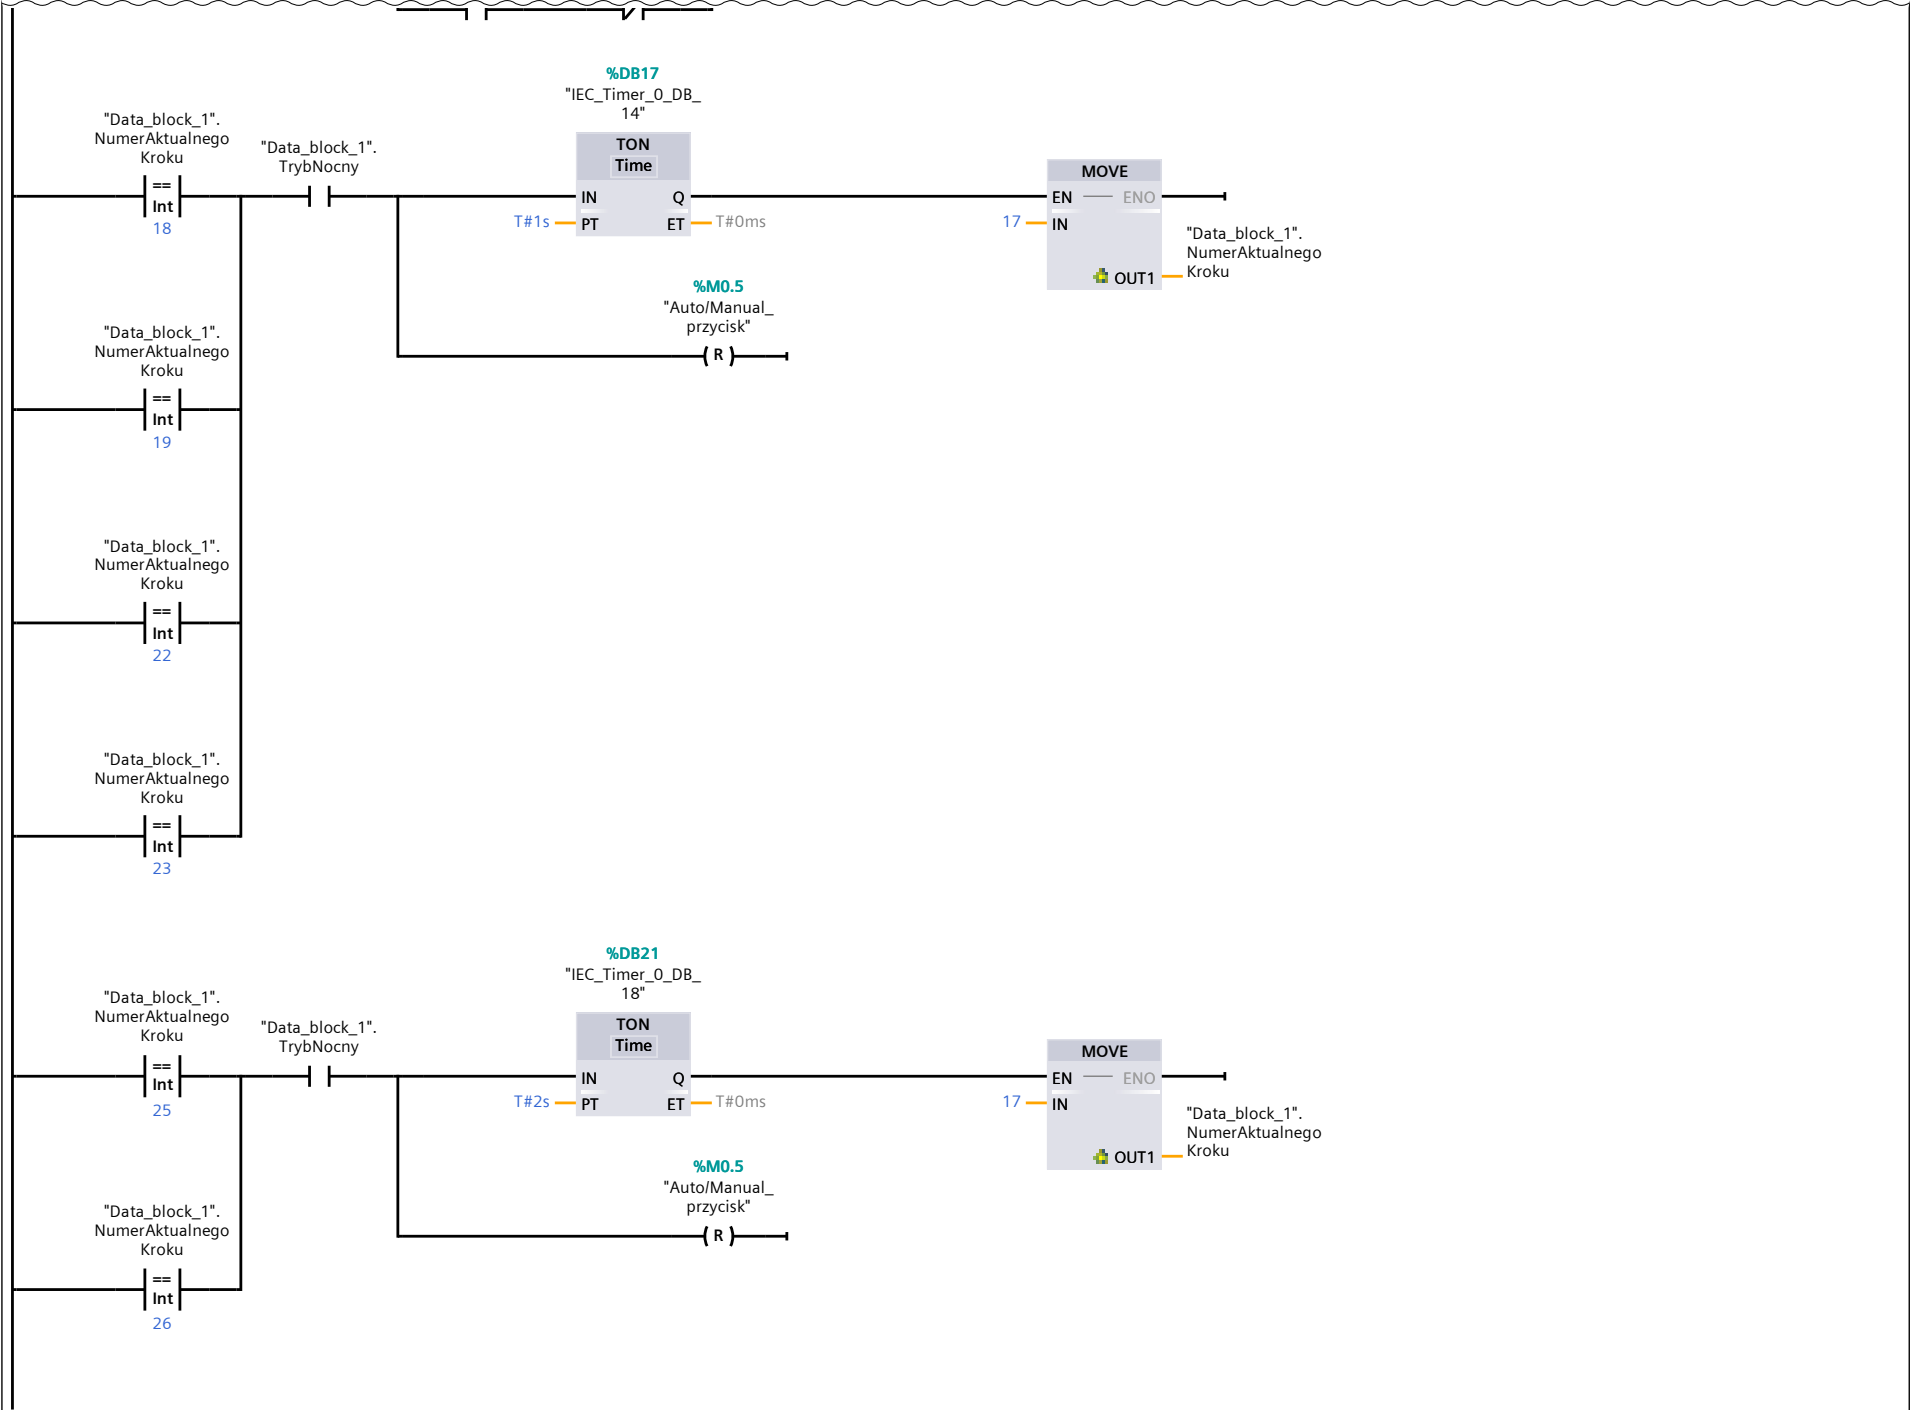


Network 25: Krok 18 Manual - A czerwone i żółte, B czerwone

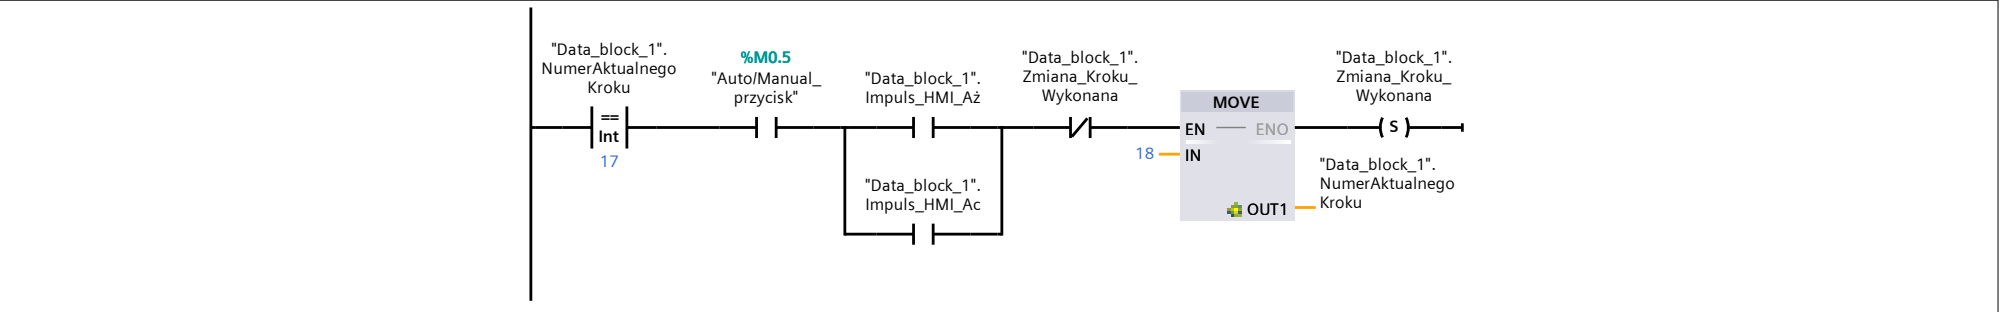


Network 26: Krok 19 Manual - A czerwone, B czerwone i żółte

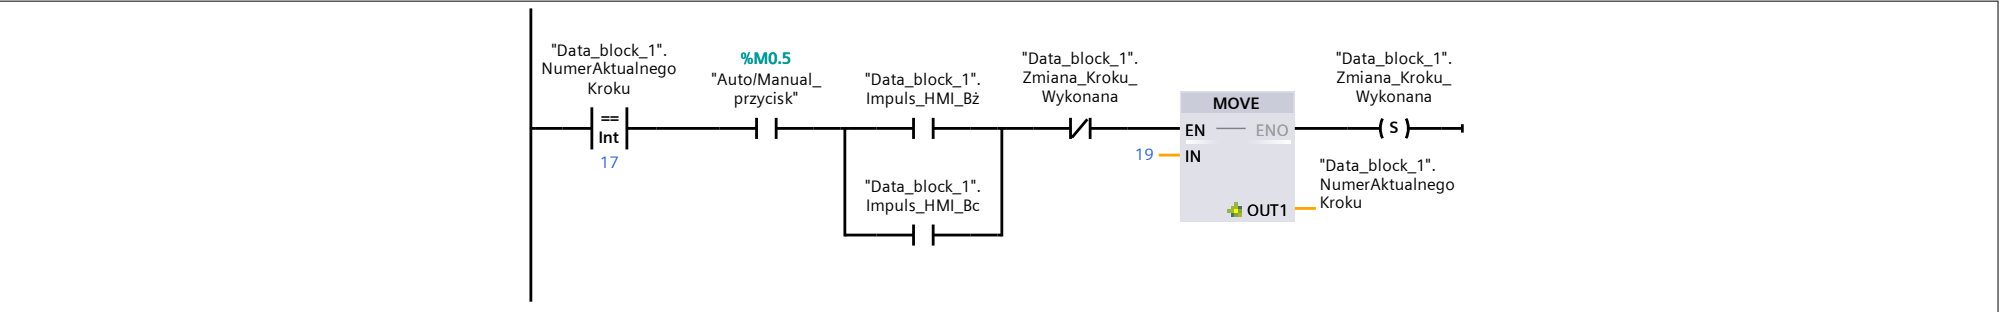


Network 27: Krok 20 Manual - A zielone, B czerwone

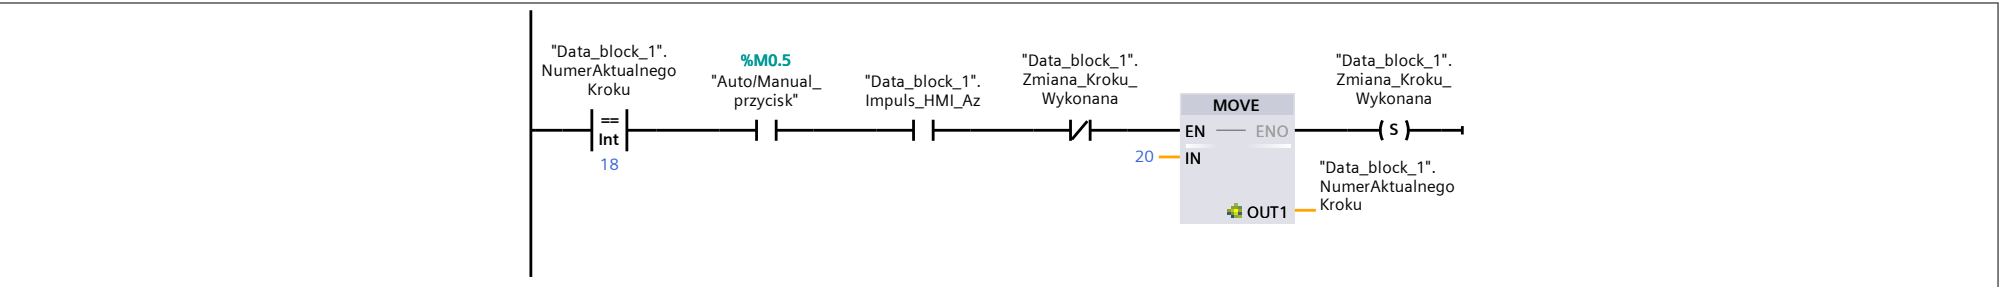


Network 28: Krok 21 Manual - A czerwone, B zielone

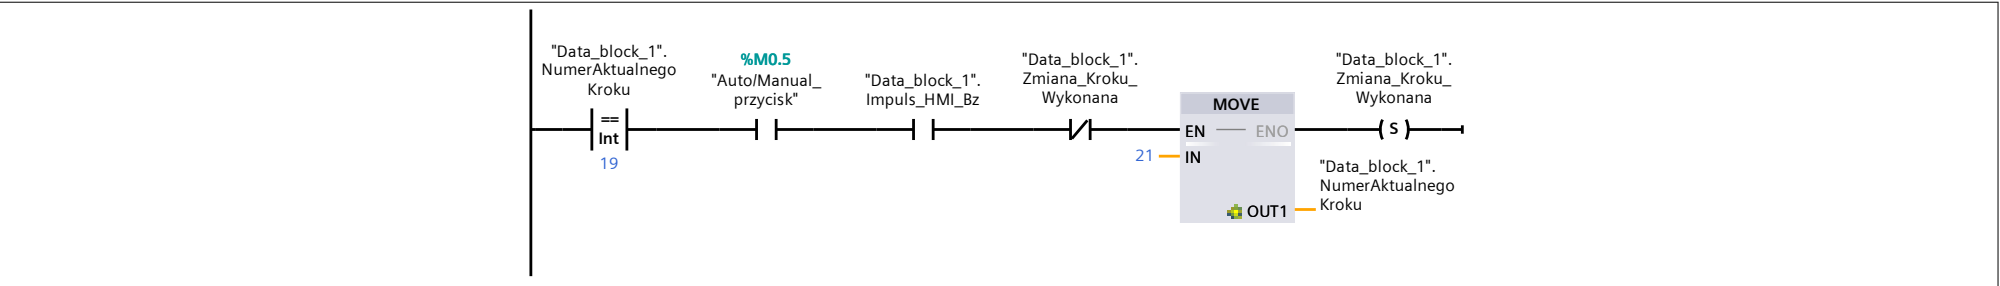

Network 29: Krok 22 Manual - A żółte, B czerwone

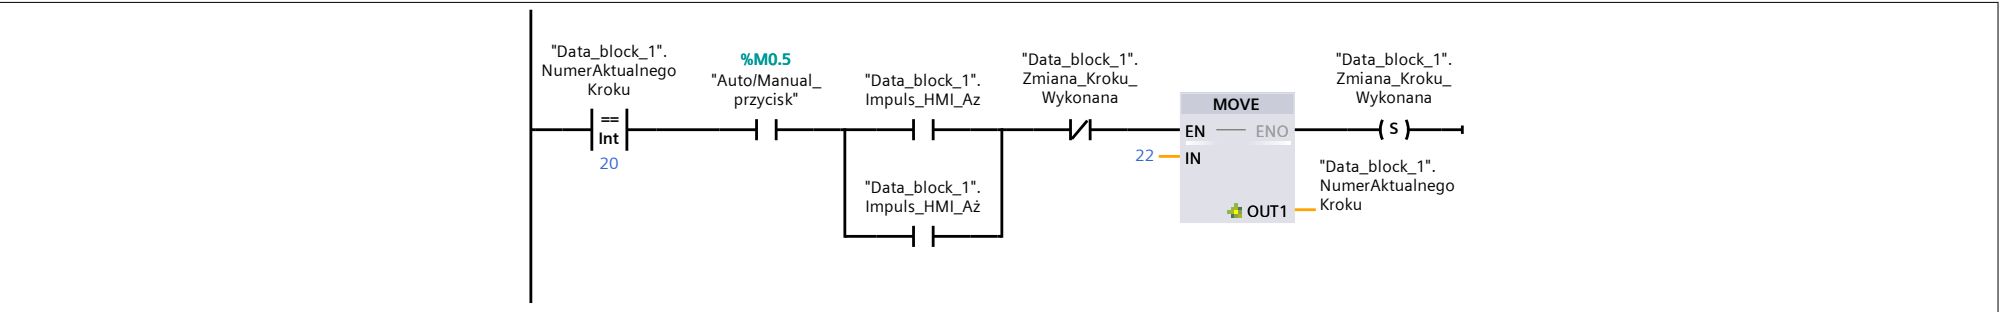

Network 30: Krok 23 Manual - A czerwone, B żółte

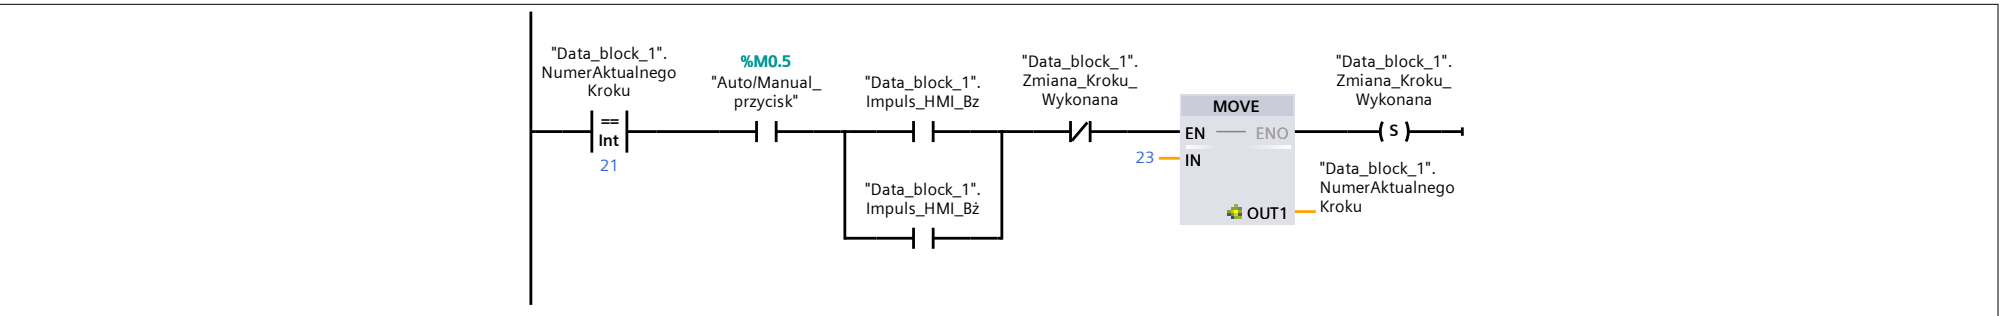

Network 31: Krok 24 - A czerwone, B żółte

Totally Integrated Automation Portal		
"Data_block_1". NumerAktualnego Kroku == Int 21 "Auto/Manual_ przycisk" %M0.5 / MOVE EN ENO IN 24 OUT1 "Data_block_1". NumerAktualnego Kroku		
Network 32: Krok 25 - A żółte, B czerwone		
"Data_block_1". NumerAktualnego Kroku == Int 20 "Data_block_1". TrybNocny %DB19 "IEC_Timer_0_DB_ 16" TON Time IN PT Q ET T#2s T#0ms MOVE EN ENO IN 25 OUT1 "Data_block_1". NumerAktualnego Kroku %M0.5 "Auto/Manual_ przycisk" (R)		
Network 33: Krok 26 A czerwone, B żółte		
"Data_block_1". NumerAktualnego Kroku == Int 21 "Data_block_1". TrybNocny %DB20 "IEC_Timer_0_DB_ 17" TON Time IN PT Q ET T#2s T#0ms MOVE EN ENO IN 26 OUT1 "Data_block_1". NumerAktualnego Kroku %M0.5 "Auto/Manual_ przycisk" (R)		
Network 34: Wyjścia		

Totally Integrated Automation Portal

Network 34: Wyjścia (1.1 / 5.1)

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

4

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

5

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

6

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

7

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

8

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

9

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

11

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

12

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

99

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

15

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==

Int

16

"Data_block_1".
NumerAktualnego
Kroku

==


Int


17

%Q0.0
"Ac"

%M100.7
"Clock_0.5Hz"

2.1 (ERROR: type 'Siemens.Automation.CommonServices.Printing.Resources' not found in assembly 'Siemens.Automation.Printing.Impl.BL'1 - 16)

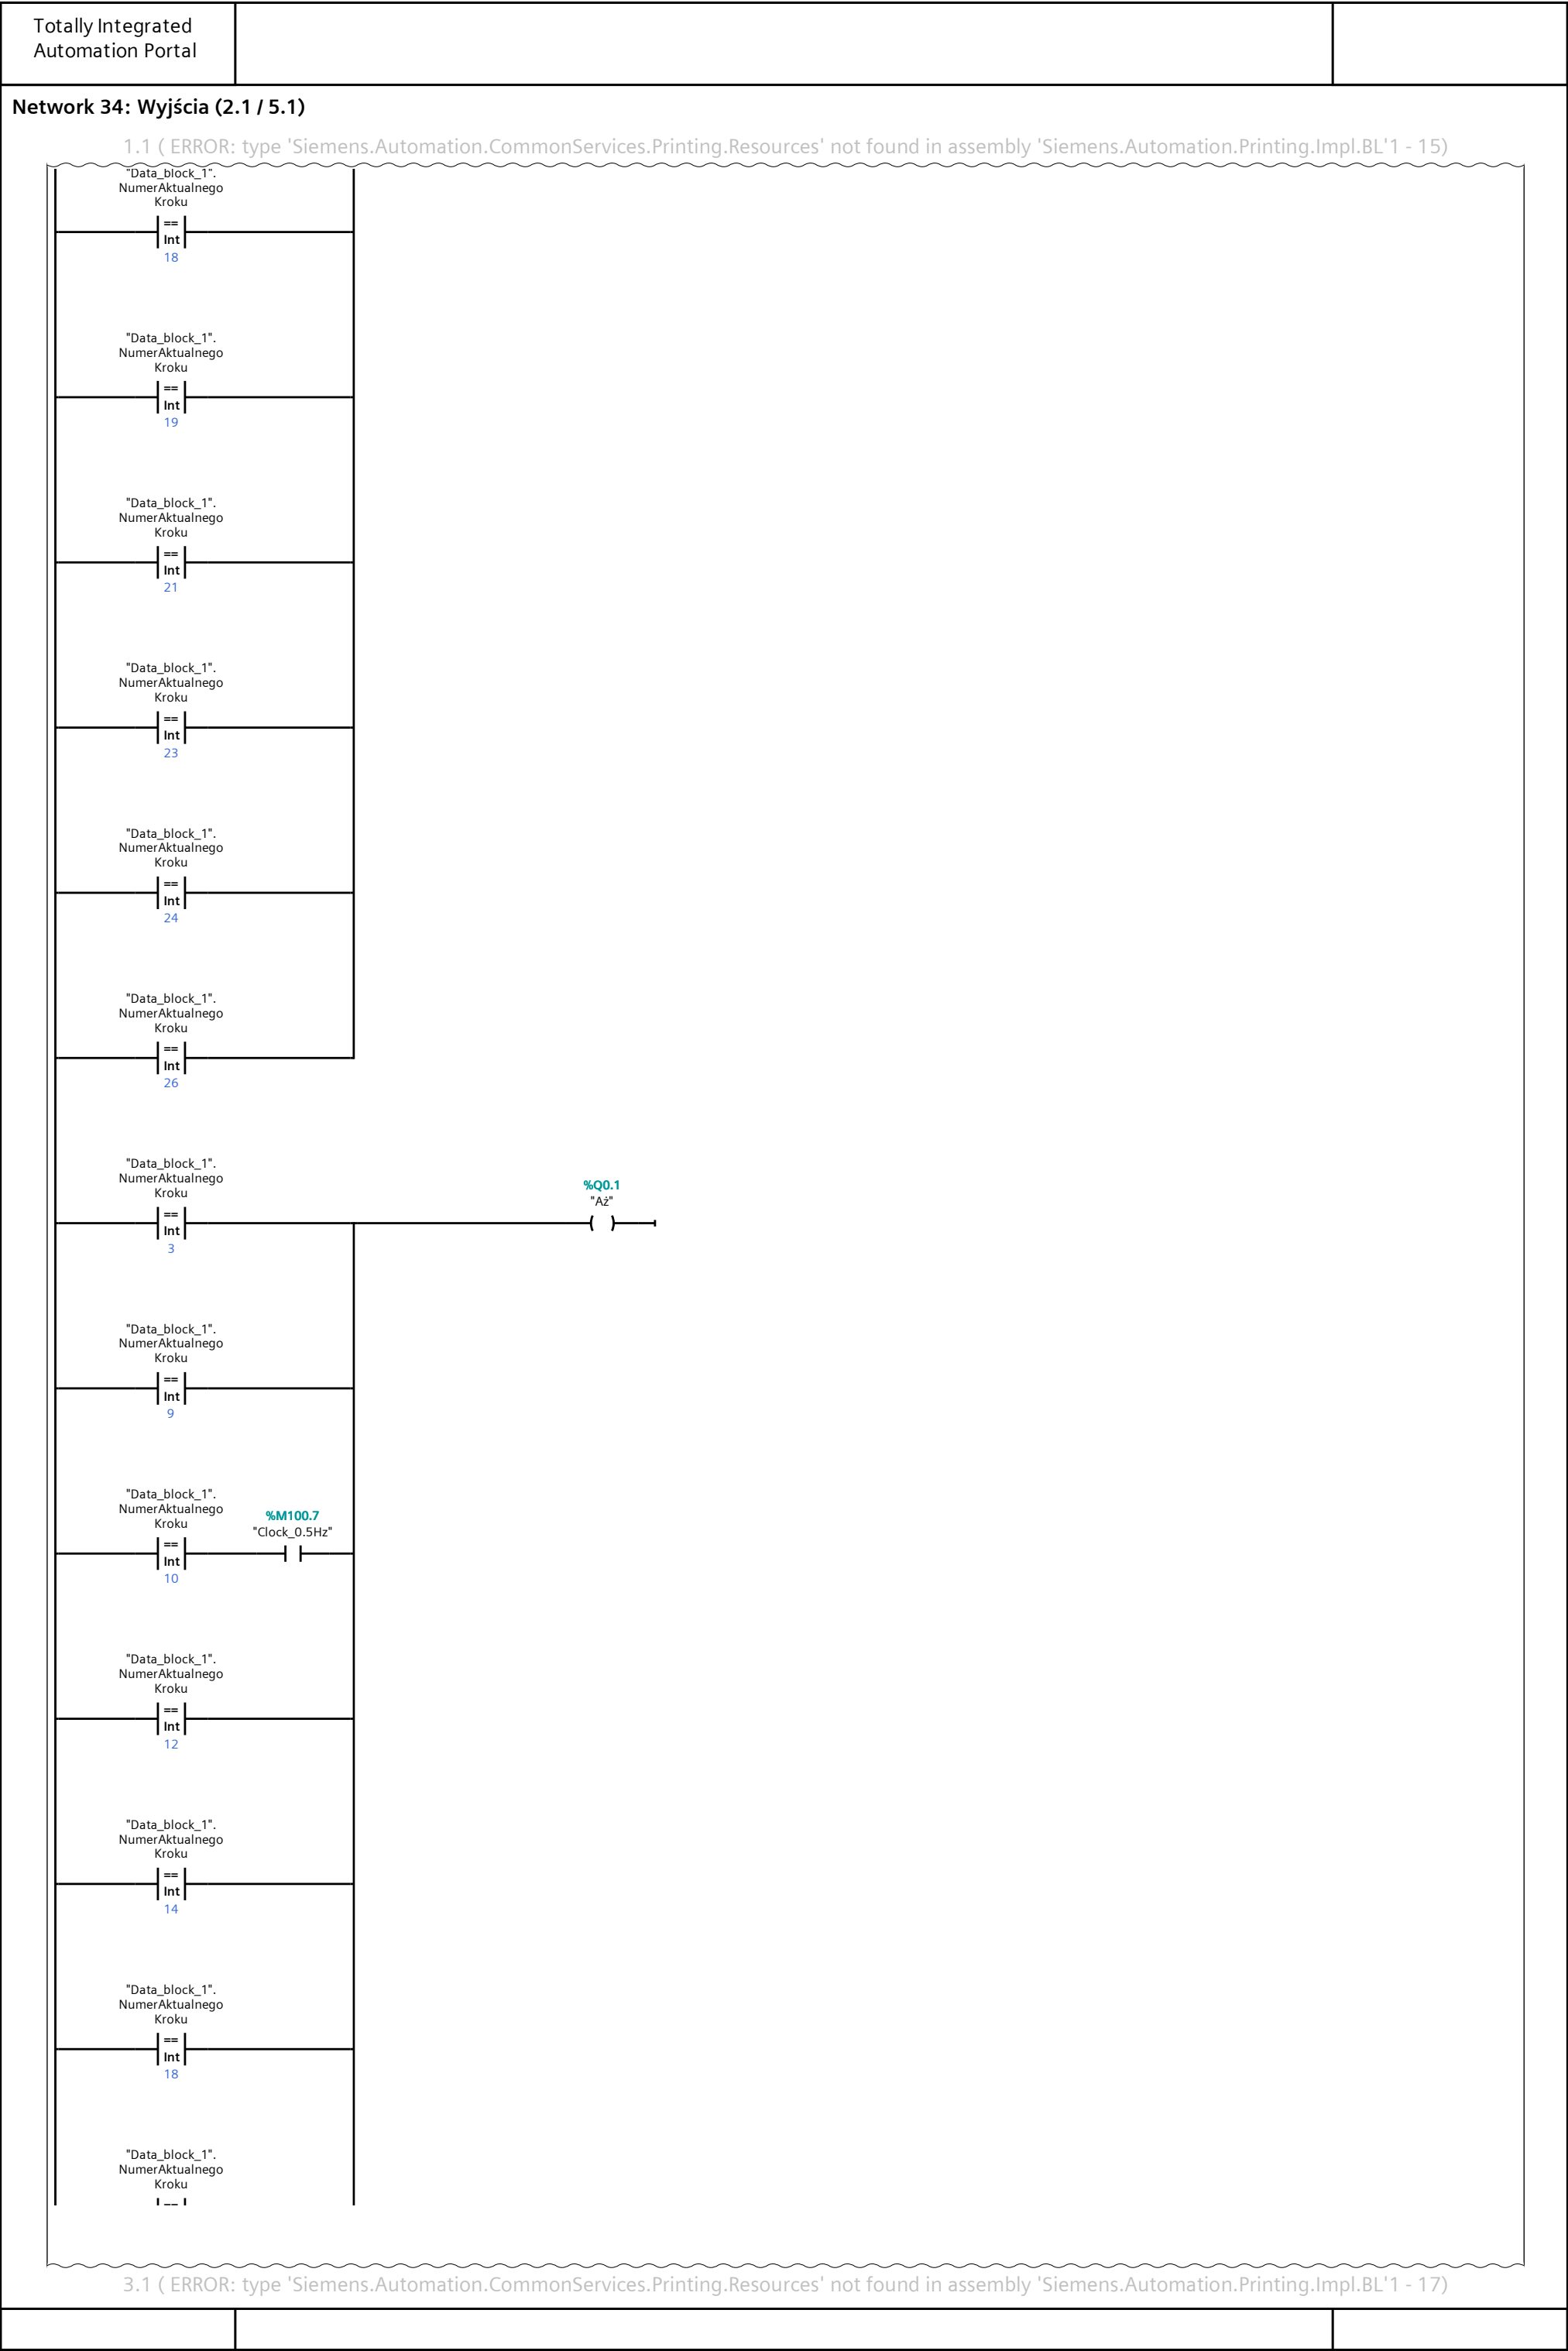

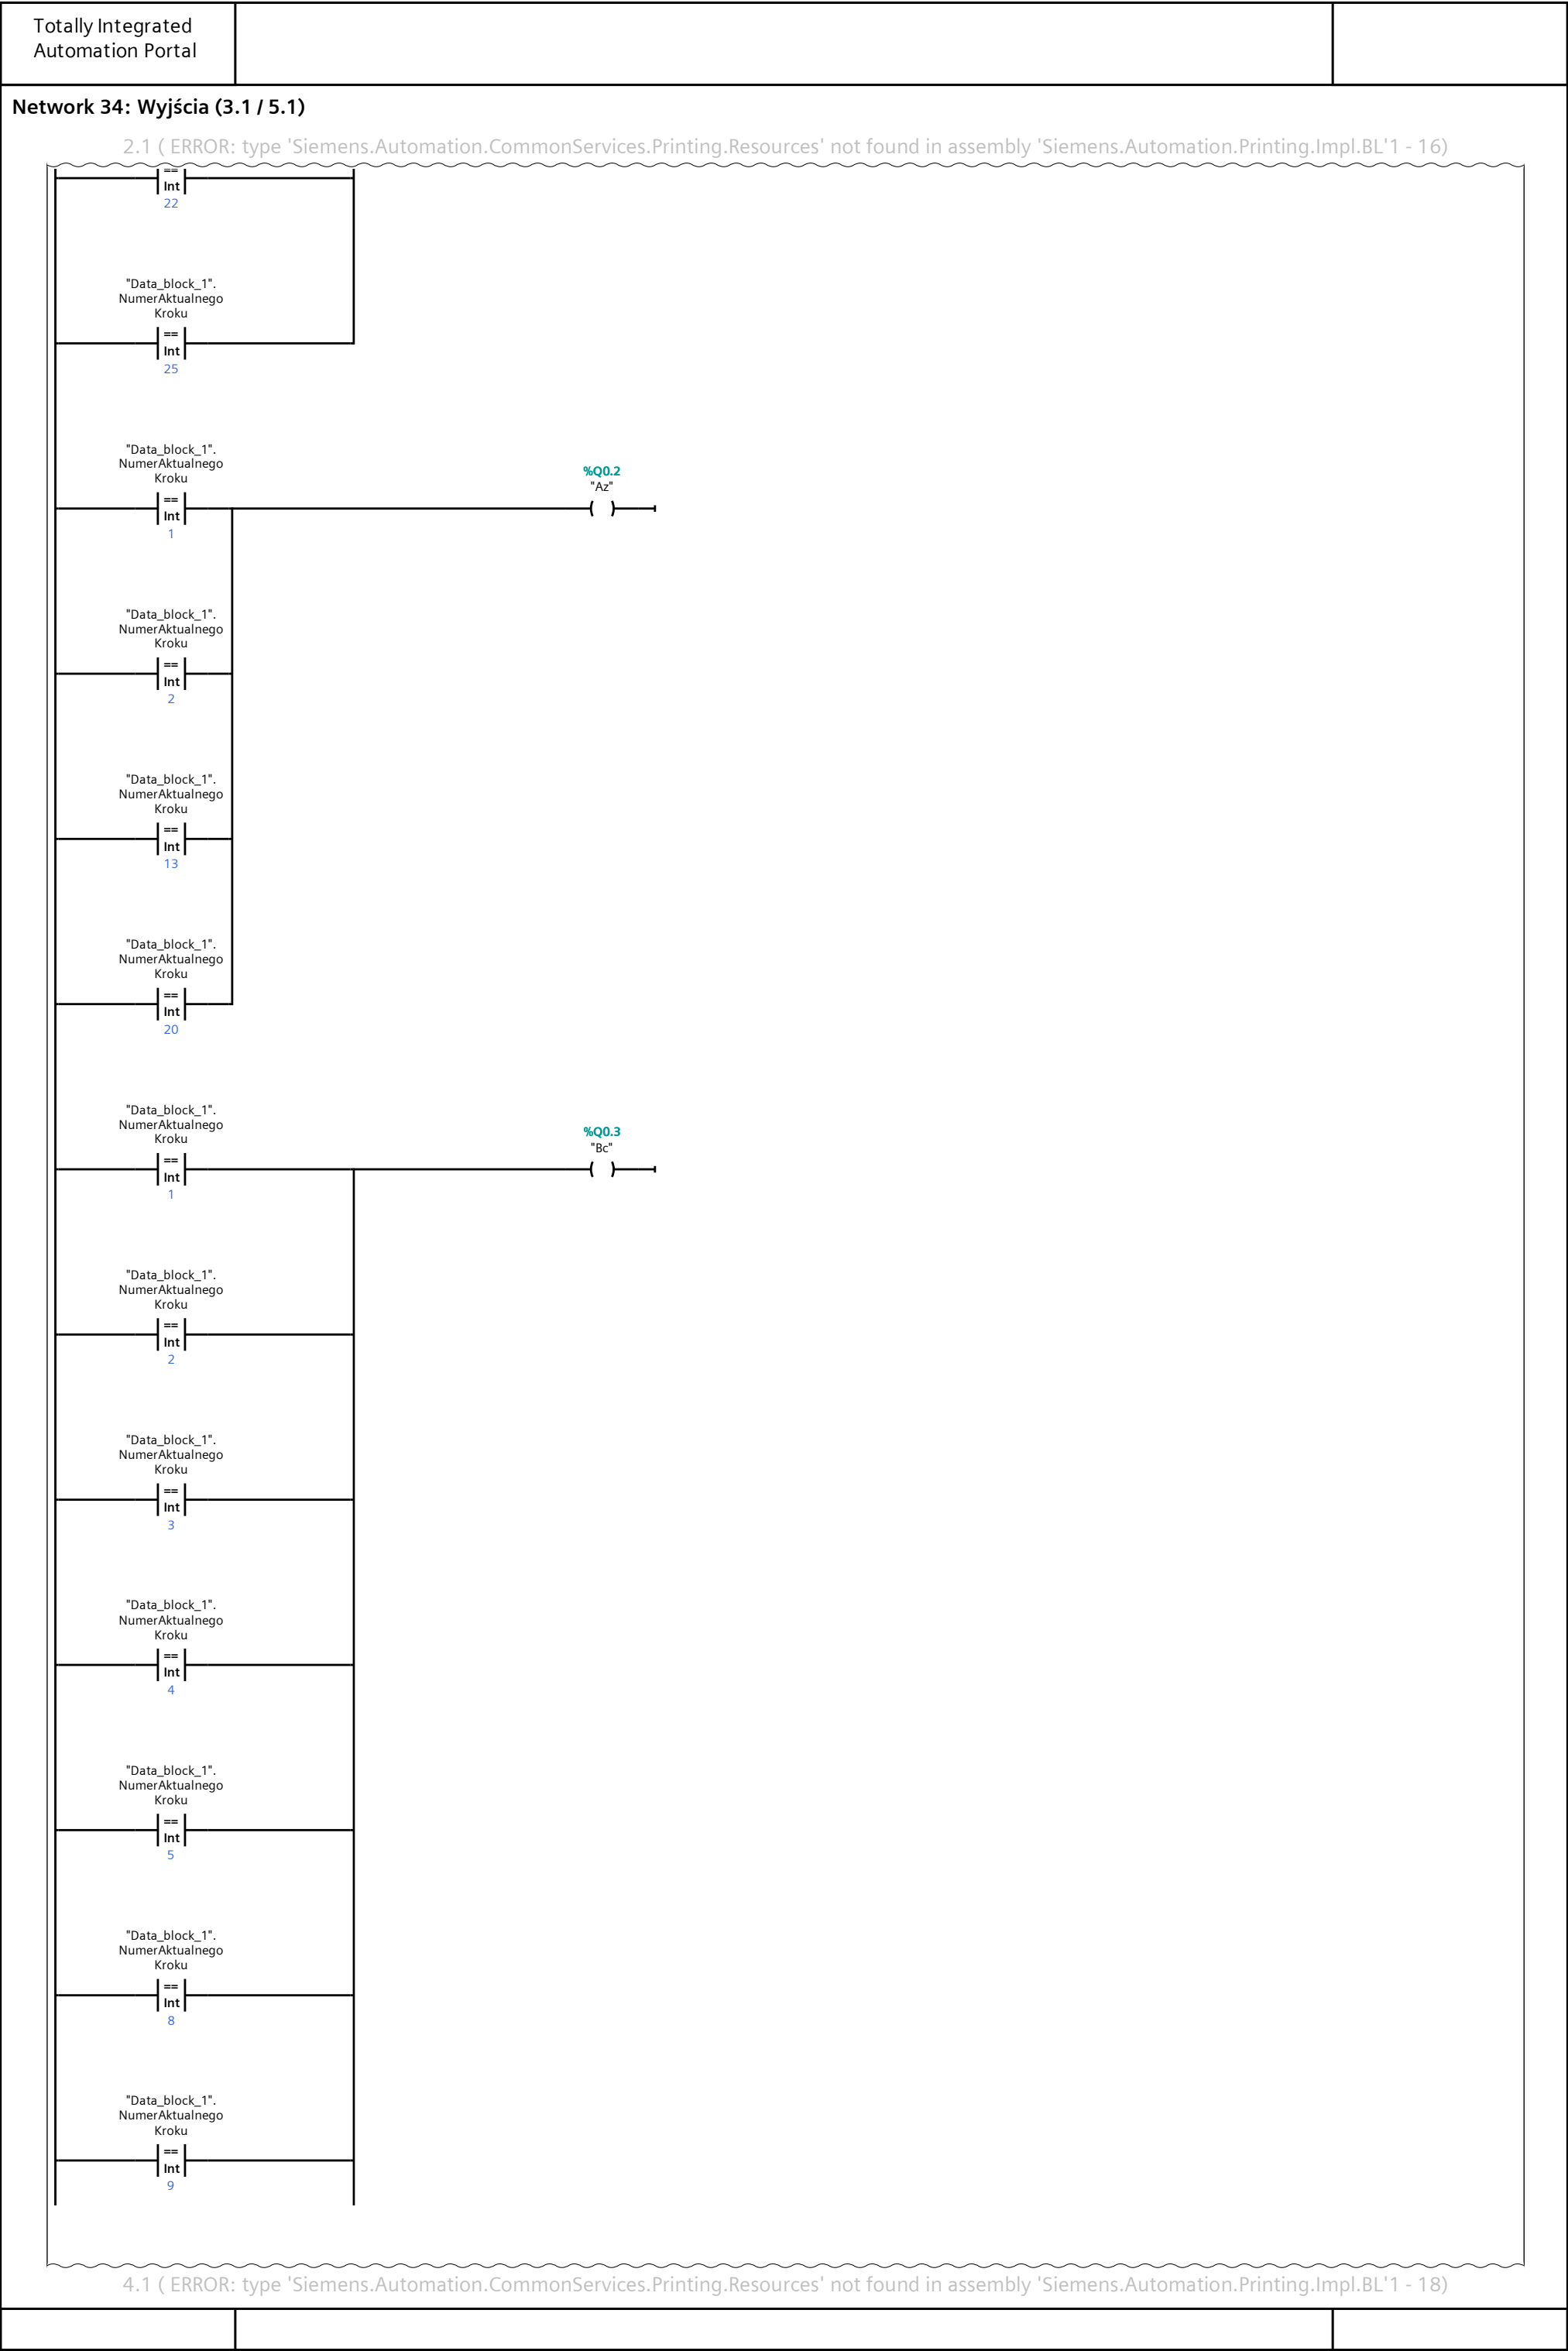

Totally Integrated Automation Portal

Network 34: Wyjścia (4.1 / 5.1)

3.1 (ERROR: type 'Siemens.Automation.CommonServices.Printing.Resources' not found in assembly 'Siemens.Automation.Printing.Impl.BL'1 - 17)

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
11

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
12

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
99

%M100.7
"Clock_0.5Hz"

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
13

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
14

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
17

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
18

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
19

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
20

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
22

"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
25


"Data_block_1".
NumerAktualnego Kroku

==

Int
5

%Q0.4
"Bz"

5.1 (ERROR: type 'Siemens.Automation.CommonServices.Printing.Resources' not found in assembly 'Siemens.Automation.Printing.Impl.BL'1 - 19)

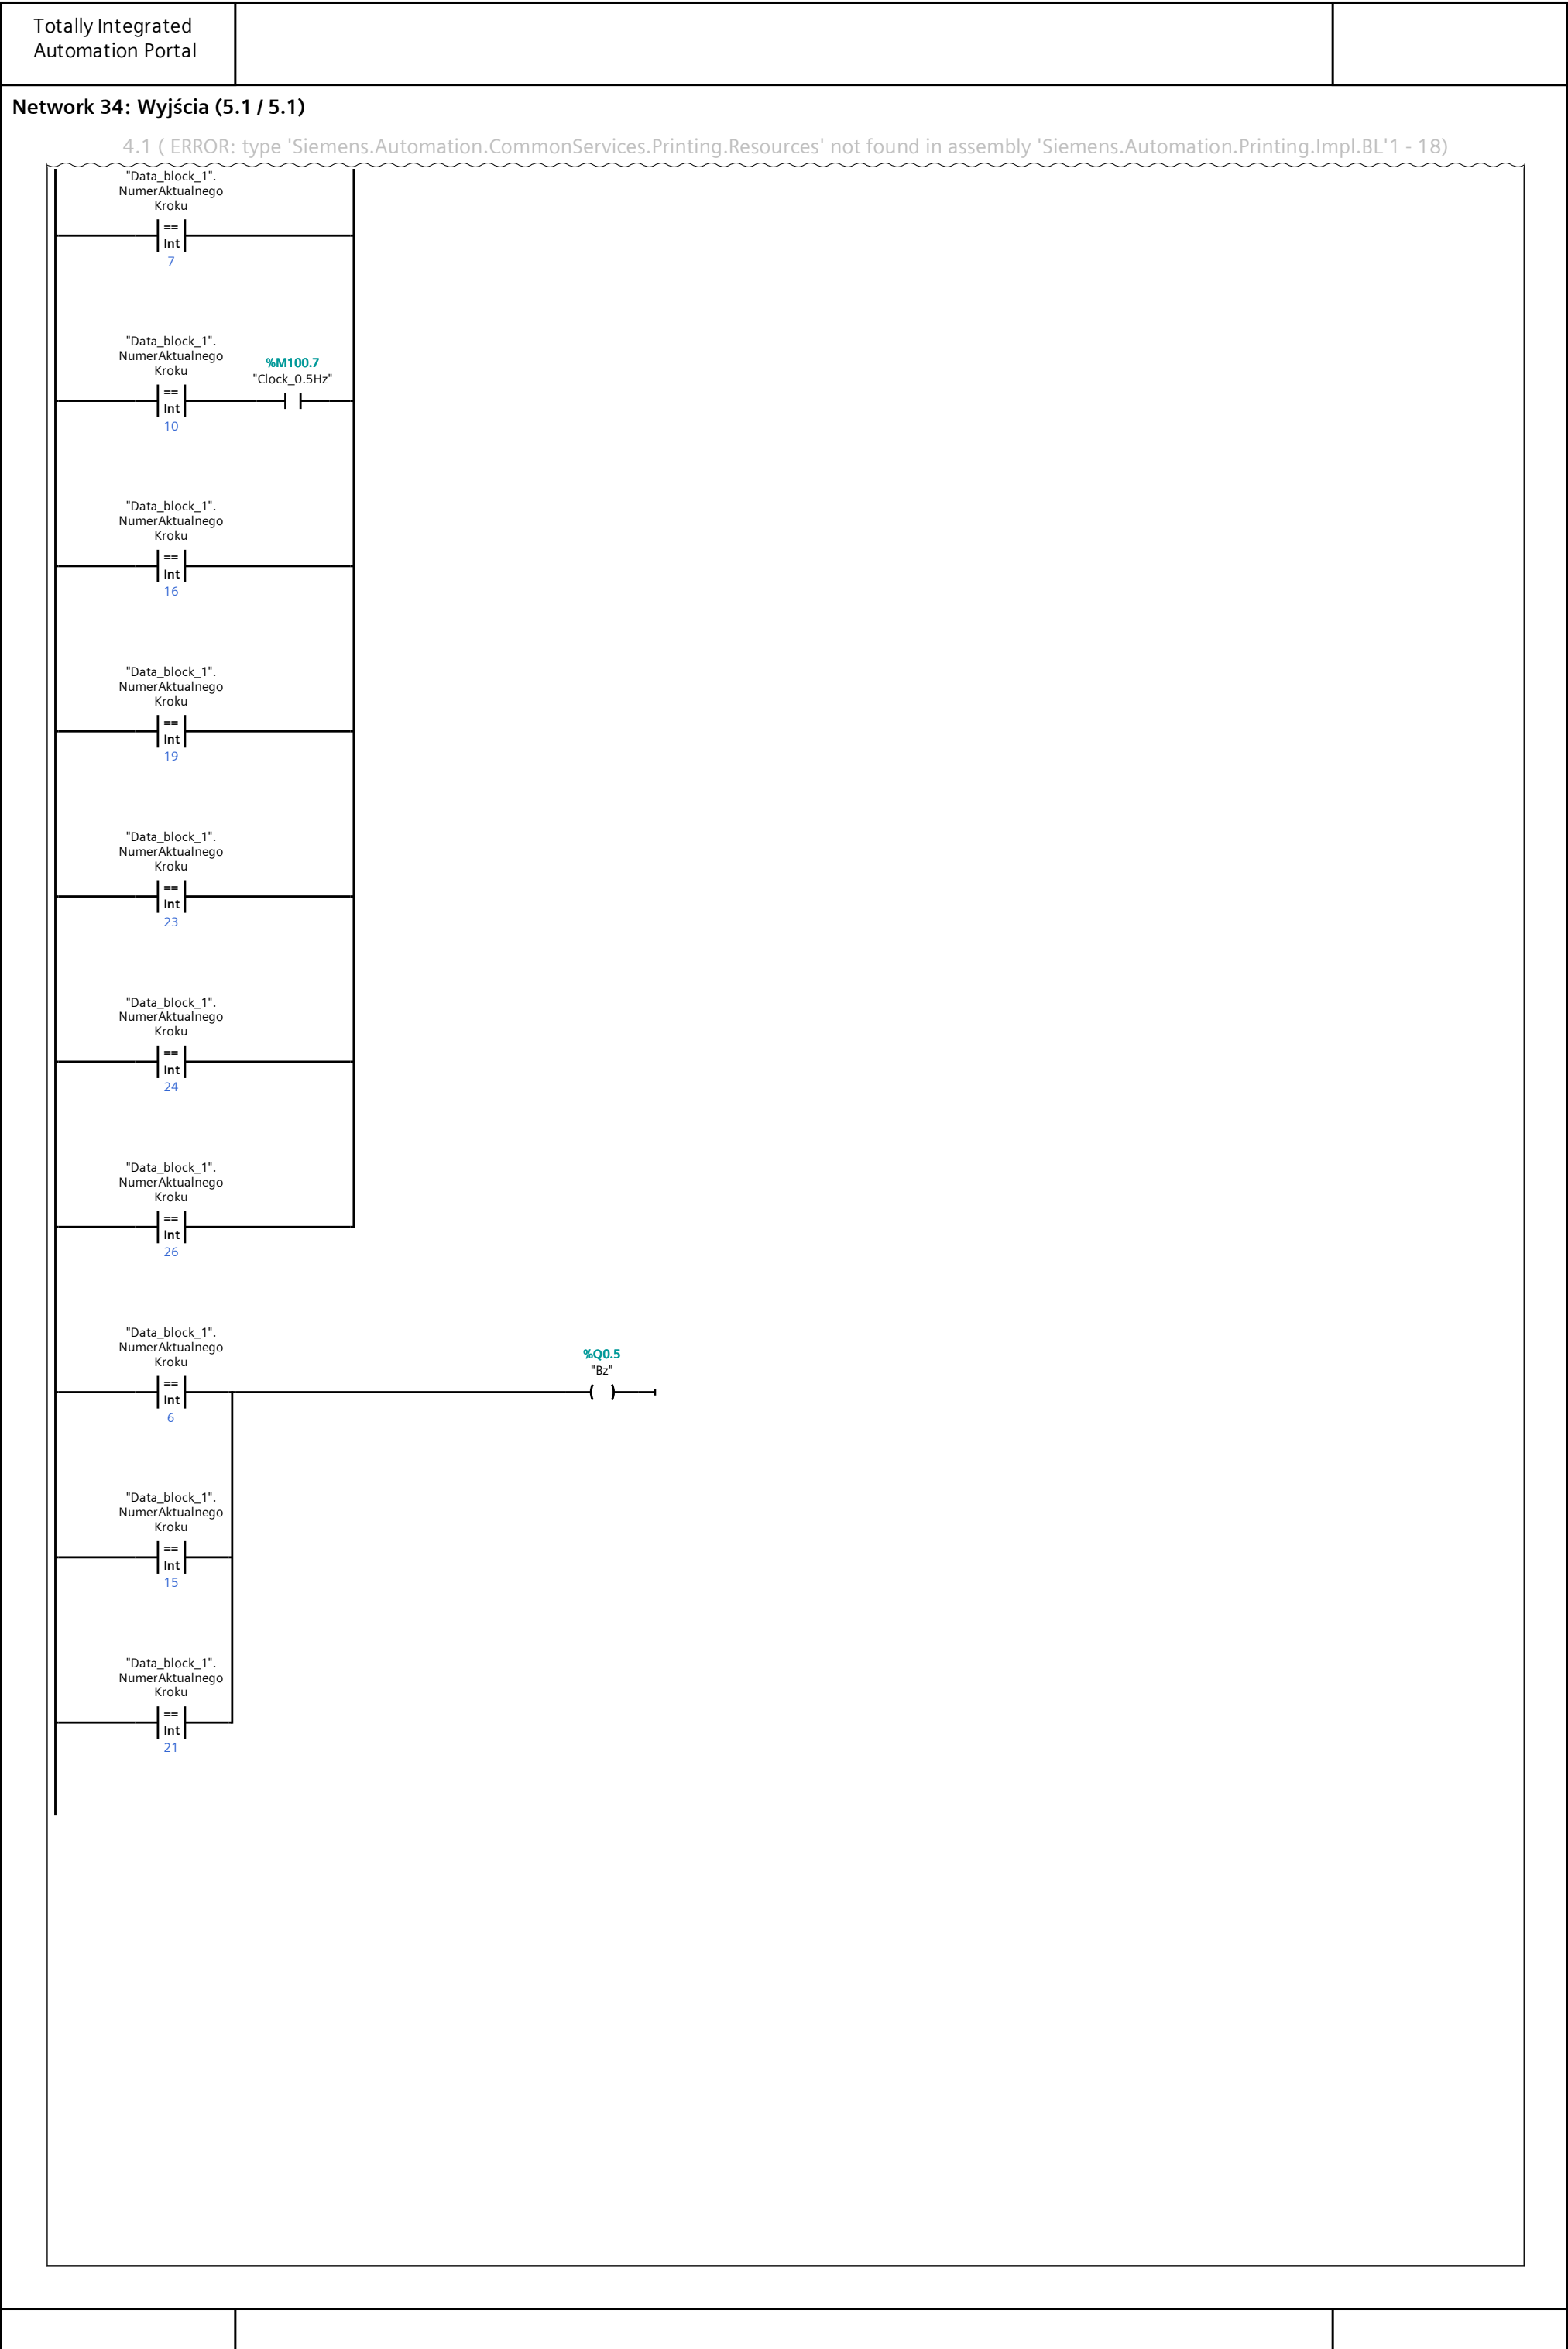

Network 35: Liczniki

