Основы сестринского дела · лекция 7 · 27 сентября

Санитарные нормы: инвентарь, уборки, классы чистоты

Цветовая маркировка уборочного инвентаря, виды уборочного материала, правила маркировки, алгоритм генеральной уборки, виды уборок, классы чистоты А–Г

1. Маркировка уборочного инвентаря

СУТЬ
Каждый цвет — своя зона. Так грязь из туалета никогда не попадёт в операционную.

Весь инвентарь должен иметь чёткую маркировку с указанием помещения, чтобы исключить **перекрёстное заражение**.



Красный
туалеты, душевые, грязное бельё

Жёлтый
процедурные, перевязочные

Зелёный
операционные, реанимации

Синий
коридоры, палаты, кабинеты

Белый
лестницы, столовые

⚠ красный инвентарь хранят отдельно и нигде больше не используют

Классическая цветовая кодировка уборочного инвентаря

Цвет	Зона
🔴 Красный	Санитарные зоны: туалеты, душевые, места хранения грязного белья и отходов
🟡 Жёлтый	Помещения со средней степенью загрязнения: процедурные, перевязочные, манипуляционные
🟢 Зелёный	Чистые/режимные помещения: операционные, родовые, реанимации, палаты интенсивной терапии
🔵 Синий	Общие зоны с наименьшим загрязнением: коридоры, холлы, палаты, кабинеты персонала
⚪ Белый	Другие помещения: лестницы, столовые

ВАЖНО
Инвентарь для туалетов маркируется **сигнальным красным**, хранится отдельно и **больше нигде не используется**.

2. Виды уборочного материала

Различается по назначению и конструкции; маркировка нужна, чтобы предотвратить перекрёстное загрязнение.

1. **Для пола и стен**: швабры, мопы, ёмкости для воды, вёдра, тазы. Инвентарь для пола и для стен — **раздельный**.
2. **Для поверхностей и оборудования**: ветошь (протирочная и промывочная), салфетки, пульверизаторы, щётки. Для оргтехники — отдельная «компьютерная» ветошь.
3. **Для сухой уборки**: пылесосы, веники, совки, метёлки.
4. **Вспомогательное оборудование**: уборочные тележки, мешки для мусора.

Правила маркировки

- Наносят водостойкой краской или перманентным маркером; надпись должна быть читаемой.
- Маркировка бывает текстовой и цветовой.
- Принципы: по **назначению помещения** (основной; туалеты — только красный, отдельное хранение), в медицинских помещениях учитывают **класс чистоты**, по **виду поверхностей**, по **структурному подразделению**.




Безвёдерная уборка мопами

3. Алгоритм генеральной уборки

суть
Генуборка: подготовка → мытьё сверху вниз дезраствором → экспозиция → смывание → бактерицидная лампа и журнал.

Периодичность: не реже **1 раза в месяц** в обычных помещениях; в помещениях с асептическим режимом (процедурные, операционные) — чаще (по санитарным нормам — 1 раз в неделю).

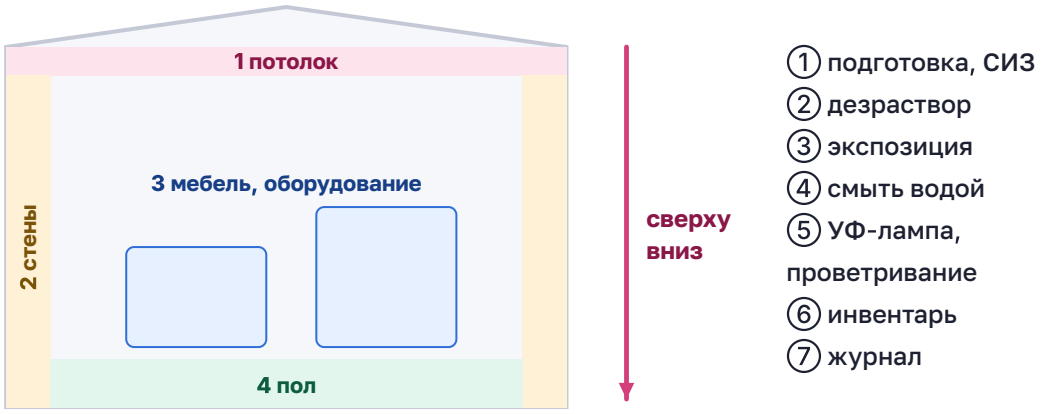

Порядок обработки при генеральной уборке

1. **Подготовка**: надеть спецодежду (халат, шапочка, маска, перчатки); освободить помещение от предметов, отодвинуть мебель от стен.
2. **Обработка поверхностей**: подготовить дезраствор, мыть последовательно: **потолок → стены → оборудование → пол**.
3. **Экспозиция**: выдержать время обеззараживания согласно инструкции к средству.
4. **Смывание** (при необходимости): надеть чистую спецодежду и смыть остатки дезраствора чистой водой.
5. **Завершение**: включить бактерицидную лампу (по инструкции), проветрить, промыть и обеззаразить инвентарь, сделать отметку в **журнале генеральных уборок**.

Виды уборки: предварительная, текущая, заключительная, генеральная (генеральную проводят другими дезсредствами).




Виды уборок в течение дня

4. Кварцевание (УФ-облучение)

СУТЬ

Ультрафиолет убивает микробов на поверхностях и в воздухе, но опасен для глаз: открытые лампы — только без людей.

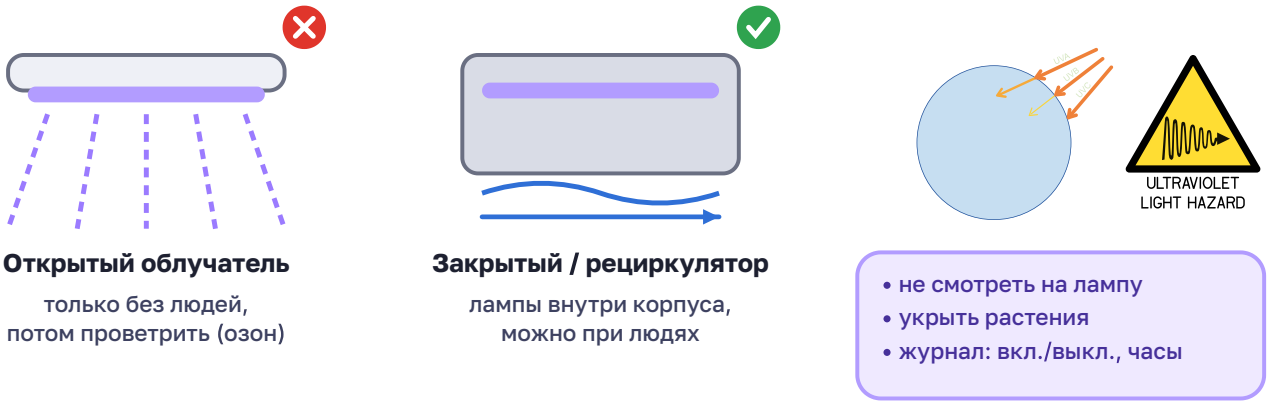

Открытые и закрытые облучатели

- Нельзя находиться в помещении и смотреть на открытую лампу — **ожог роговицы**, симптомы через несколько часов.
- У детей до 14 лет глаза в 3 раза чувствительнее к УФ.
- Прикрыть растения, после облучения проветрить.
- УФ действует только на то, куда попадают лучи, — поэтому вместе с уборкой.
- Работа ламп учитывается в журнале: дата, время включения и выключения.

5. Классы чистоты помещений

СУТЬ
Чем чище класс, тем меньше микробов допускается в кубометре воздуха.



Допустимая обсеменённость воздуха по классам (КОЕ/м³)

Классы чистоты помещений:

- **«А»** Операционные, родовые залы, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, манипуляционные – туалетные для новорожденных доношенных детей
- ОМЧ (КОЕ/куб.м) до работы – не более 200,
  во время работы – не более 500;
  Стафилококк золотистый – не допускается;
  допустимая температура – 21- 24 град.;
  Воздухообмен: приток - вытяжка – 8 – 10- кратная.

Слайд: класс А

Классы чистоты помещений:

- **«Г»** – Регистратуры, справочные, гардеробные, вестибюли, помещения для приема передач, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната, помещения для мытья столовой и кухонной посуды при буфетных отделений, парикмахерские для обслуживания больных,
- Помещения дезинфекционных камер (приемно – загрузочные, разгрузочные (чистые),
- Санитарные комнаты, помещения сортировки и временного хранения грязного белья, помещения мойки носилок, клеенок,
- Клинико – диагностические лаборатории (помещения для исследований)

- ОМЧ (КОЕ/куб.м) до работы – не нормируется;
  во время работы – не нормируется;

Слайд: класс Г

Класс	Помещения	Норма (КОЕ в 1 м³ воздуха)
А — особо чистые	операционные залы, асептические боксы	до 200
Б — чистые	процедурные, перевязочные, палаты реанимации	до 500
В — условно чистые	палаты хирургических отделений, коридоры у операционных, смотровые	до 750
Г — грязные	коридоры административных зданий, лестницы, туалеты, грязные бельевые	не устанавливается

ⓘ КОЕ — колониеобразующие единицы: сколько колоний микробов вырастает из пробы воздуха.


6. Медицинские отходы

СУТЬ
Отходы делят на 5 классов: А — как бытовые, Б — опасные (жёлтый), В — чрезвычайно опасные (красный), Г — токсичные, Д — радиоактивные.



Классы медицинских отходов

- Пакеты и контейнеры заполняют **на 3/4**, завязывают стяжкой, маркируют: организация, отделение, дата, ФИО.
- Отходы Б и В обязательно обеззараживают.
- Пакеты меняют не реже 1 раза в смену (8 ч), контейнеры для острого — не реже 72 ч.
- Нельзя пересыпать, утрамбовывать руками, снимать иглы руками, надевать колпачки на использованные иглы.

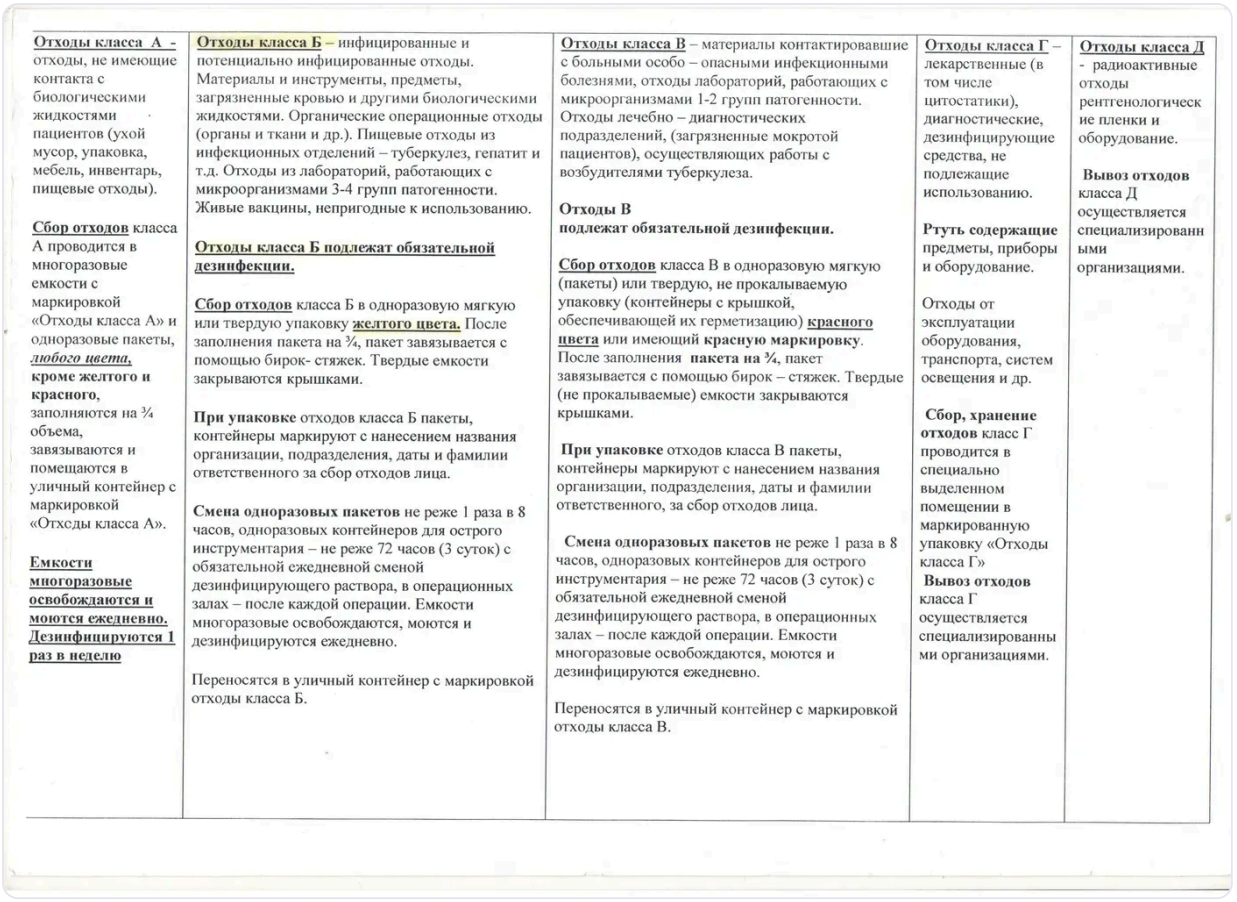

Отходы класса А - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов (ухой мусор, упаковка, мебель, инвентарь, пищевые отходы).

Сбор отходов класса А проводится в многоразовые емкости с маркировкой «Отходы класса А» и одноразовые пакеты, ***любого цвета,*** **кроме желтого и красного,** заполняются на ¾ объема, завязываются и помещаются в уличный контейнер с маркировкой «Отхеды класса А».

Емкости многоразовые освобождаются и моются ежедневно. Дезинфицируются 1 раз в неделю

Отходы класса Б – инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Органические операционные отходы (органы и ткани и др.). Пищевые отходы из инфекционных отделений – туберкулез, гепатит и т.д. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Живые вакцины, непригодные к использованию.

Отходы класса Б подлежат обязательной дезинфекции.

Сбор отходов класса Б в одноразовую мягкую или твердую упаковку **желтого цвета.** После заполнения пакета на ¾, пакет завязывается с помощью бирок- стяжек. Твердые емкости закрываются крышками.

При упаковке отходов класса Б пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Смена одноразовых пакетов не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно.

Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса Б.

Отходы класса В – материалы контактировавшие с больными особо – опасными инфекционными болезнями, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп патогенности. Отходы лечебно – диагностических подразделений, (загрязненные мокротой пациентов), осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.

Отходы В
подлежат обязательной дезинфекции.

Сбор отходов класса В в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую, не прокалываемую упаковку (контейнеры с крышкой, обеспечивающей их герметизацию) **красного цвета** или имеющий **красную маркировку**. После заполнения **пакета на ¾**, пакет завязывается с помощью бирок – стяжек. Твердые (не прокалываемые) емкости закрываются крышками.

При упаковке отходов класса В пакеты, контейнеры маркируют с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного, за сбор отходов лица.

Смена одноразовых пакетов не реже 1 раза в 8 часов, одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов (3 суток) с обязательной ежедневной сменой дезинфицирующего раствора, в операционных залах – после каждой операции. Емкости многоразовые освобождаются, моются и дезинфицируются ежедневно.

Переносятся в уличный контейнер с маркировкой отходы класса В.

Отходы класса Г – лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию.

Ртуть содержащие предметы, приборы и оборудование.

Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и др.

Сбор, хранение отходов класс Г проводится в специально выделенном помещении в маркированную упаковку «Отходы класса Г»
Вывоз отходов класса Г осуществляется специализированны ми организациями.

Отходы класса Д - радиоактивные отходы рентгенологическ ие пленки и оборудование.

Вывоз отходов класса Д осуществляется специализированн ыми организациями.

Таблица классов отходов (доп. материалы)

📌 Что запомнить

- Красный — туалеты и санзоны (только там, хранится отдельно); жёлтый — процедурные, перевязочные; зелёный — операционные, реанимации; синий — коридоры, палаты, кабинеты; белый — лестницы, столовые.
- Инвентарь для пола и для стен — раздельный; для оргтехники — своя ветошь.
- Маркировка — водостойкой краской или перманентным маркером.
- Генуборка — не реже 1 раза в месяц (асептические помещения — чаще); порядок: потолок → стены → оборудование → пол.
- Генуборка: подготовка, обработка, экспозиция, смывание, бактерицидная лампа + проветривание + журнал.
- Виды уборки: предварительная, текущая, заключительная, генеральная.
- Классы чистоты: А до 200, Б до 500, В до 750 КОЕ/м³, Г — не нормируется.
- Открытые УФ-лампы — только без людей; потом проветрить.
- Отходы: А — любой цвет кроме жёлтого и красного, Б — жёлтый, В — красный, Г — токсичные, Д — радиоактивные; заполнять на 3/4.

🃏 Вопросы для самопроверки

Цвет инвентаря для туалетов
Красный (сигнальный), хранится отдельно, нигде больше не используется

Цвет инвентаря для операционных и реанимаций
Зелёный

Цвет инвентаря для процедурных и перевязочных
Жёлтый

Цвет инвентаря для коридоров и палат
Синий

Порядок мытья при генуборке
Потолок → стены → оборудование → пол

Периодичность генуборки в обычных помещениях
Не реже 1 раза в месяц

Чем завершают генуборку?
Бактерицидная лампа, проветривание, обработка инвентаря, запись в журнале

Класс чистоты А
Особо чистые: операционные, асептические боксы — до 200 КОЕ/м³

Класс чистоты Б
Чистые: процедурные, перевязочные, реанимация — до 500 КОЕ/м³

Класс чистоты В
Условно чистые: палаты хирургии, коридоры у операционных, смотровые — до 750 КОЕ/м³

Класс чистоты Г
Грязные: туалеты, лестницы, грязные бельевые — норма не устанавливается

Цвет пакета для отходов класса Б
Жёлтый

Цвет пакета для отходов класса В
Красный

На сколько заполняют пакет с отходами?
На 3/4

Можно ли находиться в помещении при открытой УФ-лампе?
Нет — ожог роговицы