


# RPW-16.1

## 400/230V

(w R-16.1)

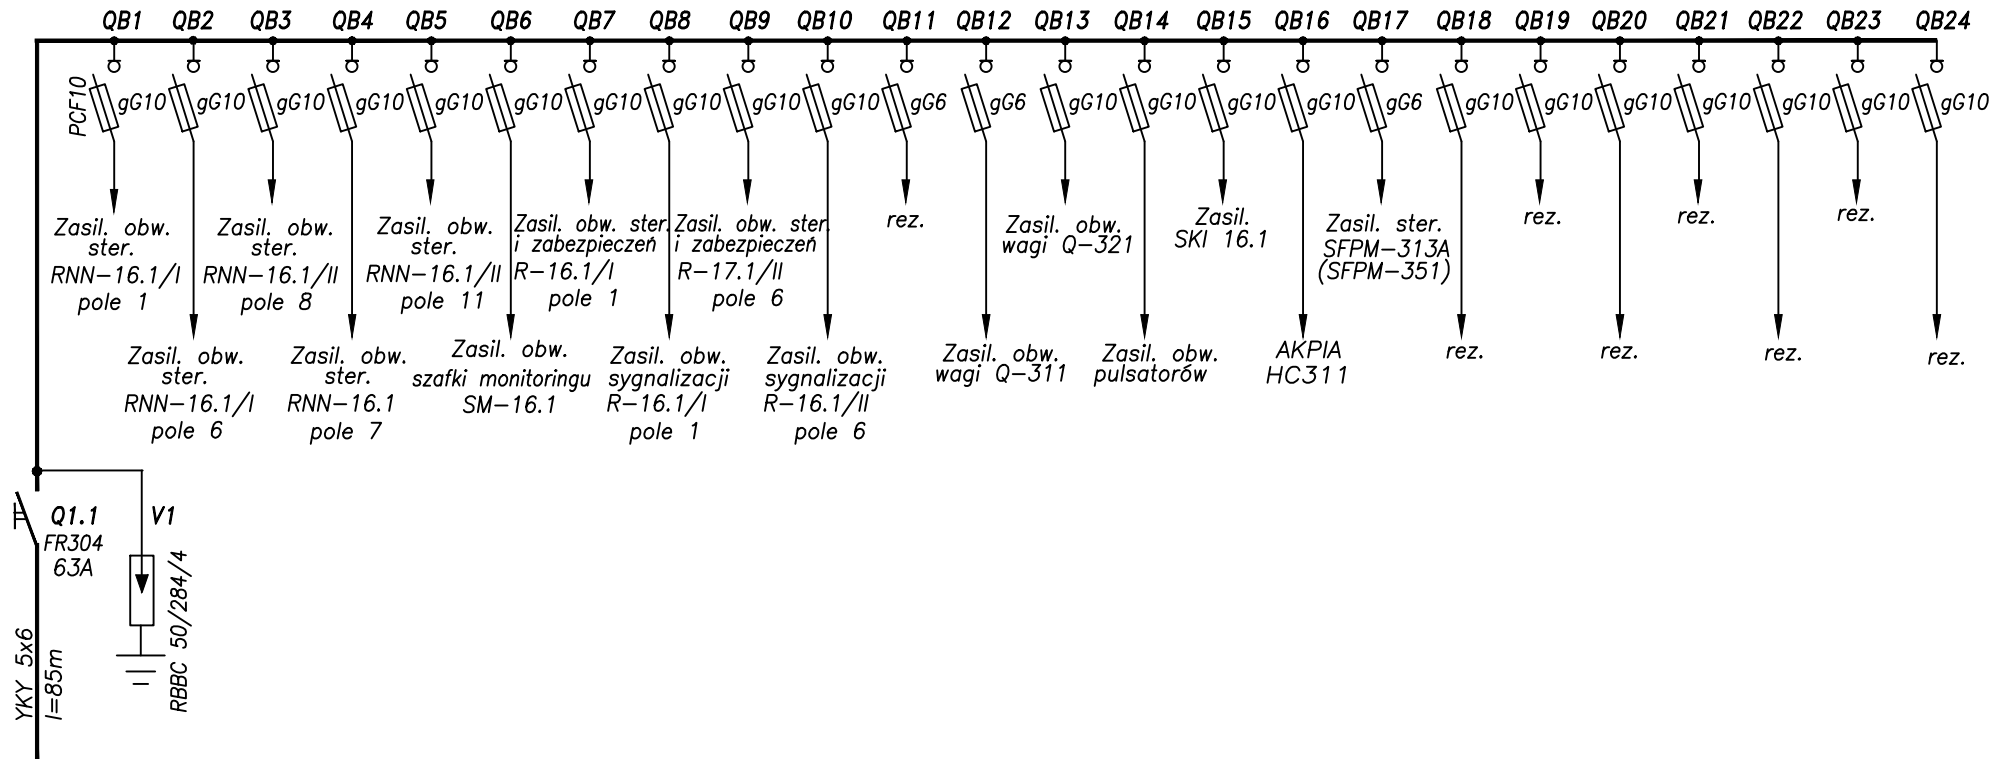

Zasil.z IIISPWM-1  
bezp. 2F28.1,2F29.1, 2F30.1

~230V-TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASIL.

	Nazwisko	Data	Podpis
Aktualizacja	K. Płaza	2016.03.20	
Kreśliła	M. Urbaniak	2012.10.08	
Sprawdził	J. Pelc		
Zatwierdził	P. Słota		
ZWR POLKOWICE			

Schemat ideowy  
RPW-16.1

Załączn.do rys.53/EL/PMM