


Zasil. sekcji I z RNN-14.1 odpł.3.1
YKXS-Y 4G 240 I=200m

IIIRM-4
~500V
(poz. +22m)

Zasil. sekcji II z RNN-17.1 odpł.2.7
YKXS-2o 4G 240 I=80m

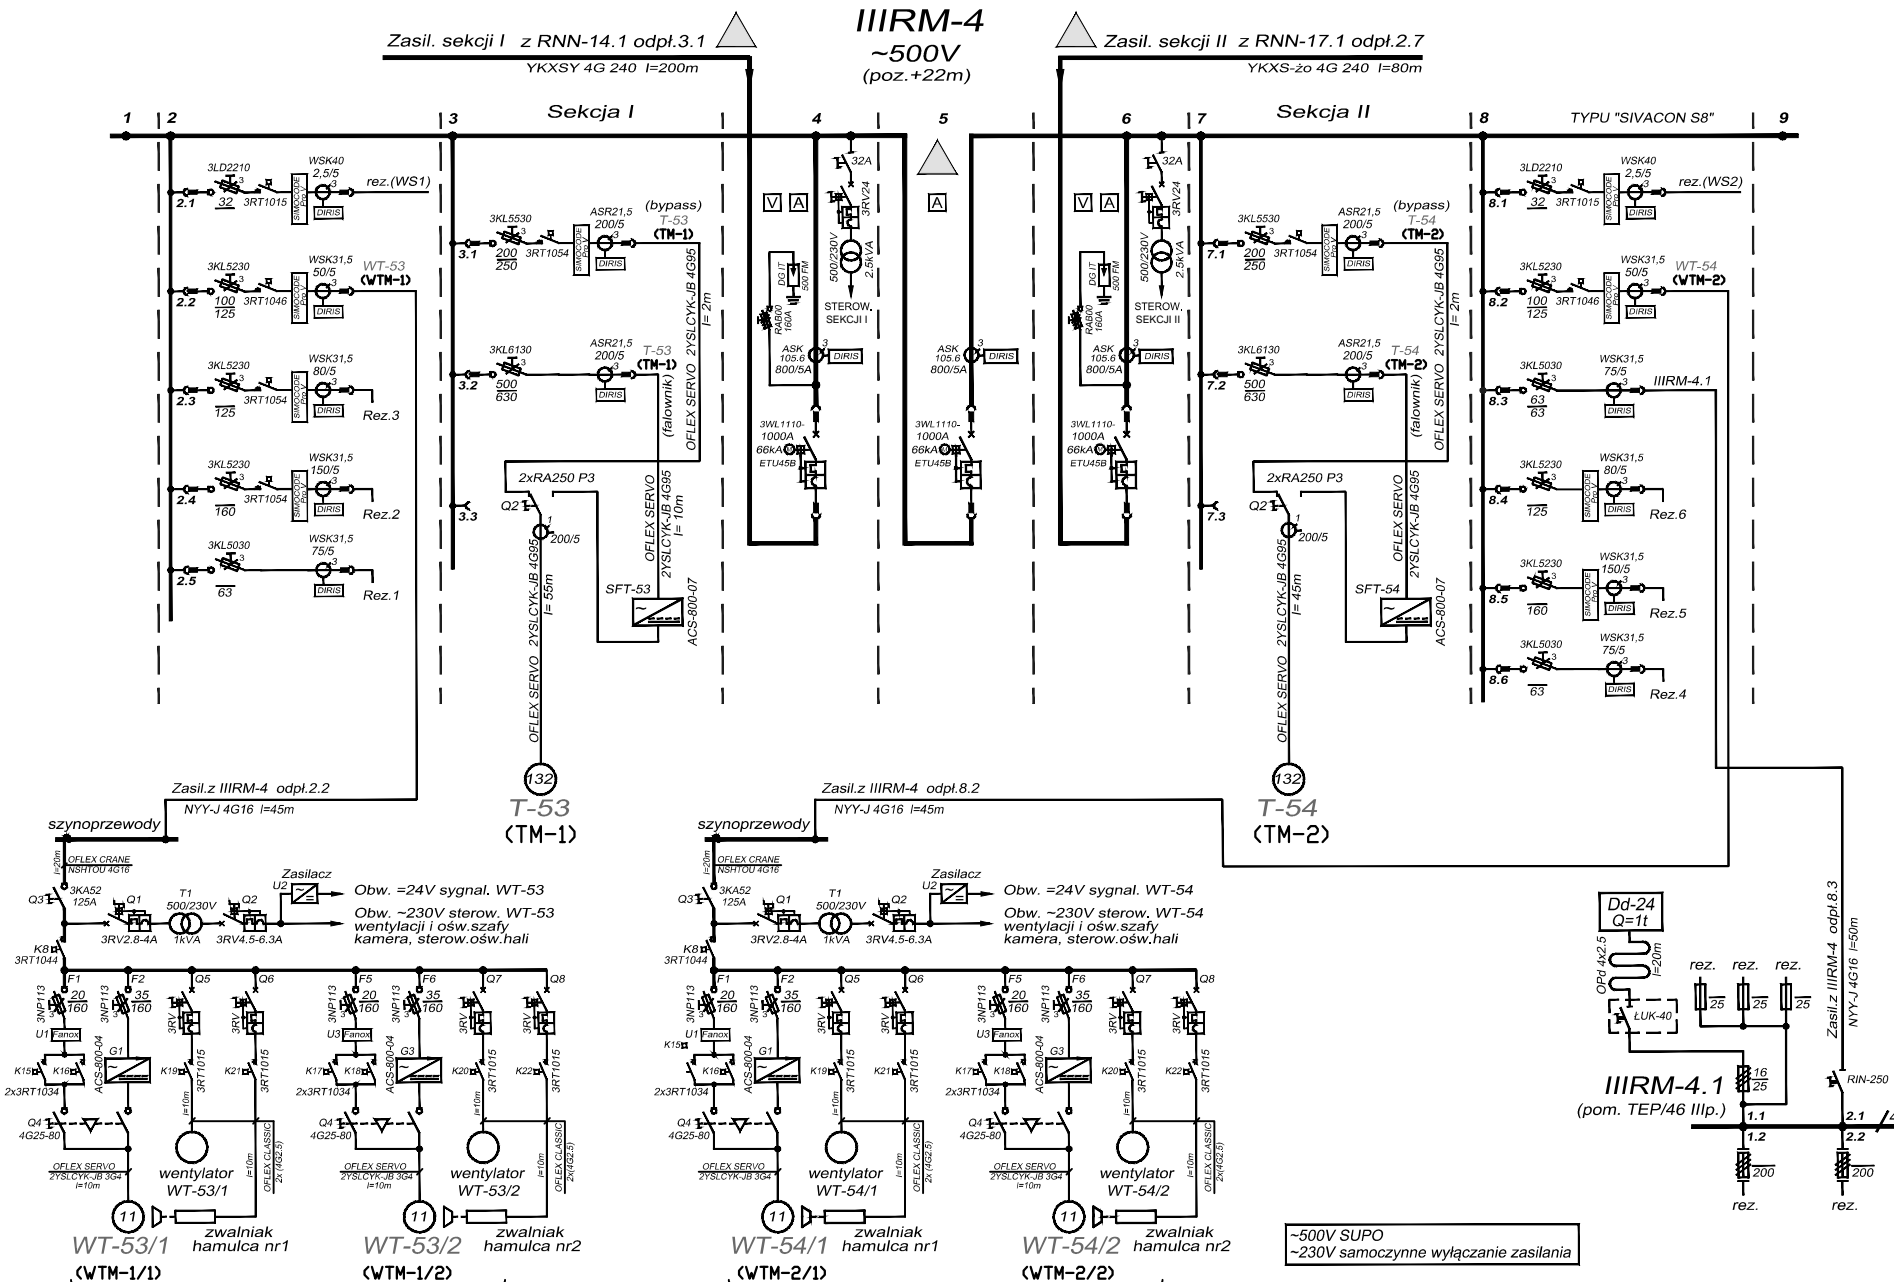

	Nazwisko	Data	Podpis
Aktualiz.	M.Dudek	14.03.2016	
Kreśliła	A.Rudnik	25.11.2014	
Sprawdził			
Zatwierdził	J.Członka		
ZWR Polkowice			

Schemat rozd.
IIIRM-4 ~500V
wraz z odpływami

Zał. do rys. nr 54/EL/PMM/RNN-17.1